



工事場所：かごしま水族館
鹿児島市本港新町3番地1

付近見取図 N.S.

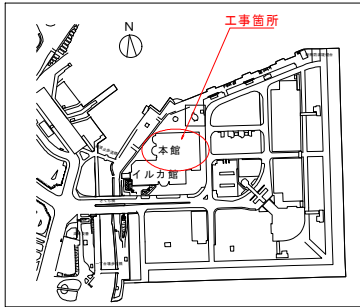

配置図 N.S.

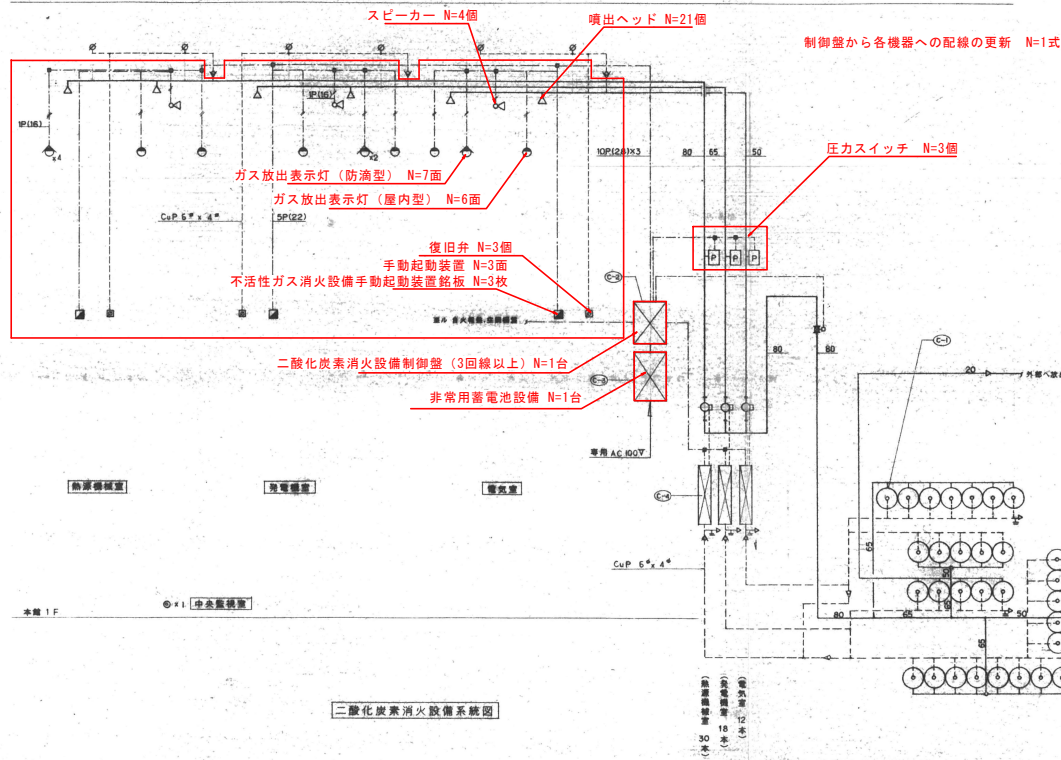

系統図 N.S.

仕様表			
記号	名称	備考	
①	二酸化炭素制御ユニット	87L、55Kg入 30本	
②	二酸化炭素制御装置	3面線(音声線込み)	
③	非常電源装置	15Ah	
④	自動起動装置	IL 0.65Kg入	
⑤	圧カスイッチ		
⑥	スピーカー	80A 65A 50A	
⑦	全線		
⑧	リレー		
⑨	噴出ヘッド	25A	
⑩	圧カスイッチ	6A	
⑪	点検停止弁	80A	
⑫	警報装置	5ch-80	
⑬	ピストンリレー	遮断機用(遮断機用)	
⑭	警報装置	遮断機用(遮断機用)	
⑮	警報装置	遮断機用(遮断機用)	
⑯	ガス放出表示灯	遮断機用(遮断機用)	
⑰	スピーカー	遮断機用(遮断機用)	
⑱	動作機	遮断機用(遮断機用)	
⑲	配線材料	HP1.2-1P-10P	

二酸化炭素ガス量計算表 (放射時間 1分)							
番号	区画名	面積	高さ	容積	開口係数	ガス量	ポンプ本数
①	第1区画	364.7	5.4	2157.2	0.75	1596.5	30
②	第2区画	229.7	5.4	1237.7	0.8	989.7	18
③	第3区画	151.1	5.4	816.2	0.8	653.7	12

○既設品は
ホーチキ株式会社 (エア・ウォーター防災株式会社仕様)
であり、更新器は、既設品同等以上とする。
○二酸化炭素ポンプは、令和5年度に更新済みである。
(エア・ウォーター防災株式会社)

