

[illegible]

場所名	MF 1000	M 1000	合計
A 柱 (4 本)	4		4
B 柱 (6 本)		6	6
C 柱 (4 本)		4	4
D 柱 (4 本)	4		4
E 柱 (6 本)		6	6
F 柱 (4 本)		4	4
合計	8	20	28



1. 事 名	花野光ヶ丘公園照明その他設備工事
2. 工事場所	鹿児島市南之原町4240番270
3. 工 期	本工事の工期は平成28年8月23日までとする。
4. 仕 様	本工事は、鹿児島市電気及び機械設備工事標準仕様書に基づき施工すること。


特 記 事 項

- 電柱のケーブル立上り部分は、G1+3,000まで配管にて保護する。
- 配管埋設深さは、G1+600以上の深さとする。また、ケーブルシート、標記にて経路を表示する。
- 埋設時には埋設機にて埋設する。また、埋設機は埋設に用いる。
- 引き込み及び埋設入柱にはフックマークを施す。
- 96A11の0.015mm以下の配管径は1V60×3(54)ナイター電源、1V10×3(36)等電線電源とする。
ナイター電源の0.015mm以下の配管径は1V60×3(54)とする。


鹿児島市南之原町4240番270
花野光ヶ丘公園

照明器具の電圧・電流・電圧・電流	電 圧	電 流	電 圧	電 流
①	100V	4A	100V	4A
②	100V	4A	100V	4A
③	100V	4A	100V	4A
④	100V	4A	100V	4A
⑤	100V	4A	100V	4A


配管径・電圧・電流・電圧・電流	電 圧	電 流	電 圧	電 流
CVS7 55°-30	100V	30A	100V	30A
CVS7 14°-30	100V	30A	100V	30A
CVS7 22°-30	100V	30A	100V	30A
CVS7 38°-30	100V	30A	100V	30A
CVS7 2°-100	100V	100A	100V	100A

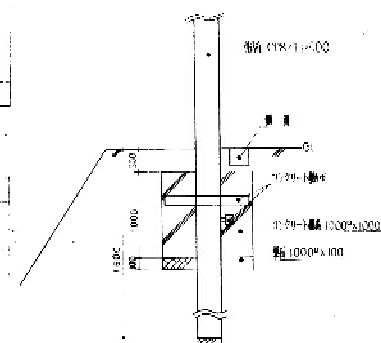

附 近 見 取 図

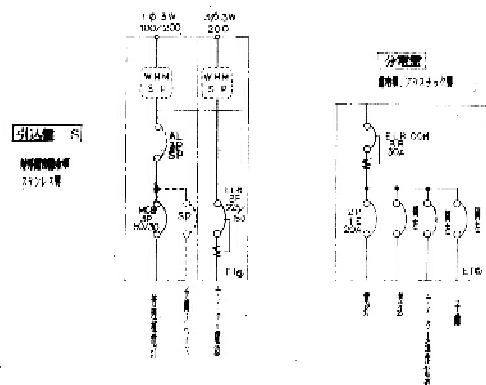

記 号	材 質	規 格	備 考
①	ケーブル	FL400×30	FBS4-100
②	ケーブル	FL400×1	FBS4-40
③	ケーブル	FL400×1	FBS4-40
④	ケーブル	FL400×1	FBS4-40
⑤	ケーブル	FL400×1	FBS4-40
⑥	ケーブル	FL400×1	FBS4-40
⑦	ケーブル	FL400×1	FBS4-40
⑧	ケーブル	FL400×1	FBS4-40
⑨	ケーブル	FL400×1	FBS4-40
⑩	ケーブル	FL400×1	FBS4-40

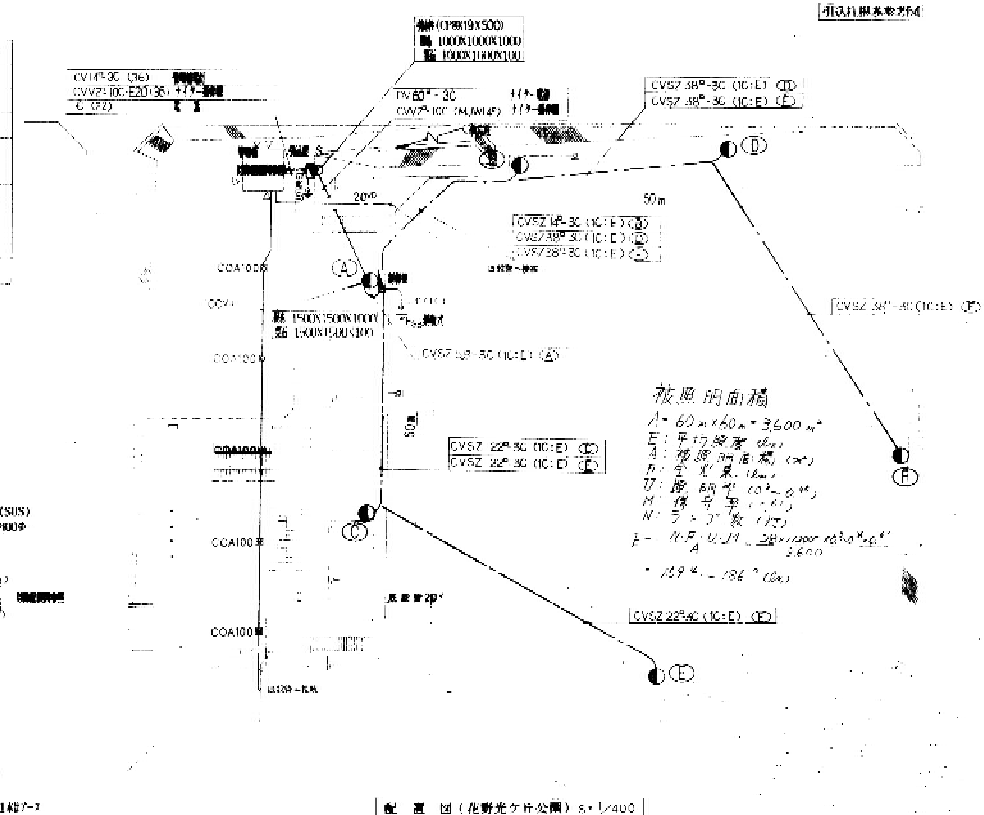

被照面積
A=60×60=3600㎡
E=平均照度 (lx)
F=光源数 (個)
G=光源の光束 (lm)
H=光束利用率 (%)
I=光束利用率 (%)
J=光束利用率 (%)
K=光束利用率 (%)
L=光束利用率 (%)
M=光束利用率 (%)
N=光束利用率 (%)
O=光束利用率 (%)
P=光束利用率 (%)
Q=光束利用率 (%)
R=光束利用率 (%)
S=光束利用率 (%)
T=光束利用率 (%)
U=光束利用率 (%)
V=光束利用率 (%)
W=光束利用率 (%)
X=光束利用率 (%)
Y=光束利用率 (%)
Z=光束利用率 (%)

鹿児島市建設局建設部建築課

設計年月日

H28.5

工 事 名

花野光ヶ丘公園照明その他設備工事

図面番号

1

図面種類

附近見取図・配管図・配管図

2