



附近見取図 NO. SCALE

工 事 項 目		空調設備工事 (本工事)	電気設備工事	建築工事	備 考
1	天井開口部の補強（天井点検口・機器・制気口類）			○	
2	空気調和機室外機	○			
3	空気調和機室外機用基礎・フェンス			○	
4	空気調和機分電盤		○		
5	空気調和機分電盤までの一次側配線配管		○		
6	室外機電源工事		○		
7	室内機電源工事		○		
8	室内外機間操作線	○			冷媒配管に同時巻き
9	空調リモコンスイッチ取付	○			
10	同上配線	○			
11	同上配管・ボックス		○		
12	排気ファン	○			
13	同上電源送り		○		
14	排気ファンスイッチ取付	○			
15	同上配管・ボックス		○		
16	シャワーユニット一式及び据付、天井埋め込み換気扇			○	
17	同上換気扇用ダクト(VU100接続)	○			
18	同上電源・スイッチ(配管・配線)		○		



特 記 事 項

1）本工事着手前に現地調査を十分に行之、使用中の校舎との取り合いを配慮し、学校の運営に支障をきたさないように 施工計画を作成し、監督員の承諾を得た後、安全対策に万全を期して施工すること。
2）本工事にあたり、監督員及び学校管理者と十分協議して実施工程表を作成し、承諾を得た後作業を行うこと。 また、騒音等により学校の運用に支障をきたさないように留意すること。
3）既存部を使用しながらの工事であることから、建物使用者の危害防止等には十分な安全・防災対策を立て、 学校管理者とも協議すること。また、作業員等に工事作業区域外に立ち入らないように徹底させること。
4）工事施工に先立ち、工事の支障となる機器又は移動すべき機器等が発生した場合は、学校管理者と協議すること。
5）工事期間中は安全作業に努めると共に、火気にも十分注意して作業すること。 また、粉塵等の発生についても十分留意し、養生を確実に行之作業すること。
6）工事期間中に休日及び時間外作業をする場合は、事前に学校に連絡し承諾を得たのちに作業すること。
7）工事現場事務所（建築工事と共有）、材料置場及び作業車両の駐車スペースについては学校と協議すること。 また、敷地内の車両走行については、学校使用者の安全を確保し、必ず徐行を行うこと。
8）工事中に範囲外の部分を破損または汚損した場合は、監督員・学校と協議し原形復旧を行うこと。
9）高所での作業時は、墜落防止用器具等を着用し、安全対策を実施すること。
10）掘削作業に着手する際は、既設埋設管（特に電気配管・配線）を調査し、十分注意して施工すること。 また、屋外埋設管については、既設配管の分岐を確認し、不明配管が発生した場合は監督員と協議を行うこと。
11）はつり工事の時は、構造や配筋、既設の打込み配管等に十分注意して施工を行うこと。 また、原則として原形復旧すること。
12）工事期間中は、防災・防犯関係が無警戒にならないように措置すること。また、作業員等に工事作業区域外に 立ち入らないように徹底させること。必要に応じて、未警戒範囲の対処について所轄消防署と事前打合せを行うこと。
13）別途工事との取合いは他業者と綿密に打合せの上、施工すること。
14）工事に伴う発生材の処理については、〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律〕及び〔再生資源の利用の促進に関する法律〕 等の関係法規に基づき、適正に処理すると共に、マニフェストシステムを適用して管理を行うこと。
15）施工に伴い必要となる届出や手続き（消防設備着工・設置、特定施設の届出等）については、 関係機関と協議の上、適切に行うこと。
16）本工事で使用する資材について、納期遅延等の恐れがある場合は、監督官に速やかに報告し協議すること。
17）その他、施工や工程等に問題が発生した場合は速やかに監督員に連絡し、協議を行うこと。

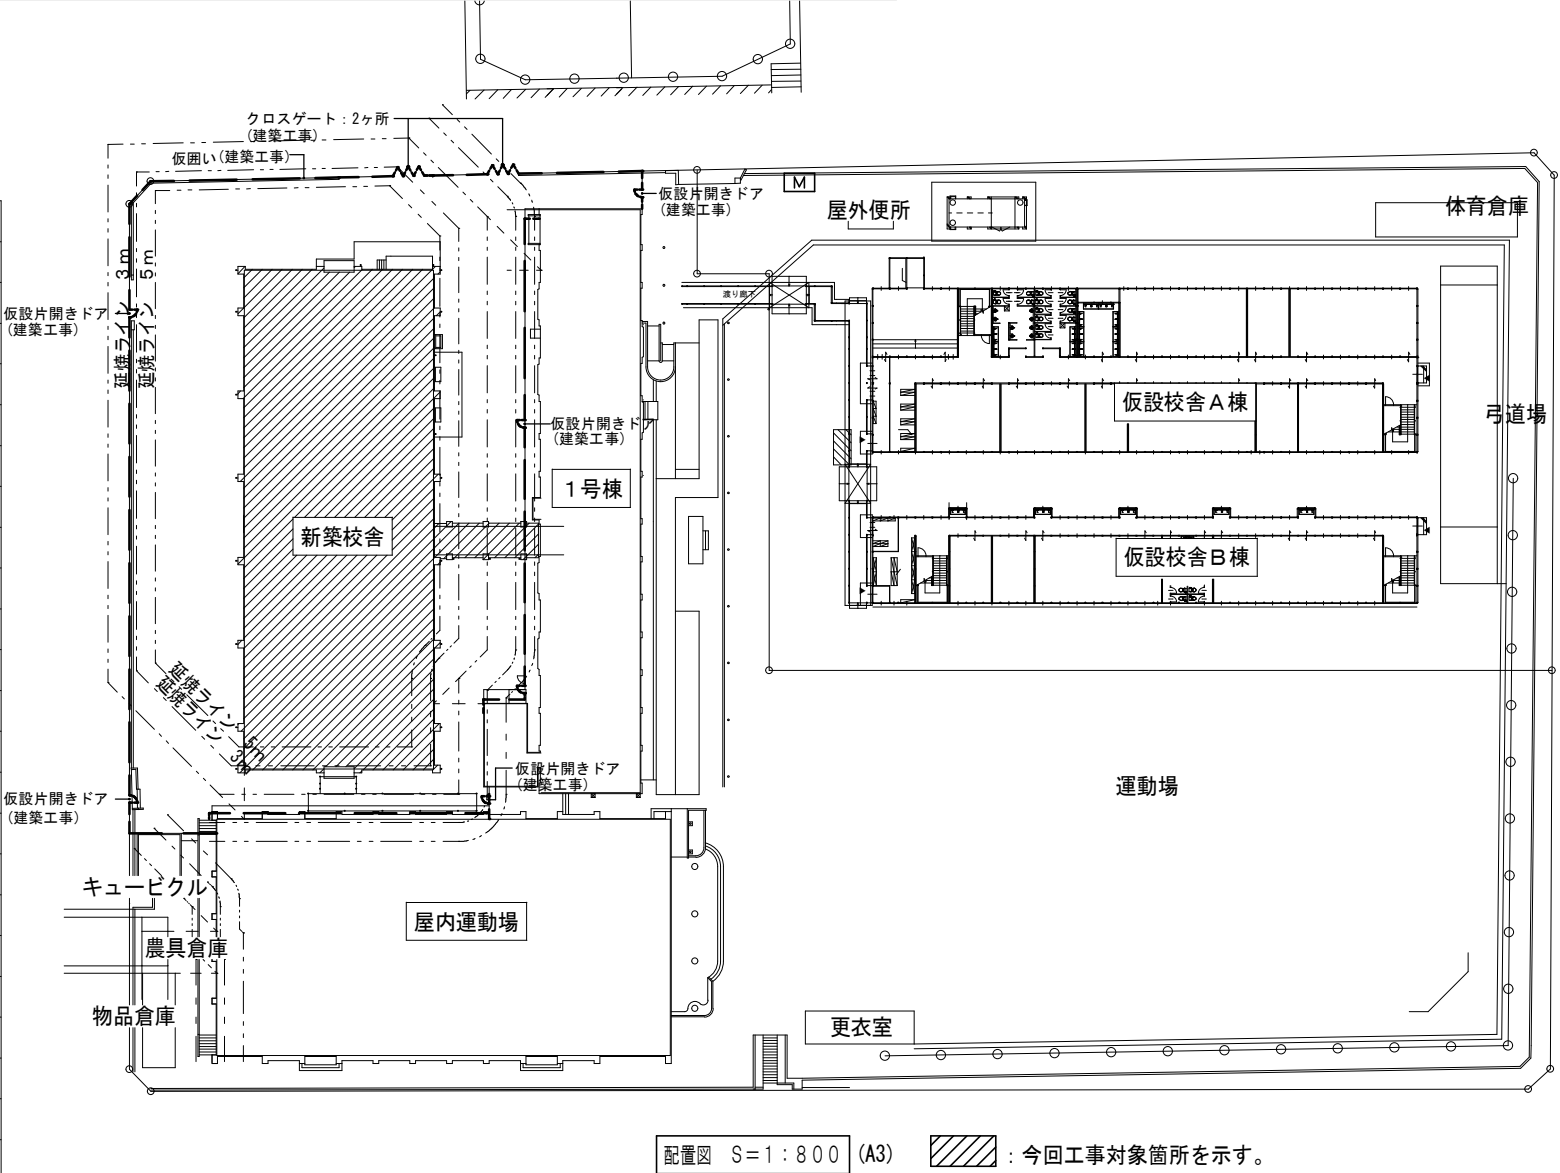

配置図 S=1：800 (A3) ：今回工事対象箇所を示す。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号  
SEI EI SETSU BI  
株式 西栄設備事務所  
一級建築士 第 376369号  
榎木 信彦

紫原中学校校舎新築空気調和設備工事			
空調設備 配置図 工事区分表	A3:1/800	04	
		26	



空調設備 機器明細表

記 号	品 名	仕 様 及 び 付 属 品	電 気 特 性 (参考)				数 量	設 置 場 所
				φ	V	kW		
ACP 1	マルチパッケージ形空調和機 室外機	型 式 : 空冷ヒートポンプ式	(消費電力)	3	200	20.0	1	地上 室外機置場
		冷房能力: 50.0kw 暖房能力: 56.0kw	(圧縮機)			16.0		
		APF : 5.1 冷媒管 (液／ガス) : 15.9φ／28.6φ	(送風機)			2.8		
		騒音値 : 86dB 冷媒充填量R32: 11kg (参考値)						
		付属品 : 防振ゴム						
ACP 1-1	マルチパッケージ形空調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.05	1	1階 特別支援教室1
		冷房能力: 3.6kw 暖房能力: 4.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液／ガス) : 6.4φ／12.7φ 騒音値 : 50dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 1-2	マルチパッケージ形空調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.05	1	1階 特別支援教室2
		冷房能力: 5.6kw 暖房能力: 6.3kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液／ガス) : 6.4φ／12.7φ 騒音値 : 50dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 1-3	マルチパッケージ形空調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.15	1	1階 特別支援教室3
		冷房能力: 9.0kw 暖房能力: 10.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液／ガス) : 9.5φ／15.9φ 騒音値 : 60dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 1-4	マルチパッケージ形空調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.2	1	1階 特別支援教室4
		冷房能力: 11.2kw 暖房能力: 12.5kw	(送風機)			0.1		
		冷媒管 (液／ガス) : 9.5φ／15.9φ 騒音値 : 65dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 1-5	マルチパッケージ形空調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.2	1	1階 特別支援教室5
		冷房能力: 11.2kw 暖房能力: 12.5kw	(送風機)			0.1		
		冷媒管 (液／ガス) : 9.5φ／15.9φ 騒音値 : 65dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						

※機器の仕様は令和4年版公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。  
※マルチパッケージ形空調和機の能力は JIS B 8616 に基づく条件である。  
※機器選定にあたっては各メーカー最上位機種とし、能力範囲の最大値以下とすること。  
※グリーン購入法（特定調達物品等）適合品とする。  
※電気容量は参考値とする。  
※微燃性冷媒の安全対策について、採用メーカーにより指定の対策と異なる場合は、監督員との協議による。  
※本工事の機種選定により他工事(電気工事等)の施工に増額が生じた場合は、本工事受注者の負担により施工すること。

空調設備 機器明細表

記 号	品 名	仕 様 及 び 付 属 品	電 気 特 性 (参考)				数 量	設 置 場 所
				φ	V	kW		
ACP 2	マルチパッケージ形空調と機 室外機	型 式 : 空冷ヒートポンプ式	(消費電力)	3	200	27.0	1	地上 室外機置場
		冷房能力: 73.0kw 暖房能力: 82.5kw	(圧縮機)			22.0		
		APF : 5.7 冷媒管 (液／ガス) : 19.1φ／31.8φ	(送風機)			2.5		
		騒音値 : 87dB 冷媒充填量R32: 14kg (参考値)						
		付属品 : 防振ゴム						
ACP 2-1	マルチパッケージ形空調と機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.05	1	2階 教育相談室
		冷房能力: 3.6kw 暖房能力: 4.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液／ガス) : 6.4φ／12.7φ 騒音値 : 50dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 2-2	マルチパッケージ形空調と機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.15	1	2階 普通教室1
		冷房能力: 9.0kw 暖房能力: 10.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液／ガス) : 9.5φ／15.9φ 騒音値 : 60dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 2-3	マルチパッケージ形空調と機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.15	1	2階 普通教室2
		冷房能力: 9.0kw 暖房能力: 10.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液／ガス) : 9.5φ／15.9φ 騒音値 : 60dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 2-4	マルチパッケージ形空調と機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.15	1	2階 普通教室3
		冷房能力: 9.0kw 暖房能力: 10.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液／ガス) : 9.5φ／15.9φ 騒音値 : 60dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 2-5	マルチパッケージ形空調と機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.15	1	2階 普通教室4
		冷房能力: 9.0kw 暖房能力: 10.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液／ガス) : 9.5φ／15.9φ 騒音値 : 60dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 2-6	マルチパッケージ形空調と機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.05	2	2階 理科室1
		冷房能力: 4.5kw 暖房能力: 5.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液／ガス) : 6.4φ／12.7φ 騒音値 : 50dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 2-7	マルチパッケージ形空調と機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.05	2	2階 理科室2
		冷房能力: 4.5kw 暖房能力: 5.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液／ガス) : 6.4φ／12.7φ 騒音値 : 50dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 2-8	マルチパッケージ形空調と機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.2	1	2階 特別支援教室6
		冷房能力: 11.2kw 暖房能力: 12.5kw	(送風機)			0.1		
		冷媒管 (液／ガス) : 9.5φ／15.9φ 騒音値 : 65dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						

※機器の仕様は令和4年版公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。  
※マルチパッケージ形空調和機の能力は JIS B 8616 に基づく条件である。  
※機器選定にあたっては各メーカー最上位機種とし、能力範囲の最大値以下とすること。  
※グリーン購入法（特定調達物品等）適合品とする。  
※電気容量は参考値とする。  
※微燃性冷媒の安全対策について、採用メーカーにより指定の対策と異なる場合は、監督員との協議による。  
※本工事の機種選定により他工事(電気工事等)の施工に増額が生じた場合は、本工事受注者の負担により施工すること。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 SEI EI SETSU BI 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第 376369号 樋木 信彦	紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
	空調設備 機器表－1	A3:－	05
	鹿児島市建設局建築部設備課		26

空調設備 機器明細表

記 号	品 名	仕 様 及 び 付 属 品	電 気 特 性 (参考)				数 量	設 置 場 所
				φ	V	kW		
ACP 3	マルチパッケージ形空気調和機 室外機	型 式 : 空冷ヒートポンプ式	(消費電力)	3	200	27.0	1	地上 室外機置場
		冷房能力: 73.0kw 暖房能力: 82.5kw	(圧縮機)			22.0		
		APF : 5.7 冷媒管 (液/ガス) : 19.1φ/31.8φ	(送風機)			2.5		
		騒音値 : 87dB 冷媒充填量R32: 14kg (参考値)						
		付属品 : 防振ゴム						
ACP 3-1	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.15	1	3階 普通教室5
		冷房能力: 9.0kw 暖房能力: 10.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液/ガス) : 9.5φ/15.9φ 騒音値 : 60dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 3-2	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.15	1	3階 普通教室6
		冷房能力: 9.0kw 暖房能力: 10.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液/ガス) : 9.5φ/15.9φ 騒音値 : 60dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 3-3	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.15	1	3階 普通教室7
		冷房能力: 9.0kw 暖房能力: 10.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液/ガス) : 9.5φ/15.9φ 騒音値 : 60dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 3-4	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.15	1	3階 普通教室8
		冷房能力: 9.0kw 暖房能力: 10.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液/ガス) : 9.5φ/15.9φ 騒音値 : 60dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 3-5	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.05	2	3階 図書室
		冷房能力: 5.6kw 暖房能力: 6.3kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液/ガス) : 6.4φ/12.7φ 騒音値 : 50dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 3-6	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.05	2	3階 家庭科室 (調理)
		冷房能力: 4.5kw 暖房能力: 5.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液/ガス) : 6.4φ/12.7φ 騒音値 : 50dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						

※機器の仕様は令和4年版公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。  
※マルチパッケージ形空気調和機の能力は JIS B 8616 に基づく条件である。  
※機器選定にあたっては各メーカー最上位機種とし、能力範囲の最大値以下とすること。  
※グリーン購入法（特定調達物品等）適合品とする。  
※電気容量は参考値とする。  
※微燃性冷媒の安全対策について、採用メーカーにより指定の対策と異なる場合は、監督員との協議による。  
※本工事の機種選定により他工事 (電気工事等) の施工に増額が生じた場合は、本工事受注者の負担により施工すること。

空調設備 機器明細表

記 号	品 名	仕 様 及 び 付 属 品	電 気 特 性 (参考)				数 量	設 置 場 所
				φ	V	kW		
ACP 4	マルチパッケージ形空気調和機 室外機	型 式 : 空冷ヒートポンプ式	(消費電力)	3	200	35.0	1	地上 室外機置場
		冷房能力: 90.0kw 暖房能力: 100.0kw	(圧縮機)			29.0		
		APF : 5.4 冷媒管 (液/ガス) : 19.1φ/31.8φ	(送風機)			4.0		
		騒音値 : 88dB 冷媒充填量R32: 15kg (参考値)						
		付属品 : 防振ゴム						
ACP 4-1	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.04	1	4階 教育相談室
		冷房能力: 3.6kw 暖房能力: 4.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液/ガス) : 6.4φ/12.7φ 騒音値 : 50dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 4-2	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.2	1	4階 普通教室9
		冷房能力: 11.2kw 暖房能力: 12.5kw	(送風機)			0.1		
		冷媒管 (液/ガス) : 9.5φ/15.9φ 騒音値 : 65dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 4-3	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.2	1	4階 普通教室10
		冷房能力: 11.2kw 暖房能力: 12.5kw	(送風機)			0.1		
		冷媒管 (液/ガス) : 9.5φ/15.9φ 騒音値 : 65dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 4-4	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.2	1	4階 職員室
		冷房能力: 11.2kw 暖房能力: 12.5kw	(送風機)			0.1		
		冷媒管 (液/ガス) : 9.5φ/15.9φ 騒音値 : 65dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						4階 特別支援教室7
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 4-5	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.2	1	
		冷房能力: 11.2kw 暖房能力: 12.5kw	(送風機)			0.1		
		冷媒管 (液/ガス) : 9.5φ/15.9φ 騒音値 : 65dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 4-6	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.05	2	4階 美術室
		冷房能力: 5.6kw 暖房能力: 6.3kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液/ガス) : 6.4φ/12.7φ 騒音値 : 50dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 4-7	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.15	1	4階 音楽室2
		冷房能力: 9.0kw 暖房能力: 10.0kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液/ガス) : 9.5φ/15.9φ 騒音値 : 60dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁						
ACP 4-8	マルチパッケージ形空気調和機 室内機	型 式 : 天井カセット形4方向	(消費電力)	1	200	0.05	2	4階 音楽室1
		冷房能力: 5.6kw 暖房能力: 6.3kw	(送風機)			0.06		
		冷媒管 (液/ガス) : 6.4φ/12.7φ 騒音値 : 50dB						
		付属品 : ドレンアップ、吊型防振金物 (ゴム)						
		【微燃性冷媒安全対策】検知器及び警報機、遮断弁 (1台のみ)						

※機器の仕様は令和4年版公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）による。  
※マルチパッケージ形空気調和機の能力は JIS B 8616 に基づく条件である。  
※機器選定にあたっては各メーカー最上位機種とし、能力範囲の最大値以下とすること。  
※グリーン購入法（特定調達物品等）適合品とする。  
※電気容量は参考値とする。  
※微燃性冷媒の安全対策について、採用メーカーにより指定の対策と異なる場合は、監督員との協議による。  
※本工事の機種選定により他工事 (電気工事等) の施工に増額が生じた場合は、本工事受注者の負担により施工すること。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 SEI EI SETSU BI 株式会社 <b>西栄設備事務所</b> 一級建築士 第 376369号 榎木 信彦	紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
	空調設備 機器表-2	A3: -	06
	鹿児島市建設局建築部設備課		26

防露・塗装仕様一覧


施工場所	工事種別				備考
	冷媒	ドレン	ダクト 一般系統		
天井内	E	B	C		
P S 内	E	—	—		
屋内露出	I	A	—		
屋外露出	I	H	—		
土間	—	C	—		
保温・塗装仕様					
A ポリスチレンフォーム保温材＋合成樹脂カバー					
B 保温チューブ巻					
C 保温、塗装なし 配管材料は凡例参照					
D 合成樹脂調合ペイント＋錆止めP＋調合P 2 回					
E テープ巻き（1 m 毎）					
F GW 2 5 t 保温材＋A L G C 化粧保温帯					
G GW 2 5 t 保温材＋カラー亜鉛鉄板					
H 塗装（調べ）					
I 保温化粧ケース					

冷媒管口径リスト

記 号	液 管	ガス管
Ⓐ	6. 4 ϕ	12. 7 ϕ
Ⓑ	9. 5 ϕ	15. 9 ϕ
Ⓒ	9. 5 ϕ	19. 1 ϕ
Ⓓ	9. 5 ϕ	22. 2 ϕ
Ⓔ	12. 7 ϕ	25. 4 ϕ
Ⓕ	12. 7 ϕ	28. 6 ϕ
Ⓖ	15. 9 ϕ	28. 6 ϕ
Ⓗ	19. 1 ϕ	31. 8 ϕ

凡 例 ・ 区 分

記 号	名 称	規 格 ・ 仕 様	区 分
□	空調機	天井カセット形	空調設備
□□□	空調機	室外機	空調設備
— R —	冷媒管	冷媒用被覆銅管	空調設備
— D —	ドレン管	硬質ポリ塩化ビニル管 V P 配管用炭素鋼銅管 S G P (屋外露出)	空調設備
⊞	排気ファン	天井扇	換気設備
⊞ ⊞	吹出口、吸込口	給排気グリル	換気設備
≡	丸ダクト	スパイラルダクト	換気設備
≡ D	パイプフード	S U S 製深型フード（指定色）	換気設備
≡ F D	防火ダンパー		換気設備
⊕	ドアガラリ		建築工事

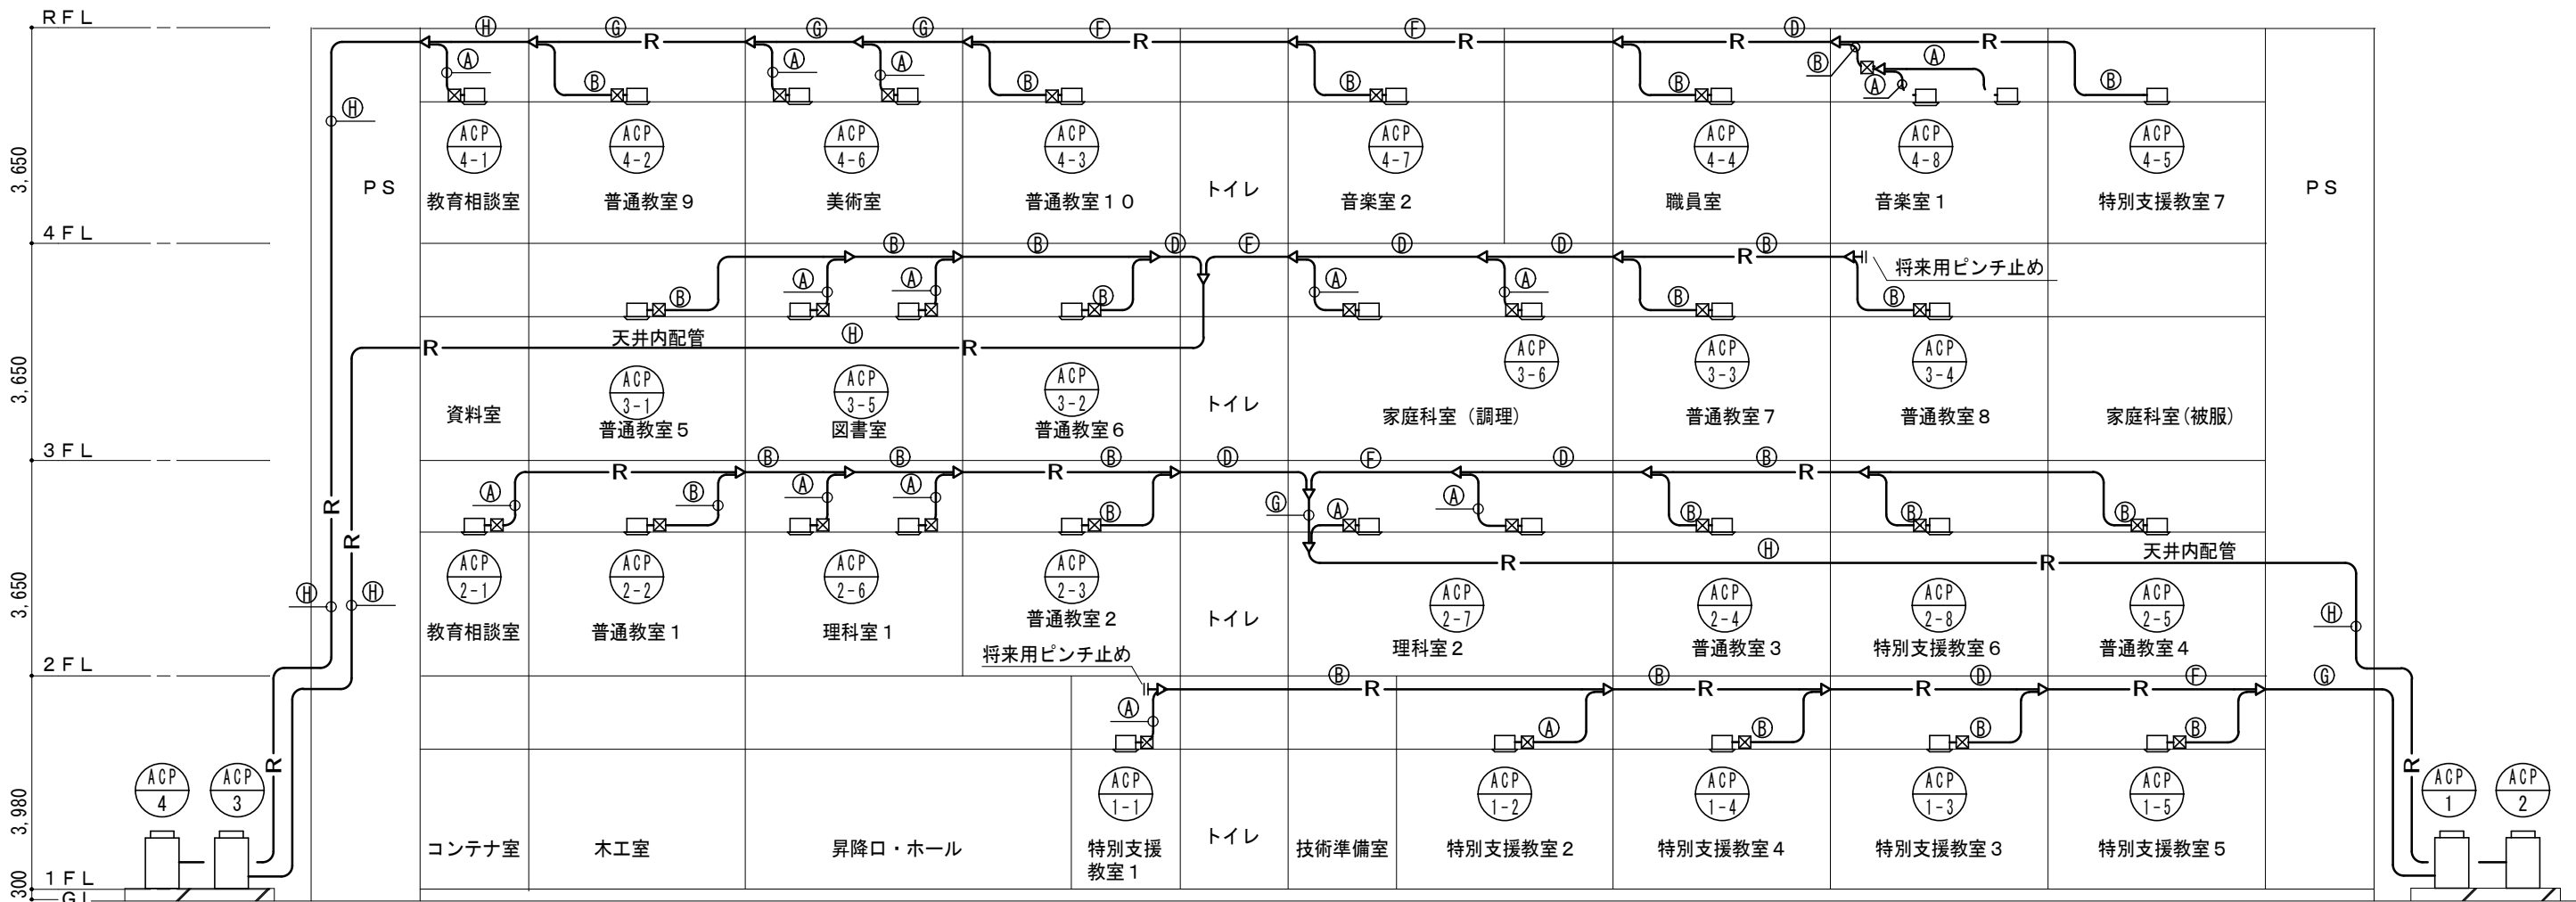

冷媒配管系統図 NO SCALE

⊞ : 冷媒漏洩遮断弁装置を示す。

1 級建築士事務所 鹿児島県知事登録第 1 - 3 - 1 8 8 号  
SEI EI SETSU BI  
株式 西栄設備事務所  
会社 一級建築士 第 3 7 6 3 6 9 号  
樋木 信彦

紫原中学校校舎新築空調設備工事


空調設備 1 階平面図

A3: —


0 7

鹿児島市建設局建築部設備課

2 6

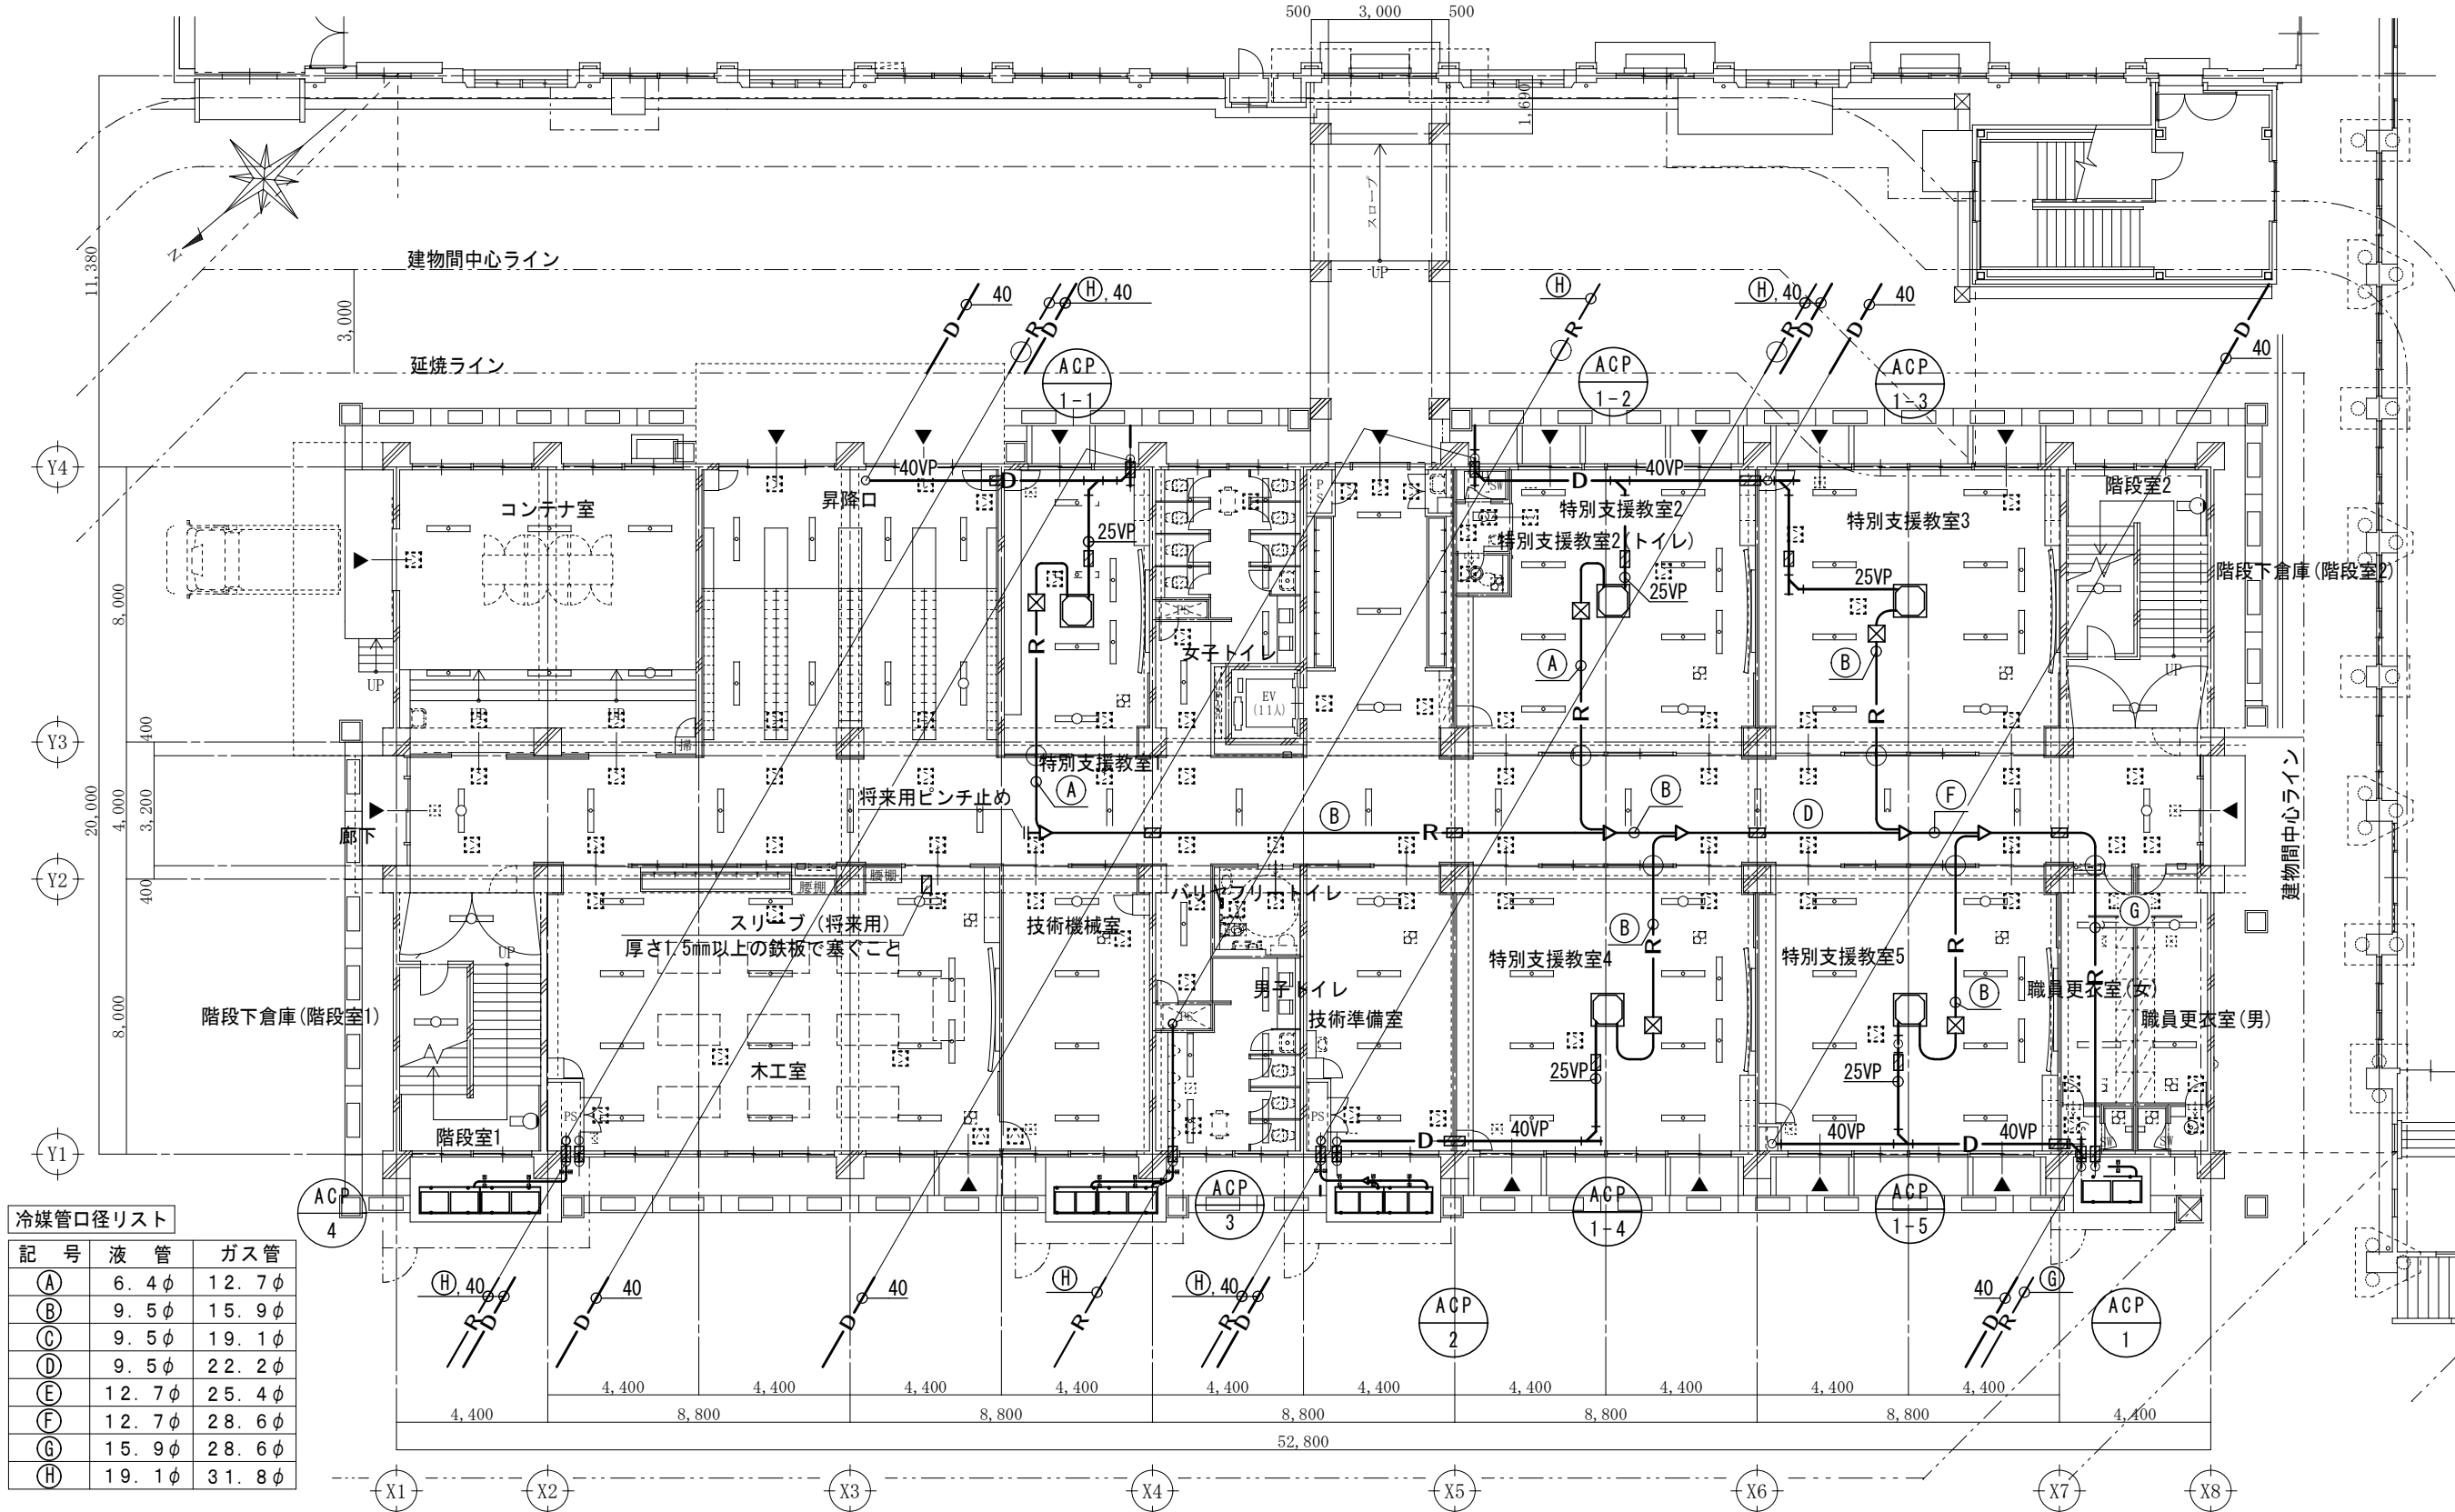

冷媒管口径リスト		
記号	液管	ガス管
(A)	6.4φ	12.7φ
(B)	9.5φ	15.9φ
(C)	9.5φ	19.1φ
(D)	9.5φ	22.2φ
(E)	12.7φ	25.4φ
(F)	12.7φ	28.6φ
(G)	15.9φ	28.6φ
(H)	19.1φ	31.8φ

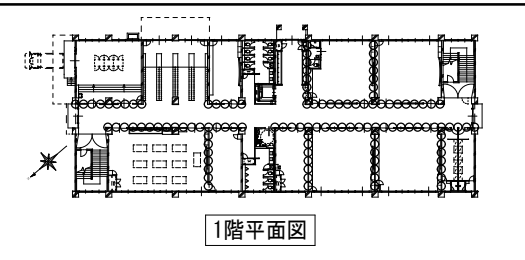


空調設備 1階平面図 S=1:200

- ※ 屋内の冷媒管及びドレン管は天井内配管とすること。
- ※ □ は天井点検口を示す。(別途建築工事)
- ※ ○ は防火区画貫通部処理(国土交通大臣認定工法)を示す。
- ※ □ は冷媒漏洩遮断弁装置を示す。
- ※ ≡ は梁貫通部を示す。(開口補強は別途建築工事)


※ ○○○○ は防火上主要な間仕切りを示す。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第376369号 榎木 信彦	紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
空調設備 1階平面図		A3:S=1/200	08
鹿児島市建設局建築部設備課		26	



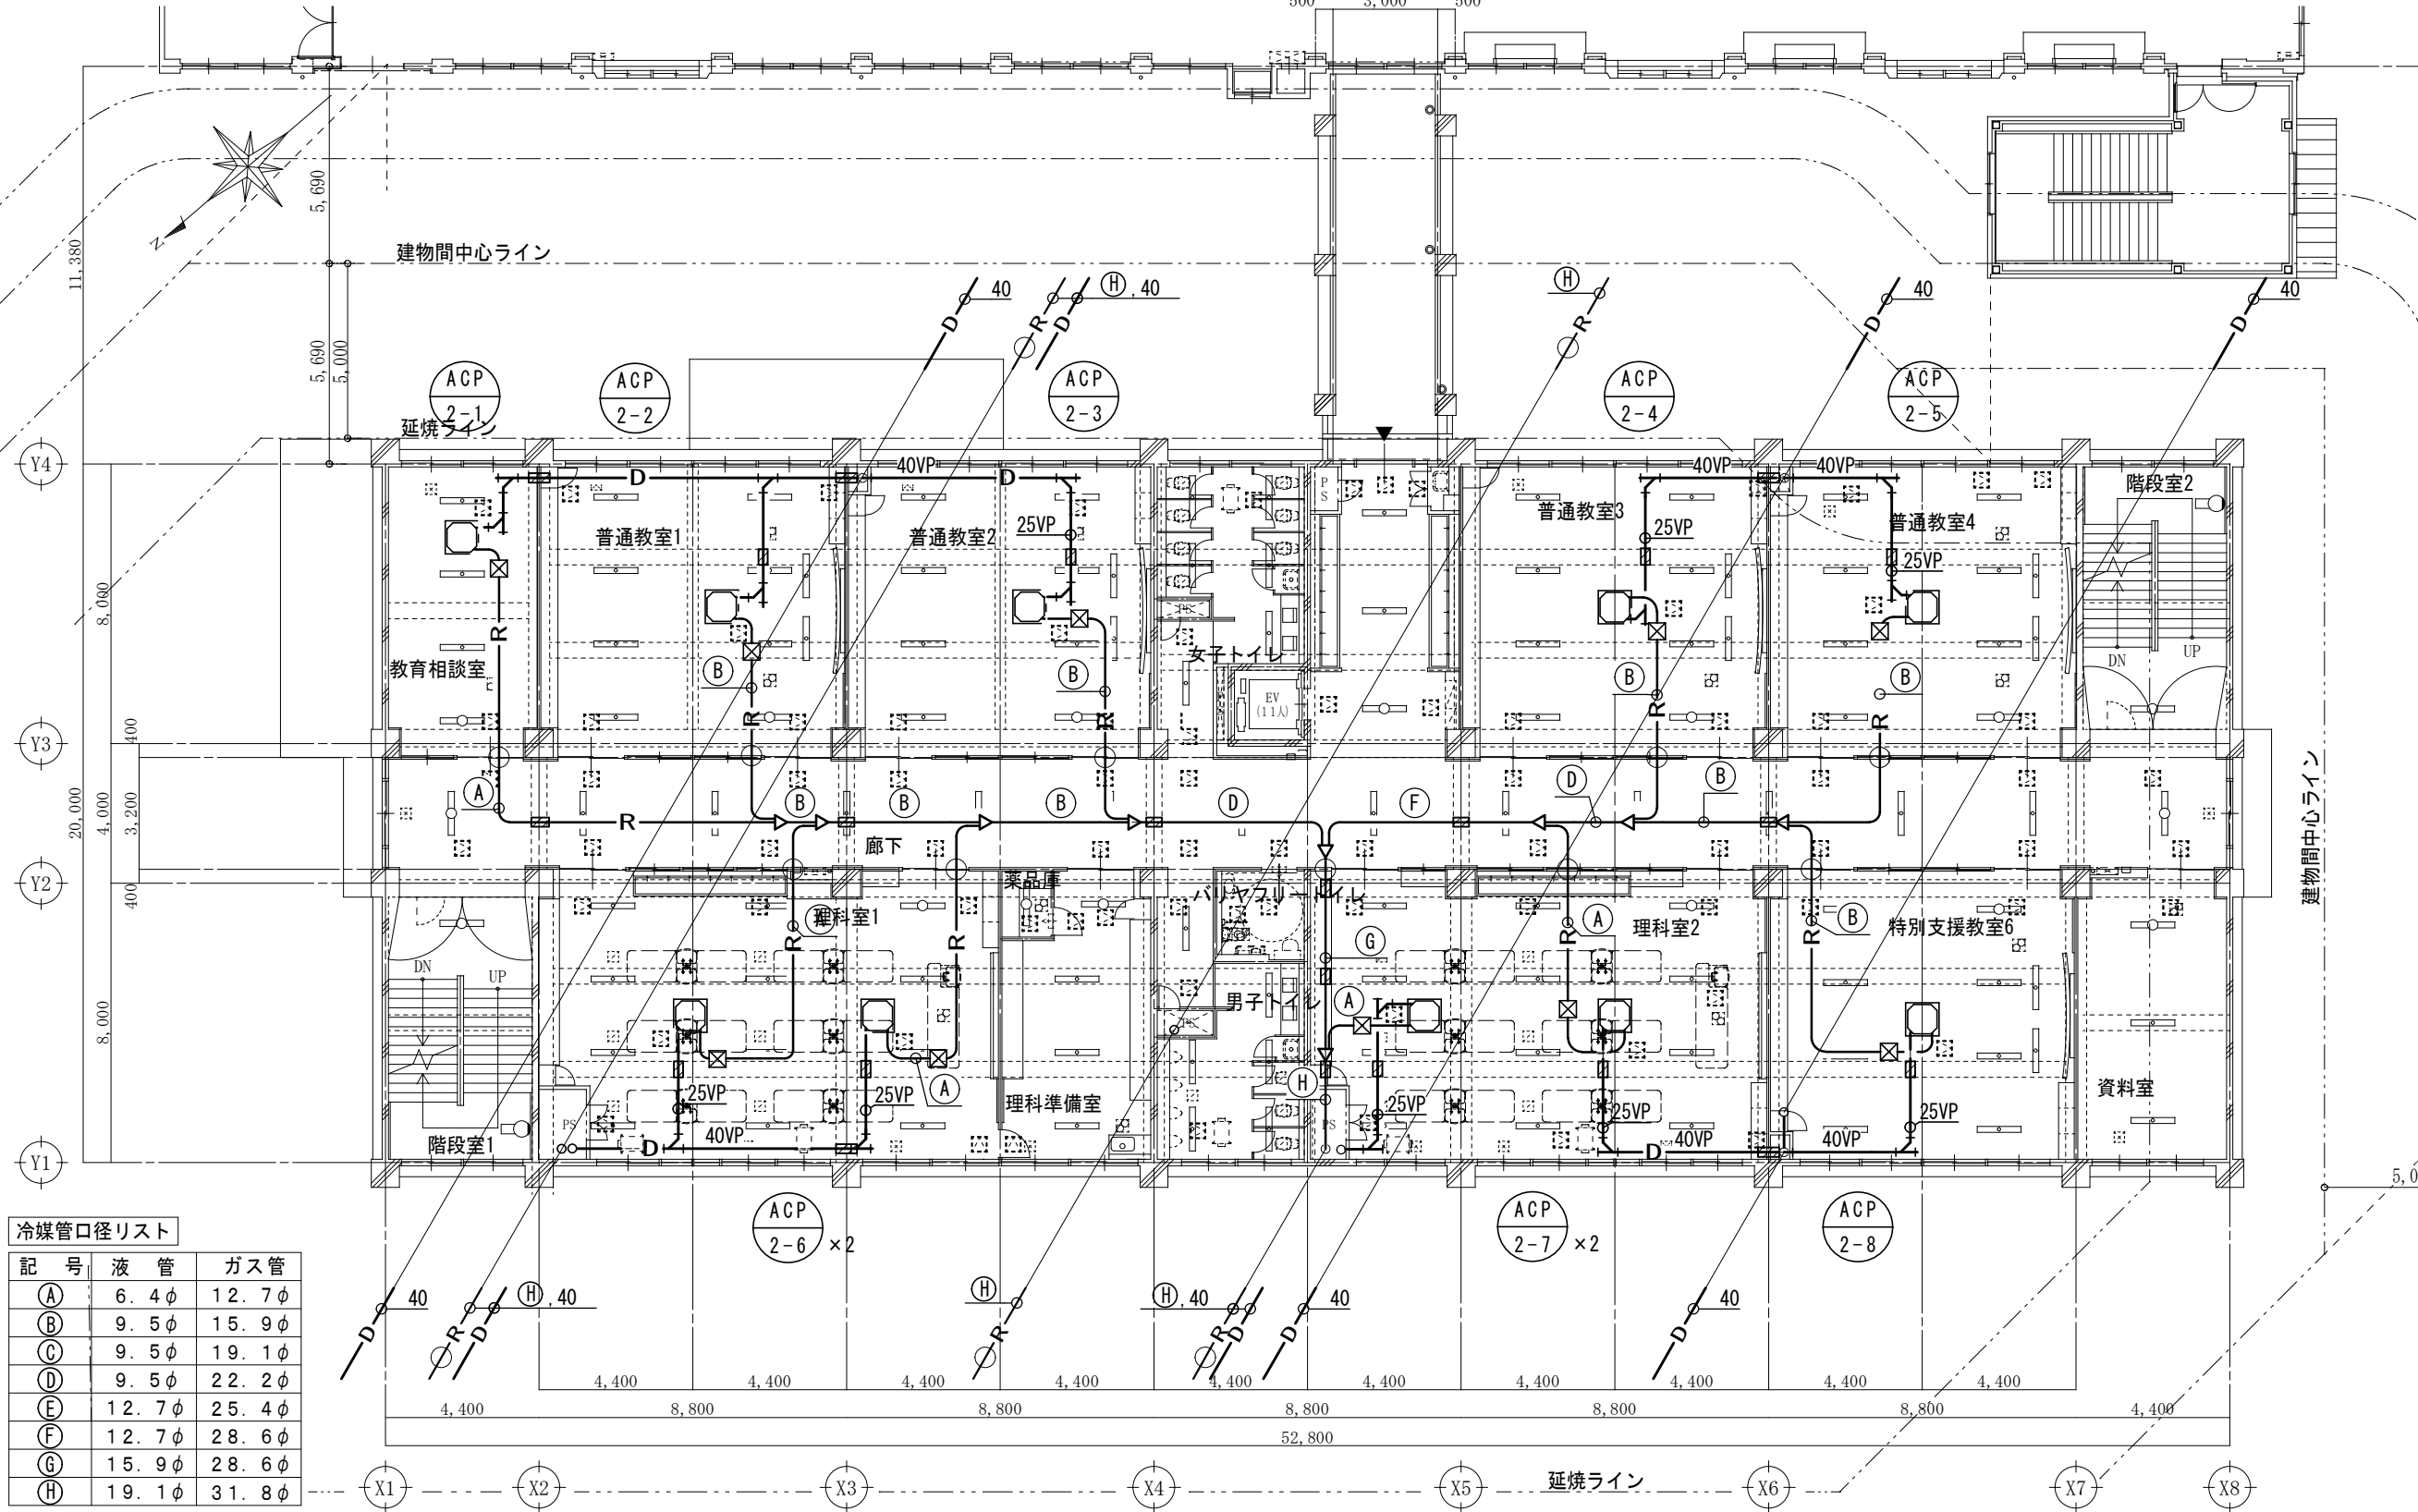


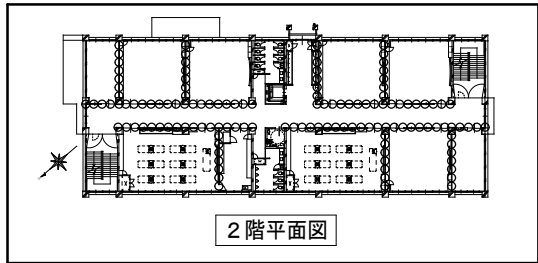


冷媒管口径リスト		
記 号	液 管	ガス管
(A)	6.4φ	12.7φ
(B)	9.5φ	15.9φ
(C)	9.5φ	19.1φ
(D)	9.5φ	22.2φ
(E)	12.7φ	25.4φ
(F)	12.7φ	28.6φ
(G)	15.9φ	28.6φ
(H)	19.1φ	31.8φ



※ ○○○○ は防火上主要な間仕切りを示す。

空調設備 2階平面図 S=1:200

- ※ ○ は防火区画貫通部処理（国土交通大臣認定工法）を示す。
- ※  は梁貫通部を示す。（開口補強は別途建築工事）
- ※  屋内の冷媒管及びドレン管は天井内配管とすること。
- ※  は天井点検口を示す。（別途建築工事）
- ※  は冷媒漏洩遮断弁装置を示す。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号  
SEI EI SETSU BI  
株式 西栄設備事務所  
会社 一級建築士 第 376369号  
榎木 信彦

紫原中学校校舎新築空気調和設備工事


空調設備 2階平面図

A3:S=1/200

09


鹿児島市建設局建築部設備課

26

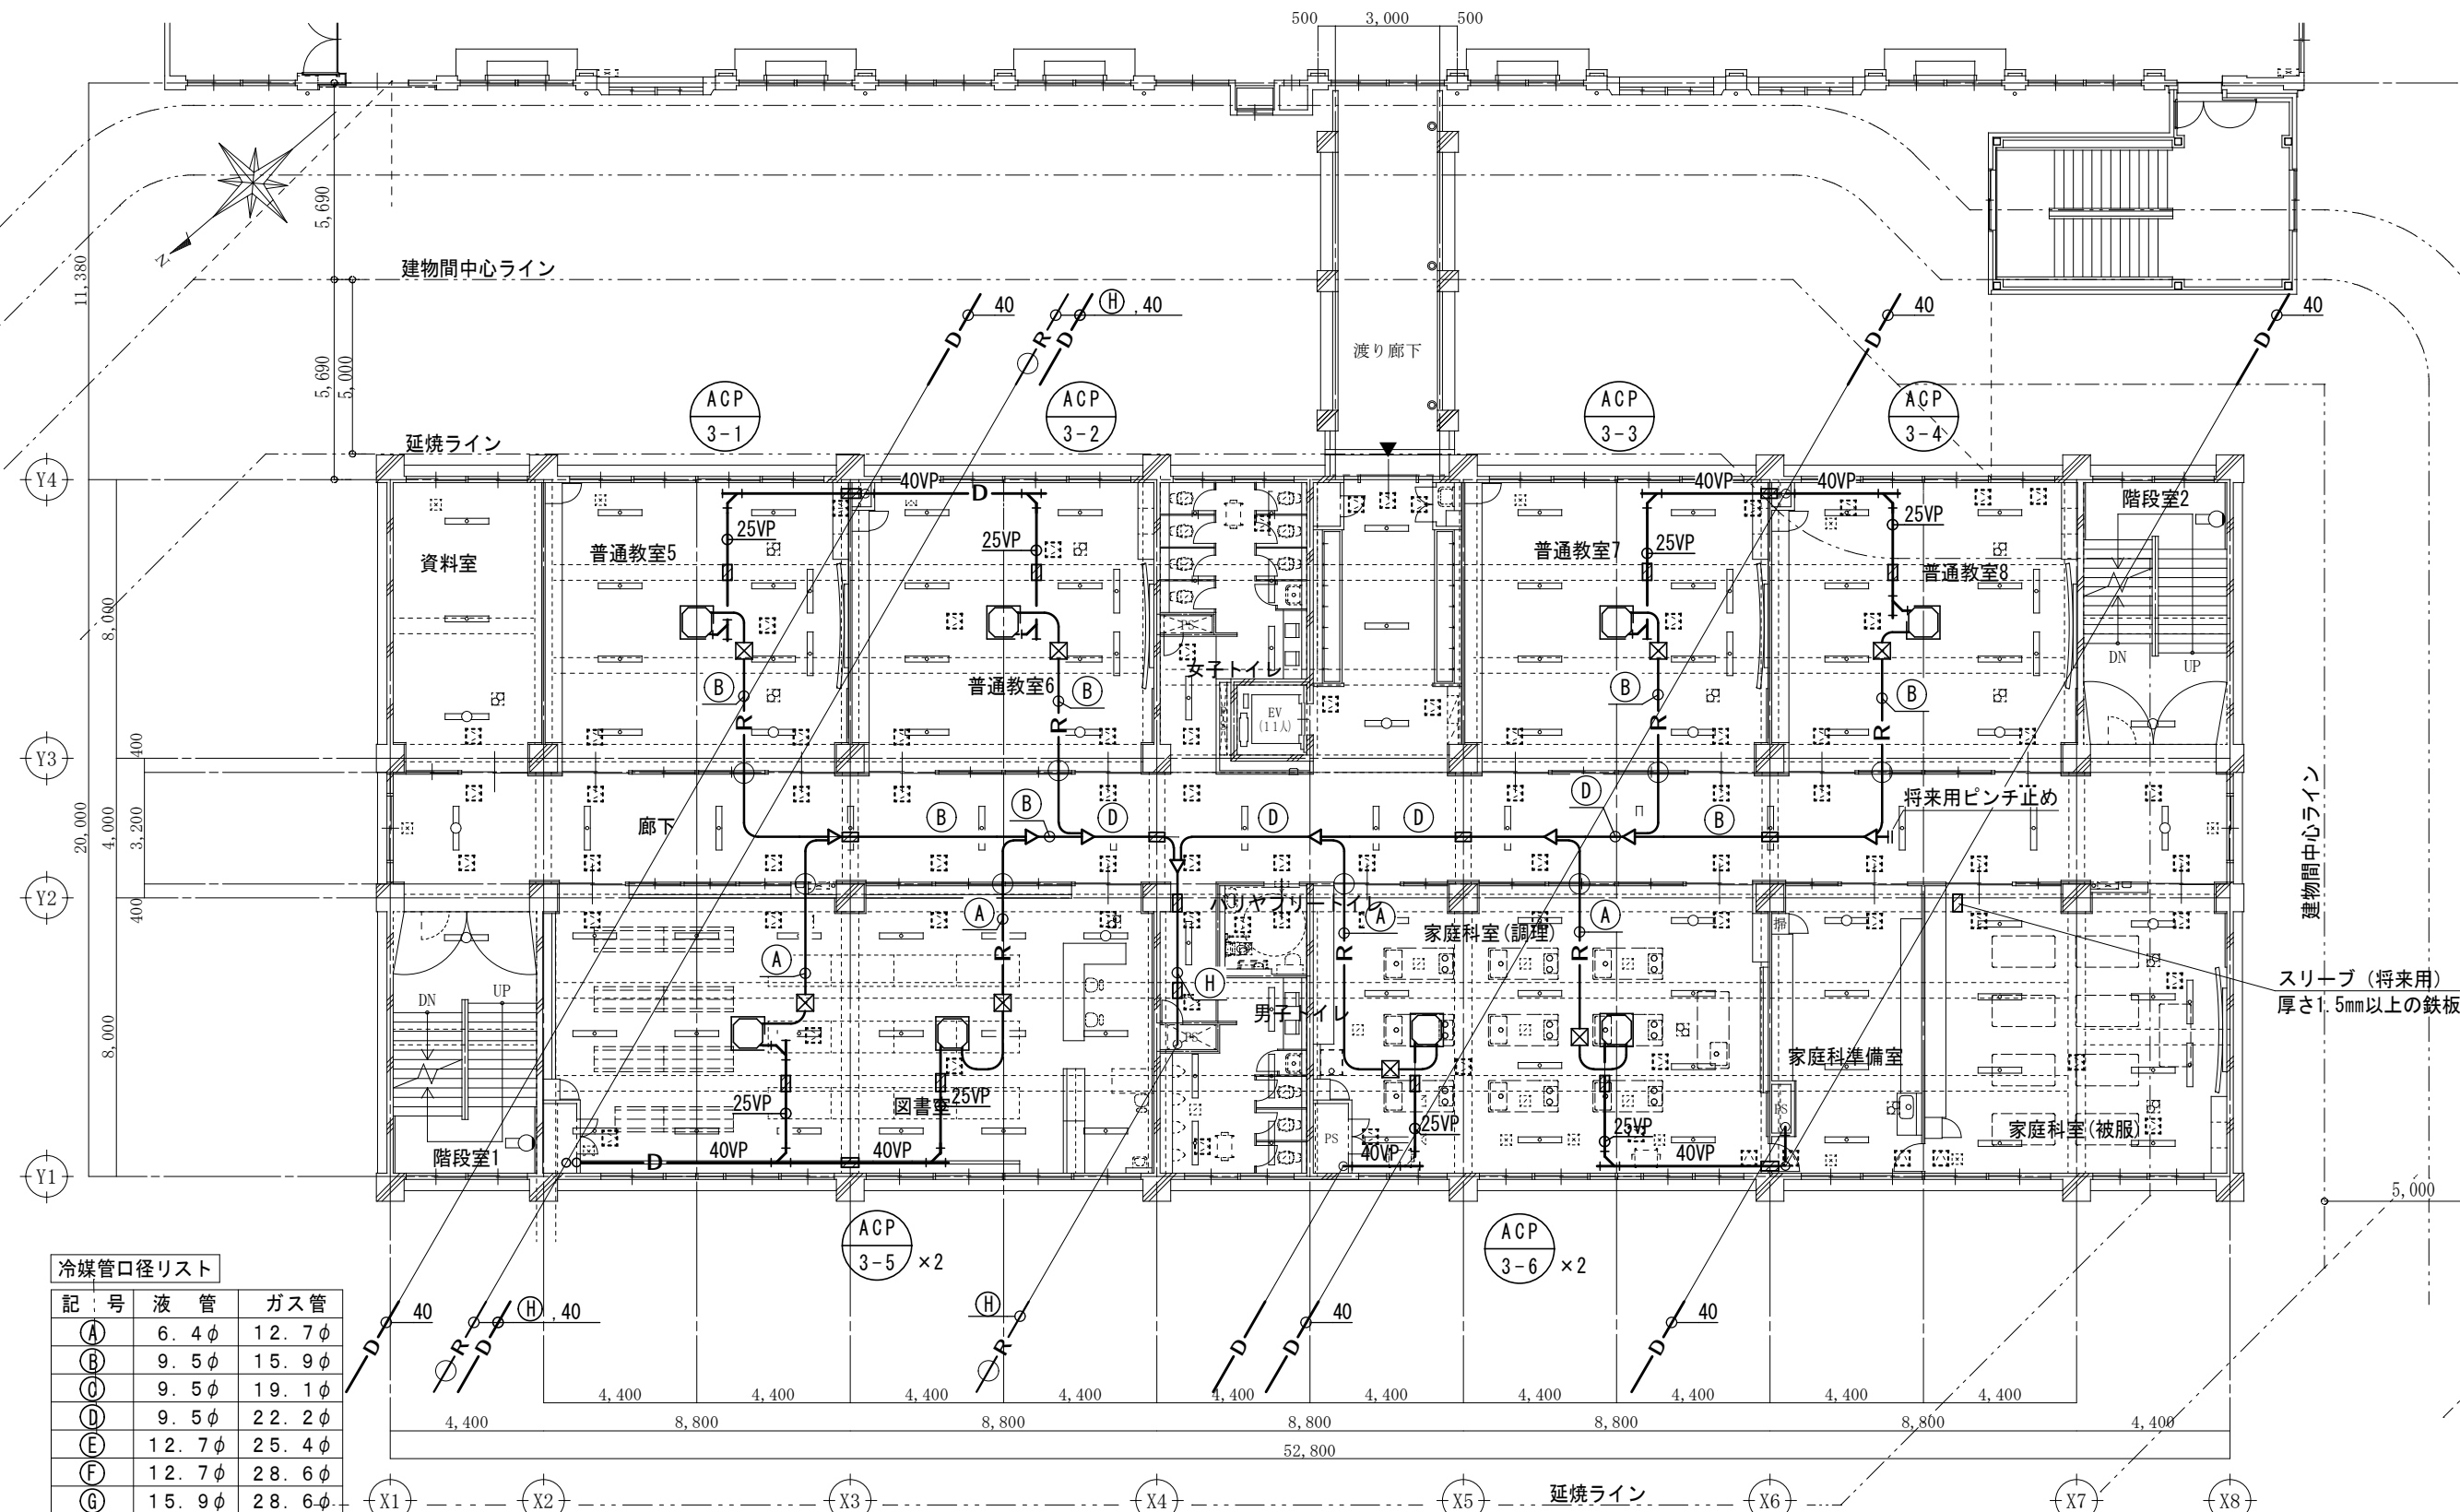

スリーブ（将来用）  
厚さ1.5mm以上の鉄板で塞ぐこと

冷媒管口径リスト		
記号	液管	ガス管
Ⓐ	6.4φ	12.7φ
Ⓑ	9.5φ	15.9φ
Ⓒ	9.5φ	19.1φ
Ⓓ	9.5φ	22.2φ
Ⓔ	12.7φ	25.4φ
Ⓕ	12.7φ	28.6φ
Ⓖ	15.9φ	28.6φ
Ⓗ	19.1φ	31.8φ

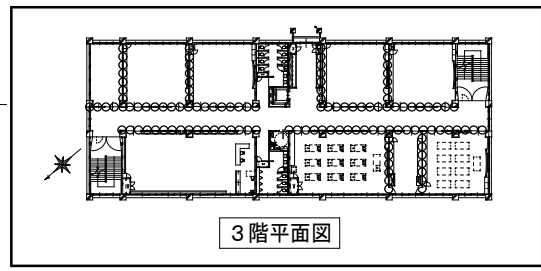


※ ○○○○ は防火上主要な間仕切りを示す。


空調設備 3階平面図 S=1:200

- ※ ○ は防火区画貫通部処理（国土交通大臣認定工法）を示す。
- ※ ≡ は梁貫通部を示す。（開口補強は別途建築工事）
- ※ 屋内の冷媒管及びドレン管は天井内配管とすること。
- ※ □ は天井点検口を示す。（別途建築工事）
- ※ ⊠ は冷媒漏洩遮断弁装置を示す。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 SEI EI SETSU BI 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第 376369号 榎木 信彦		紫原中学校校舎新築空気調和設備工事	
空調設備 3階平面図		A3:S=1/200	10
鹿児島市建設局建築部設備課			26

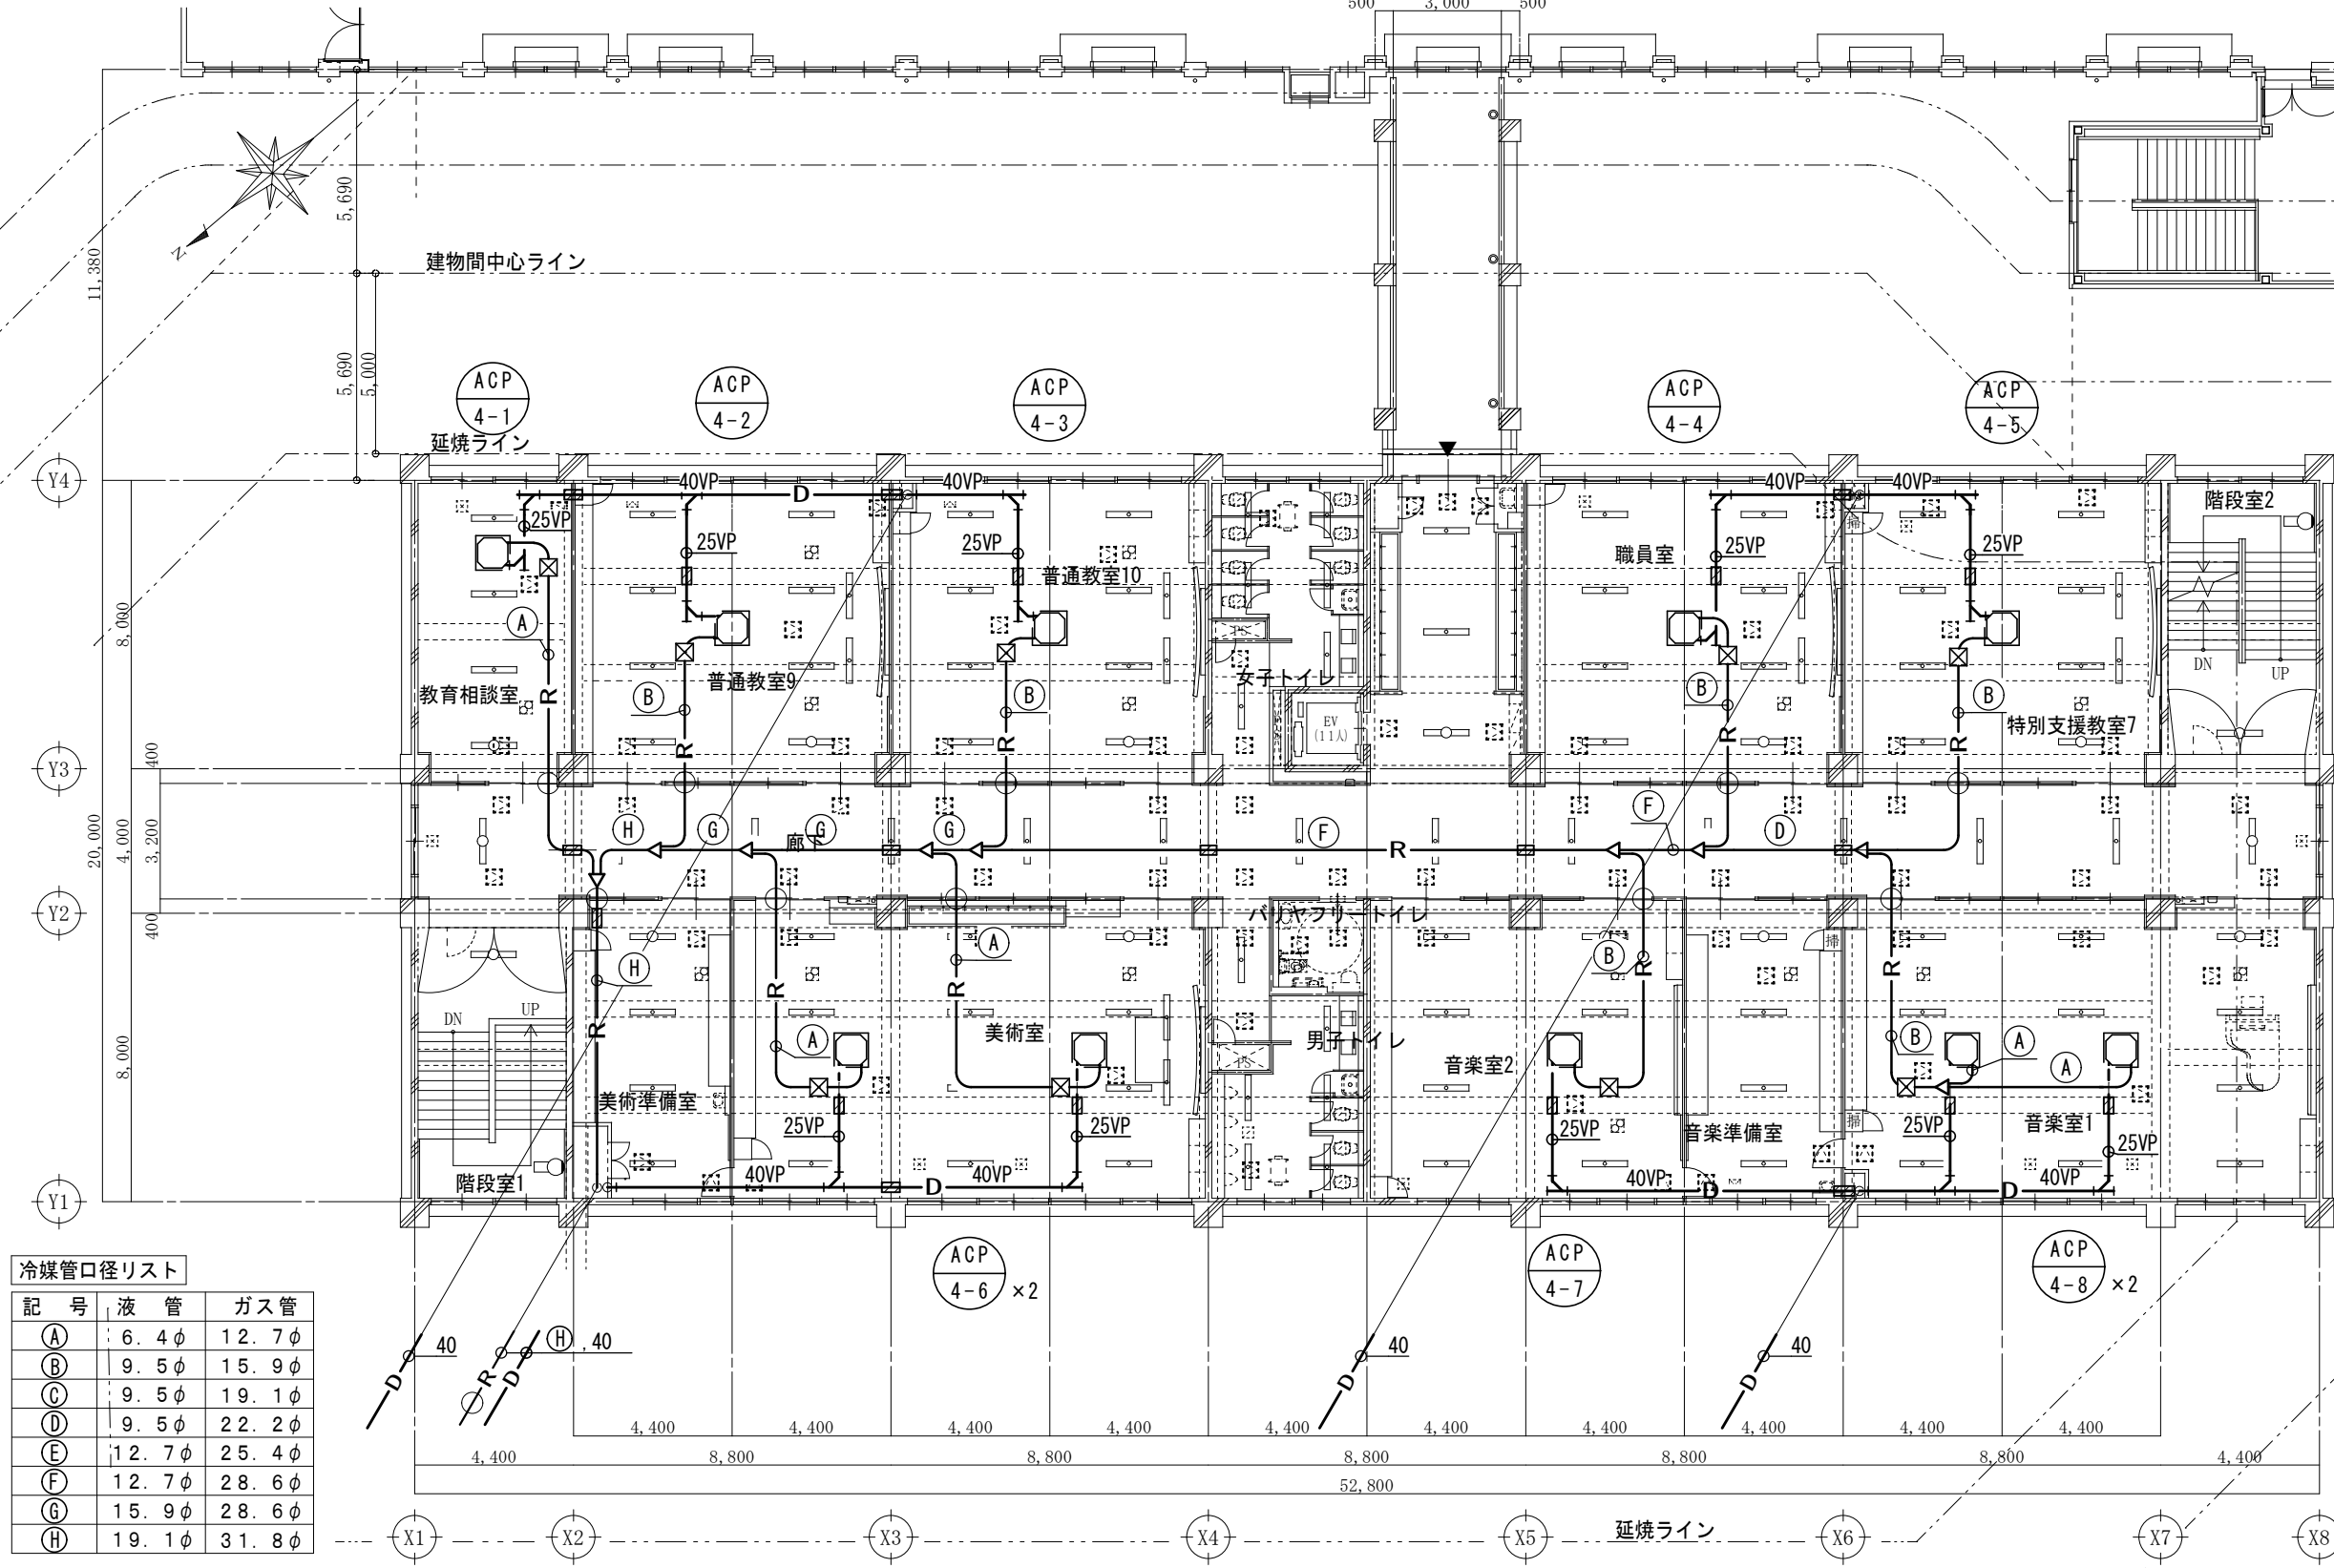

冷媒管口径リスト		
記号	液管	ガス管
(A)	6.4φ	12.7φ
(B)	9.5φ	15.9φ
(C)	9.5φ	19.1φ
(D)	9.5φ	22.2φ
(E)	12.7φ	25.4φ
(F)	12.7φ	28.6φ
(G)	15.9φ	31.8φ
(H)	19.1φ	35.0φ

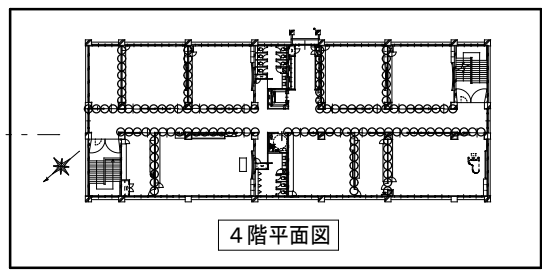

※ ○○○○ は防火上主要な間仕切りを示す。

空調設備 4階平面図 S=1:200

- ※ ○ は防火区画貫通部処理（国土交通大臣認定工法）を示す。
- ※ ≡ は梁貫通部を示す。（開口補強は別途建築工事）
- ※ 屋内の冷媒管及びドレン管は天井内配管とすること。
- ※ □ は天井点検口を示す。（別途建築工事）
- ※ ⊠ は冷媒漏洩遮断弁装置を示す。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第376369号 榎木 信彦		紫原中学校校舎新築空気調和設備工事	
空調設備 4階平面図		A3:S=1/200	1 1
鹿児島市建設局建築部設備課			2 6

換気設備 機器明細表

記号	品 名	仕 様 及 び 付 属 品	電 気 特 性			数量	備 考
			φ	V	k W		
<div><div>FE</div><div>1</div></div>	排気ファン	型 式：天井扇 低騒音型	1	1 0 0	0 . 0 2	3	1 階 特別支援教室 1 , 2 （ 2 台）
		風 量：1 4 0 m <sup>3</sup> ／h					4 階 教育相談室（ 1 台）
		静 圧：7 5 P a					
		付属品：天吊脱着枠					
		騒音値 4 5 d B（A）					
<div><div>FE</div><div>2</div></div>	排気ファン	型 式：天井扇 低騒音型	1	1 0 0	0 . 0 4	4 2	1 階 木工室（ 2 台），特別支援教室 3 , 4 , 5 （ 6 台）
		風 量：3 2 0 m <sup>3</sup> ／h					2 階 普通教室 1 , 2 , 3 , 4（ 8 台），特別支援教室 6 （ 2 台）
		静 圧：7 5 P a					3 階 普通教室 5 , 6 , 7 , 8（ 8 台），家庭科室（被服）（ 2 台）
		付属品：天吊脱着枠					4 階 普通教室 9 , 1 0（ 4 台）, 美術室（ 2 台）, 音楽室 1 , 2（ 4 台）, 職員室（ 2 台），
							4 階 特別支援教室 7（ 2 台）
<div><div>FE</div><div>3</div></div>	排気ファン	型 式：天井扇 低騒音型	1	1 0 0	0 . 0 8	5	1 階 技術機械室（ 1 台），昇降口（ 2 台）
		風 量：5 0 0 m <sup>3</sup> ／h					2 階 資料室（ 1 台）
		静 圧：4 0 P a					3 階 資料室（ 1 台）
		付属品：天吊脱着枠					
		騒音値 5 0 d B（A）					
<div><div>FE</div><div>4</div></div>	排気ファン	型 式：天井扇 低騒音型	1	1 0 0	0 . 0 2	5	1 階 技術準備室（ 1 台）
		風 量：8 0 m <sup>3</sup> ／h					2 階 教育相談室（ 1 台）, 理科準備室 薬品庫（ 1 台）
		静 圧：3 0 P a					4 階 美術準備室（ 1 台）, 音楽準備室（ 1 台）
		付属品：天吊脱着枠					※薬品庫の換気扇スイッチは別途電気工事
		騒音値 4 5 d B（A）					
<div><div>FE</div><div>5</div></div>	排気ファン	型 式：天井扇 低騒音型	1	1 0 0	0 . 0 3	6	1 階 職員更衣室（女）（ 1 台），職員更衣室（男）（ 1 台），バリアフリースイイレ（ 1 台）
		風 量：2 1 0 m <sup>3</sup> ／h					2 階 バリアフリースイイレ（ 1 台）
		静 圧：5 0 P a					3 階 バリアフリースイイレ（ 1 台）
		付属品：天吊脱着枠					4 階 バリアフリースイイレ（ 1 台）
		騒音値 4 0 d B（A）					※バリアフリースイイレの換気扇スイッチ（人感センサー）は別途電気工事
<div><div>FE</div><div>6</div></div>	排気ファン	型 式：ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ 消音形	1	1 0 0	0 . 1 5	8	1 階 女子トイレ（ 1 台），男子トイレ（ 1 台） 排気グリル（消音型）1 5 0 φ× 3（男子）× 4（女子）
		風 量：7 6 0 m <sup>3</sup> ／h					2 階 女子トイレ（ 1 台），男子トイレ（ 1 台） 排気グリル（消音型）1 5 0 φ× 3（男子）× 4（女子）
		静 圧：1 0 0 P a 騒音値 5 5 d B（A）					3 階 女子トイレ（ 1 台），男子トイレ（ 1 台） 排気グリル（消音型）1 5 0 φ× 3（男子）× 4（女子）
		付属品：防振吊金具					4 階 女子トイレ（ 1 台），男子トイレ（ 1 台） 排気グリル（消音型）1 5 0 φ× 3（男子）× 4（女子）
		パイプフード：2 0 0 φ 指定色焼付塗装					※女子・男子トイレの換気扇スイッチ（人感センサー）は別途電気工事
<div><div>FE</div><div>7</div></div>	排気ファン	型 式：天井扇 低騒音型	1	1 0 0	0 . 0 2	1	1 階 特別支援教室 2 トイレ（ 1 台）
		風 量：5 0 m <sup>3</sup> ／h					※特別支援教室2トイレの換気扇スイッチ（照明連動）は別途電気工事
		静 圧：1 0 P a					
		付属品：天吊脱着枠					
		騒音値 4 5 d B（A）					

- ※ 天井換気扇の壁スイッチは、（ON／OFF切替、運転表示ランプ付）とする。
- ※ パイプフードは防風板付丸形フード（SUS製、防虫網付）とする。（指定色焼付塗装）
- ※ 本工事の機種選定により他工事（電気工事等）の施工に増額が生じた場合は、本工事請負者の負担により施工すること。  
尚、電気工事の配線等の施工は有資格者により施工すること。機器の電気容量は参考とする。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1ー3ー188号

SEI EI SETSU BI

株式会社

西栄設備事務所

一級建築士 第 376369号

樋木 信彦

紫原中学校校舎新築空気調和設備工事

換気設備 機器表 凡例ー1

A3:ー

1 2

鹿児島市建設局建築部設備課

2 6

換気設備 機器明細表							
記号	品名	仕様及び付属品	電気特性			数量	備考
			φ	V	k W		
FE 8	排気ファン	型式：天井扇 低騒音型	1	1 0 0	0 . 0 4	2	2 階 理科室 1（1 台）, 理科室 2（1 台）
		風 量：2 2 0 m <sup>3</sup> ／h					
		静 圧：8 0 P a					
		付属品：天吊脱着枠					
		騒音値 4 5 d B（A）					
FE 9	排気ファン	型式：ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ 消音形	1	1 0 0	0 . 0 4	4	2 階 理科室 1（2 台）, 理科室 2（2 台） 排気グリル（消音型）1 5 0 φ×1 2
		風 量：6 3 0 m <sup>3</sup> ／h					
		静 圧：9 5 P a 騒音値 5 0 d B（A）					
		付属品：防振吊金具					
FE 10	排気ファン	型式：天井扇 低騒音型	1	1 0 0	0 . 0 3	2	2 階 理科準備室（1 台）
		風 量：2 6 0 m <sup>3</sup> ／h					3 階 家庭科準備室（1 台）
		静 圧：2 5 P a					
		付属品：天吊脱着枠					
		騒音値 4 0 d B（A）					
FE 11	排気ファン	型式：天井扇 低騒音型	1	1 0 0	0 . 0 4	2	3 階 図書室（2 台）
		風 量：2 8 0 m <sup>3</sup> ／h					
		静 圧：6 0 P a					
		付属品：天吊脱着枠					
		騒音値 4 5 d B（A）					
FE 12	排気ファン	型式：天井扇 低騒音型	1	1 0 0	0 . 0 8	1	3 階 家庭科室（調理）（1 台）
		風 量：4 0 0 m <sup>3</sup> ／h					
		静 圧：6 0 P a					
		付属品：天吊脱着枠					
		騒音値 5 0 d B（A）					
FE 13	排気ファン	型式：ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ 消音形	1	1 0 0	0 . 3	2	3 階 家庭科室（調理）（2 台） 排気グリル（消音型）1 5 0 φ×5 , 2 0 0 φ×3
		風 量：1 2 0 0 m <sup>3</sup> ／h					
		静 圧：1 8 0 P a 騒音値 6 0 d B（A）					
		付属品：防振吊金具					
FE 14	排気ファン	型式：ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ 消音形	1	1 0 0	0 . 1 2	2	1 階 コンテナ室（2 台） 排気グリル（消音型）2 0 0 φ×2
		風 量：6 8 0 m <sup>3</sup> ／h					
		静 圧：1 0 0 P a 騒音値 4 5 d B（A）					
		付属品：防振吊金具					
FE 15	排気ファン	型式：天井扇（樹脂製） 低騒音型 ユニットバス用	1	1 0 0	0 . 0 2	3	1 階 特別支援教室 2 シャワー室（1 台）, 職員更衣室（女・男）シャワー室（2 台）
		風 量：6 0 m <sup>3</sup> ／h					天井換気扇本体：建築工事
		静 圧：1 0 P a					換気用ダクト（V U 1 0 0）：本工事
		付属品：天吊脱着枠					
		騒音値 4 5 d B（A）					

※ 天井換気扇の壁スイッチは、（ON／OFF切替、運転表示ランプ付）とする。  
※ FE-9、13、14の壁スイッチは、（ON／OFF切替、強弱切替、運転表示ランプ付）とする。（配管、配線の取付は、別途電気工事）  
※ パイプフードは防風板付丸形フード（SUS製、防虫網付）とする。（指定色焼付塗装）  
※ 本工事の機種選定により他工事（電気工事等）の施工に増額が生じた場合は、本工事請負者の負担により施工すること。  
尚、電気工事の配線等の施工は有資格者により施工すること。機器の電気容量は参考とする。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1－3－188号 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第 3 7 6 3 6 9 号 樋木 信彦	紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
	換気設備 機器表 凡例－2	A3:－	1 3
	鹿児島市建設局建築部設備課		2 6



常時機械換気設備 計算表(シックハウス)

					24時間換気						備考
階	室名	床面積 (㎡)	天井高 (m)	容積 (㎡)	必要回数 (回/h)	必要換気量 (㎡/h)	換気種別	機器番号	排気量 (㎡/h)	判定	
		A	h	B=A×h	C	D=B×C			E		
1	特別支援教室1	36.96	2.7	99.79	0.3	29.93	第3種	FE-1×1台	140×1=140	D≤E OK	
1	特別支援教室2	67.95	2.7	183.46	0.3	55.03	第3種	FE-1×1台	140×1=140	D≤E OK	
1	特別支援教室3	74.84	2.7	202.17	0.3	60.60	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
1	特別支援教室4	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
1	特別支援教室5	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
1	木工室	111.80	2.7	301.86	0.3	90.56	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
1	技術準備室	36.96	2.7	99.79	0.3	29.93	第3種	FE-4×1台	80×1=80	D≤E OK	
2	教育相談室	36.96	2.7	99.79	0.3	29.93	第3種	FE-4×1台	80×1=80	D≤E OK	
2	普通教室1	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
2	普通教室2	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
2	普通教室3	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
2	普通教室4	74.84	2.7	202.17	0.3	60.60	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
2	理科室1	111.80	2.7	301.86	0.3	90.56	第3種	FE-8×1台	220×1=220	D≤E OK	
2	理科室2	110.88	2.7	299.38	0.3	89.81	第3種	FE-8×1台	220×1=220	D≤E OK	
2	特別支援教室6	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
2	理科準備室	36.96	2.7	99.79	0.3	29.93	第3種	FE-10×1台	260×1=260	D≤E OK	
3	普通教室5	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
3	普通教室6	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
3	普通教室7	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
3	普通教室8	74.84	2.7	202.17	0.3	60.60	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
3	図書室	148.76	2.7	401.65	0.3	120.50	第3種	FE-11×1台	280×1=280	D≤E OK	
3	家庭科室(調理)	110.88	2.7	299.38	0.3	89.81	第3種	FE-12×1台	400×1=400	D≤E OK	
3	家庭科準備室	36.96	2.7	99.79	0.3	29.93	第3種	FE-10×1台	260×1=260	D≤E OK	
3	家庭科室(被服)	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
4	教育相談室	36.96	2.7	99.79	0.3	29.93	第3種	FE-1×1台	140×1=140	D≤E OK	
4	普通教室9	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
4	普通教室10	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
4	職員室	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
4	特別支援教室7	74.84	2.7	202.17	0.3	60.60	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
4	美術室	110.88	2.7	299.38	0.3	89.81	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
4	美術準備室	37.88	2.7	102.28	0.3	30.68	第3種	FE-4×1台	80×1=80	D≤E OK	
4	音楽室1	110.88	2.7	299.38	0.3	89.81	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
4	音楽室2	73.92	2.7	199.58	0.3	59.88	第3種	FE-2×1台	320×1=320	D≤E OK	
4	音楽準備室	36.96	2.7	99.79	0.3	29.93	第3種	FE-4×1台	80×1=80	D≤E OK	

室名：2階 理科室1・2(生徒用)  
V≥40K・Q  
換気上有効な換気扇のみを設ける場合(=40)  
V：有効換気量(㎡/h)  
K：理論廃ガス量(㎡/(Kw・h)) ≤0.93：都市ガス>  
Q：燃料消費量(kW)  
ガスバーナー：2.8kW×12箇所  
V≥40×0.93×33.6=1,250㎡/h  
⇒機器風量：1,260㎡/h(FE-9×2台) ∴OK

室名：2階 理科室1・2(教師用)  
V≥40K・Q  
換気上有効な換気扇のみを設ける場合(=40)  
V：有効換気量(㎡/h)  
K：理論廃ガス量(㎡/(Kw・h)) ≤0.93：都市ガス>  
Q：燃料消費量(kW)  
ガスバーナー：2.8kW×2箇所  
V≥40×0.93×5.6=208㎡/h  
⇒機器風量：220㎡/h(FE-8) ∴OK

室名：2階 理科準備室、3階 家庭科準備室  
V≥40K・Q  
換気上有効な換気扇のみを設ける場合(=40)  
V：有効換気量(㎡/h)  
K：理論廃ガス量(㎡/(Kw・h)) ≤0.93：都市ガス>  
Q：燃料消費量(kW)  
ガス栓1口：6.8kW  
V≥40×0.93×6.8=253㎡/h  
⇒機器風量：260㎡/h(FE-10) ∴OK

室名：3階 家庭科室(調理)(生徒用)  
V≥40K・Q  
換気上有効な換気扇のみを設ける場合(=40)  
V：有効換気量(㎡/h)  
K：理論廃ガス量(㎡/(Kw・h)) ≤0.93：都市ガス>  
Q：燃料消費量(kW)  
ガス栓1口：6.8kW×9箇所  
V≥40×0.93×61.2=2,277㎡/h  
⇒機器風量：2,400㎡/h(FE-13×2台) ∴OK

室名：3階 家庭科室(調理)(教師用)  
V≥40K・Q  
換気上有効な換気扇のみを設ける場合(=40)  
V：有効換気量(㎡/h)  
K：理論廃ガス量(㎡/(Kw・h)) ≤0.93：都市ガス>  
Q：燃料消費量(kW)  
ガス栓1口：6.8kW  
V≥40×0.93×6.80=253㎡/h  
⇒機器風量：400㎡/h(FE-12) ∴OK

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号

SEI EI SETSU BI

株式会社西栄設備事務所

一級建築士 第376369号

樋木 信彦

紫原中学校校舎新築空気調和設備工事


換気設備 法定換気計算書

A3:—

14

鹿児島市建設局建築部設備課

26

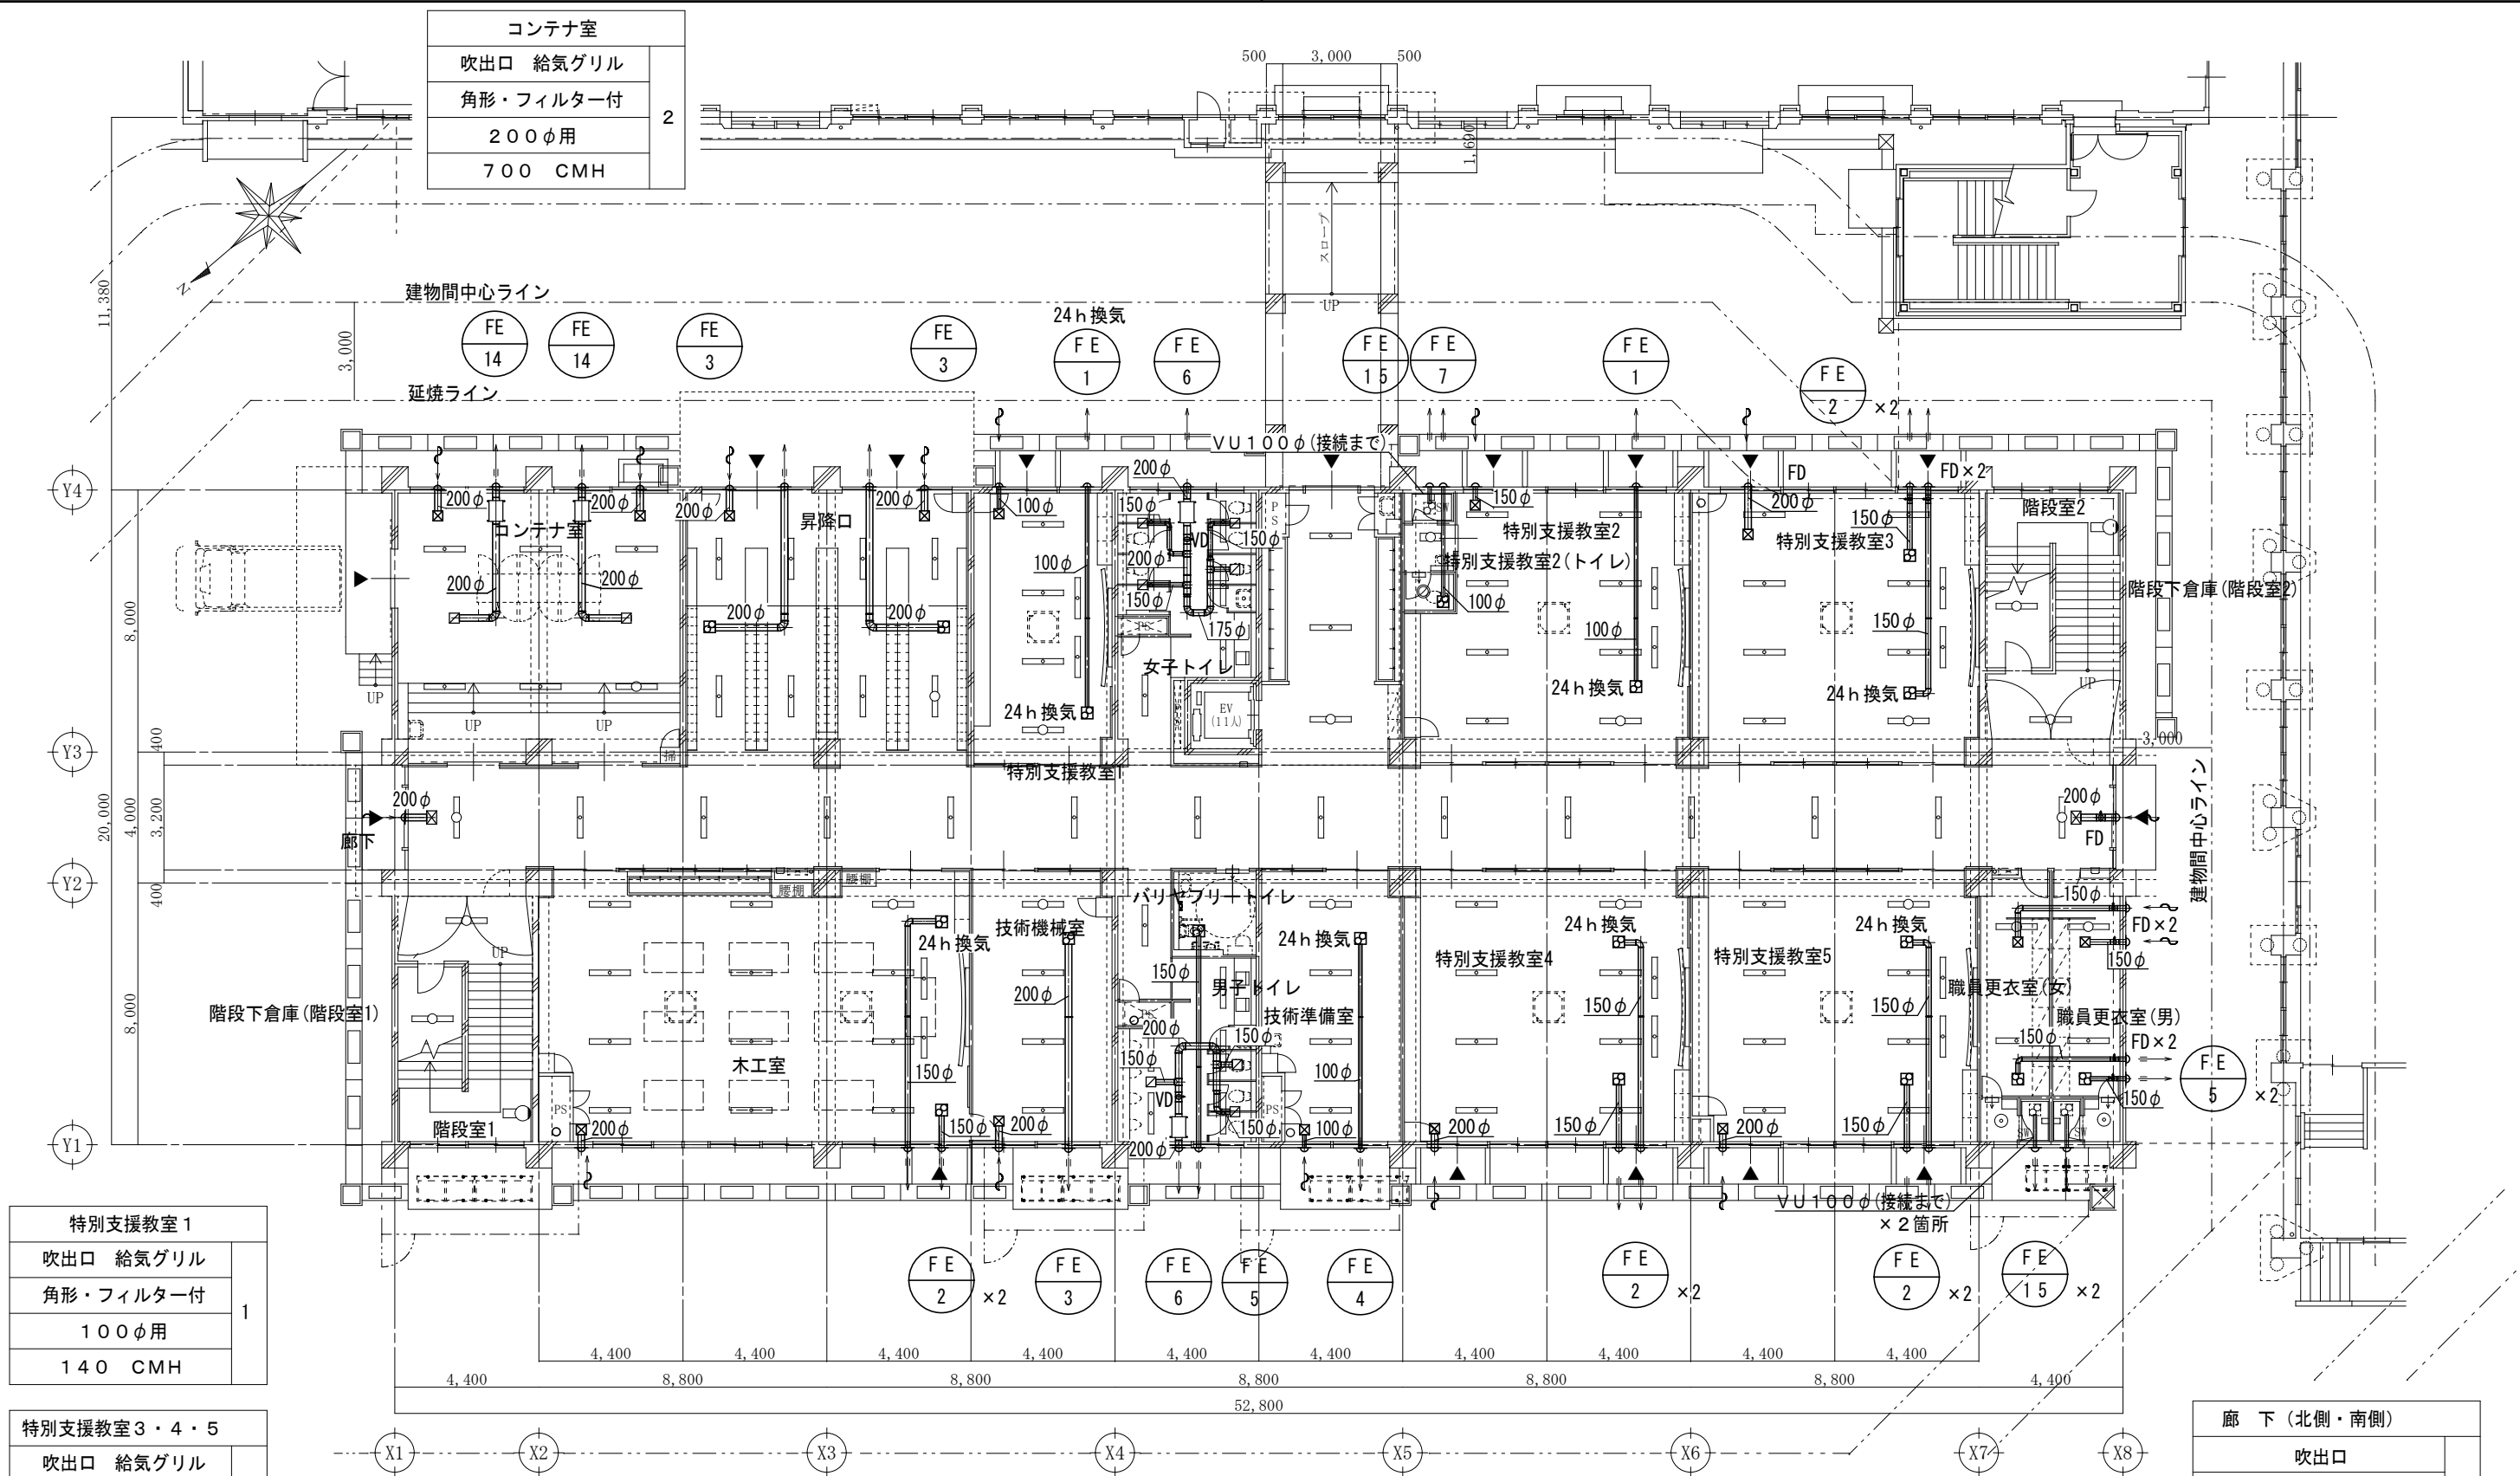

特別支援教室 1	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
100φ用	
140 CMH	

特別支援教室 3・4・5	
吹出口 給気グリル	3
角形・フィルター付	
200φ用	
620 CMH	

特別支援教室 2	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
150φ用	
230 CMH	

木工室	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
200φ用	
620 CMH	

技術機械室・昇降口	
吹出口 給気グリル	3
角形・フィルター付	
200φ用	
500 CMH	

技術準備室	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
100φ用	
80 CMH	


職員更衣室(女・男)	
吹出口 給気グリル	2
角形・フィルター付	
150φ用	
270 CMH	

換気設備 1階平面図 S=1:200

注) □: 吹出口 □: 吸込口 中: ガラリ (建築工事)  
注) ダクト長さ12m毎に形綱にて振れ止めを取る。  
注) 給気グリル (吹出口) パイプフードは防風板付丸形フード (SUS製、防虫網付) とする。(指定色焼付塗装)

廊下 (北側・南側)	
吹出口	2
VHS(F)-300×400	
865 CMH	
BOX 450×550×350H	
女子・男子トイレ バリアフリートイレ用	

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 SEI EI SETSU BI 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第 376369号 榎木 信彦		紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
		換気設備 1階平面図	A3:S=1/200	15
		鹿児島市建設局建築部設備課		26

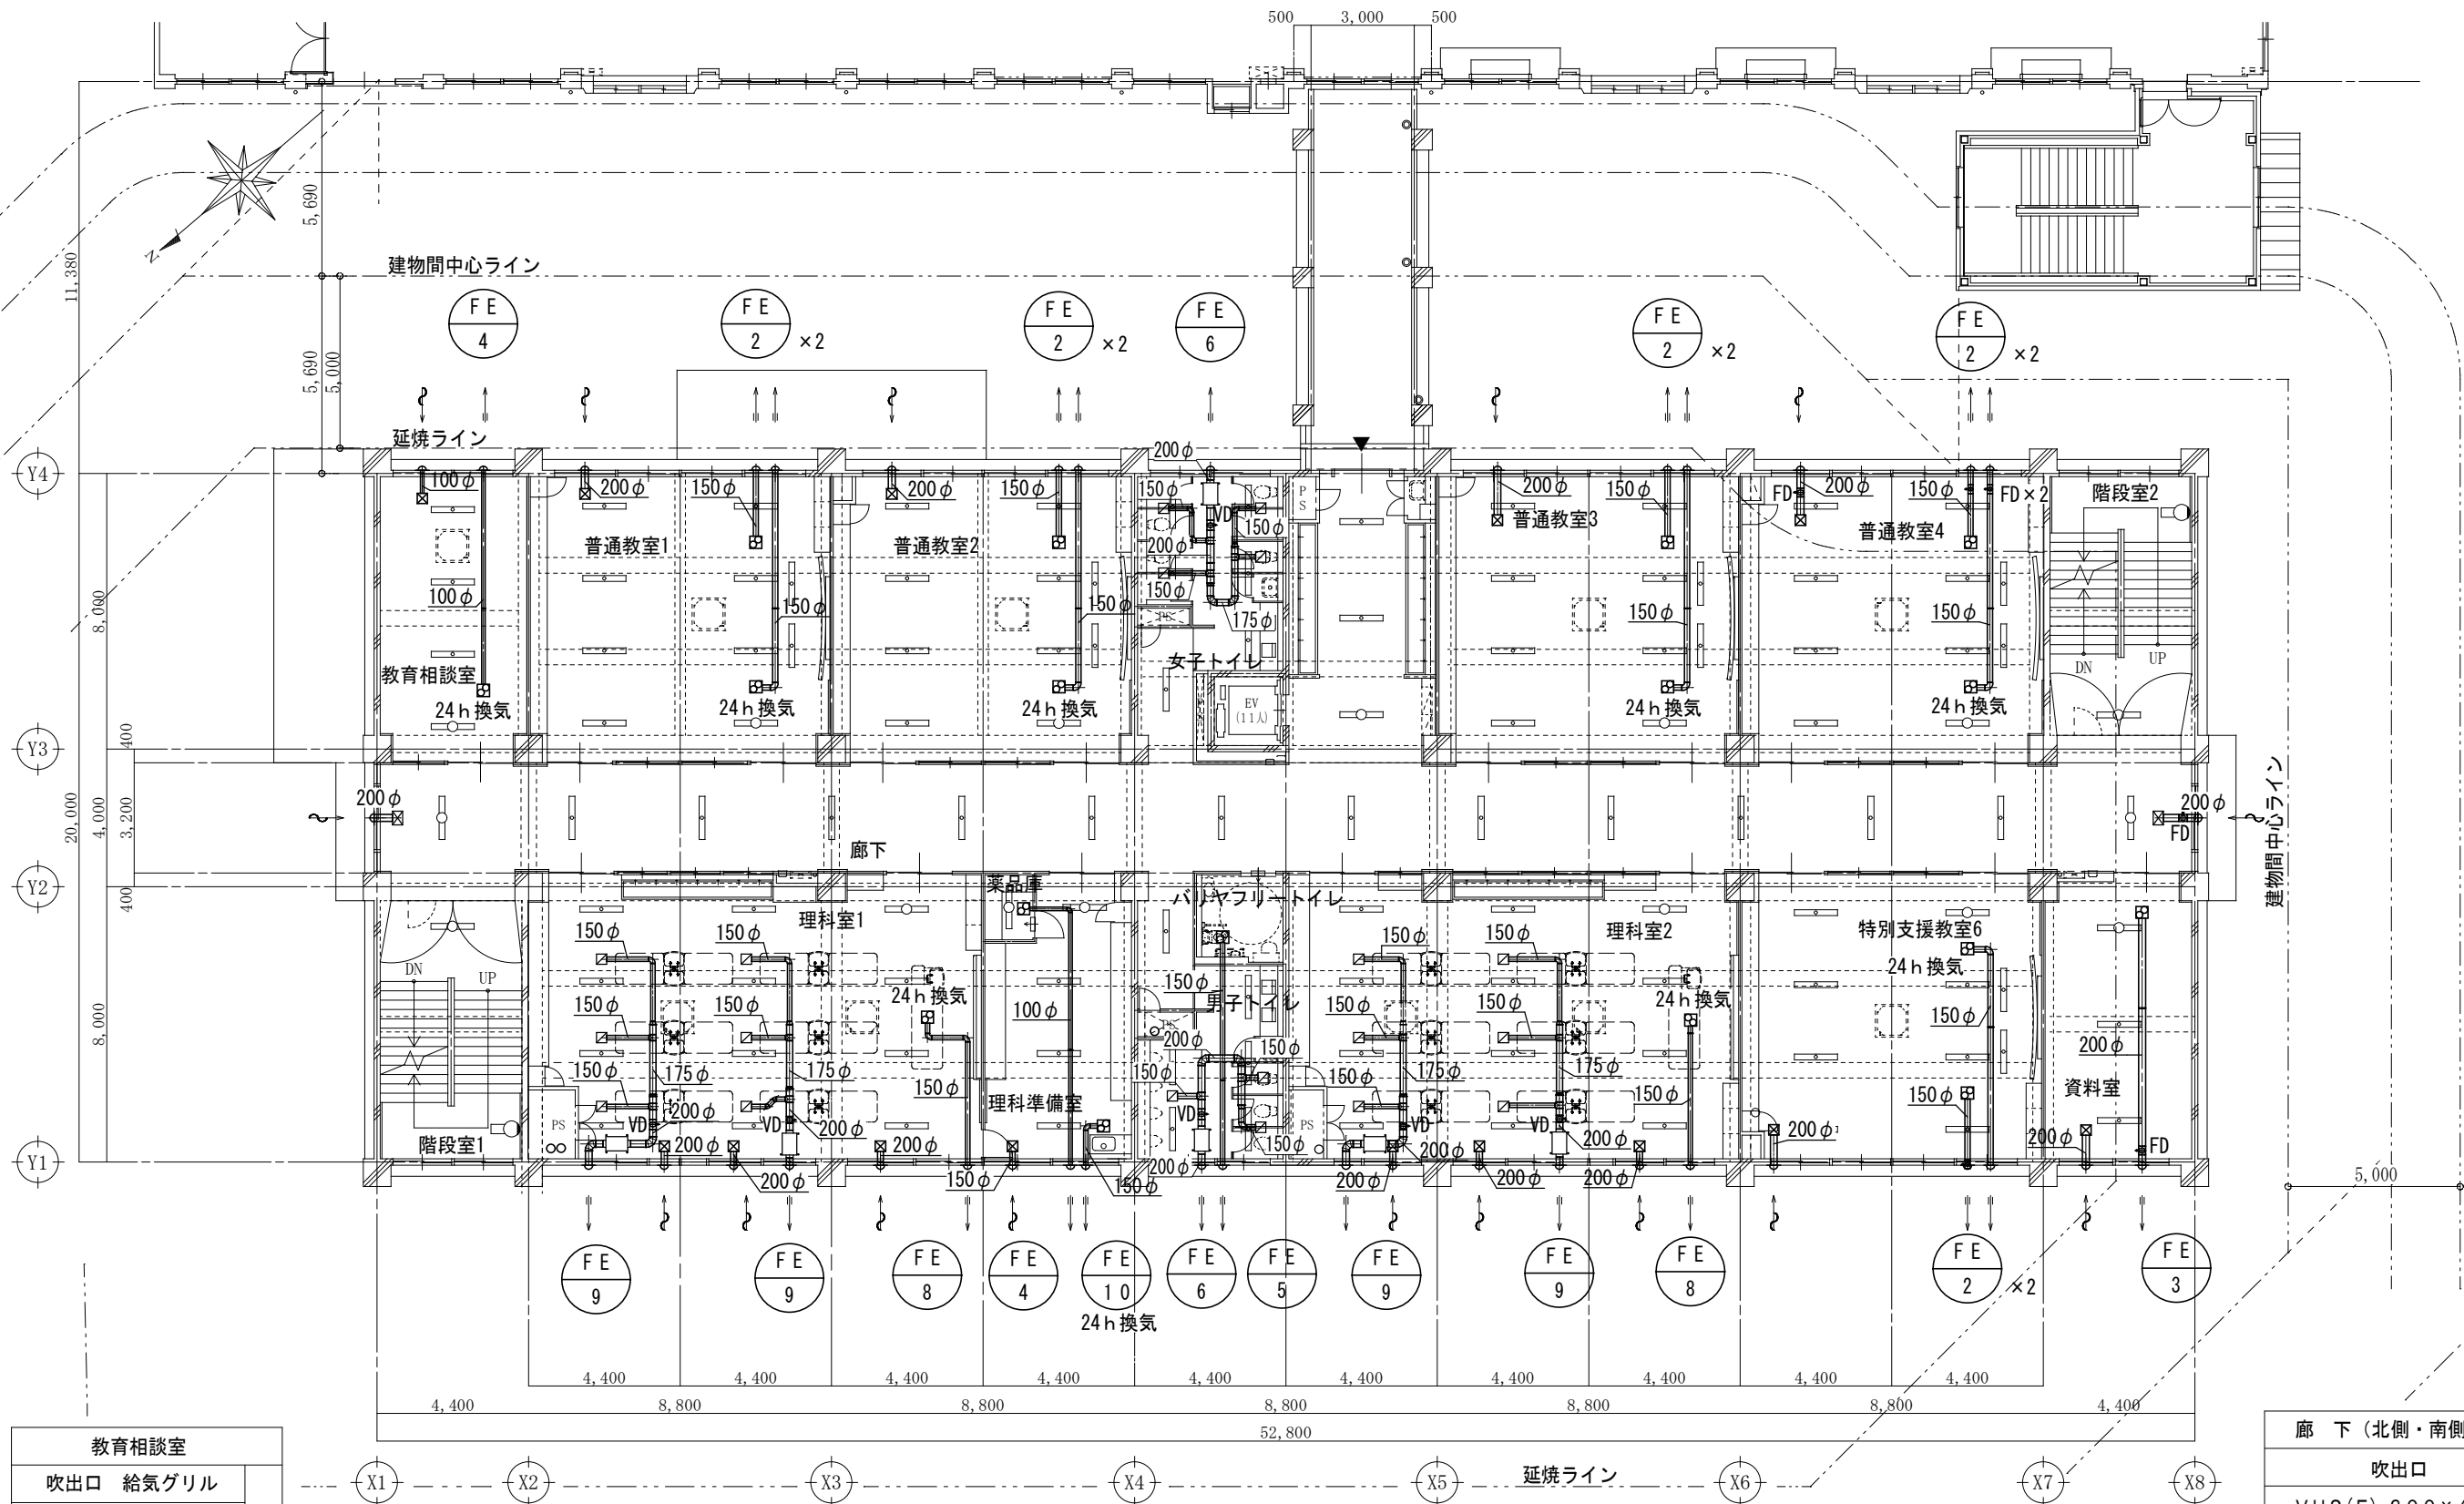

換気設備 2階平面図 S=1:200

注) □: 吹出口 □: 吸込口 中: ガラリ (建築工事)  
注) ダクト長さ12m毎に形鋼にて振れ止めを取る。  
注) 給気グリル (吹出口) パイプフードは防風板付丸形フード (SUS製、防虫網付) とする。(指定色焼付塗装)

教育相談室	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
100φ用	
80 CMH	

普通教室1・2・3・4	
吹出口 給気グリル	4
角形・フィルター付	
200φ用	
620 CMH	

理科室1・2	
吹出口 給気グリル	6
角形・フィルター付	
200φ用	
475 CMH	


理科準備室	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
150φ用	
340 CMH	

特別支援教室6	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
200φ用	
620 CMH	

資料室	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
200φ用	
500 CMH	

廊 下 (北側・南側)	
吹出口	2
VHS(F)-300×400	
8 6 5    CMH	
BOX 450×550×350H	
女子・男子トイレ バリアフリートイレ用	

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第376369号 榎木 信彦	紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
換気設備 2階平面図		A3:S=1/200	16
鹿児島市建設局建築部設備課			26

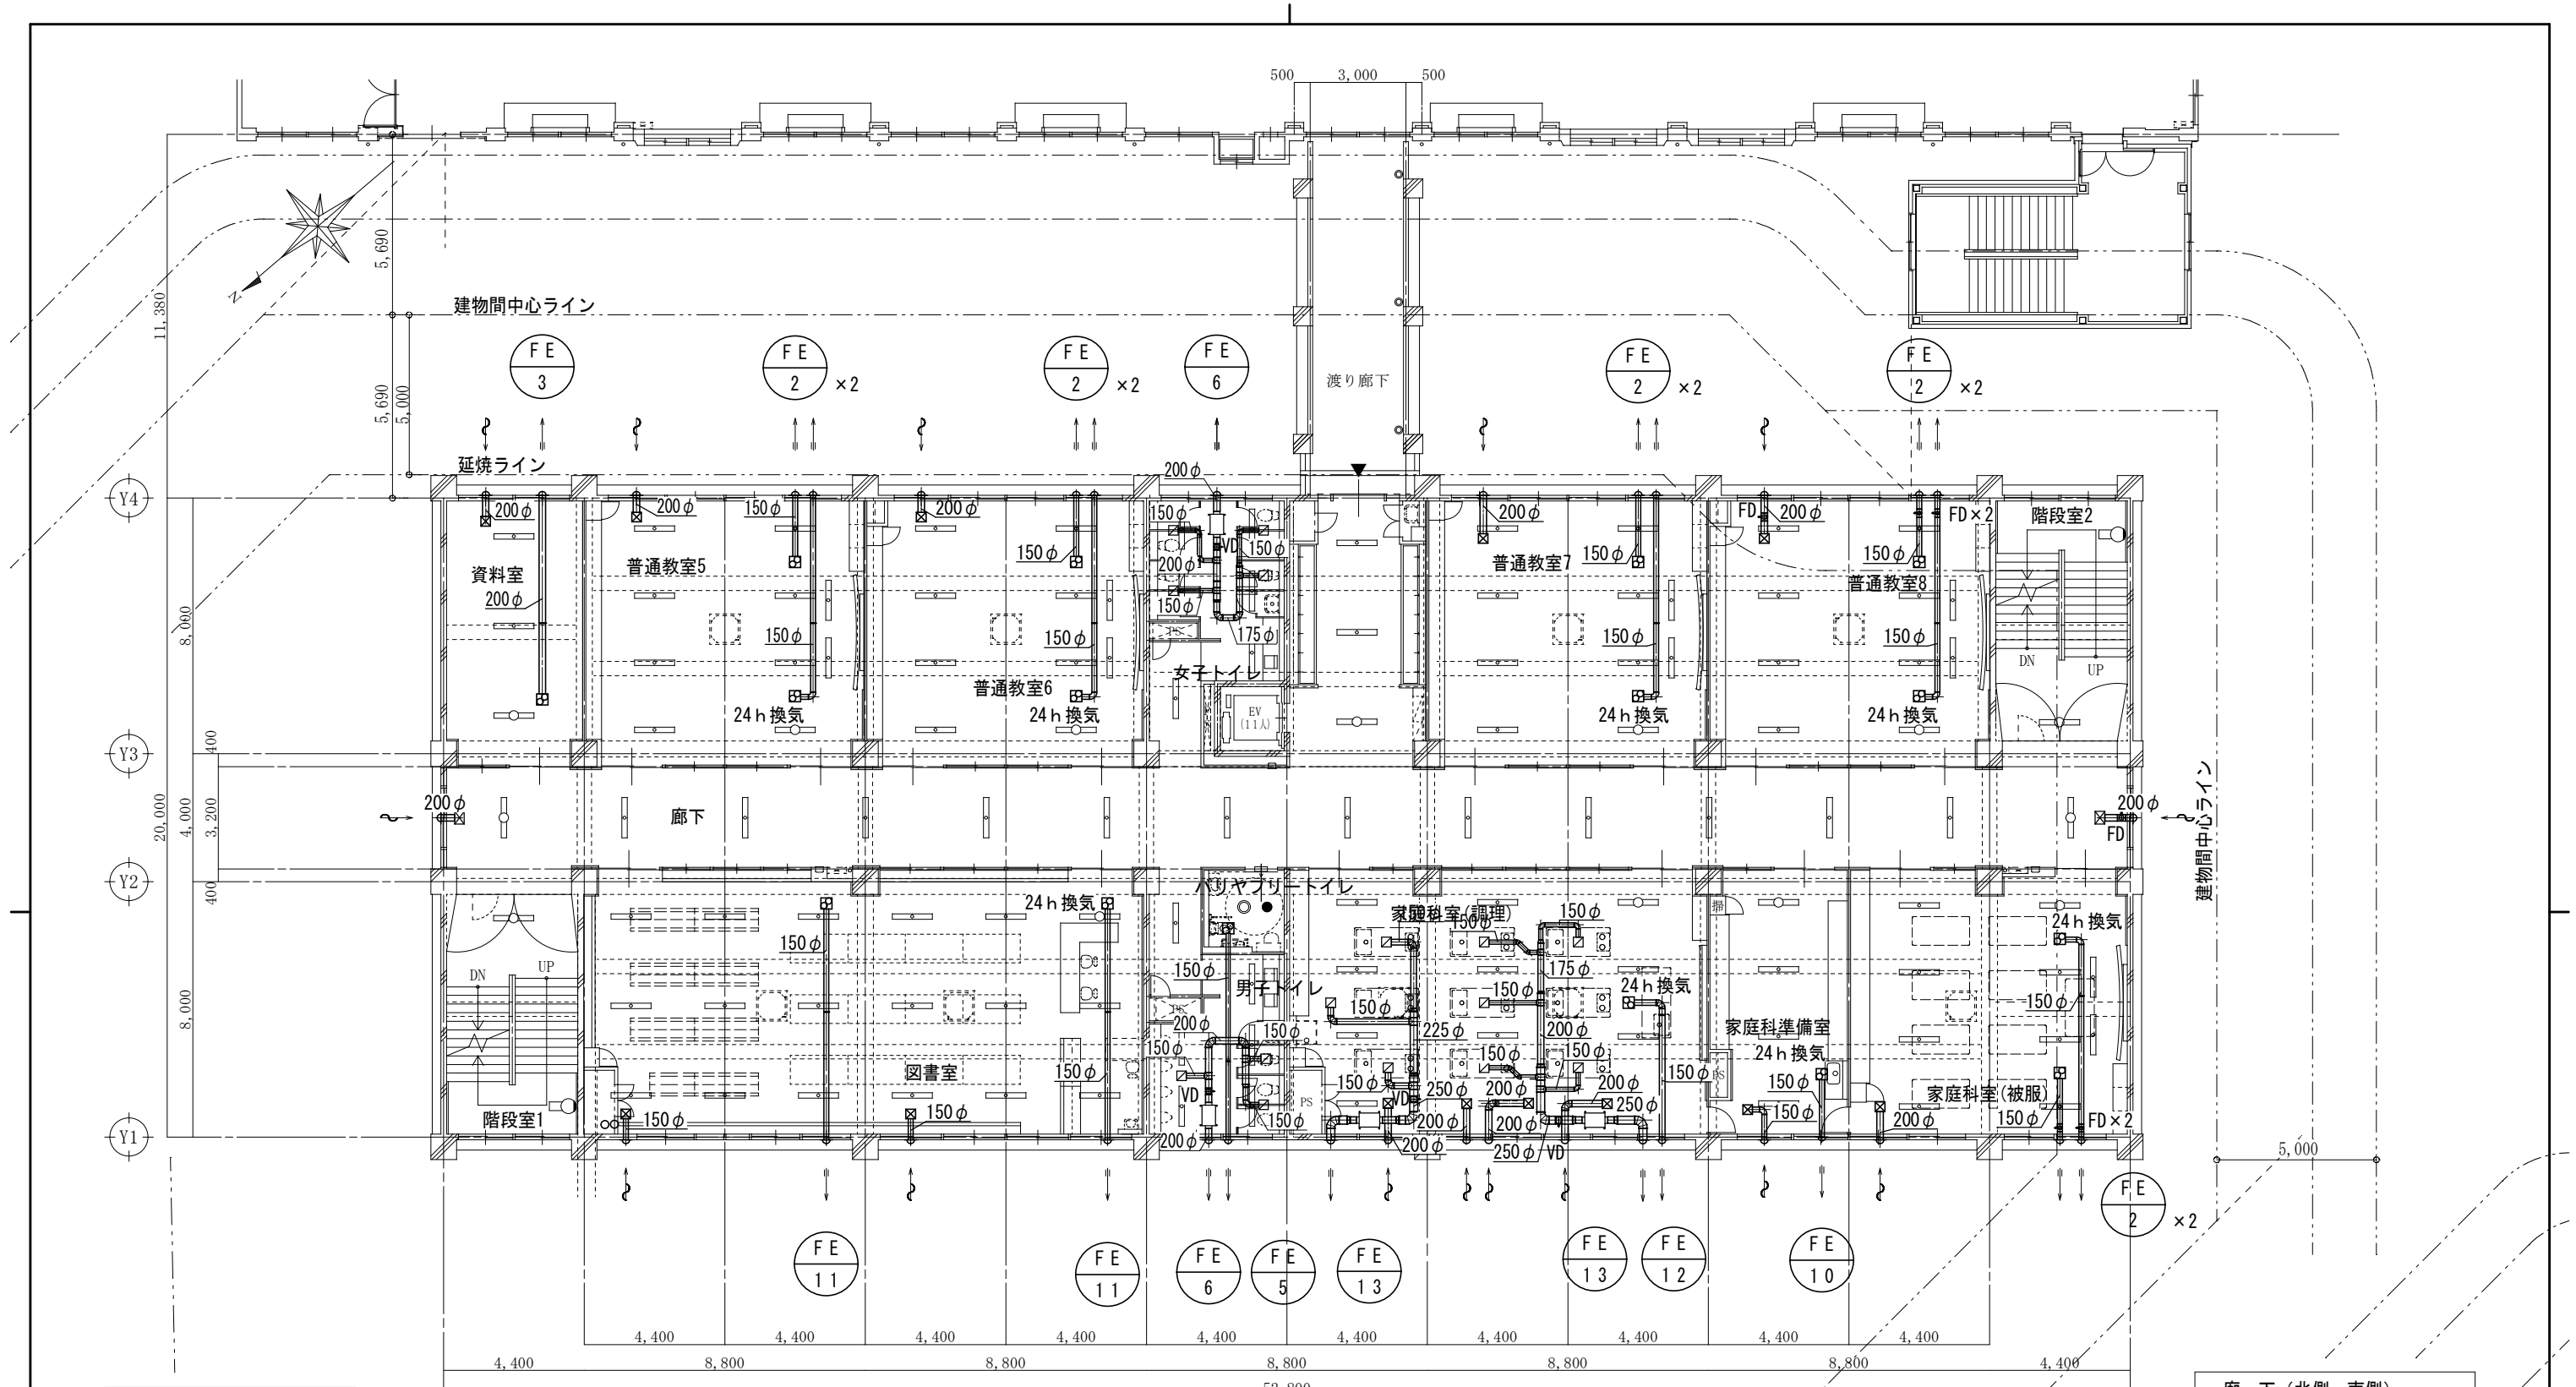

換気設備 3階平面図 S=1:200

注) □: 吹出口 □: 吸入口 中: ガラリ (建築工事)  
注) ダクト長さ12m毎に形鋼にて振れ止めを取ること。  
注) 給気グリル (吹出口) パイプフードは防風板付丸形フード (SUS製、防虫網付) とする。(指定色焼付塗装)

資料室	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
200φ用	
500 CMH	

普通教室5・6・7・8	
吹出口 給気グリル	4
角形・フィルター付	
200φ用	
620 CMH	

図書室	
吹出口 給気グリル	2
角形・フィルター付	
150φ用	
280 CMH	

家庭科室 (調理)	
吹出口 給気グリル	4
角形・フィルター付	
200φ用	
700 CMH	


家庭科準備室	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
150φ用	
260 CMH	

家庭科室 (被服)	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
200φ用	
620 CMH	

廊 下 (北側・南側)	
吹出口	2
VHS(F)-300×400	
865 CMH	
BOX 450×550×350H	

女子・男子トイレ  
バリアフリートイレ用

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第376369号 榎木 信彦		紫原中学校校舎新築空気調和設備工事	
換気設備 3階平面図		A3:S=1/200	17
鹿児島市建設局建築部設備課			26

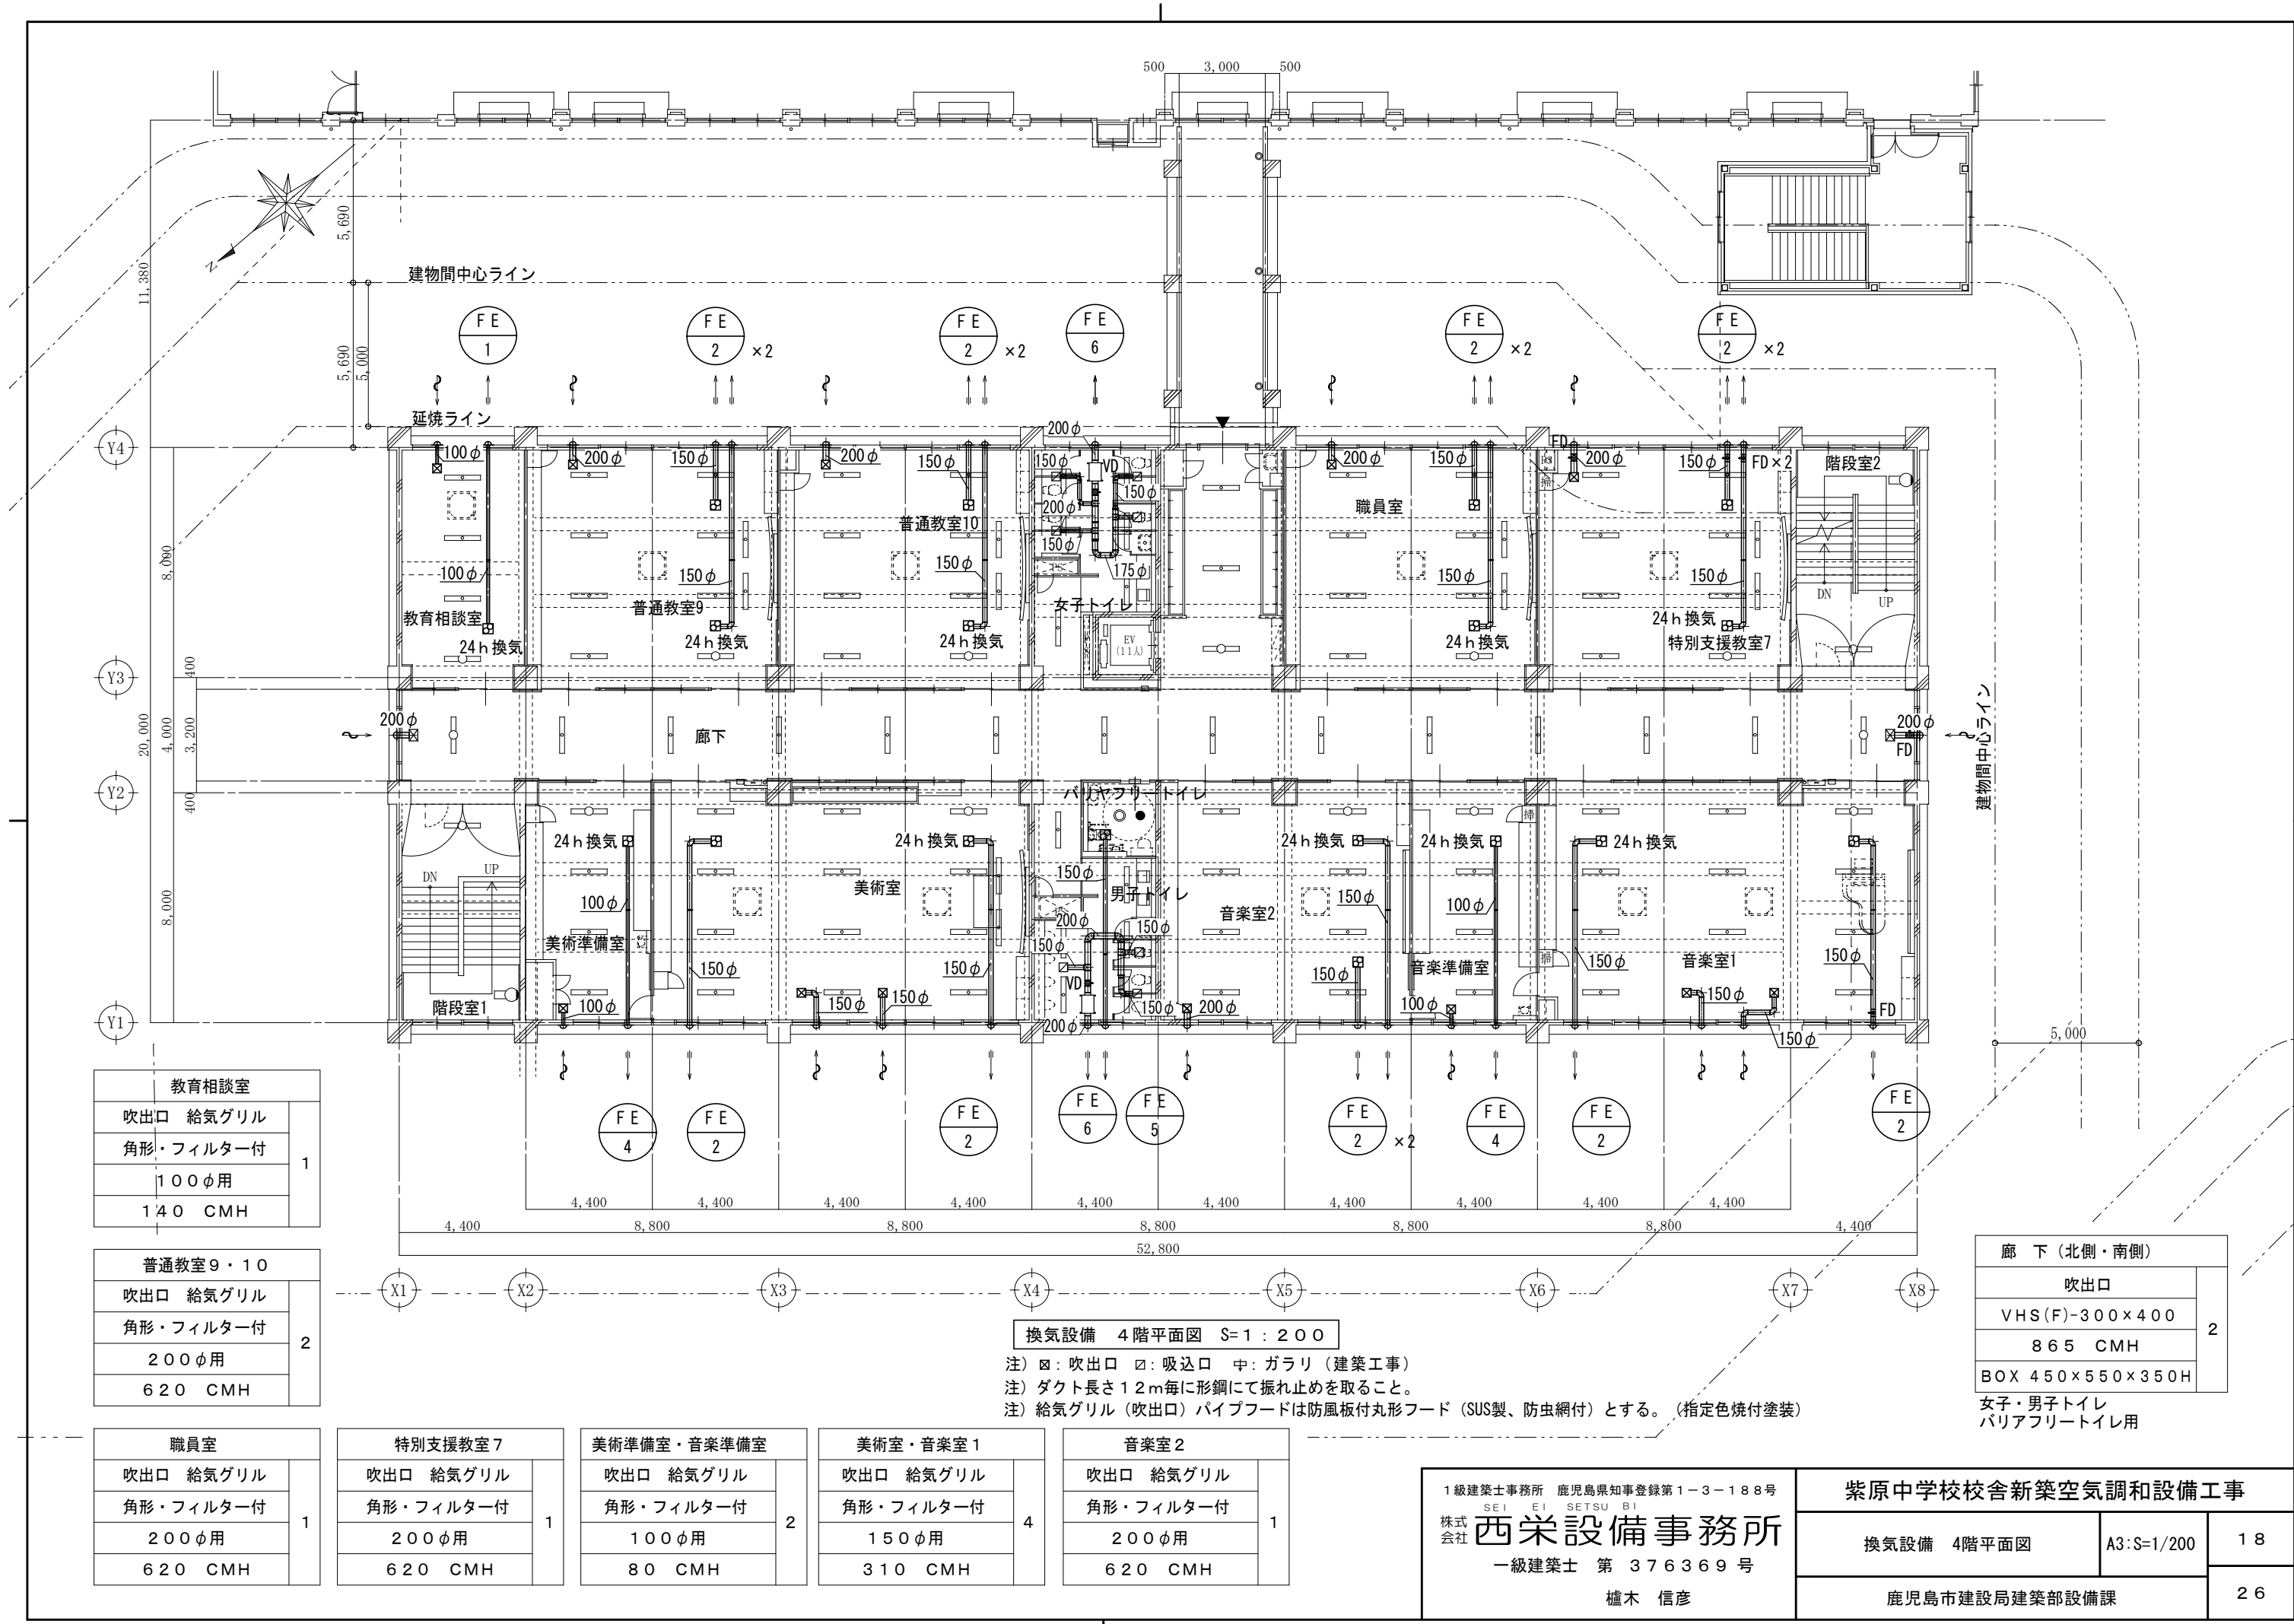

教育相談室	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
100φ用	
140 CMH	

普通教室9・10	
吹出口 給気グリル	2
角形・フィルター付	
200φ用	
620 CMH	

職員室	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
200φ用	
620 CMH	

特別支援教室7	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
200φ用	
620 CMH	

美術準備室・音楽準備室	
吹出口 給気グリル	2
角形・フィルター付	
100φ用	
80 CMH	

美術室・音楽室1	
吹出口 給気グリル	4
角形・フィルター付	
150φ用	
310 CMH	

音楽室2	
吹出口 給気グリル	1
角形・フィルター付	
200φ用	
620 CMH	


換気設備 4階平面図 S=1:200

注) □: 吹出口    ▣: 吸込口    中: ガラリ (建築工事)  
注) ダクト長さ12m毎に形鋼にて振れ止めを取ること。  
注) 給気グリル (吹出口) パイプフードは防風板付丸形フード (SUS製、防虫網付) とする。(指定色焼付塗装)

廊 下 (北側・南側)	
吹出口	2
VHS(F)-300×400	
8 6 5    CMH	
BOX 450×550×350H	
女子・男子トイレ バリアフリートイレ用	

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第376369号 榎木 信彦	紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
換気設備 4階平面図	A3:S=1/200		18
鹿児島市建設局建築部設備課			26



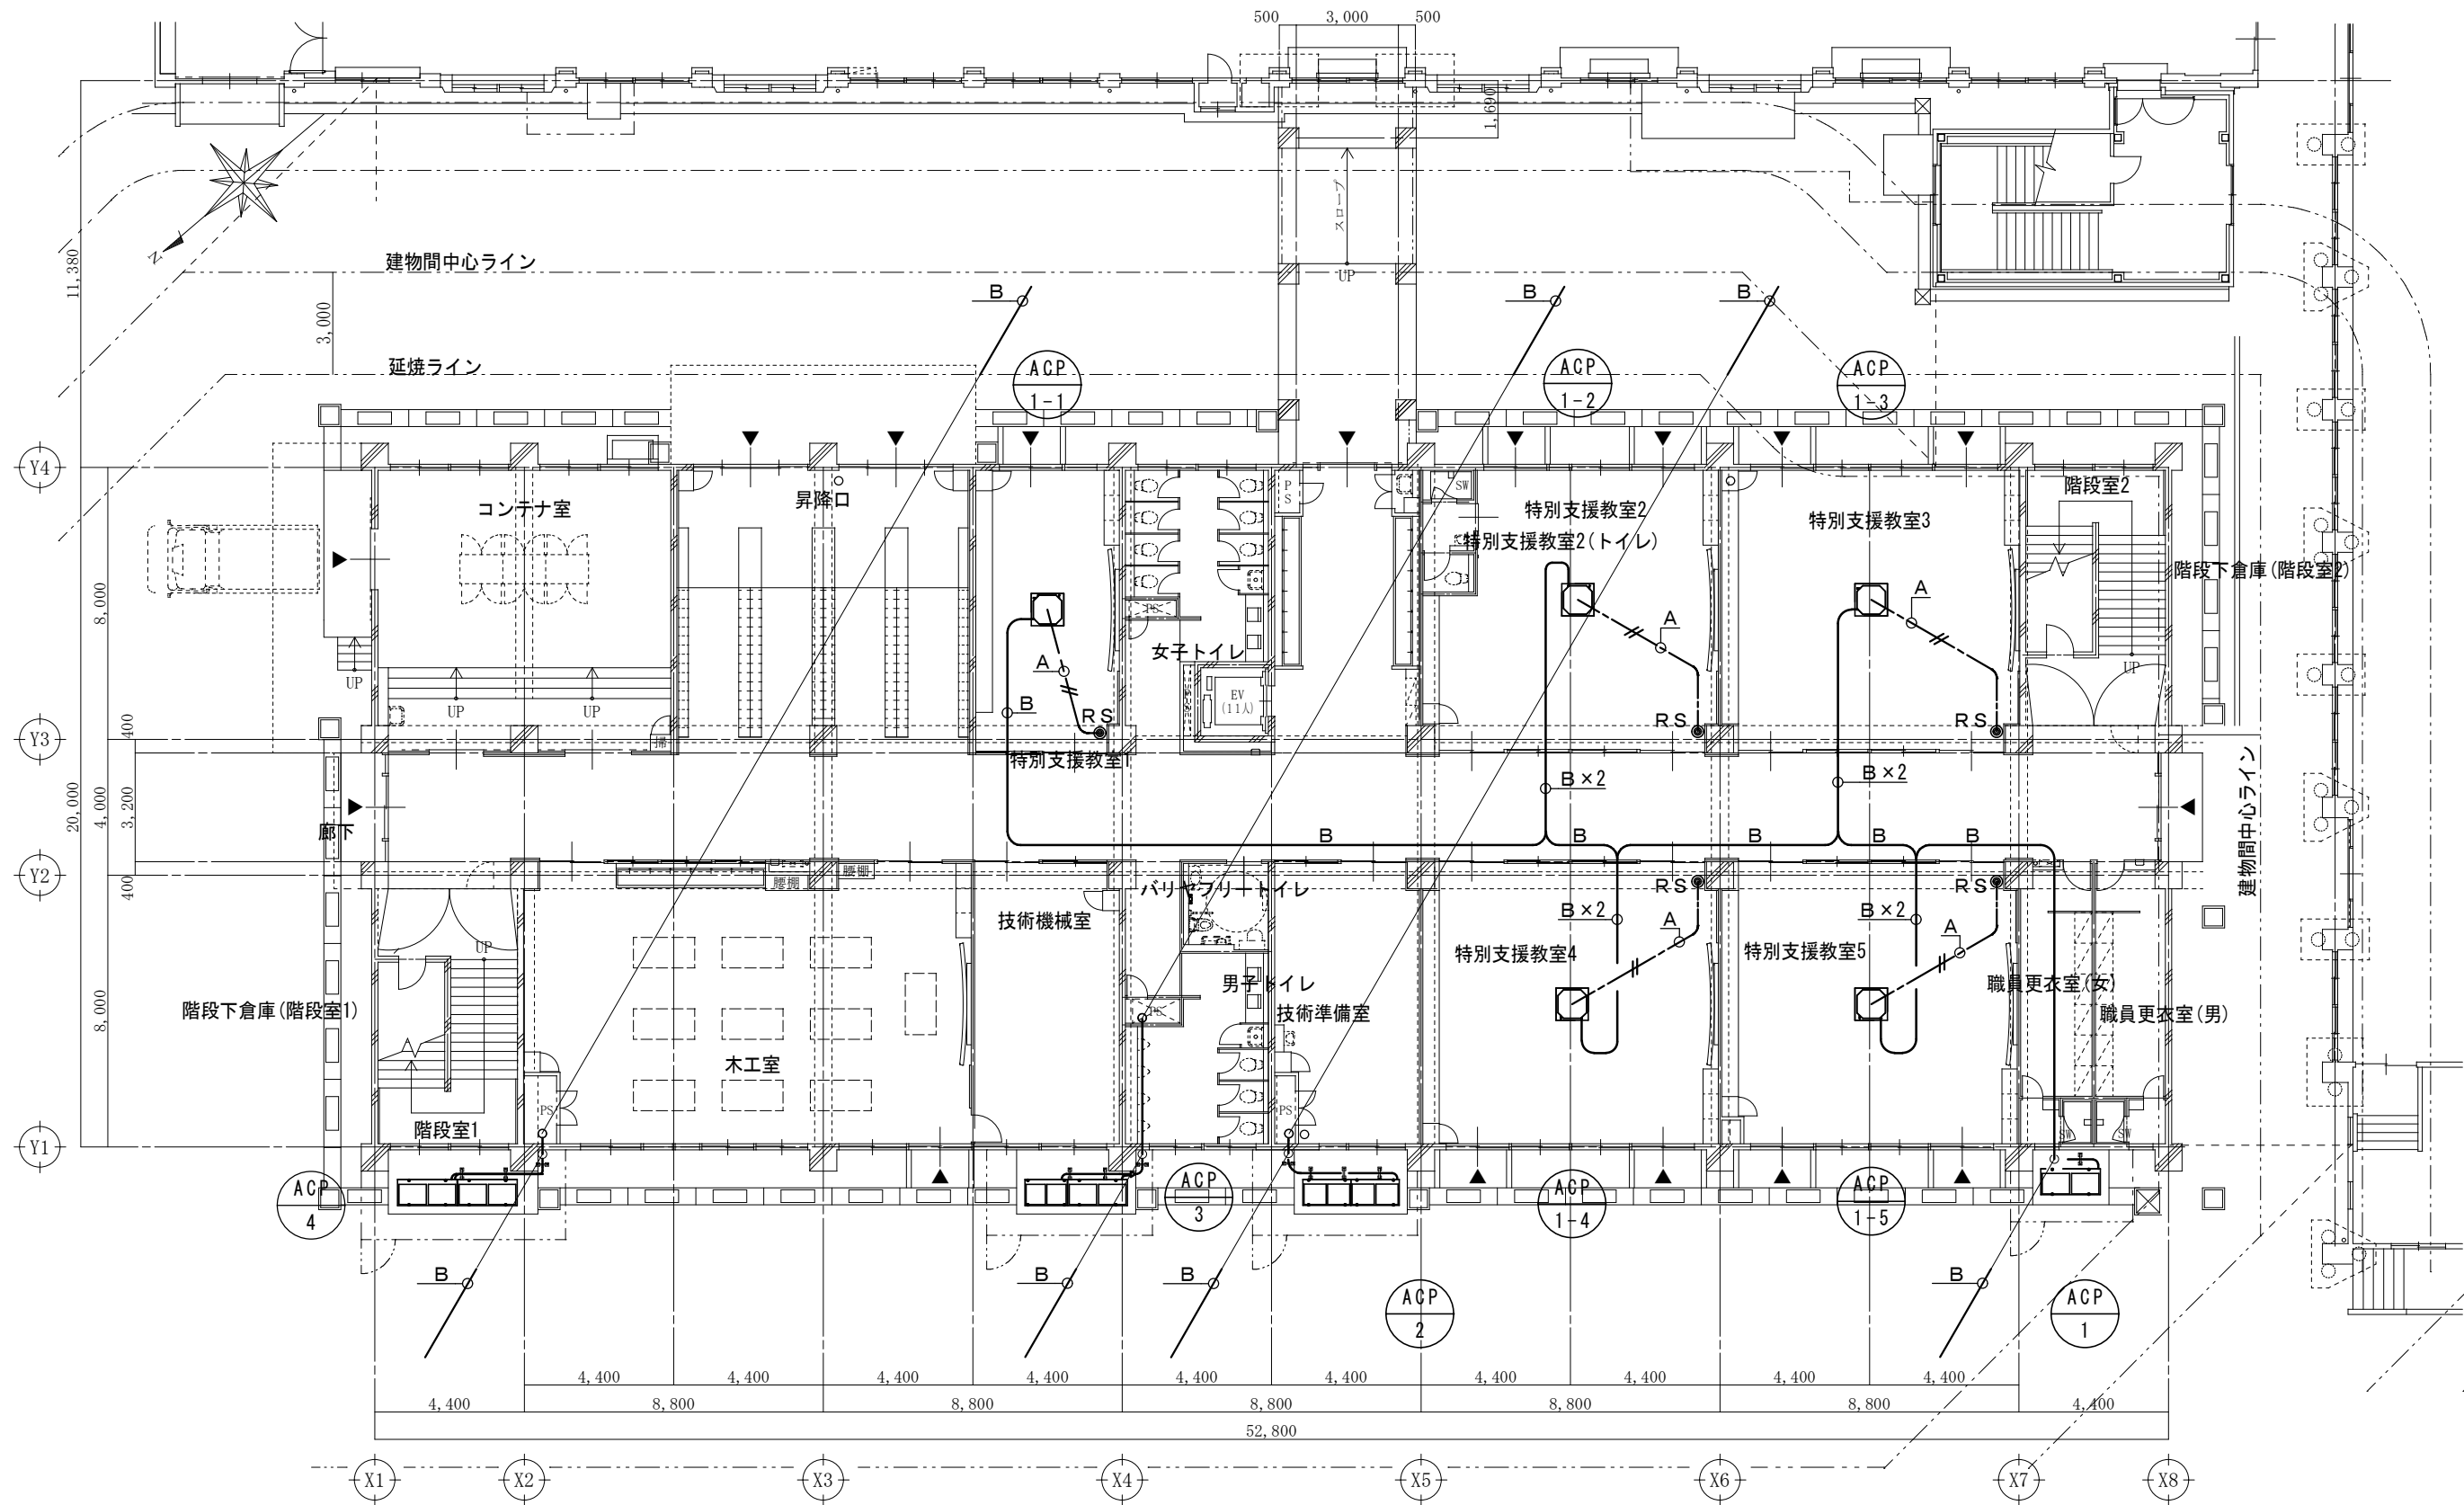

凡例


RS ●	空調リモコンスイッチ	
EM-AE1. 2° - 2C	(PF22内)	壁立上げ部
- A -	空調リモコン渡り	
EM-AE1. 2° - 2C	(コロガシ)	天井内
- B -	室内外渡り (マルチ)	
EM-CEE-S1. 25° - 2C	(冷媒巻付)	
※遮断弁については施工要領図参照		

空調設備 1階平面図 S=1:200 (制御線)

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号  
SEI EI SETSU BI  
株式会社 西栄設備事務所  
一級建築士 第376369号  
樋木 信彦

紫原中学校校舎新築空気調和設備工事

空調設備 1階平面図(制御線)	A3:S=1/200	19
鹿児島市建設局建築部設備課		26

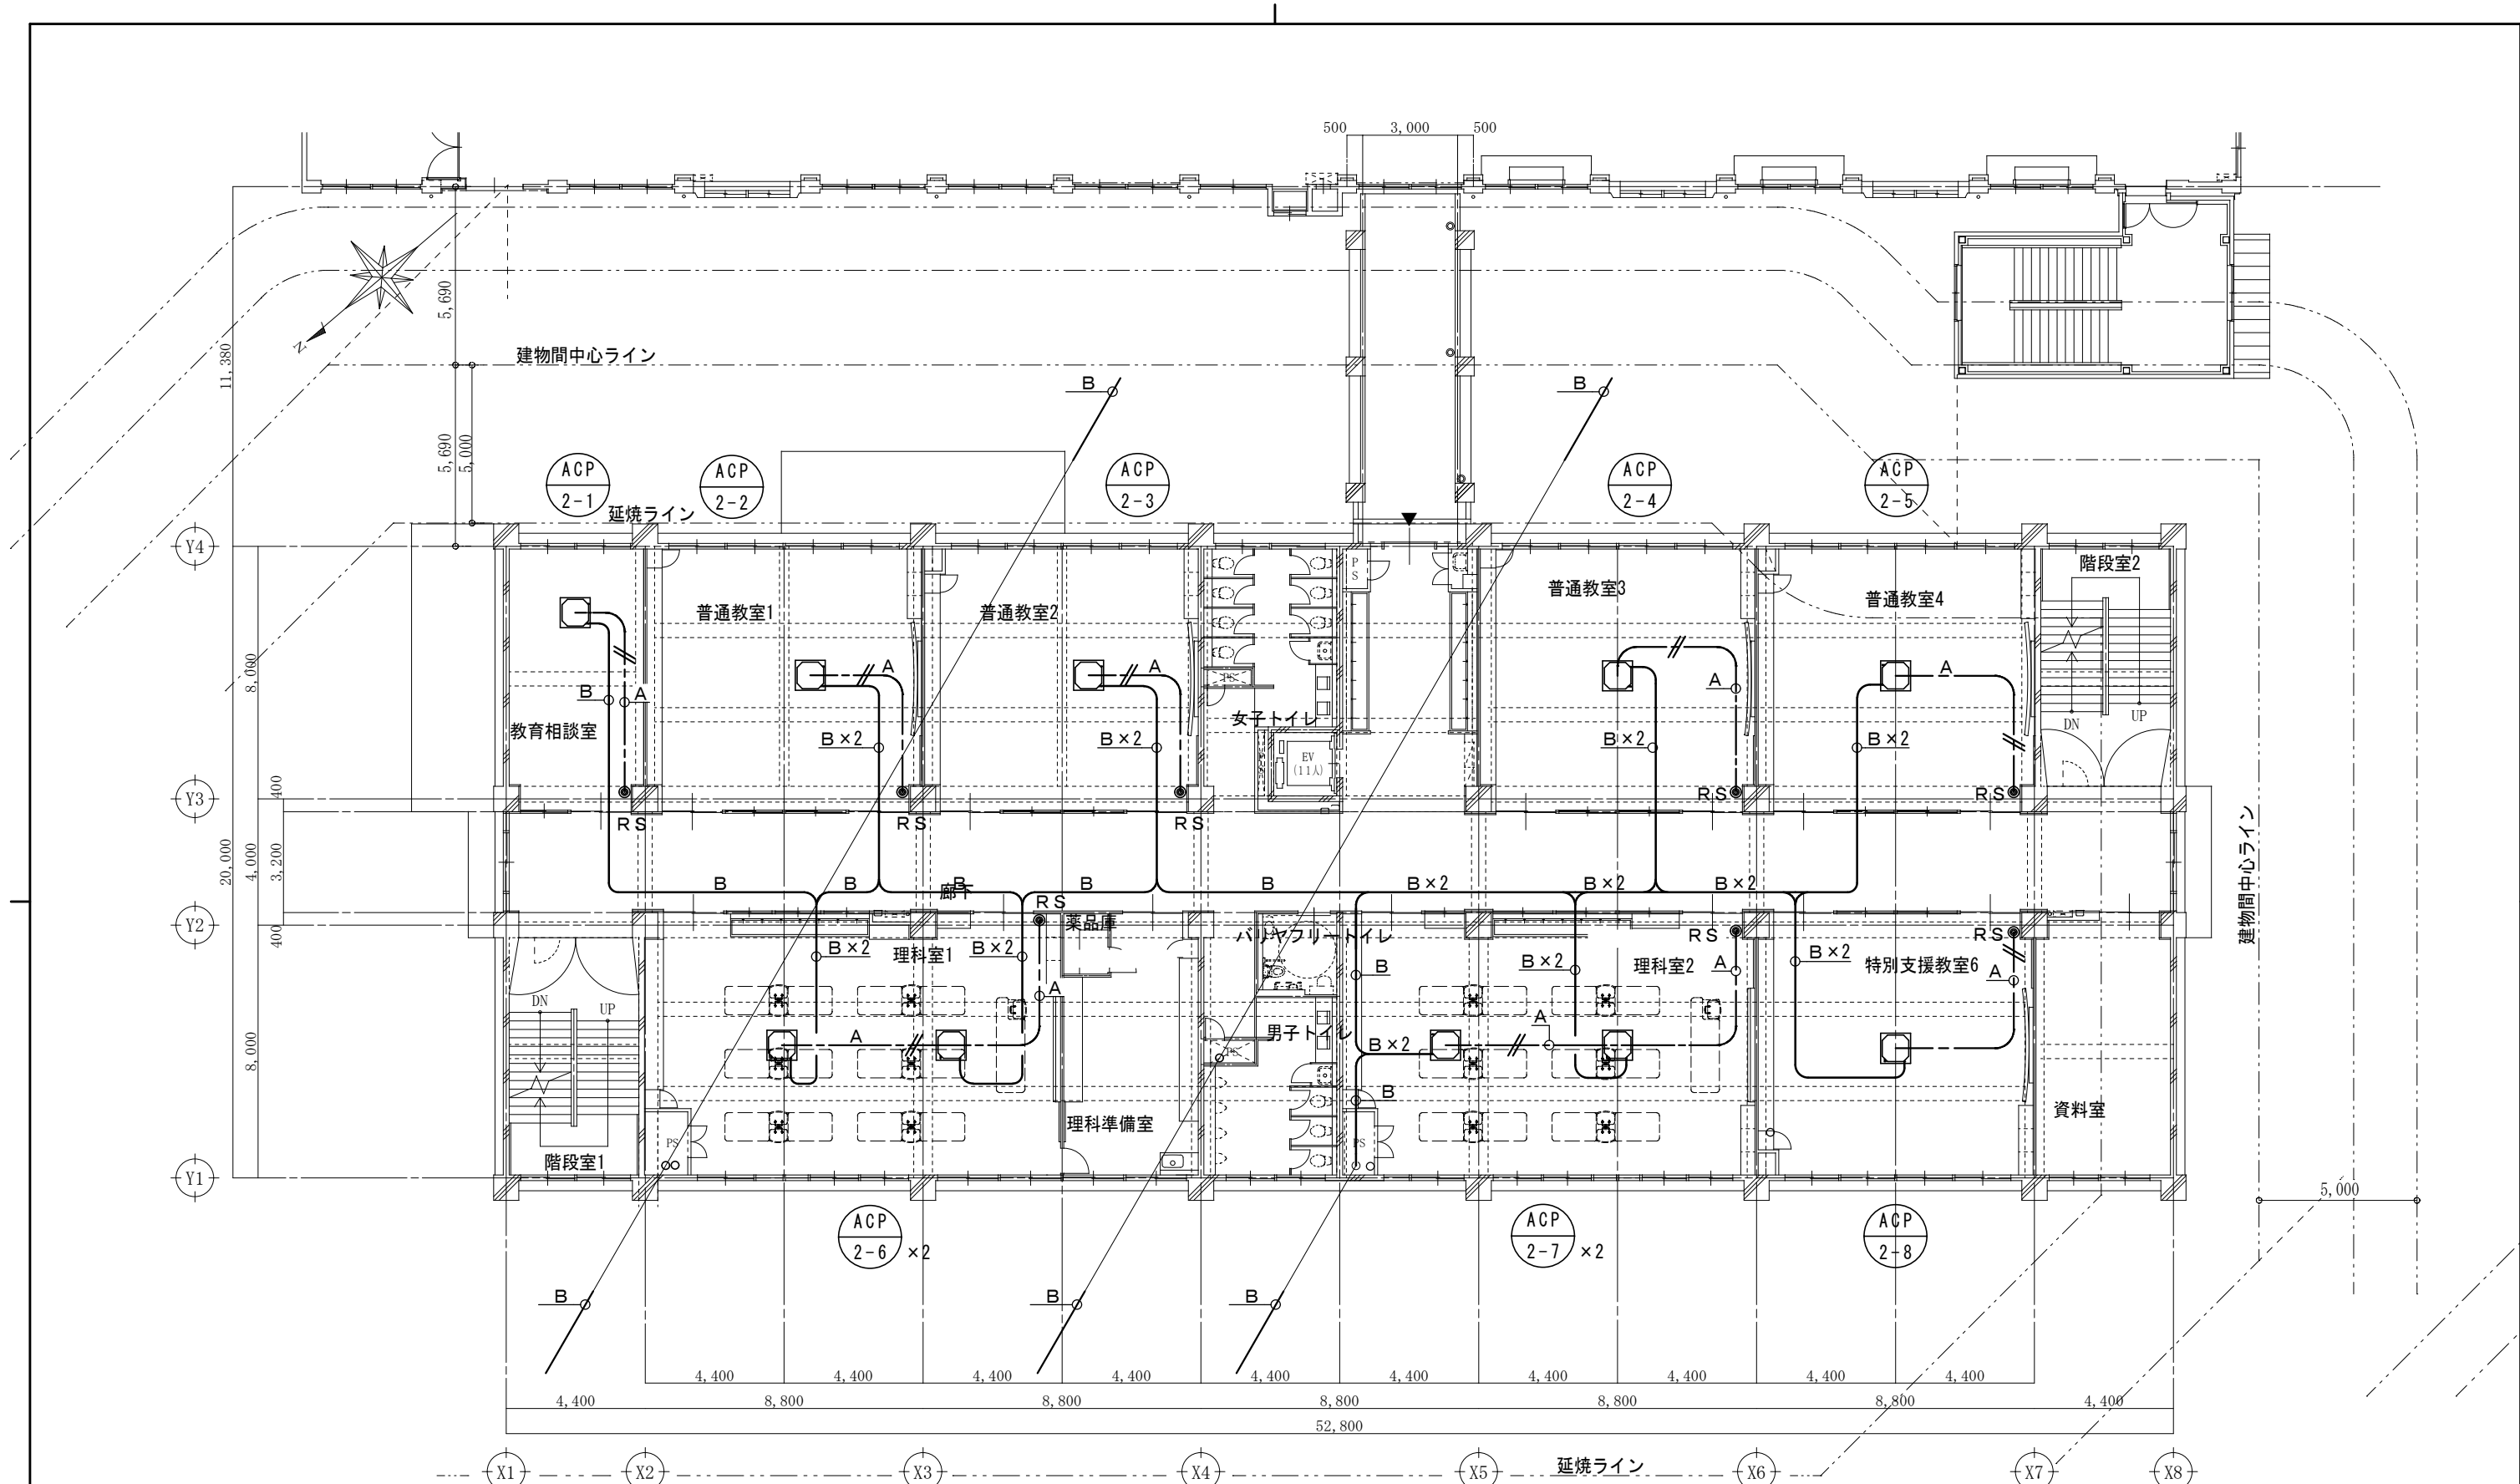


凡例

RS ●	空調リモコンスイッチ (PF22内)	壁立上げ部
EM-AE1. 2°-2C	空調リモコン渡り (コロガシ)	天井内
EM-AE1. 2°-2C	室内外渡り (マルチ)	
EM-CEE-S1. 25°-2C	(冷媒巻付)	
※遮断弁については施工要領図参照		

空調設備 2階平面図 S=1:200 (制御線)

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第376369号 榎木 信彦	紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
空調設備 2階平面図(制御線)	A3:S=1/200		20
鹿児島市建設局建築部設備課			26

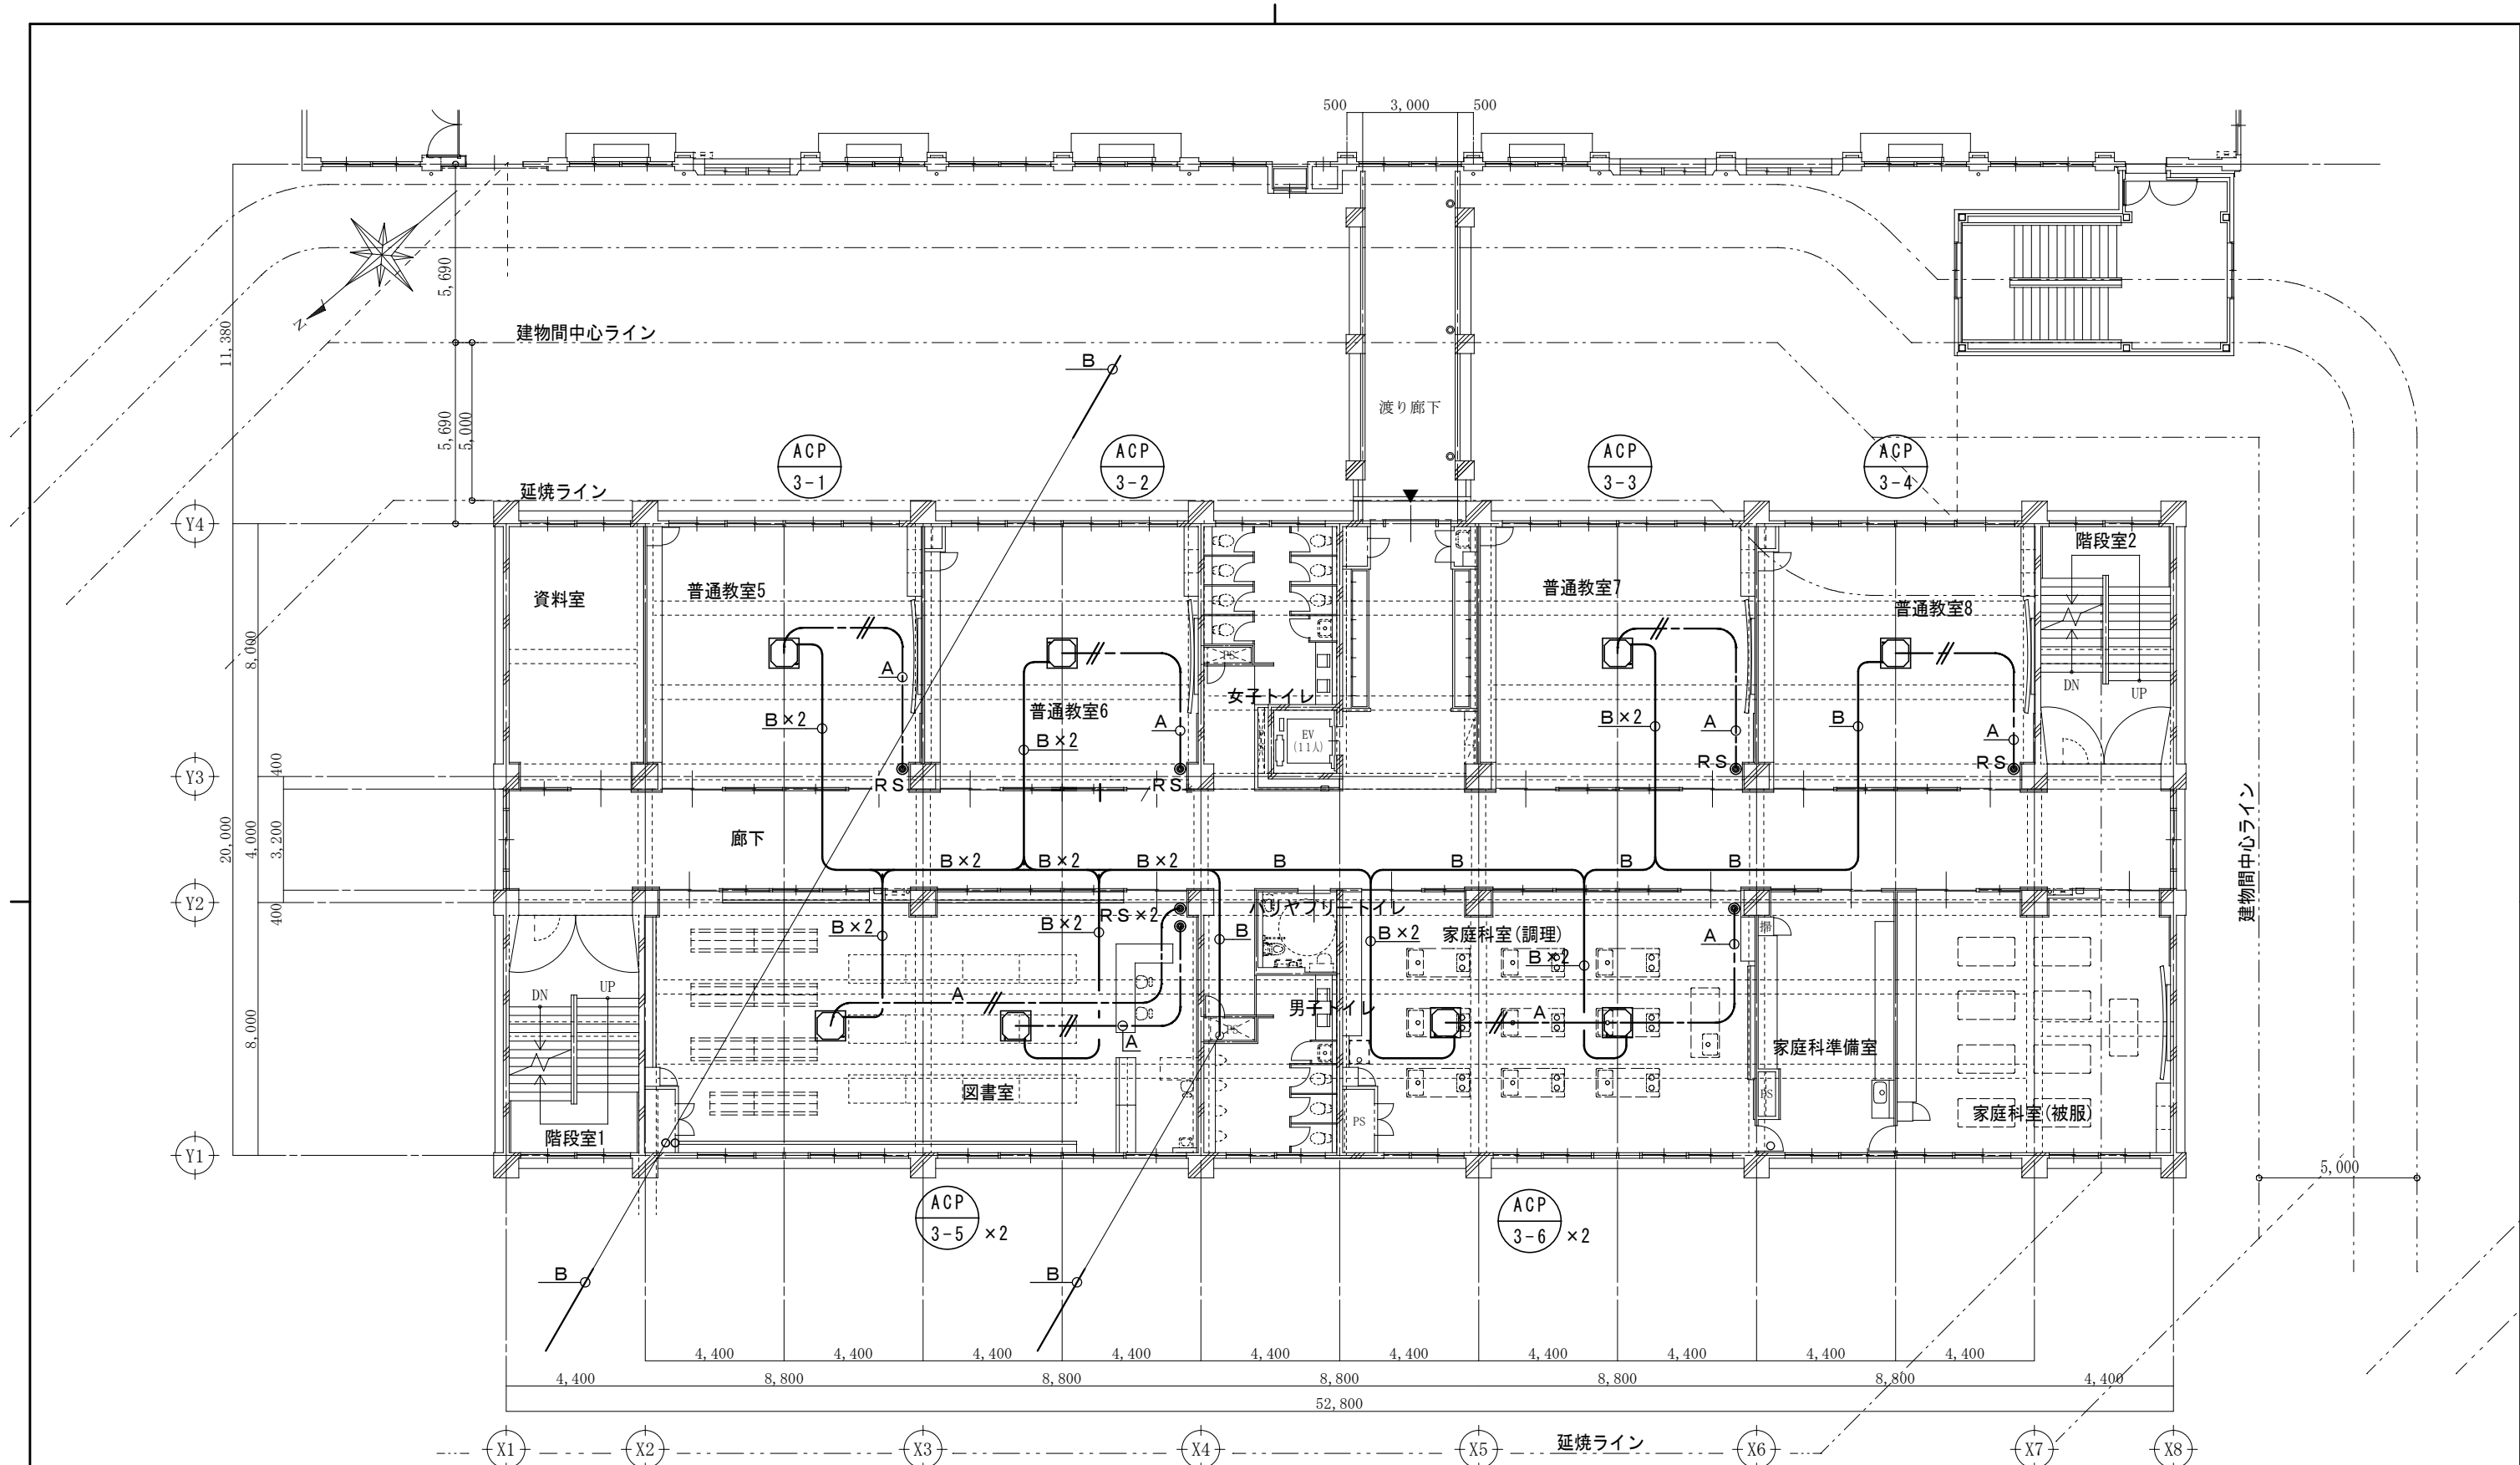


凡例

RS ●	空調リモコンスイッチ (P F 2 2 内)	壁立上げ部
— A —	空調リモコン渡り (コロガシ)	天井内
— B —	室内外渡り (マルチ) (冷媒巻付)	
EM-AE1. 2° -2C		
EM-CEE-S1. 25° -2C		
※遮断弁については施工要領図参照		

空調設備 3階平面図 S=1:200 (制御線)

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第376369号 榎木 信彦	紫原中学校校舎新築空調和設備工事		
空調設備 3階平面図(制御線)		A3:S=1/200	2 1
鹿児島市建設局建築部設備課			2 6







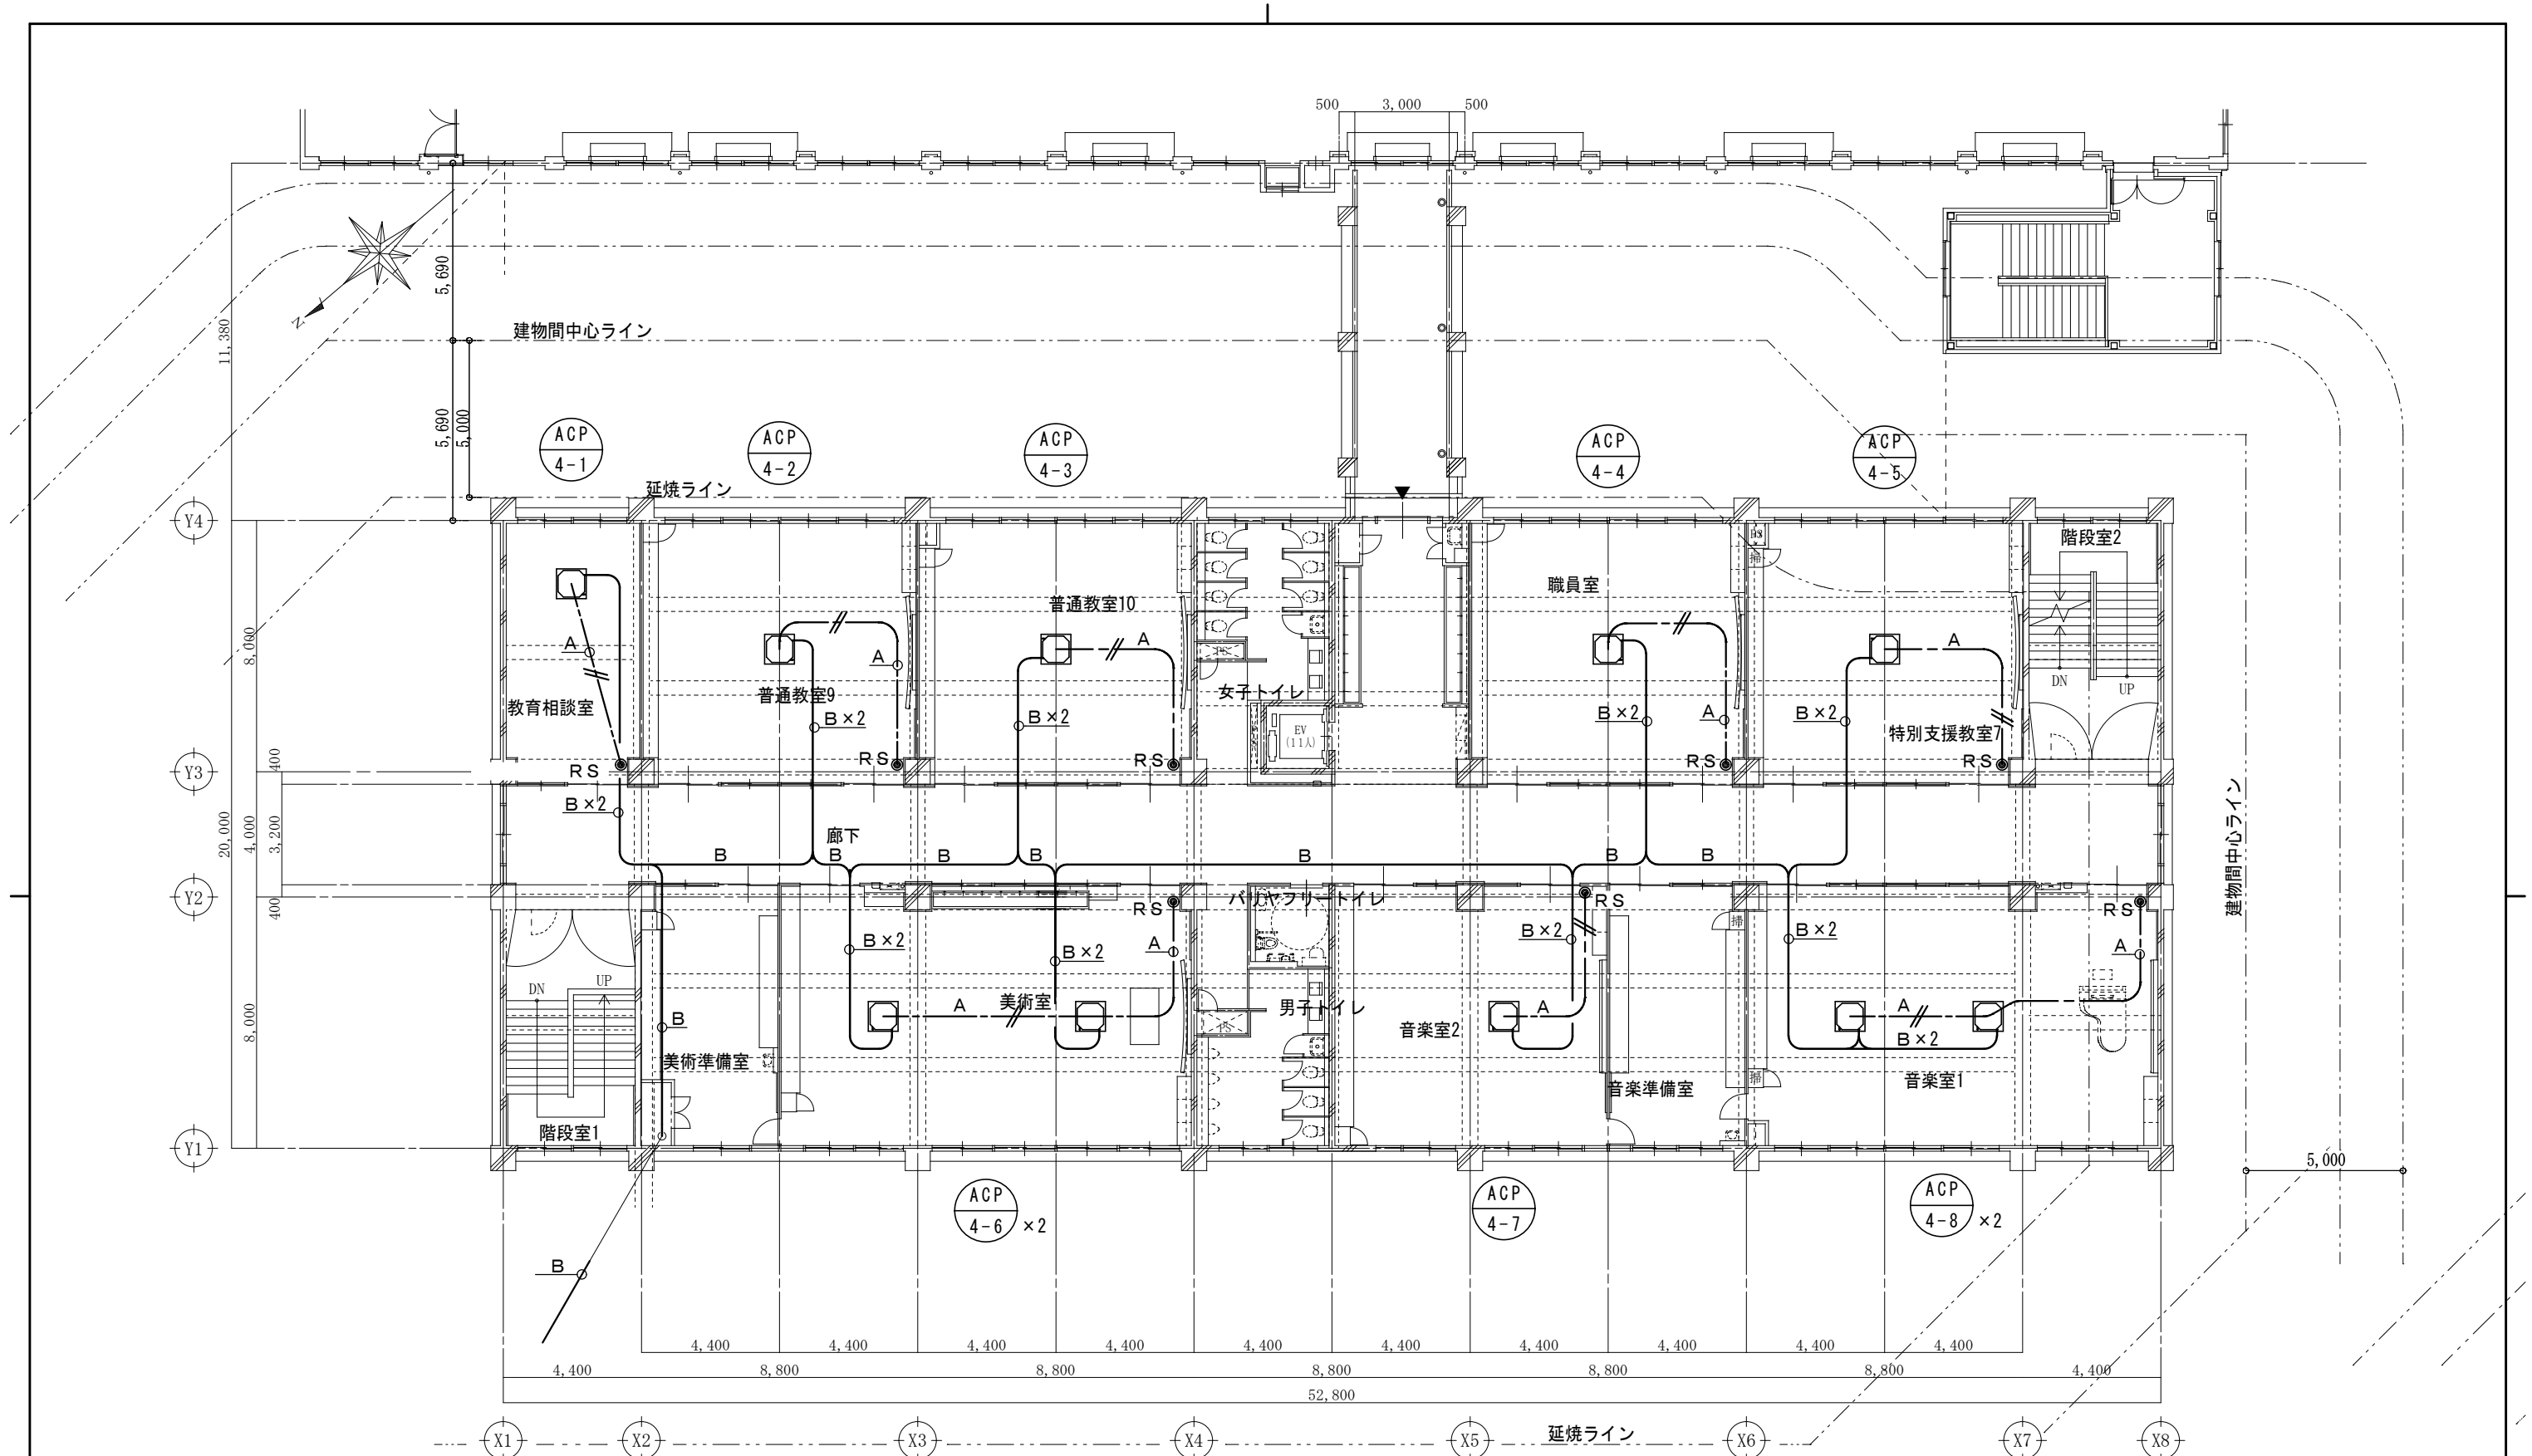


凡例

RS ●	空調リモコンスイッチ (PF22内)	壁立上げ部
—A—	空調リモコン渡り (コロガシ)	天井内
—B—	室内外渡り (マルチ)	
EM-AE1. 2°-2C		
EM-CEE-S1. 25°-2C		
※遮断弁については施工要領図参照		


空調設備 4階平面図 S=1:200 (制御線)

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第376369号 樋木 信彦	紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
空調設備 4階平面図(制御線)		A3:S=1/200	22
鹿児島市建設局建築部設備課			26

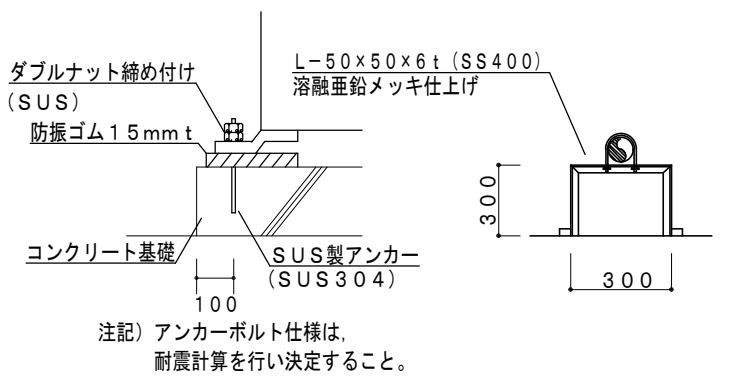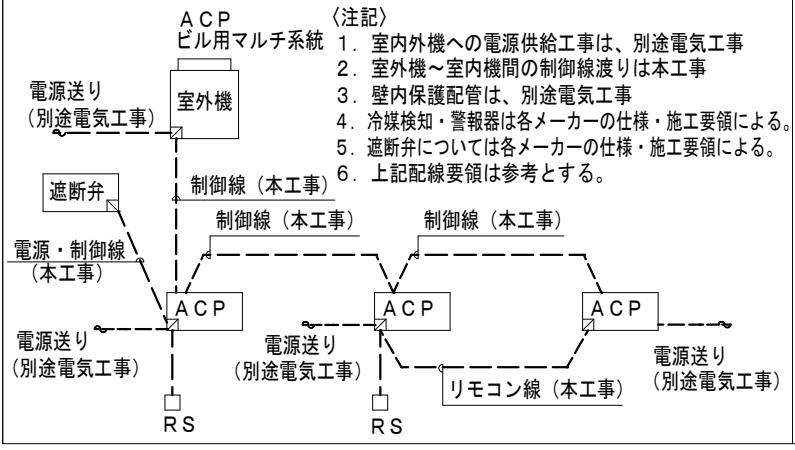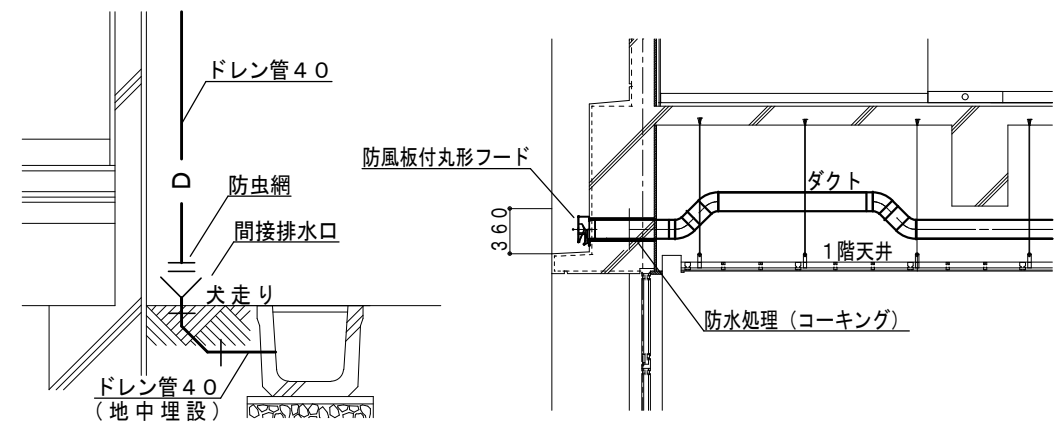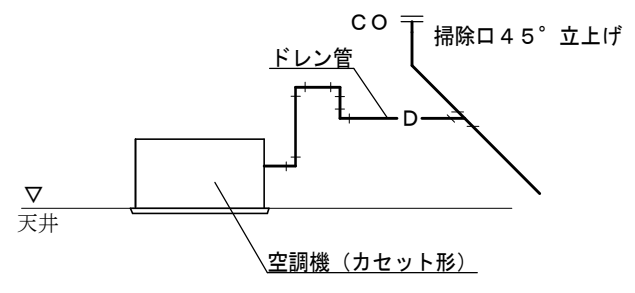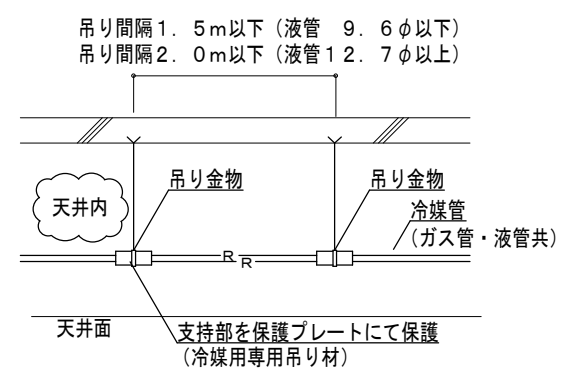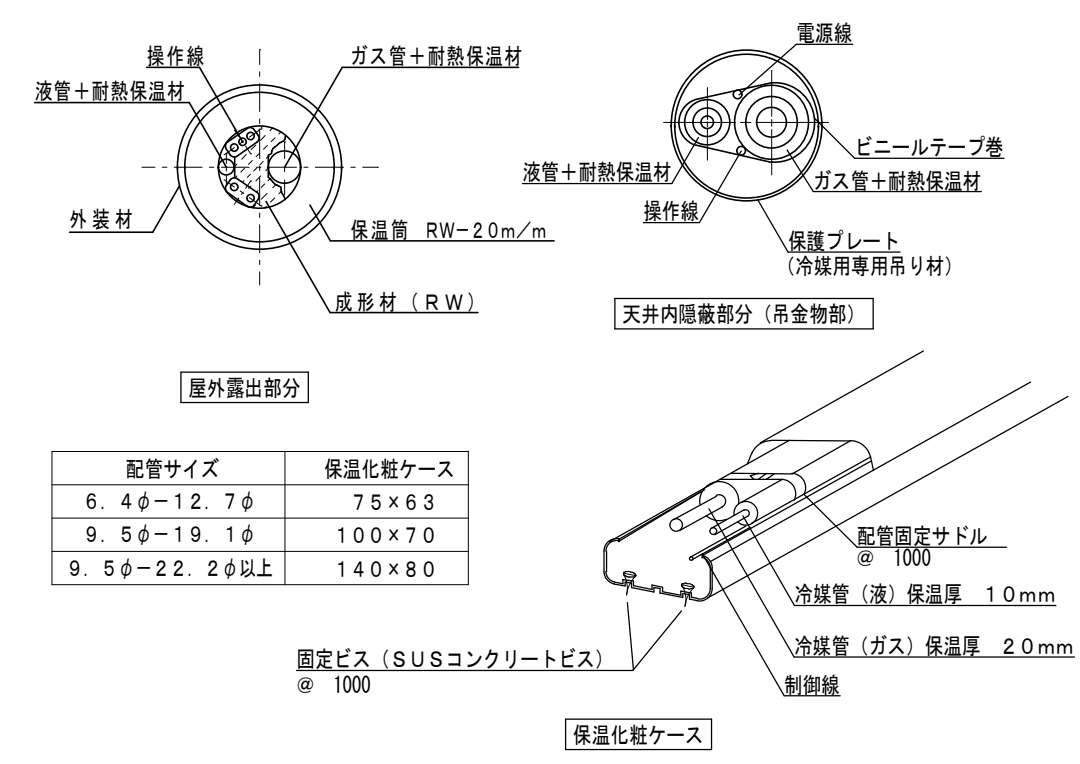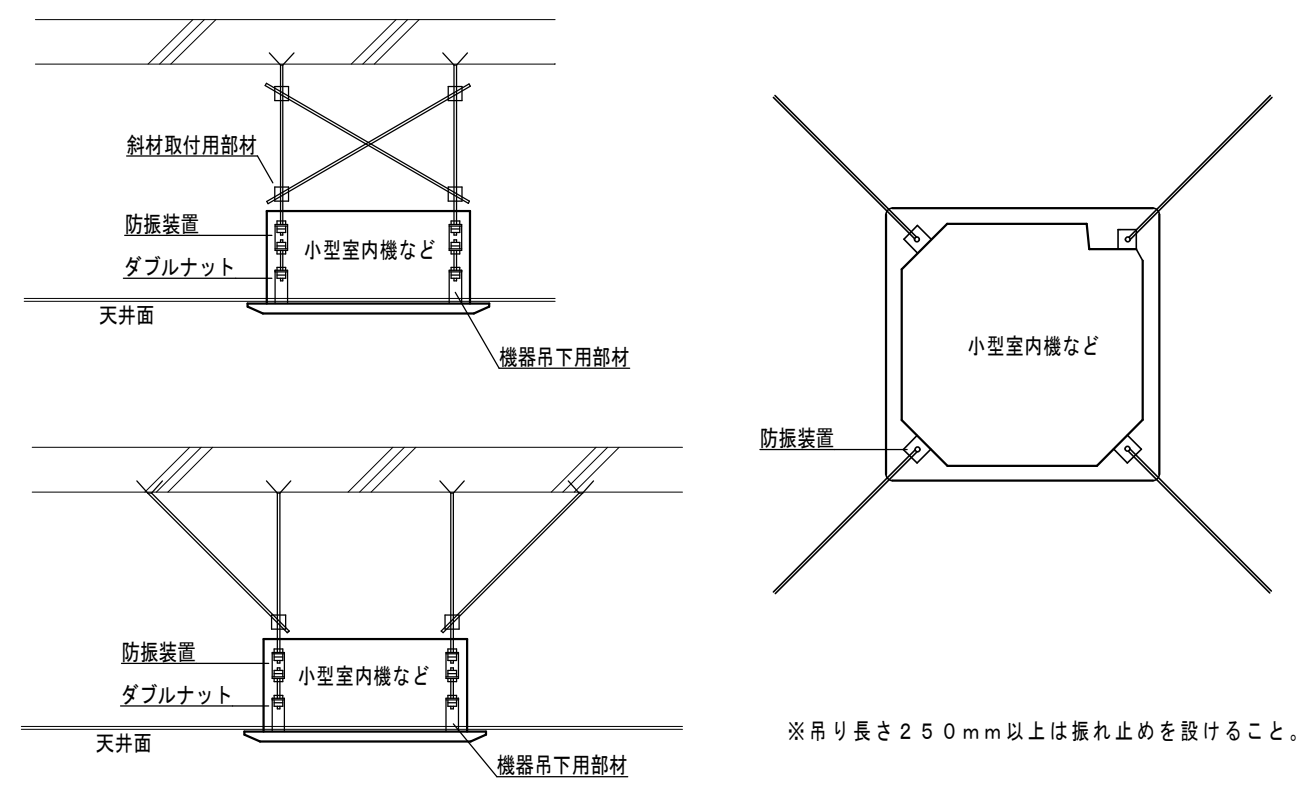

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第376369号 榎木 信彦	紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
	空調換気設備 施工要領図	A3:—	23
	鹿児島市建設局建築部設備課		26



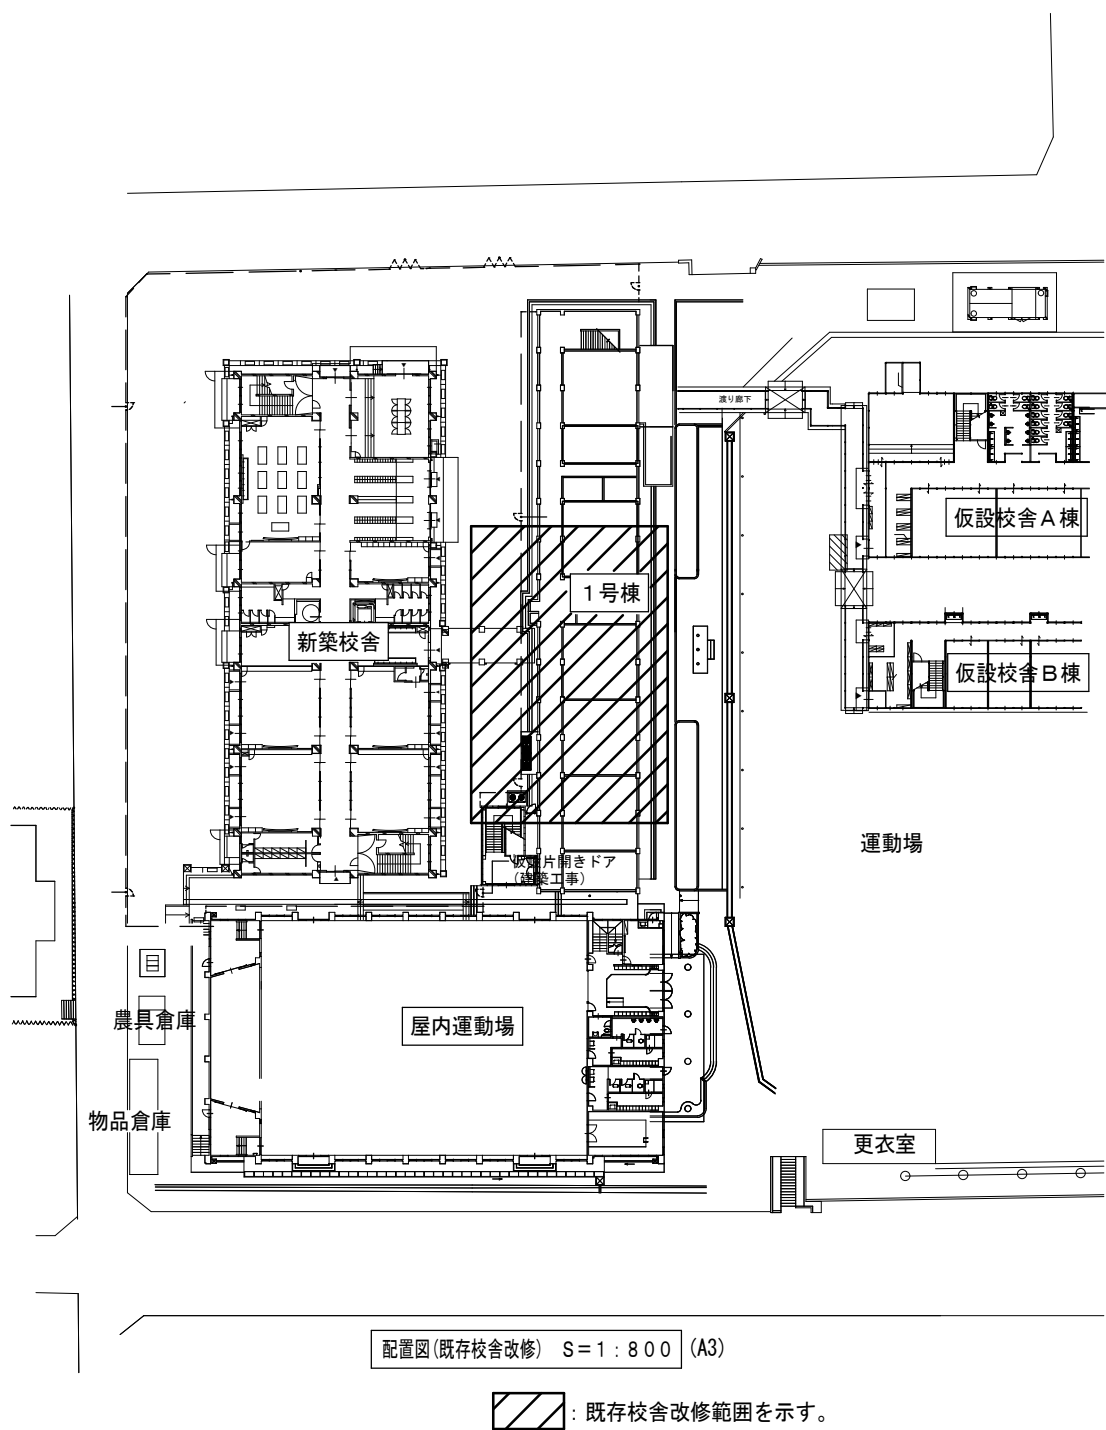

既設室外機器表


(注) 表中は都市ガス（１３Ａ）用						
記号	馬力 HP	冷房能力 kW（RT）	電源 V 消費電力（冷房時）kW	燃料消費量 （kW）	室外機型式・メーカー名	備考
GHP 60WM	60.0 (30.0 × 2)	170.0 (9.56RT × 2)	単相 200 1.58 × 2	67.6 × 2	YWZP850J-NB × 2 ヤンマー	冷媒ポンプダウン 配管切替後再充填

4 階


3 階

2 階

1 階

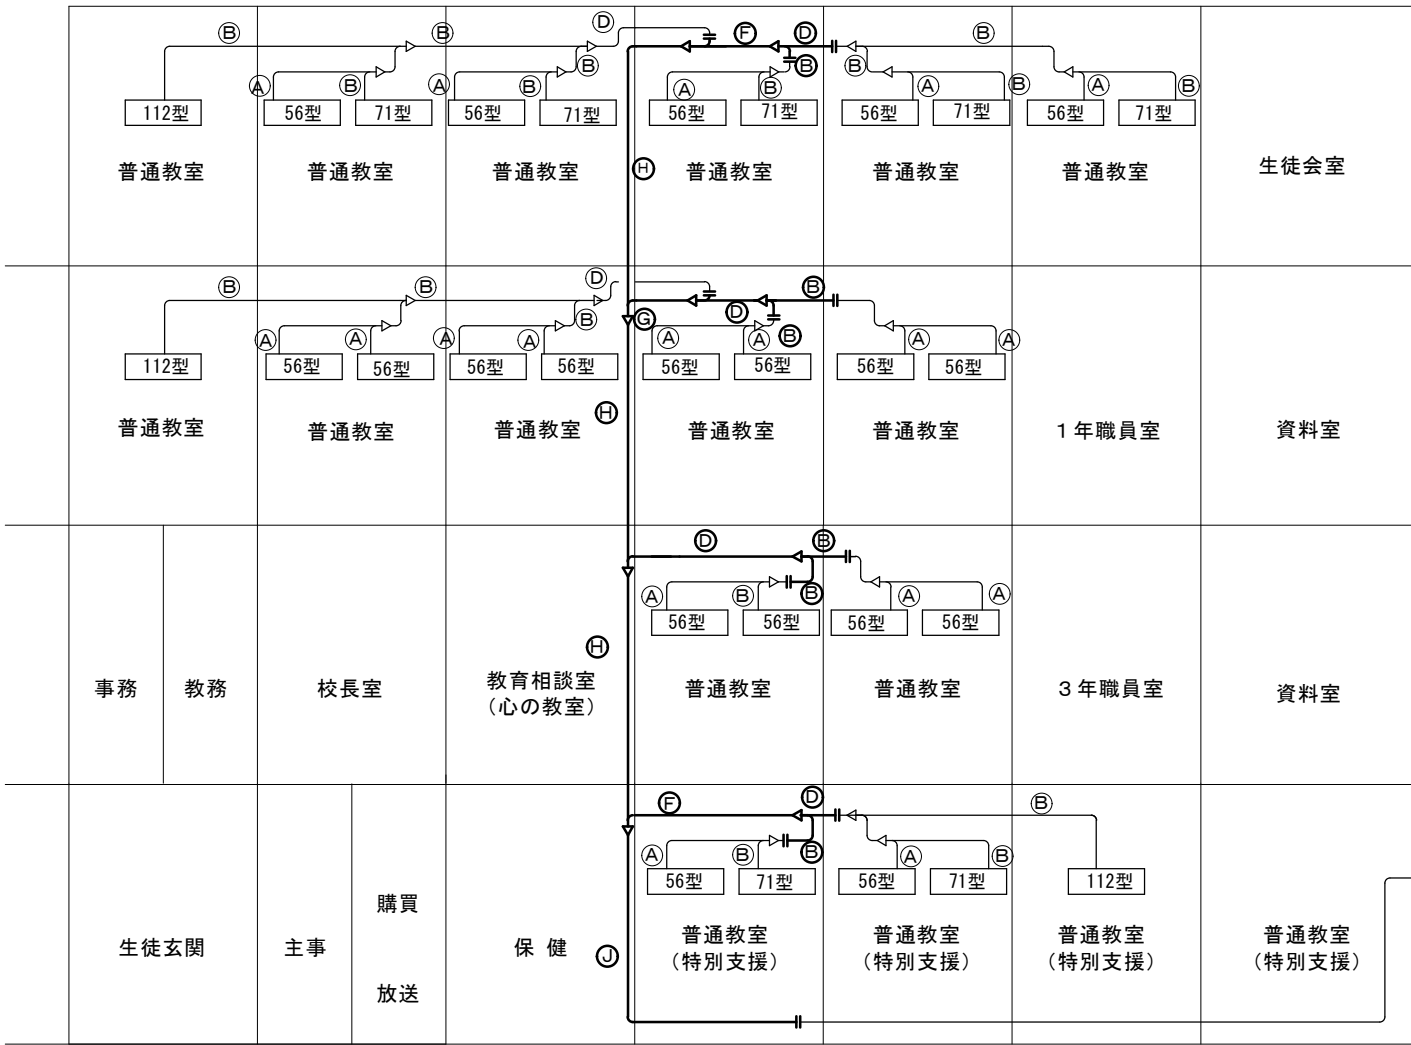

冷媒管口径リスト		
記号	液管	ガス管
Ⓐ	6.4φ	12.7φ
Ⓑ	9.5φ	15.9φ
Ⓒ	9.5φ	19.1φ
Ⓓ	9.5φ	22.2φ
Ⓔ	12.7φ	25.4φ
Ⓕ	12.7φ	28.6φ
Ⓖ	15.9φ	28.6φ
Ⓗ	19.1φ	31.8φ
Ⓘ	19.1φ	31.8φ
Ⓙ	22.2φ	31.8φ




系統図（改修範囲）


※図中太線で示す冷媒配管について撤去後、立上げ位置を変更し新設する。（変更位置は平面図参照）  
電源線及び操作線については再使用するものとする。  
配管の切替に際しては、建築工程や冷暖房の使用できない時期について学校と調整の上実施すること。

外壁の既設冷媒保温ケース撤去部分については、撤去後に建築仕上診断技術者（ビルディングドクター）による打診調査を速やかに行い、外壁の浮き、ひび割れについて、数量表及び図面（A3サイズ紙とJW-CADデータ）で構成する「調査報告書」を作成し、ただちに監督員に提出すること。  
なお、調査にあたってはマーキングを行い、市職員の打診検査後、すべての改修箇所について番号を表示すること。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 SEI EI SETSU BI 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第376369号 樋木 信彦	紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
	配置図（既存校舎改修）、 既設室外機器表、系統図	A3: 1/800	24
	鹿児島市建設局建築部設備課		全26

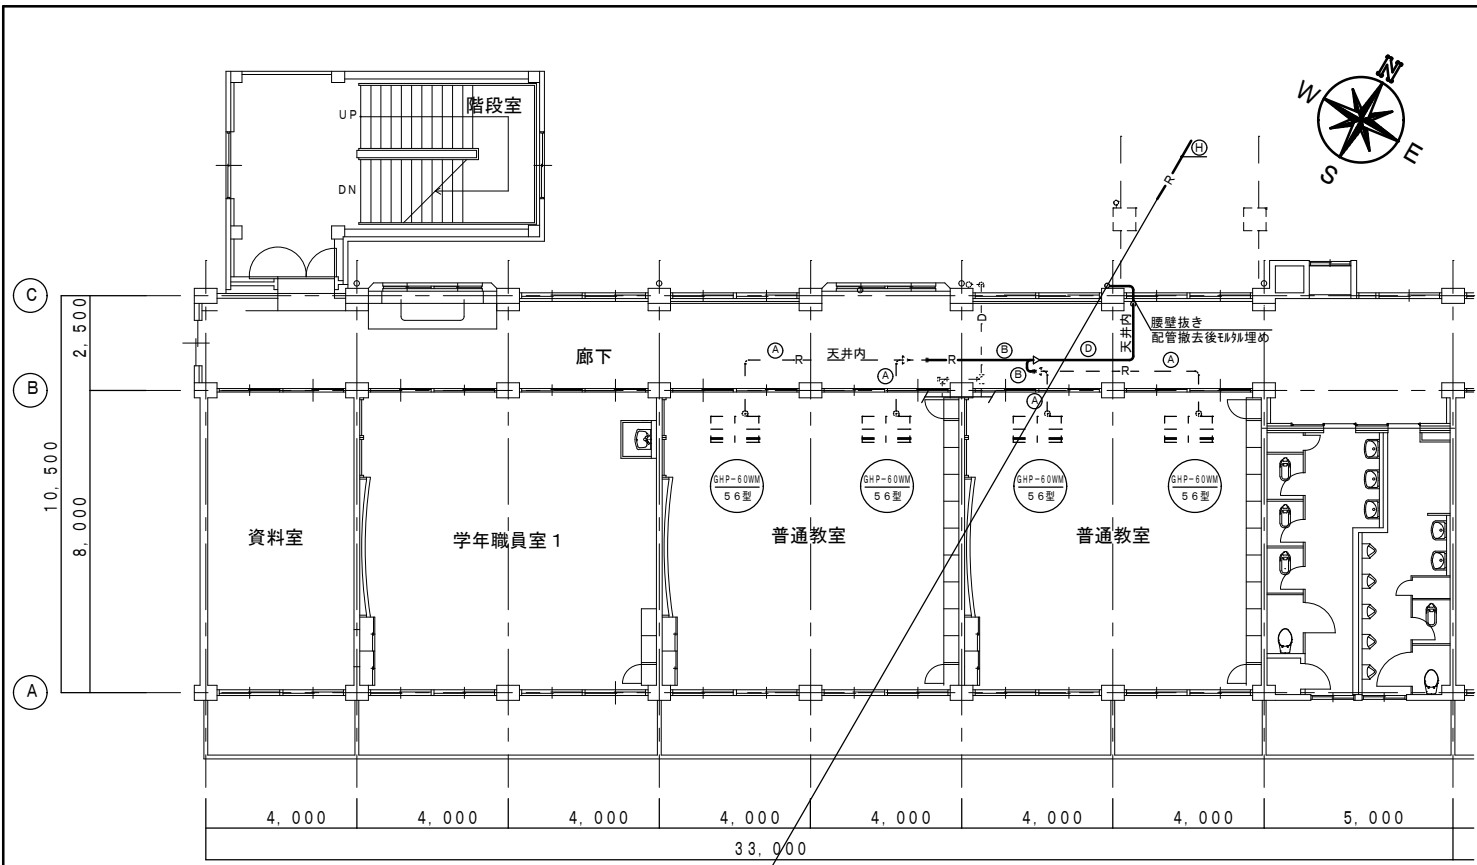


1号棟2階平面図 (改修前) S=1:200 (A3)  
 ※ 渡り廊下新設予定箇所 (⑧-⑨間) の冷媒管切替を行う。  
 太線は撤去を示す。細線 (点線) は残置を示す。

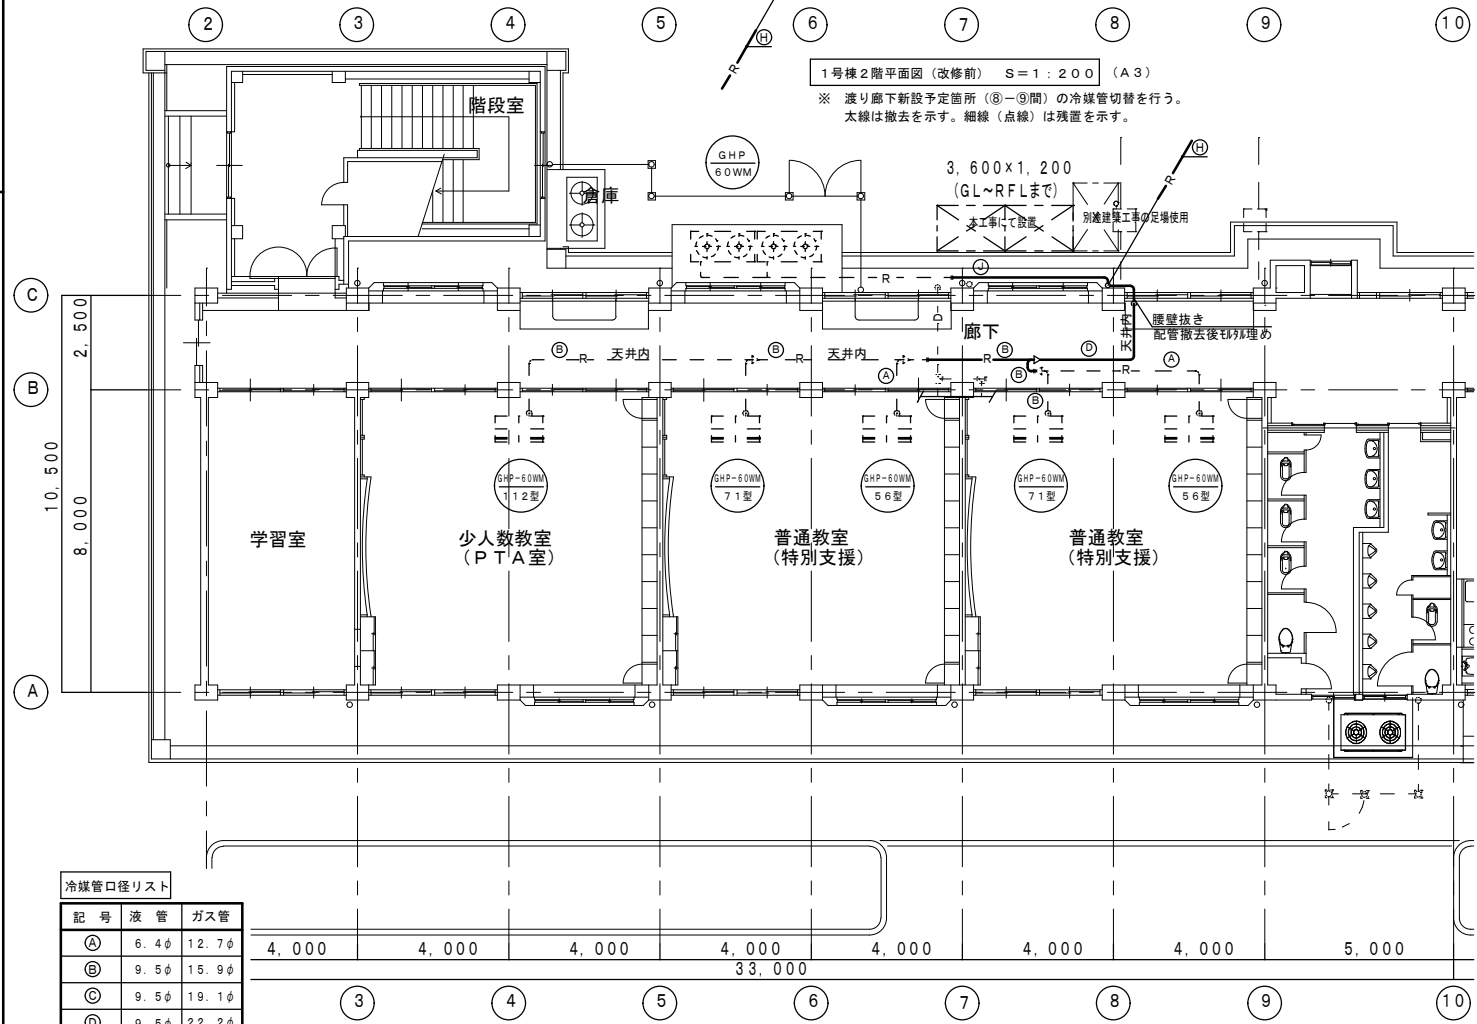


冷媒管口径リスト		
記号	液管	ガス管
Ⓐ	6.4φ	12.7φ
Ⓑ	9.5φ	15.9φ
Ⓒ	9.5φ	19.1φ
Ⓓ	9.5φ	22.2φ
Ⓔ	12.7φ	25.4φ
Ⓚ	12.7φ	28.6φ
Ⓛ	15.9φ	28.6φ
Ⓜ	19.1φ	31.8φ
Ⓝ	19.1φ	31.8φ
Ⓟ	22.2φ	31.8φ

1号棟1階平面図 (改修前) S=1:200 (A3)  
 ※ 渡り廊下新設予定箇所 (⑧-⑨間) の冷媒管切替を行う。  
 太線は撤去を示す。細線 (点線) は残置を示す。  
 外部足場については、建築工事のものを一部使用するものとする。

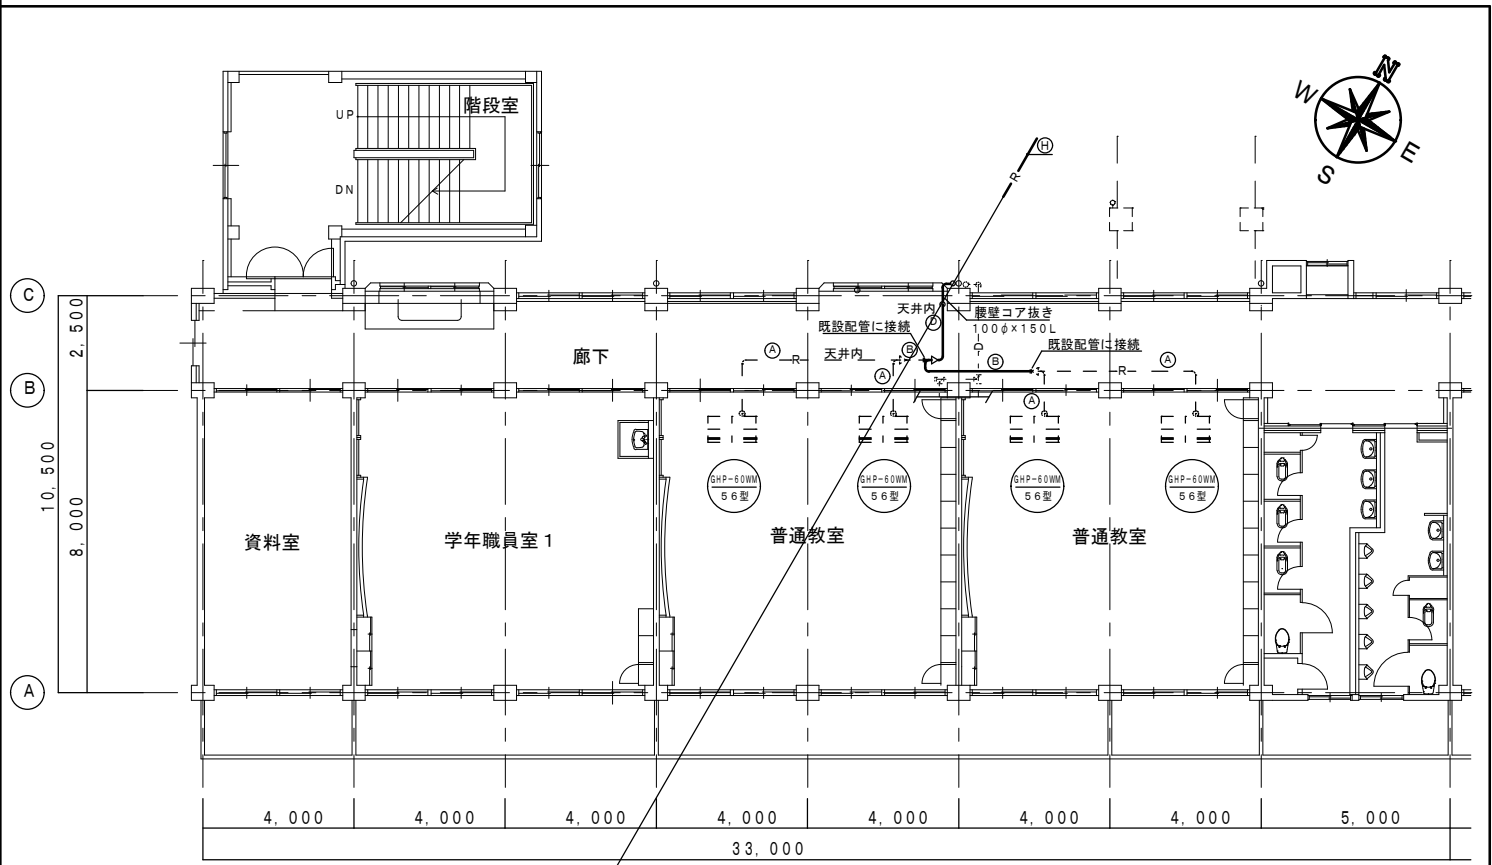


1号棟2階平面図 (改修後) S=1:200 (A3)  
 ※ 太線は新設を示す。細線 (点線) は既設を示す。

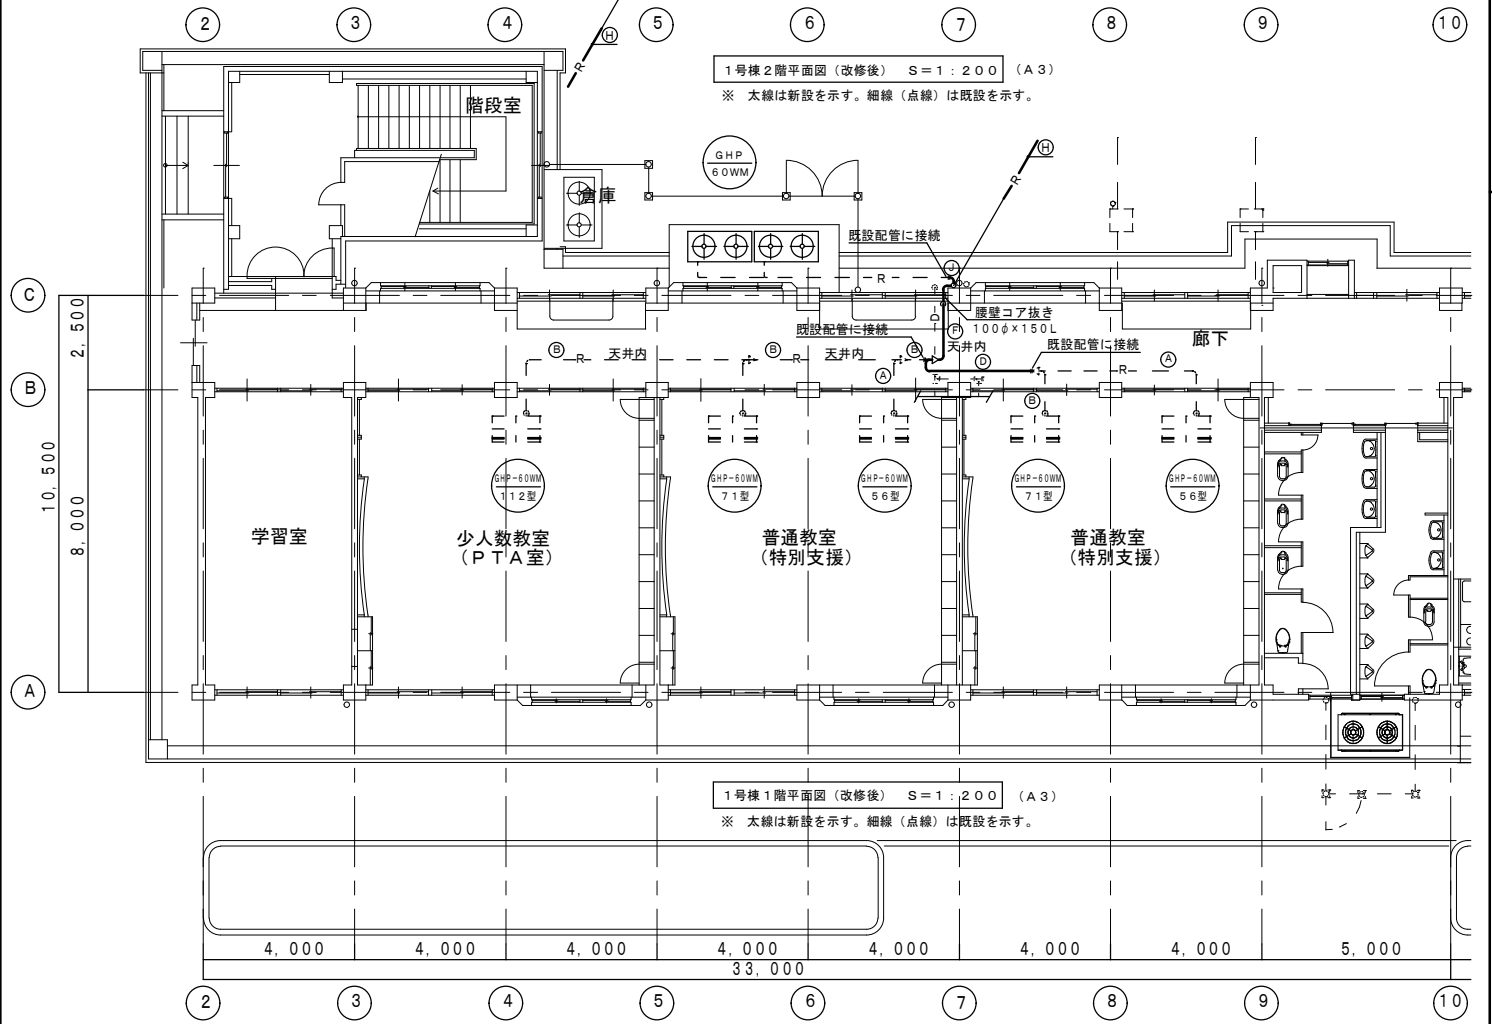


1号棟1階平面図 (改修後) S=1:200 (A3)  
 ※ 太線は新設を示す。細線 (点線) は既設を示す。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 SEI EI SETSU BI 株式会社 <b>西栄設備事務所</b> 一級建築士 第 376369号 植木 信彦		紫原中学校校舎新築空気調和設備工事	
空調設備 1号棟1, 2階 切替平面図		1/200	25
鹿児島市建設局建築部設備課			全26

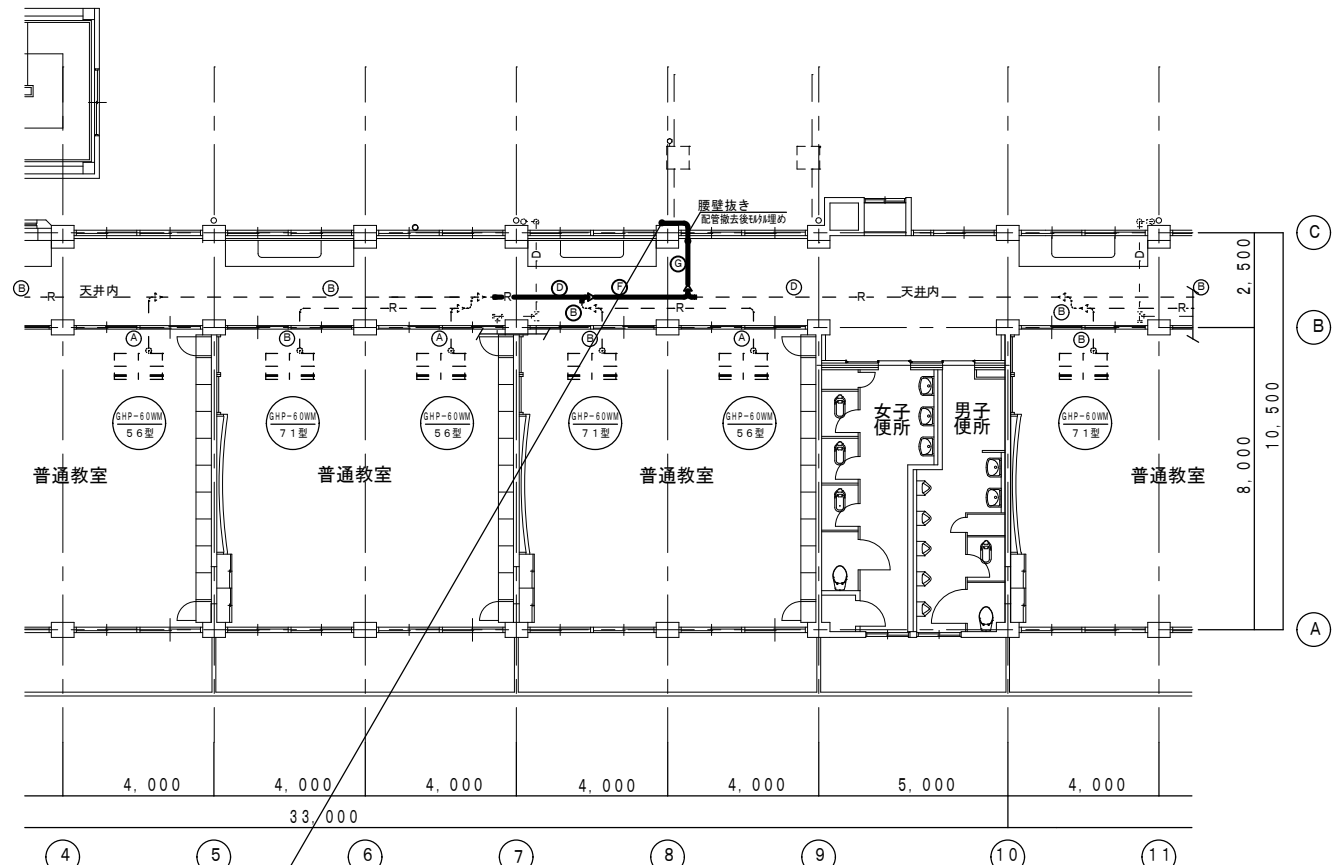


1号棟4階平面図(改修前) S=1:200 (A3)  
※ 渡り廊下新設予定箇所(⑧-⑨間)の冷媒管切替を行う。  
太線は撤去を示す。細線(点線)は残置を示す。

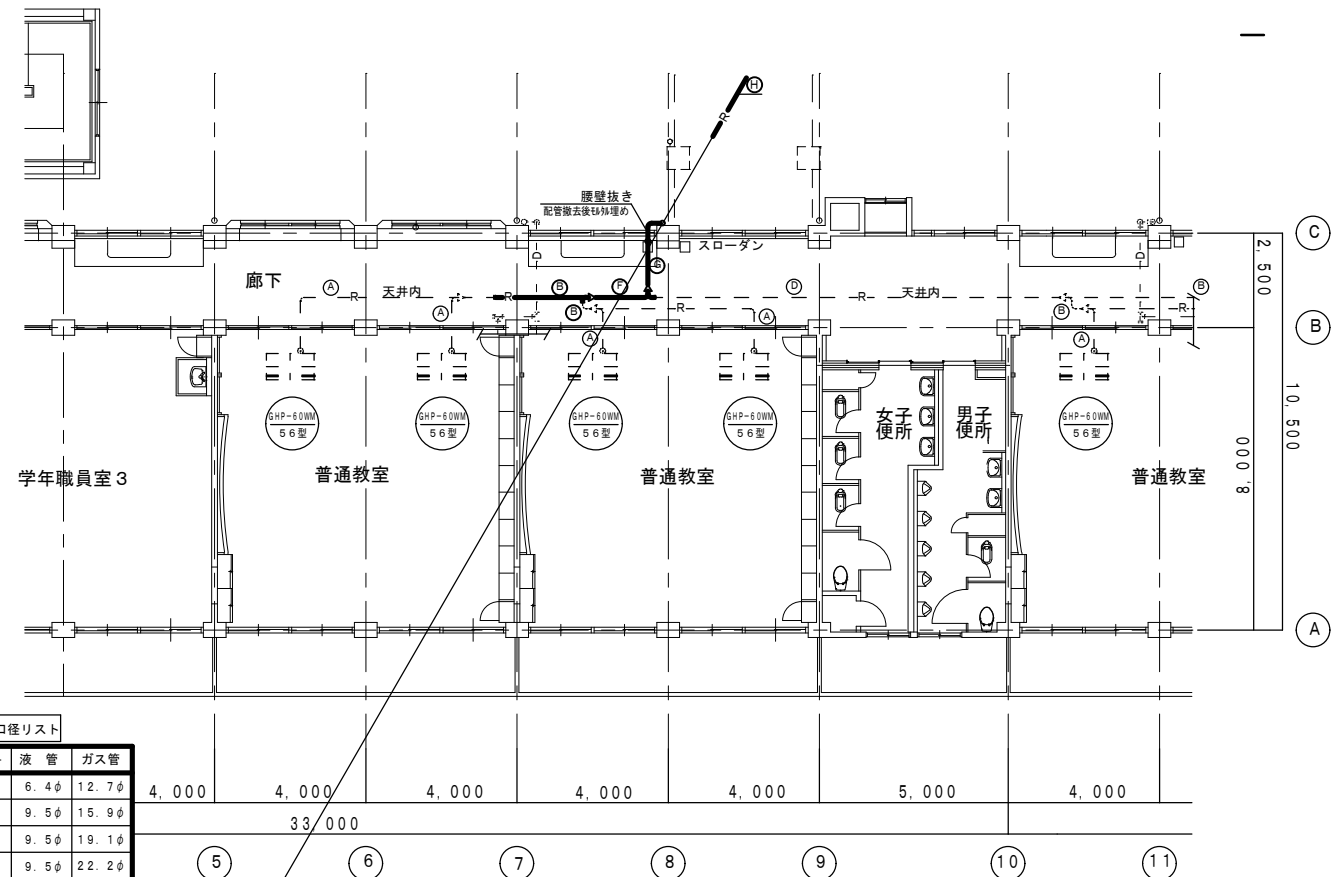


1号棟3階平面図(改修前) S=1:200 (A3)  
※ 渡り廊下新設予定箇所(⑧-⑨間)の冷媒管切替を行う。  
太線は撤去を示す。細線(点線)は残置を示す。

冷媒管口径リスト		
記号	液管	ガス管
㊦	6.4φ	12.7φ
㊧	9.5φ	15.9φ
㊨	9.5φ	19.1φ
㊩	9.5φ	22.2φ
㊪	12.7φ	25.4φ
㊫	12.7φ	28.6φ
㊬	15.9φ	28.6φ
㊭	19.1φ	31.8φ
㊮	19.1φ	31.8φ
㊯	22.2φ	31.8φ

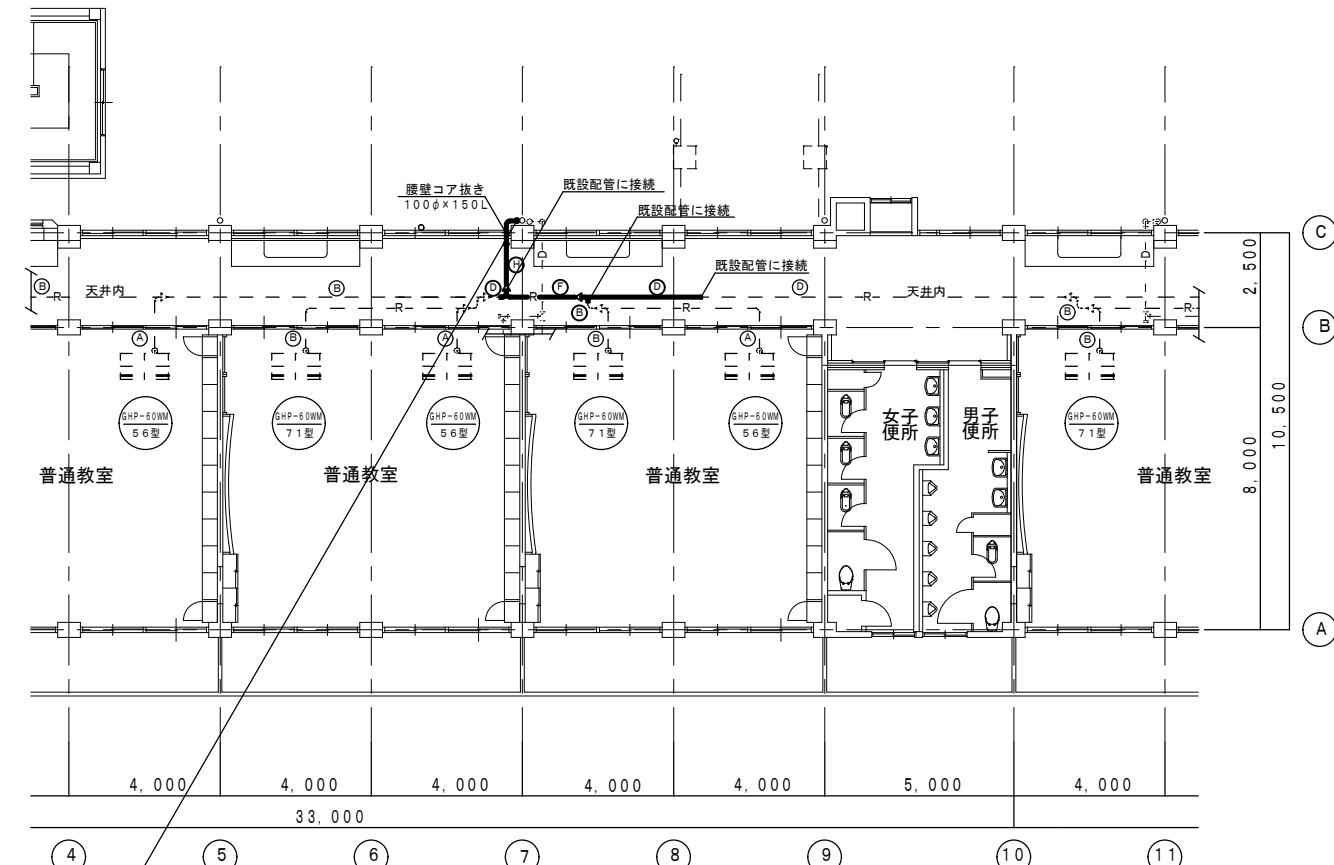

1号棟4階平面図(改修後) S=1:200 (A3)  
※ 太線は新設を示す。細線(点線)は既設を示す。

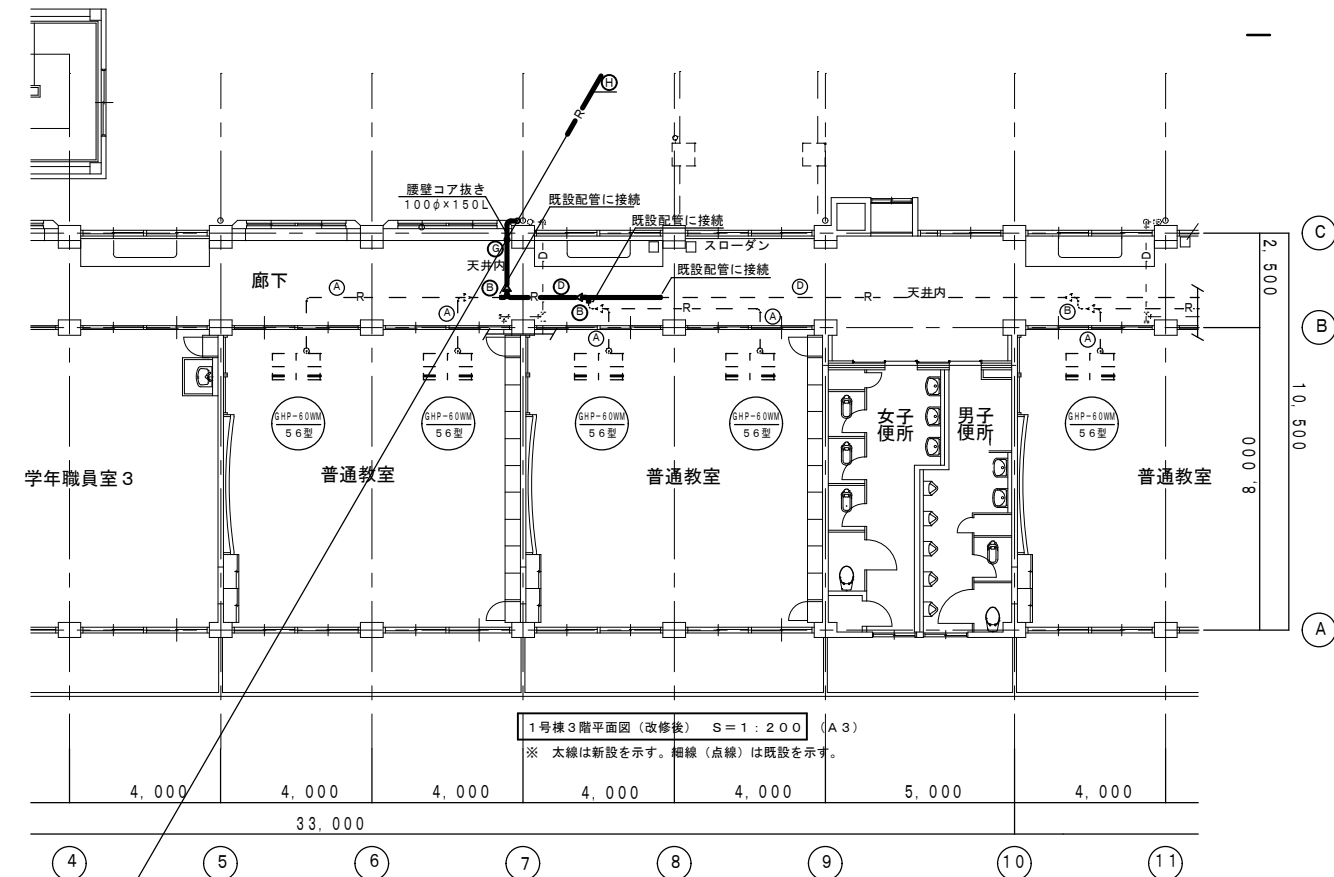

1号棟3階平面図(改修後) S=1:200 (A3)  
※ 太線は新設を示す。細線(点線)は既設を示す。

1級建築士事務所 鹿児島県知事登録第1-3-188号 SEI EI SETSU BI 株式会社 西栄設備事務所 一級建築士 第376369号 植木 信彦	紫原中学校校舎新築空気調和設備工事		
空調設備 1号棟3, 4階 切替平面図	1/200	26	
鹿児島市建設局建築部設備課	全26		