




-

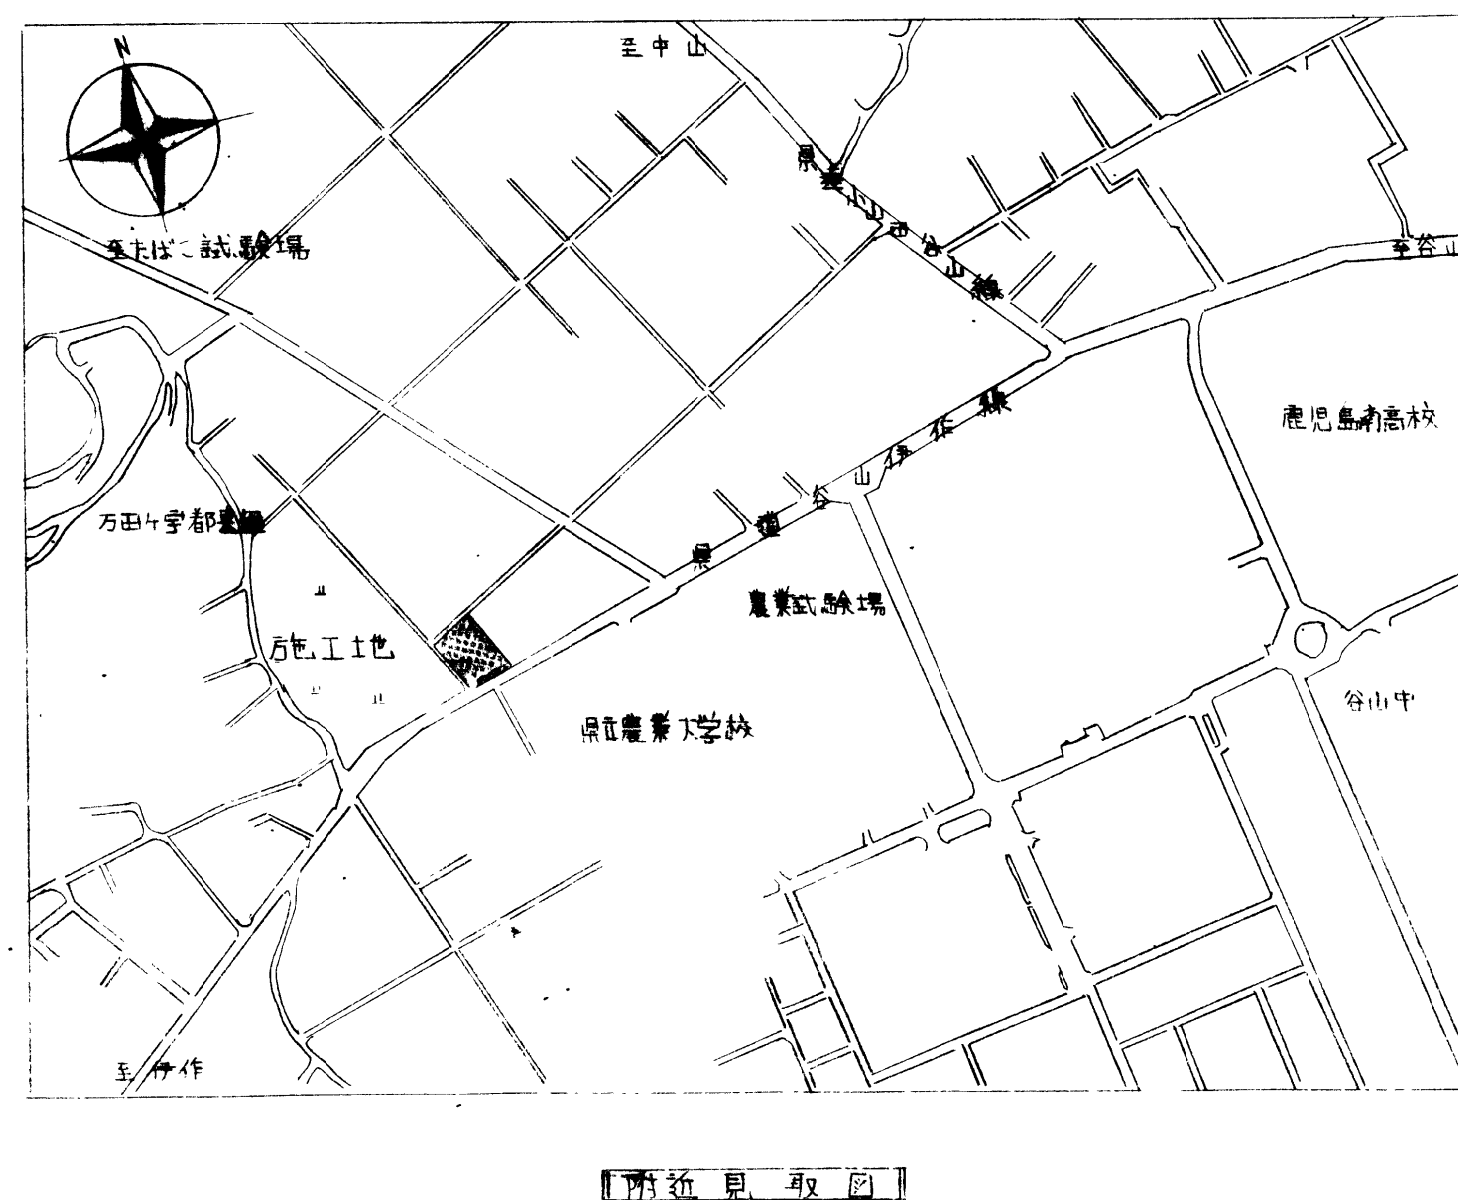


品	明	器	具	種	表
記号	仕	様	官電	協 型 番	備 考
A	ウォールライト	FL20W x 1	高力率	FBC1 - 201	
B	"	" (WB特WP)	"	FBF2-RP - 201	
C	V型直付	FL40WX 1	"	FSS4 - 401	
D	ウォールライト	"	"	FBC2 - 401	
E	"	" (WP)	"	FBF2-RP - 401	
F	埋込下面開放	"	"		松下 FA41794 又は同等品以上
G	V型直付	" (WP)	"	FSS4-MP - 401	
H	埋込下面開放	"	"	FRS3 - 401	
I	"	FL40W x 2	"	FRS3 - 402	
J	V型直付	"	"	FSS4 - 402	
K	埋込下面開放	FL20W x 4	"		松下埋込247K又は同等品以上
L	赤色LED直付	1L60W (WP)	電球 110V		東芝 IG2206W "
M	グローブツリング	" ()	"		松下 LW56291 "
N	ツリングライト	FL130W x 1 ()			" HW885GL "
O	ナイトライト	1L5W			" LB70003 "
P	ミラーライト	FL20W x 1 (WB特WP)	高力率		" NW21861 "

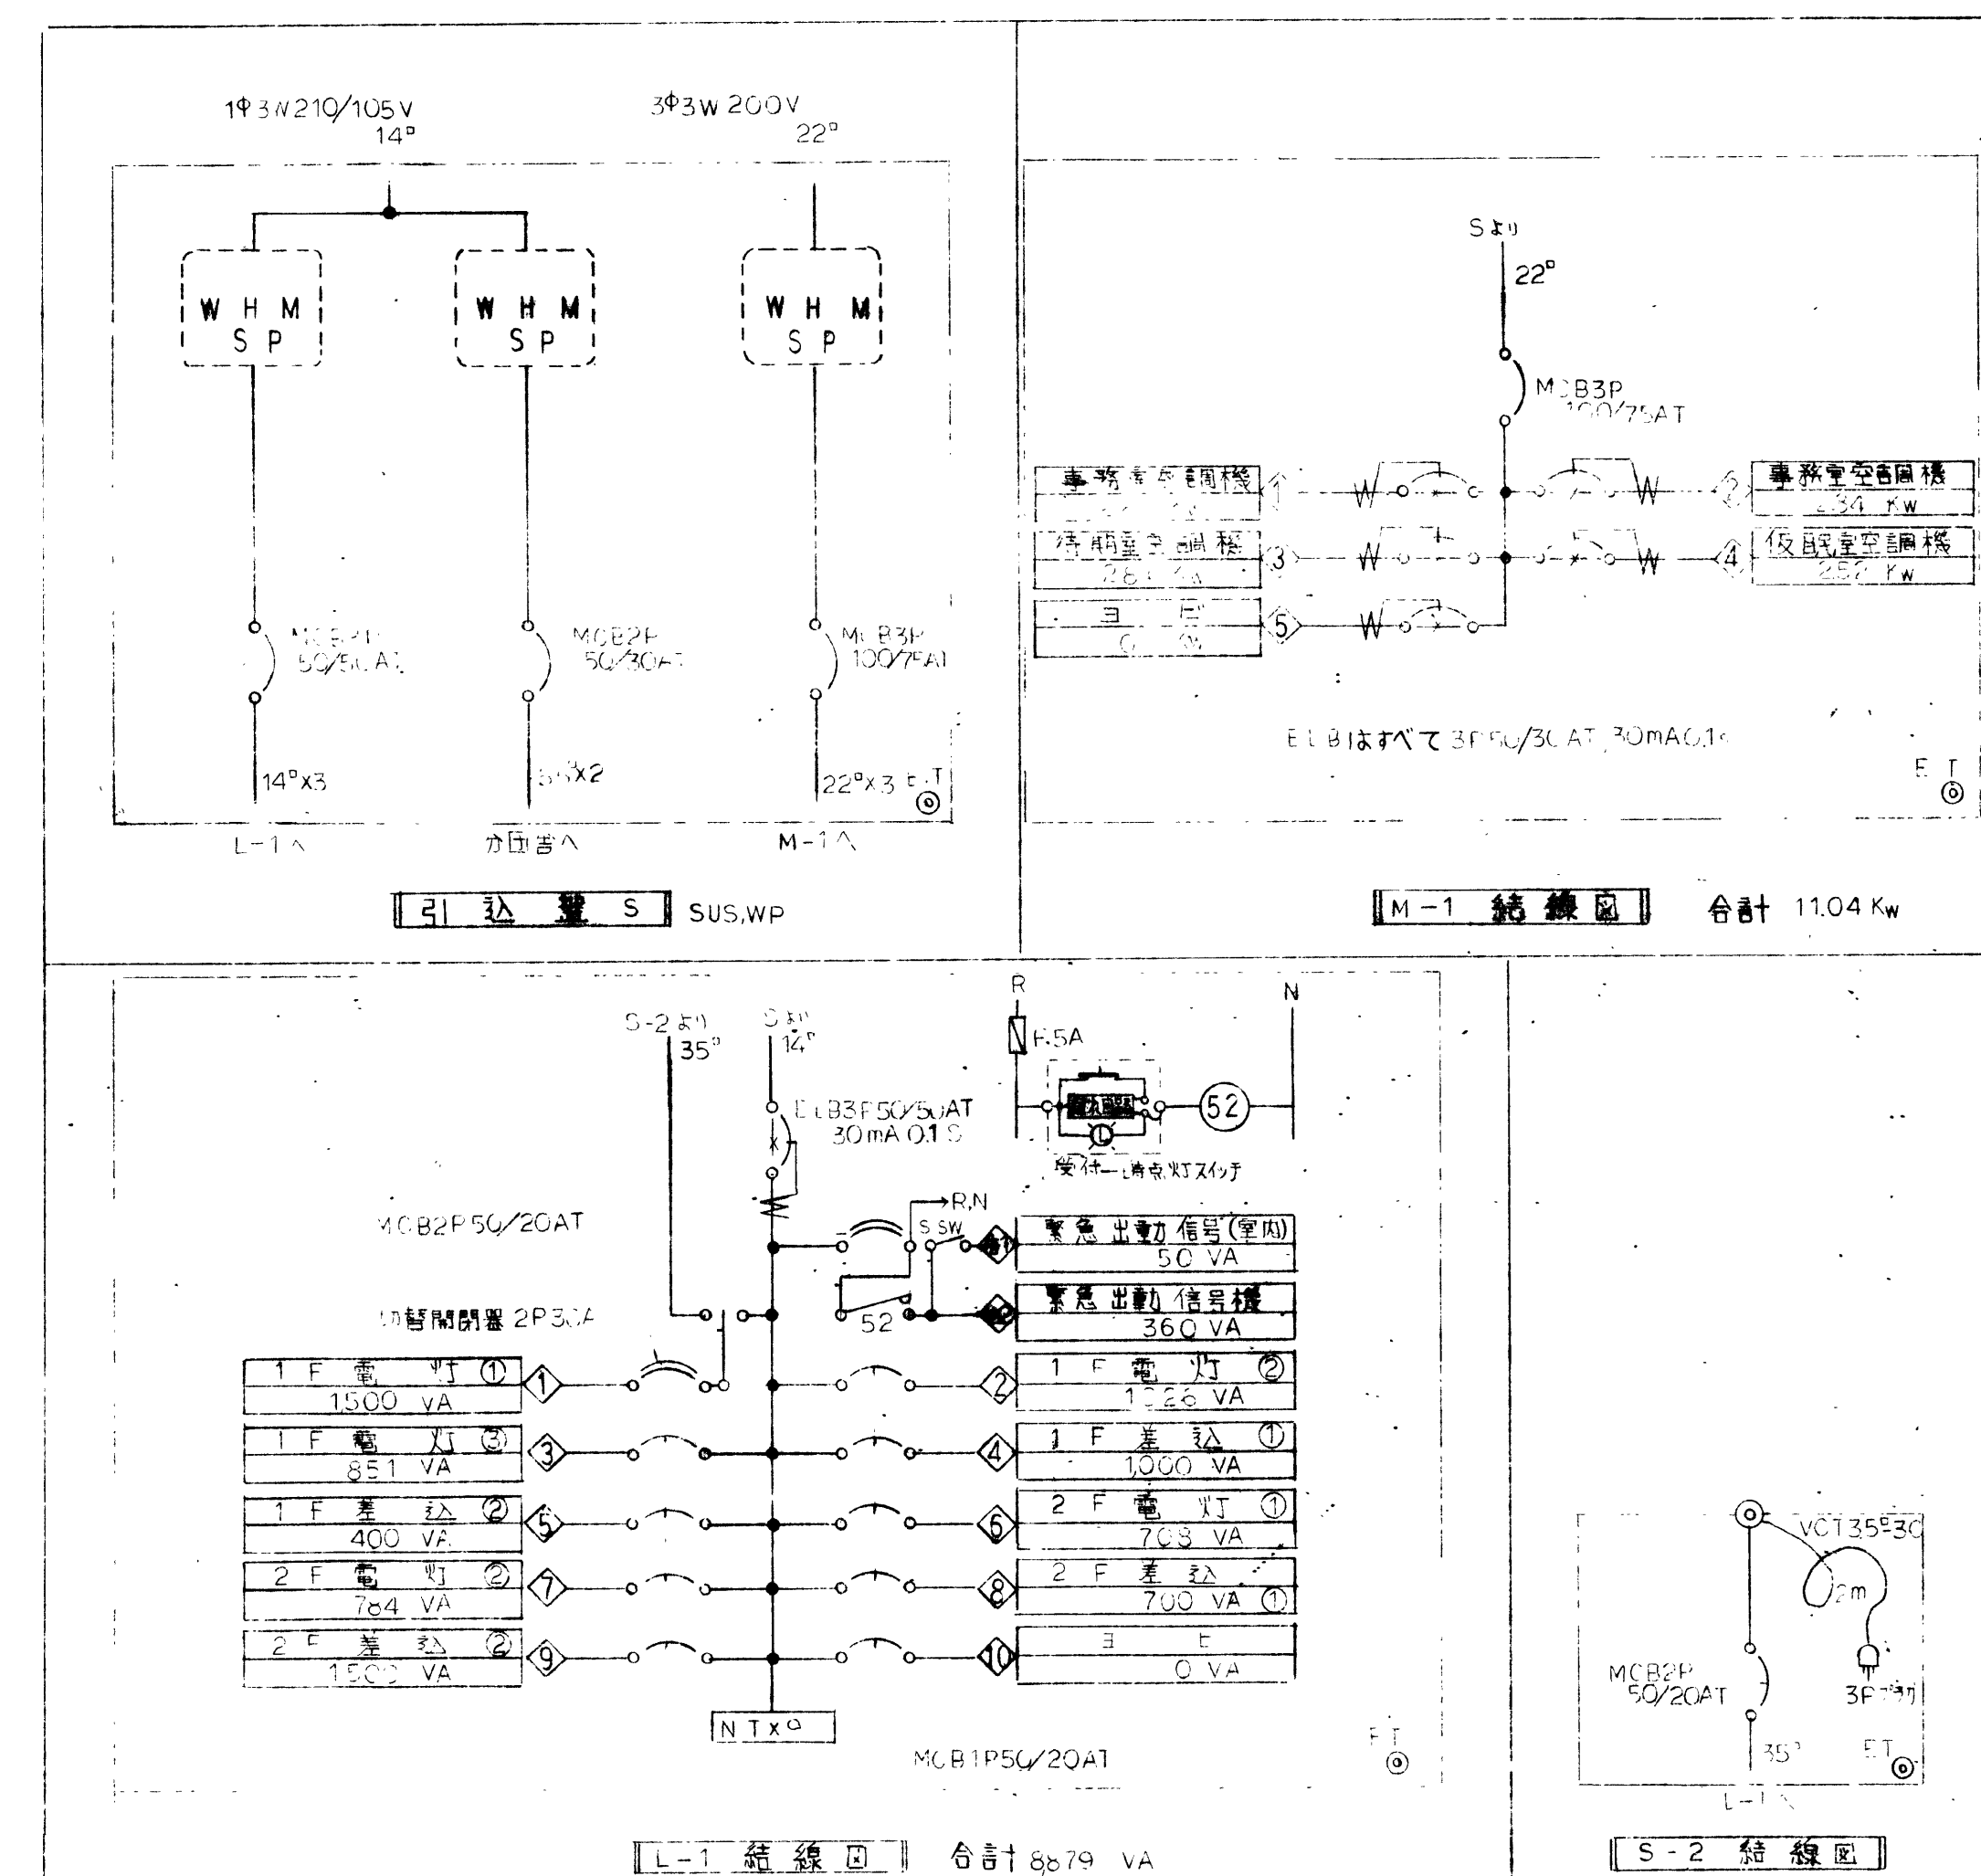

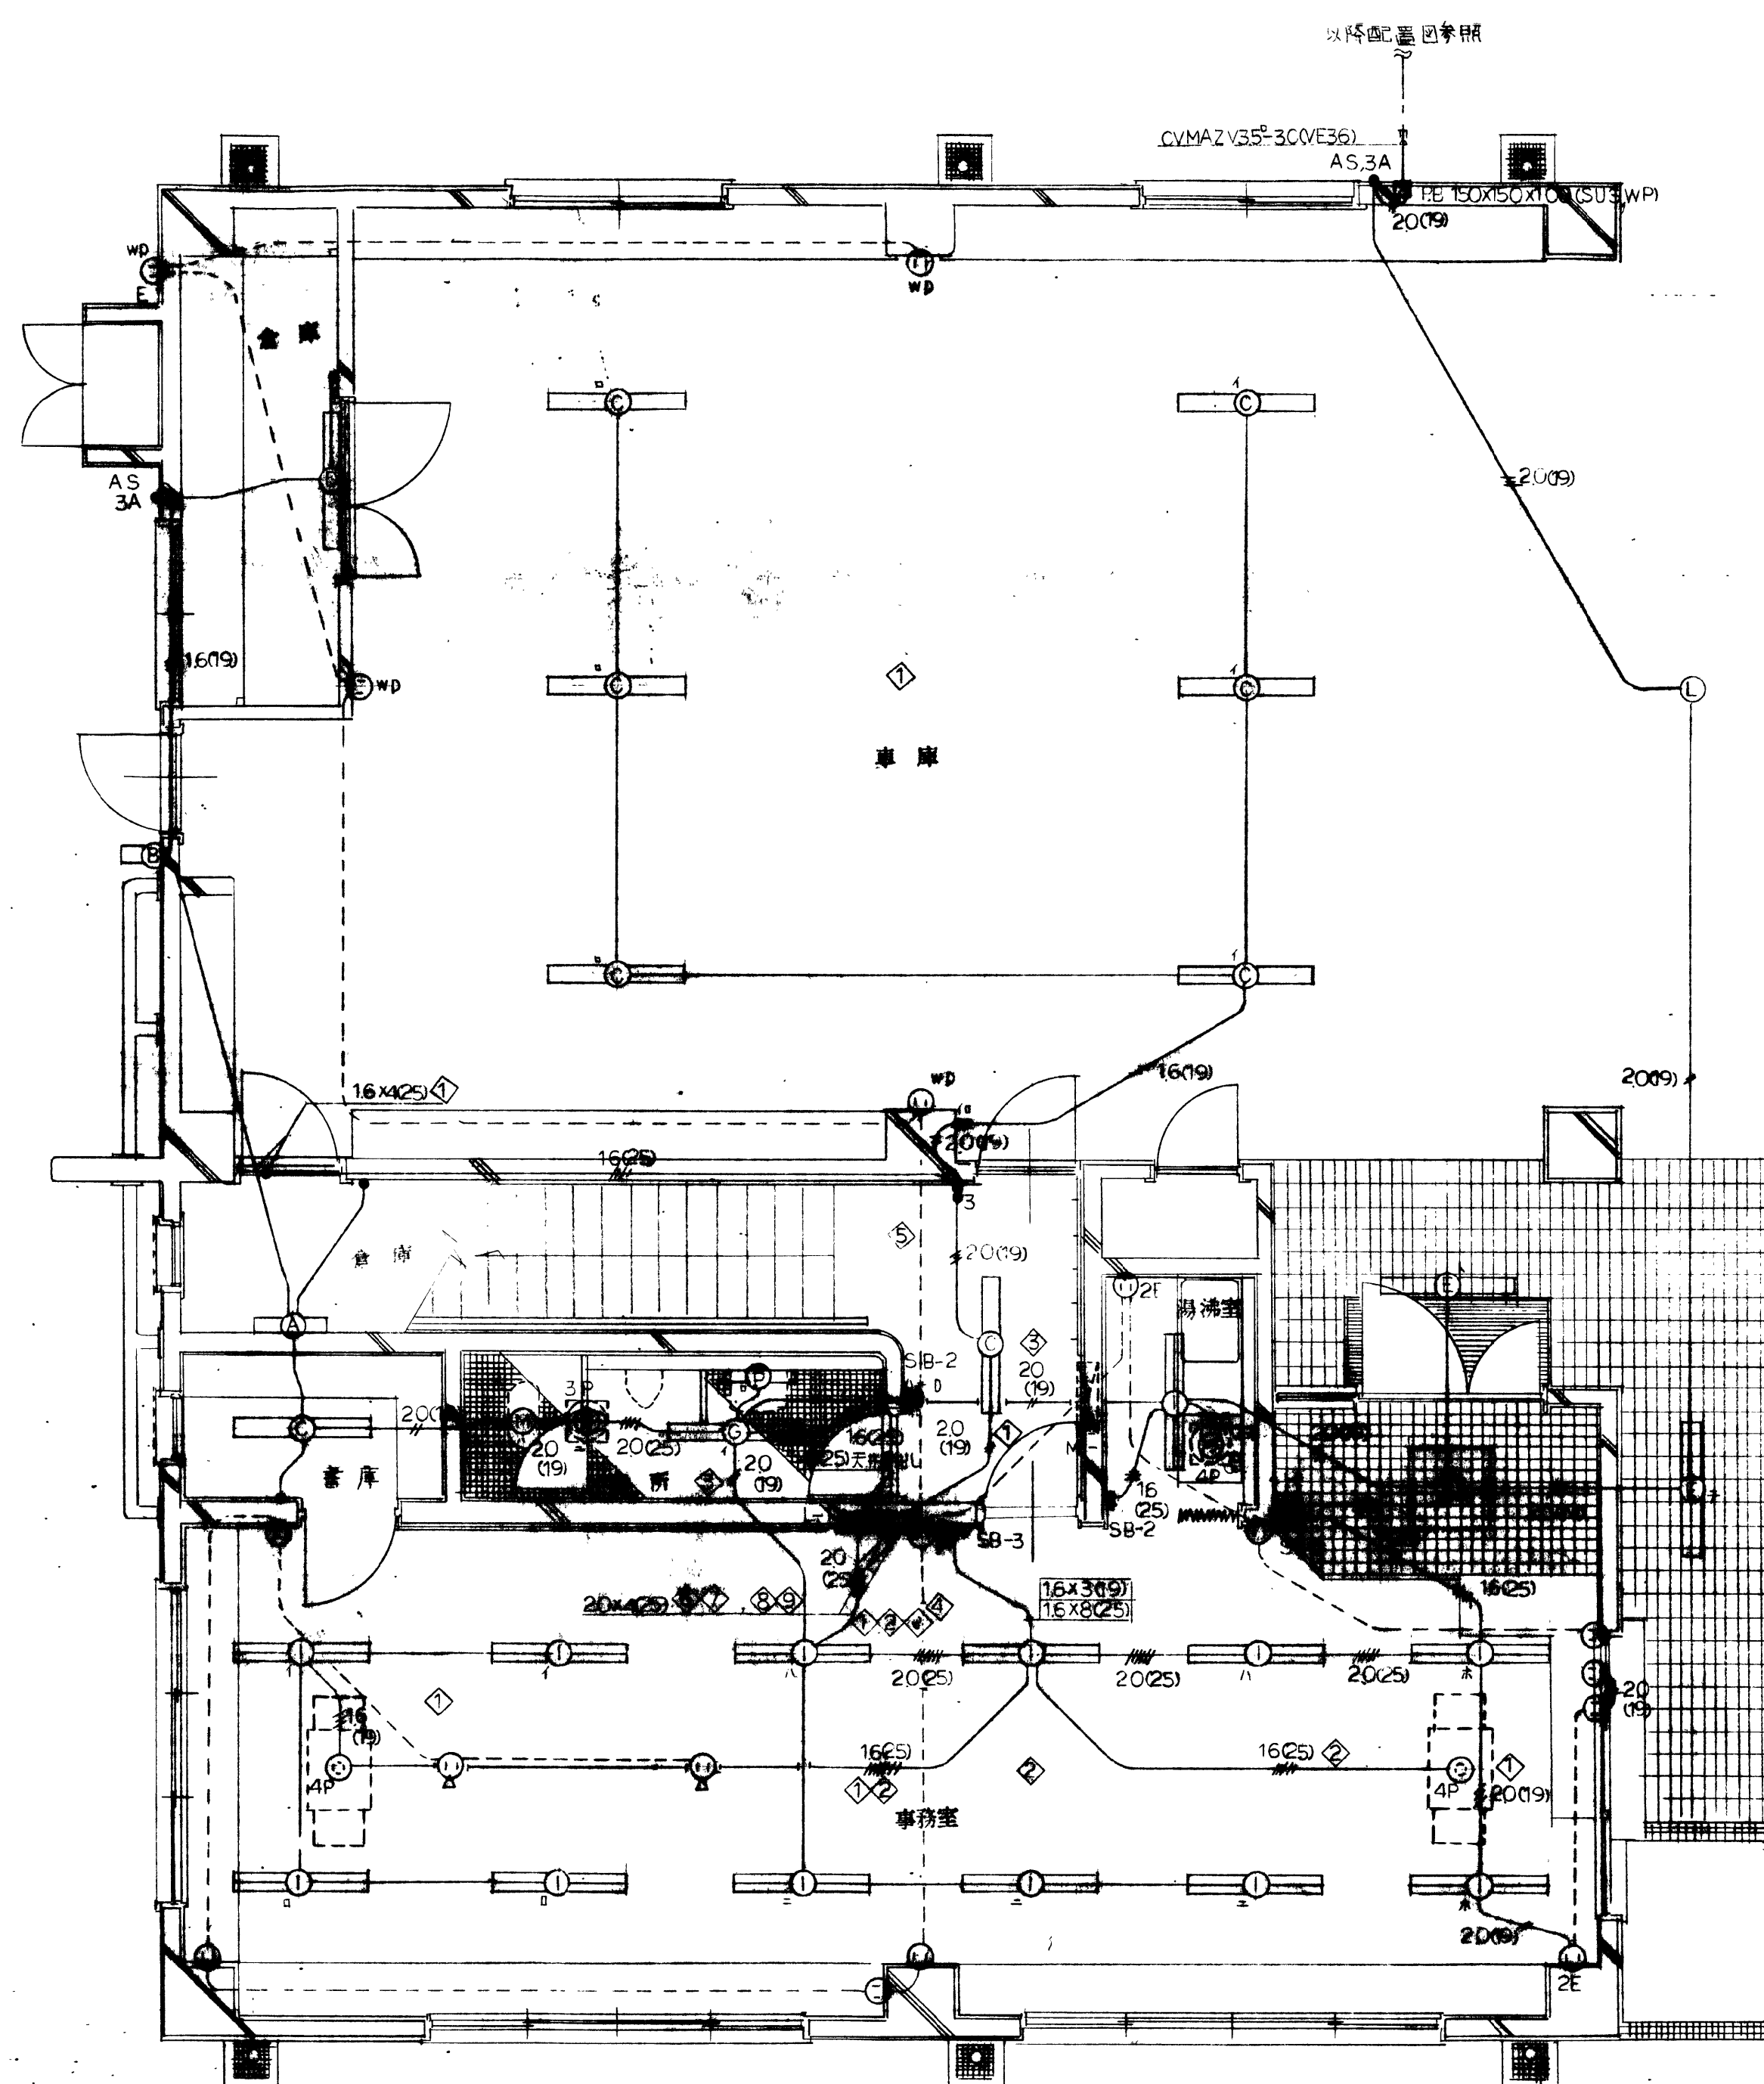

1階配線図

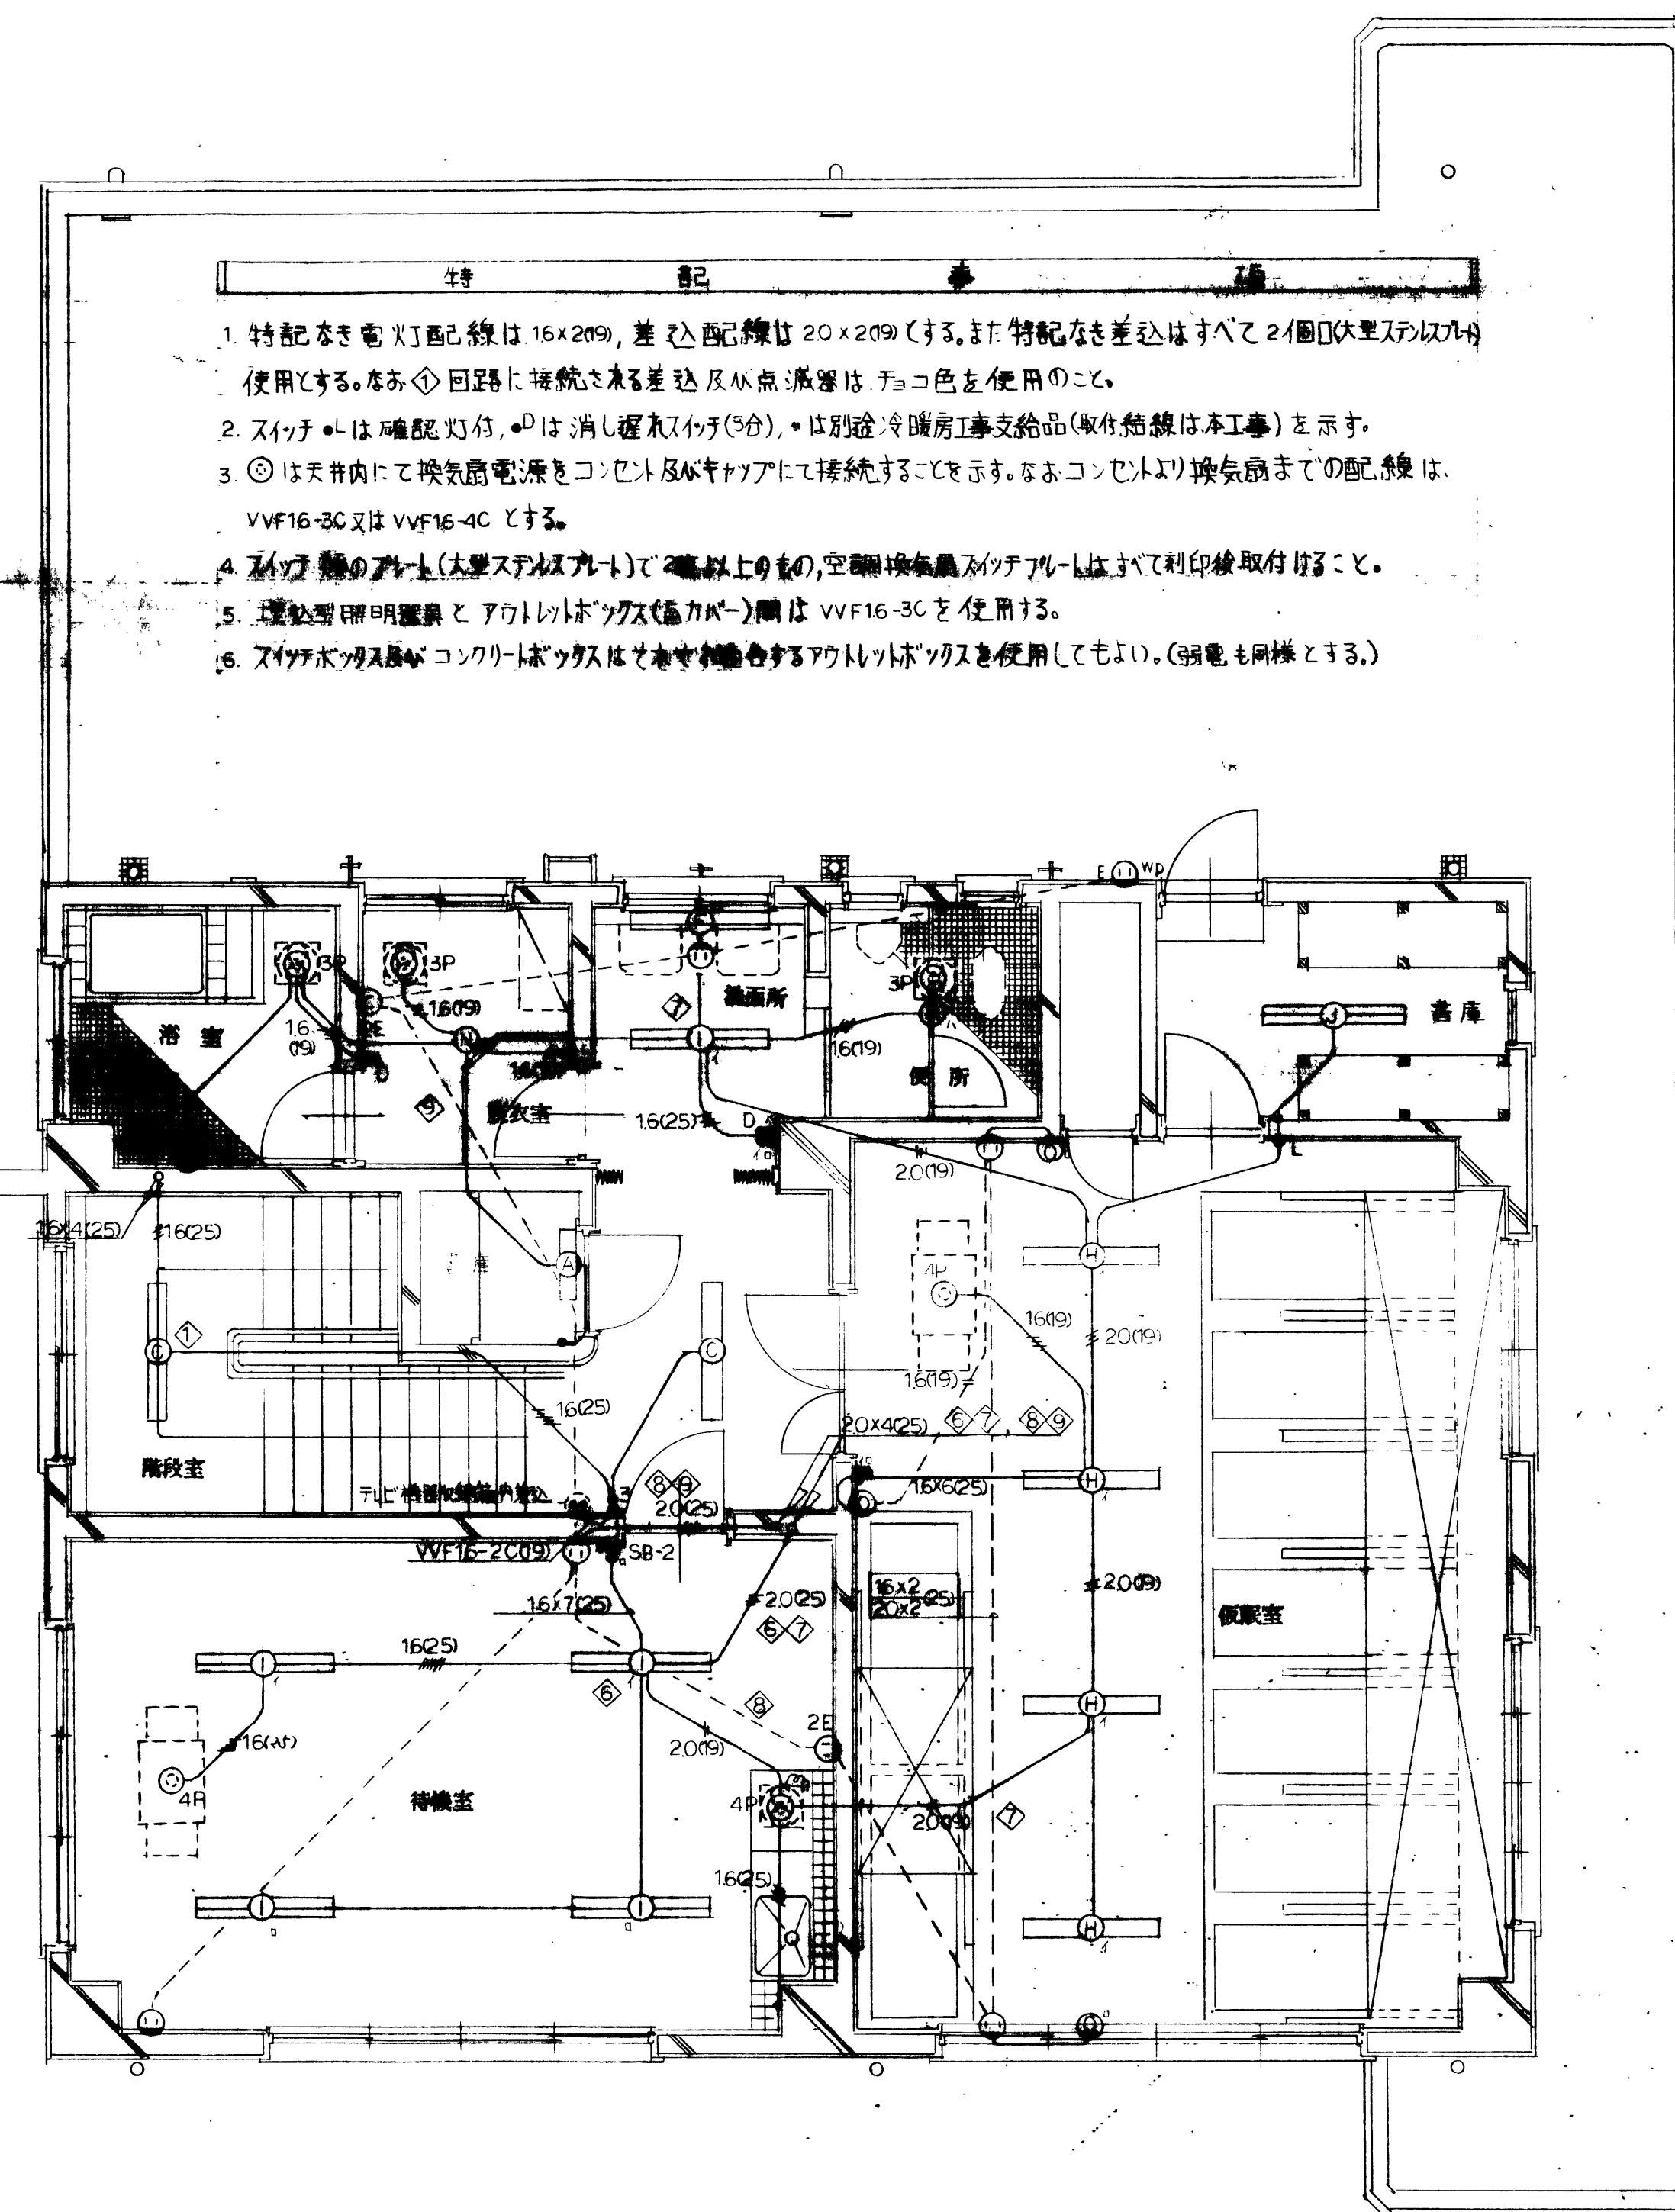

2階配線図

- 特記
1. 特記なき電灯配線は 16x20φ, 差込配線は 20x20φとする。また特記なき差込はすべて 24個口(伏見スリット)を使用する。なお①回路に接続される差込及び分岐差込は、750色を使用すること。
 2. スイッチは、●は暗器付付、○は消し遅延スイッチ(5分)、*は別途冷暖房工事支給品(取付配線は本工事)を示す。
 3. ◎は天井内にて換気扇電源をコンセント及びキャブにて接続することを示す。なおコンセントより換気扇までの配線は、VVF16-3C又はVVF16-4Cとする。
 4. スイッチ箱のアース(大黒スチールアース)にて電線以上のもの、空調換気扇スイッチアームはすべて封印後取付すること。
 5. 運動場照明器具とアウトレットボックス(高圧カバ)間は VVF16-3C を使用する。
 6. スイッチボックス及びコンクリートボックスは、必要と適合するアウトレットボックスを使用してもよい。(弱電も同様とする。)

鹿児島市建設局建設部建築課

課長 係長 設計

設計年月日

61.10.10

工事名

谷山分遣隊庁舎移転新築
電気設備工事

図面番号

2


縮尺

1/50

図面種類

電灯差込配線図

全 3

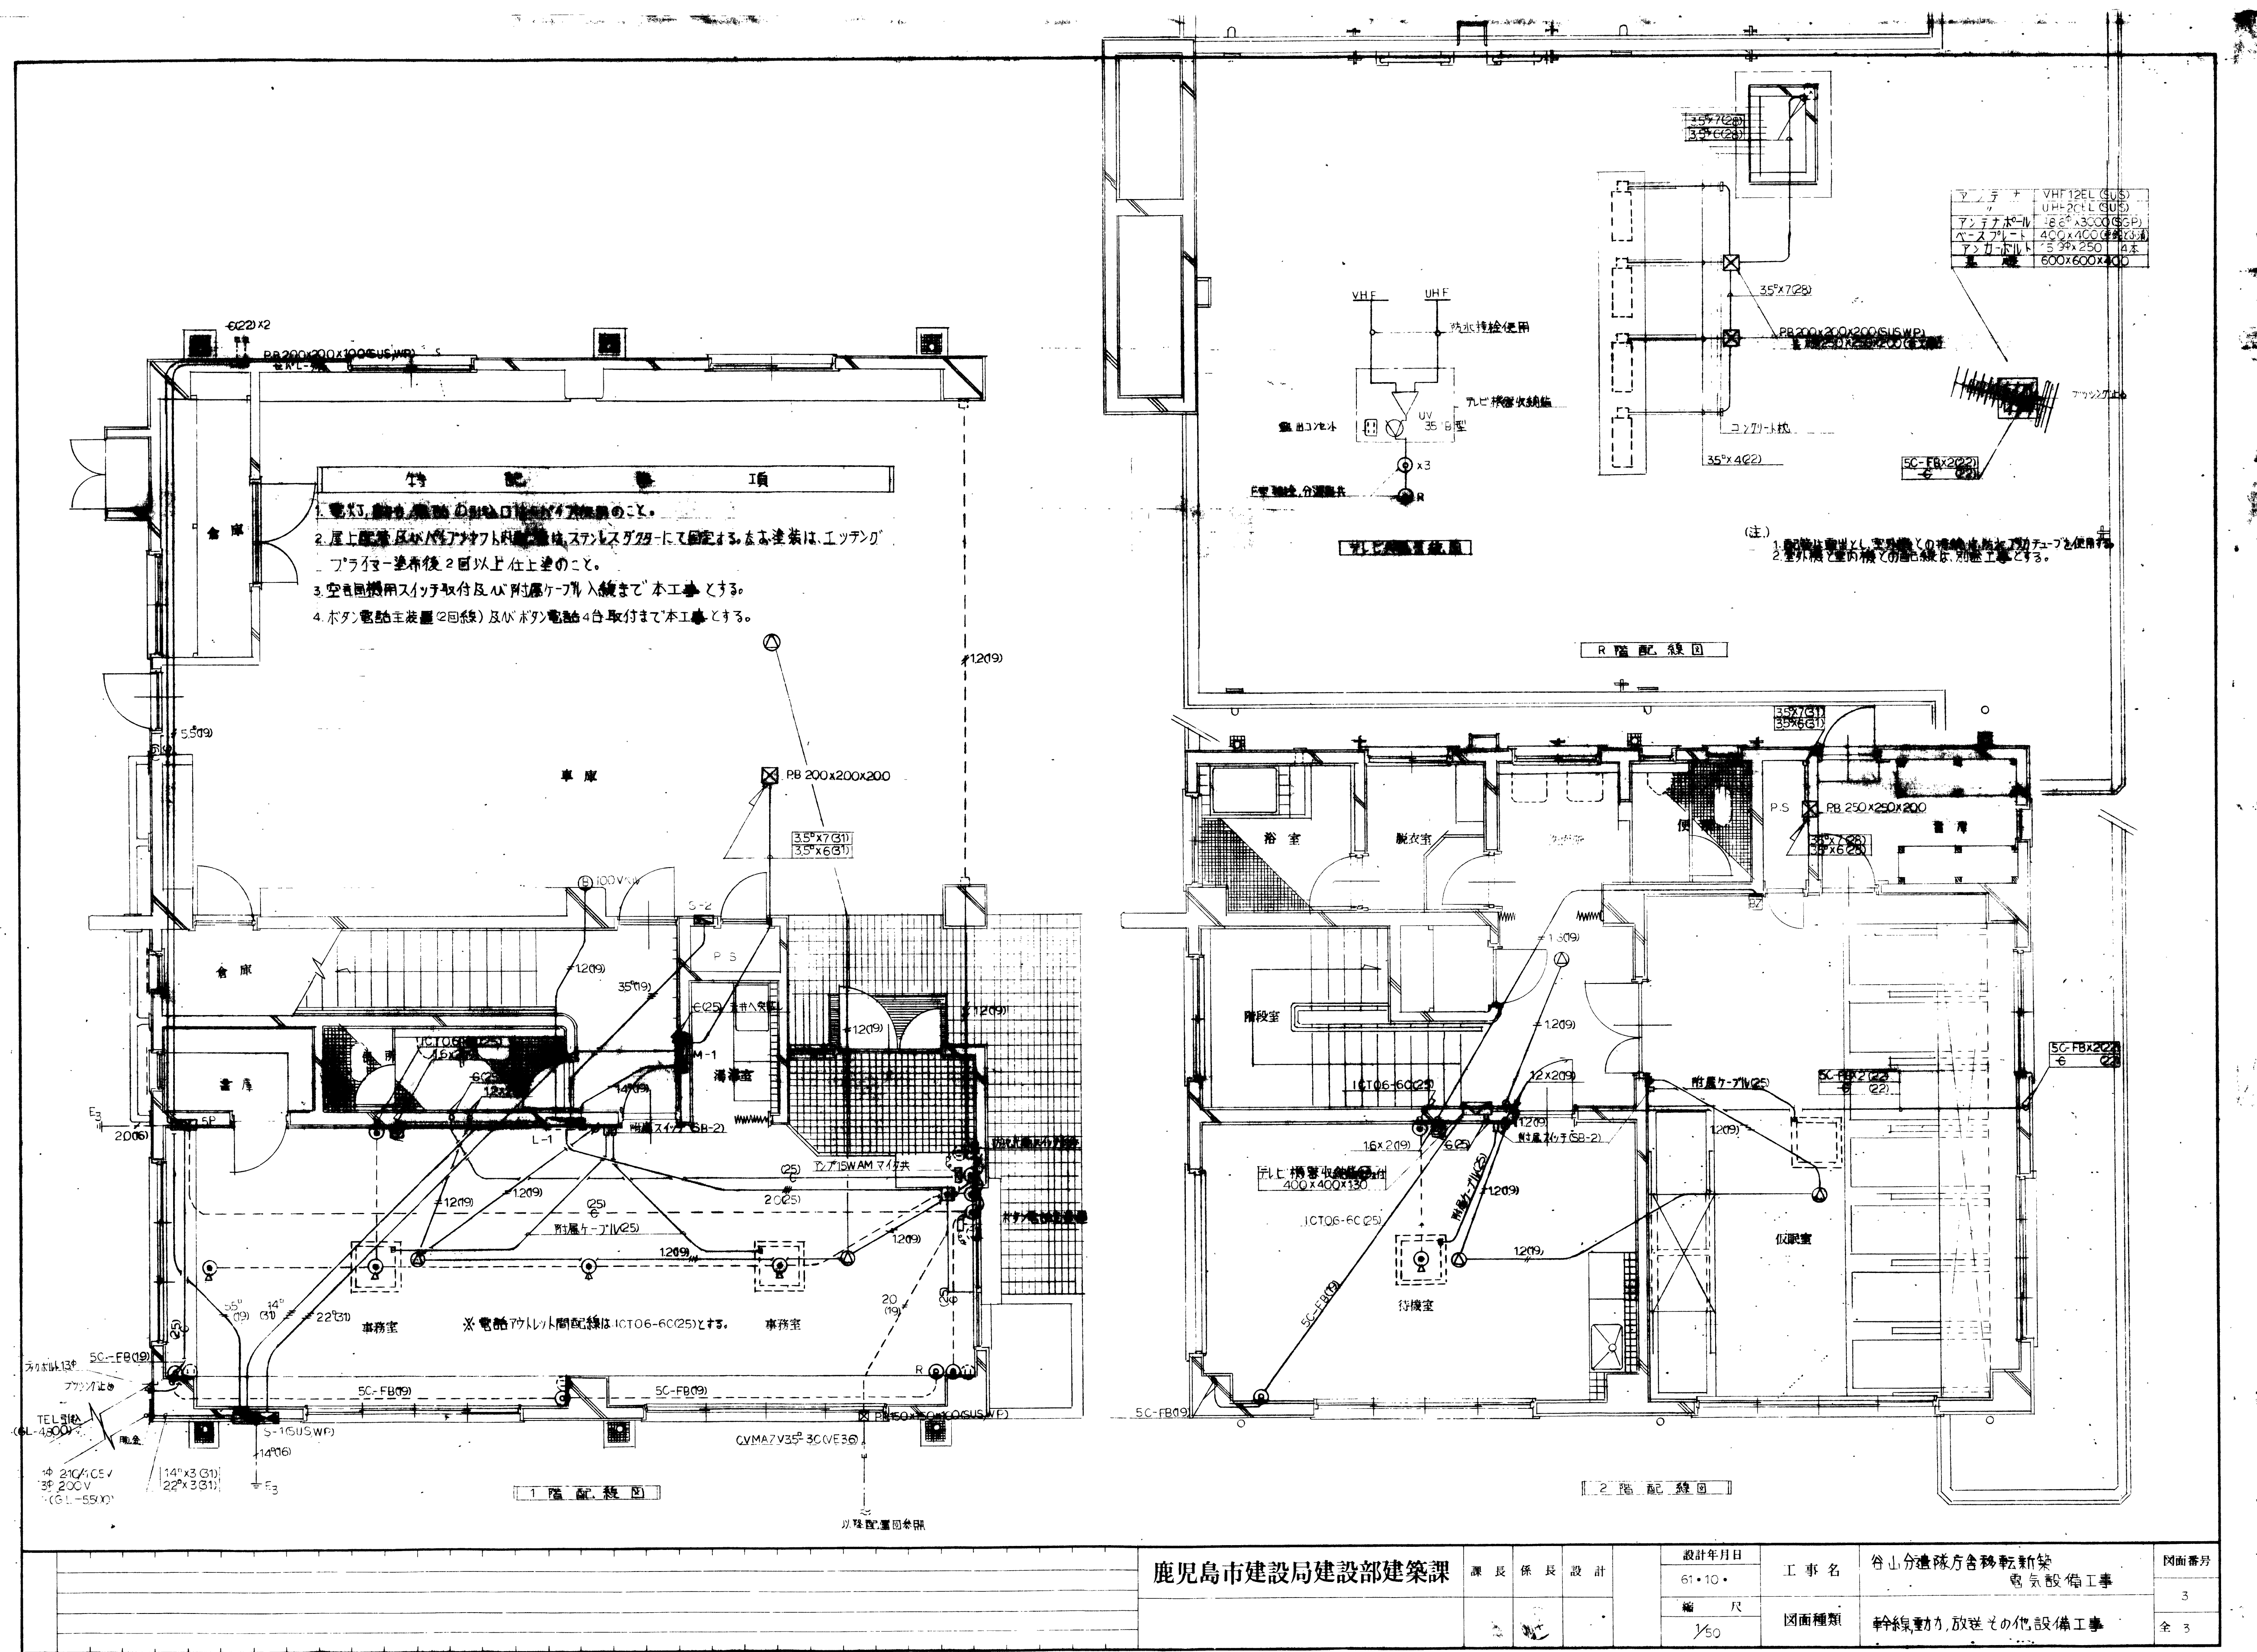

鹿児島市建設局建設部建築課				設計年月日	61・10・	工事名	谷山分遣隊方舎移転新築 電気設備工事	図面番号	3
				縮尺	1/50	図面種類	幹線動力、放送その他設備工事		全 3