




工 事 名	脇田分遣隊庁舎新築電気設備工事
工 事 場 所	鹿児島市宇宿二丁目 450番28
工 期	本工事の工期は昭和 62 年 2 月28 日までとする。
仕 様 書	本工事は、鹿児島市電気設備工事標準仕様書に基き施工すること。

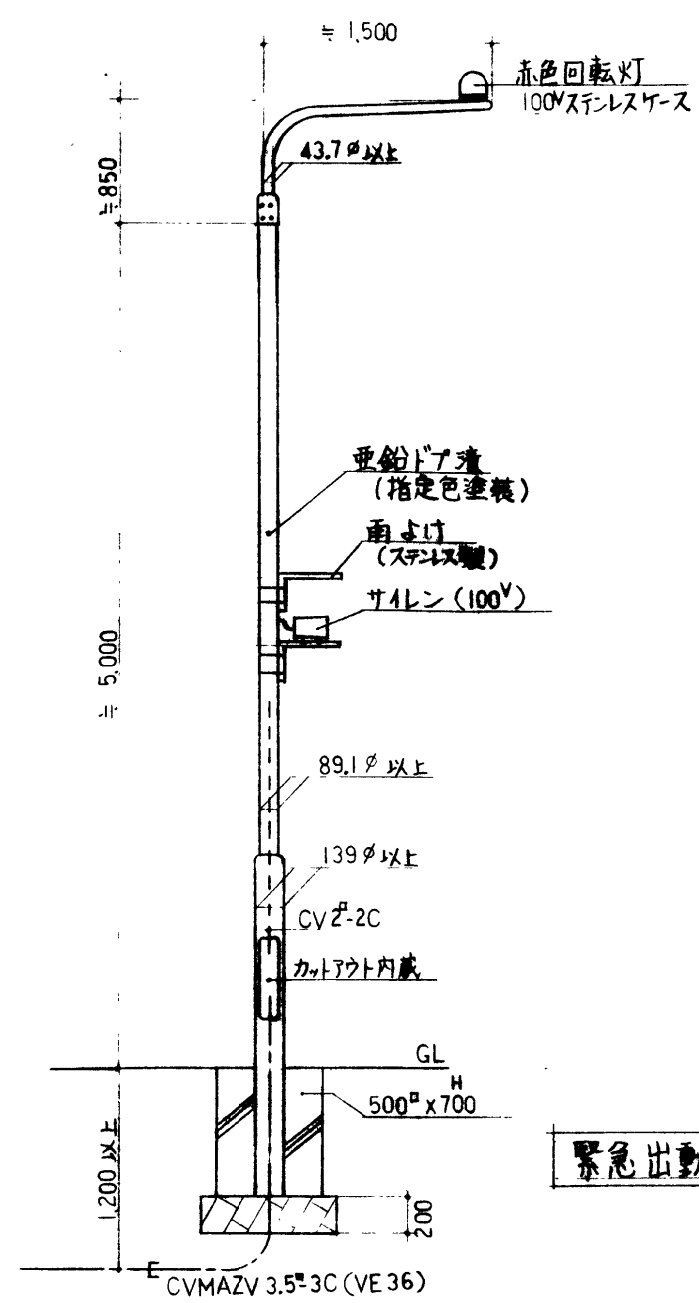


緊急出動用信号機設置図

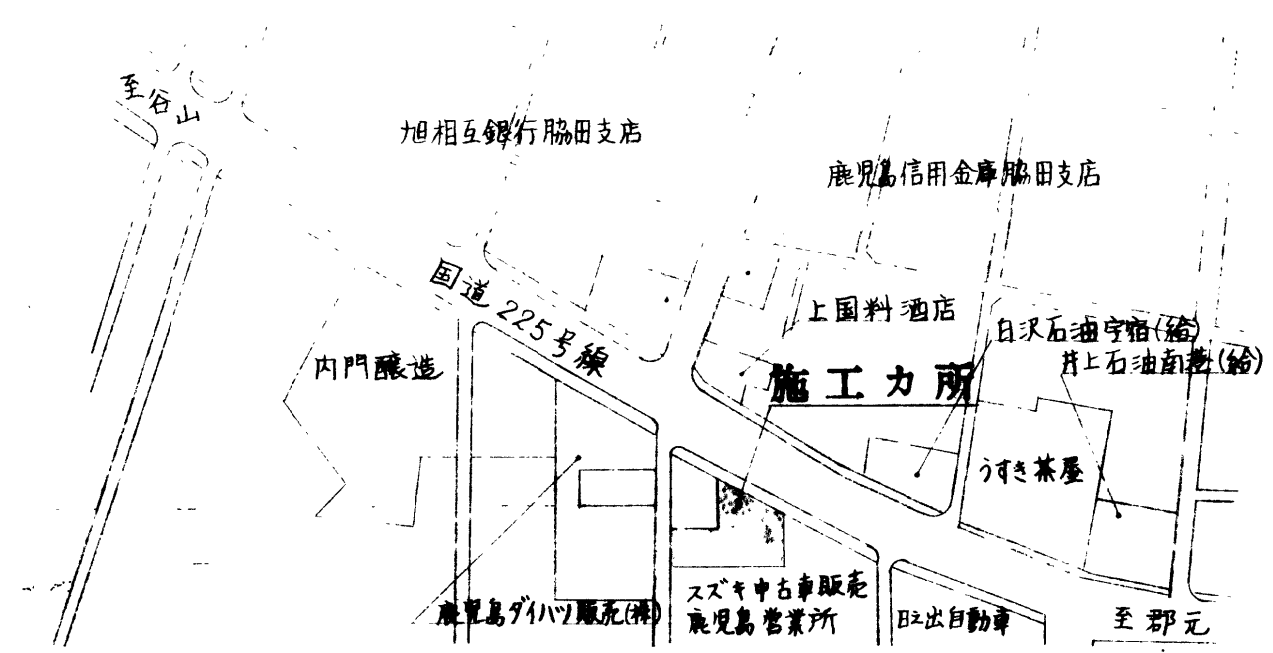


附近見取図

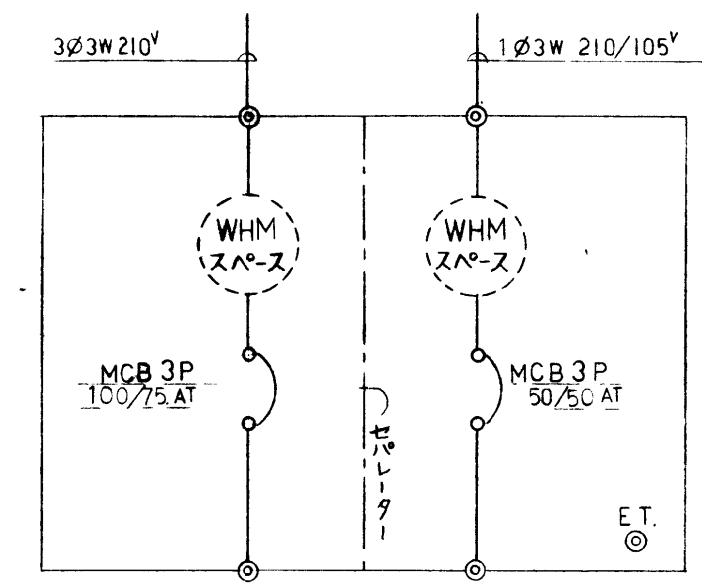

引込盤 (S-1)
(屋外防水、ステンレス製)

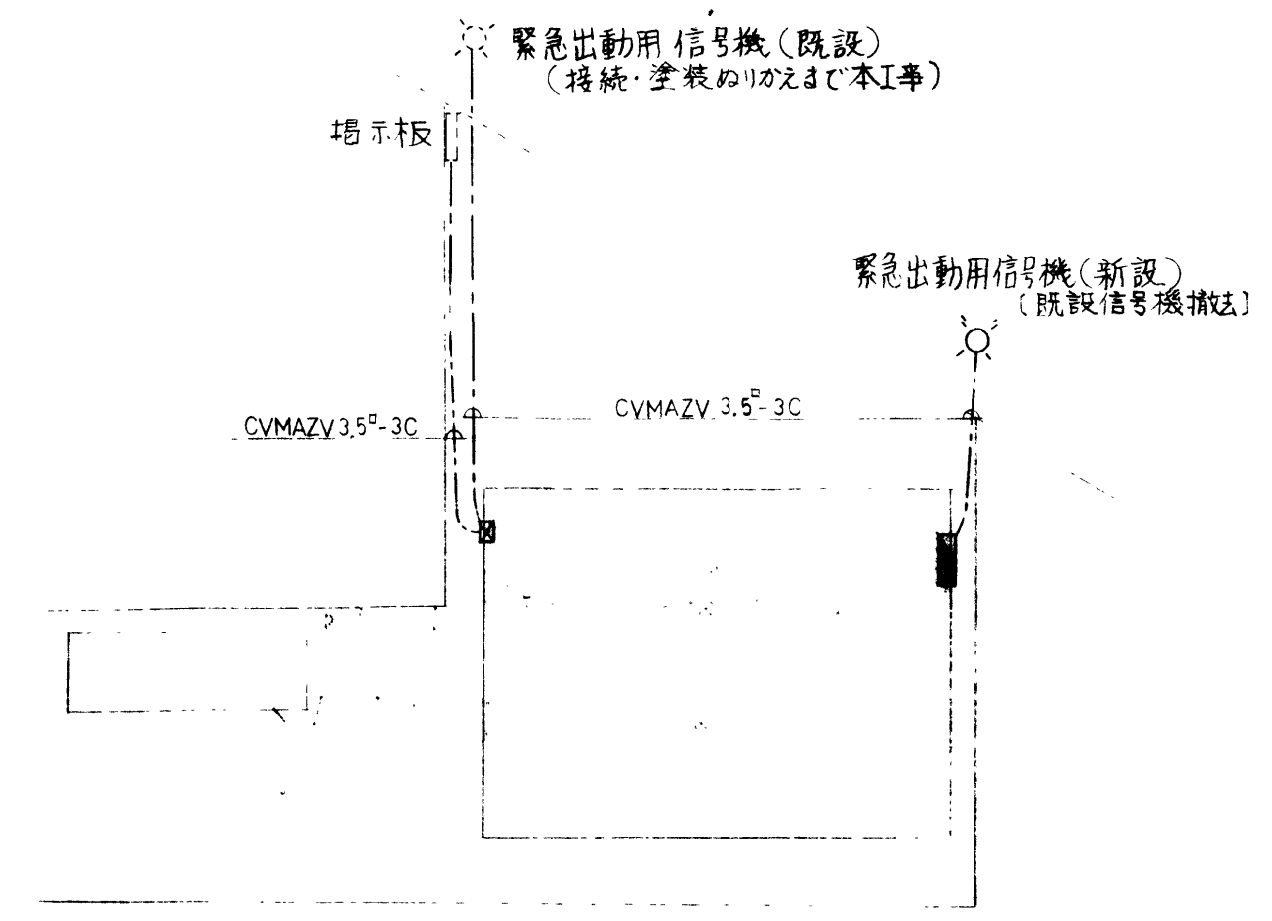


配置図

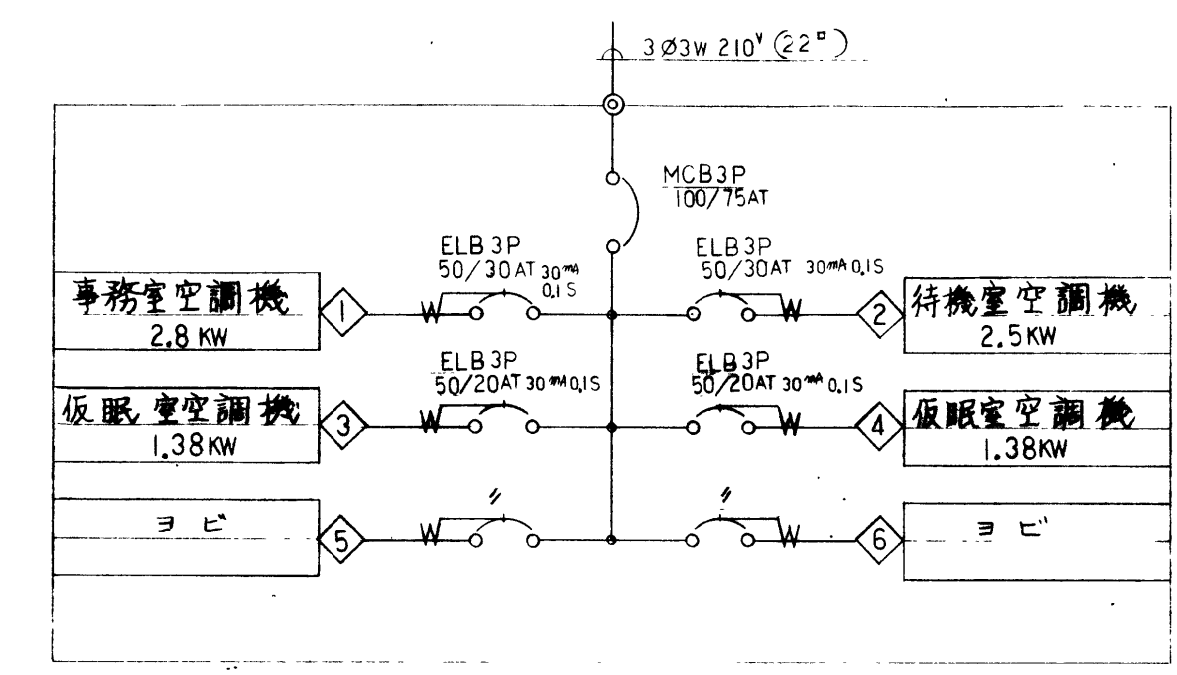

M-1 結線図

記号	仕 様	灯数	備 考
A	埋込下面開放 FL40 ^W ×2	12	FRS3-402
B	〃 FL40 ^W ×1	10	FRS3-401
C	V 型直付 FL40 ^W ×1	6	FSS4-401
D	埋込下面開放 FL20 ^W ×2	3	FRS3-202
E	シーリングライト FCL30 ^W ×1 (WP)	1	松下 HW885 又は同等品以上
F	ミラー灯 FL20 ^W ×1	2	松下 NF21854 〃
G	ウォールライト FL20 ^W ×1	2	FBCI-201
H	〃 FL20 ^W ×1 (WP)	6	FBF2RP-201
I	シーリングライト FL20 ^W ×2 (WP)	1	松 F NW22545 又は同等品以上
J	ナイトライト IL5 ^W	2	〃 LB70003T 〃
K	白熱ブラケット IL60 ^W	2	〃 LW86497WT 〃
L	赤色灯直付 IL60 ^W (WP)	1	東芝 IG 2206W 〃
M	反射笠付反射灯 FL40 ^W ×1 (WP)	1	松 F NW41203 〃


照明器具一覧表

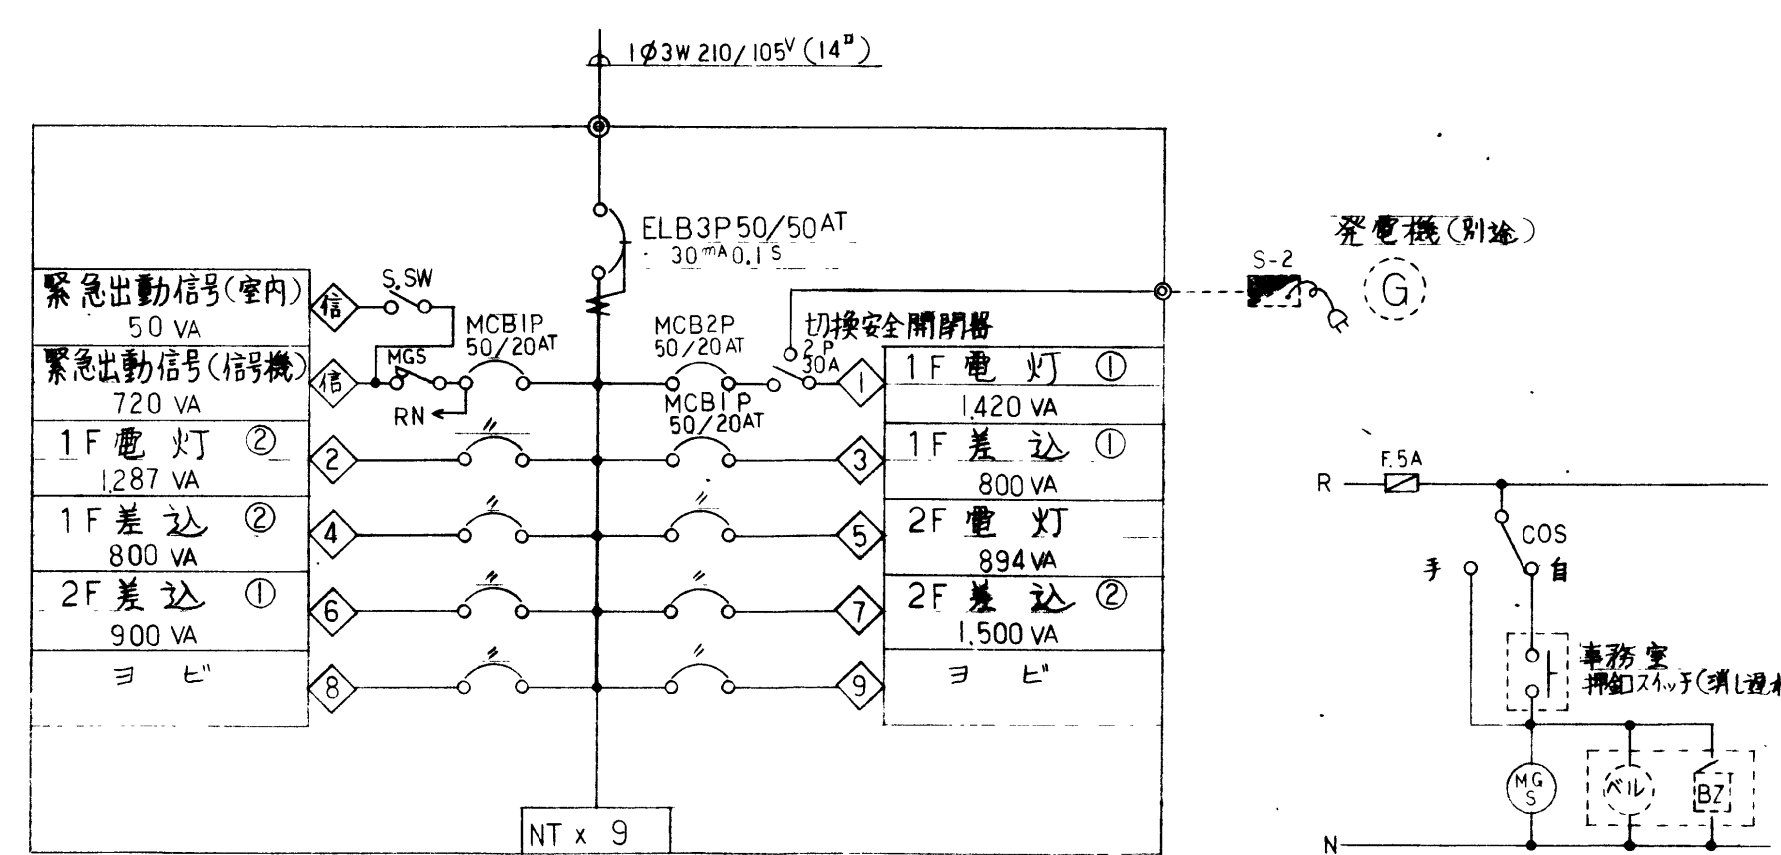


L-1 結線図

外配接続図

鹿児島市建設局建設部建築課				設計年月日	工 事 名	脇田分遣隊庁舎新築電気設備工事	図面番号
				61・9・			1
				縮 尺	図面種類	附近見取図・配置図	
				NO SCALE		器具一覧表・結線図	全 3

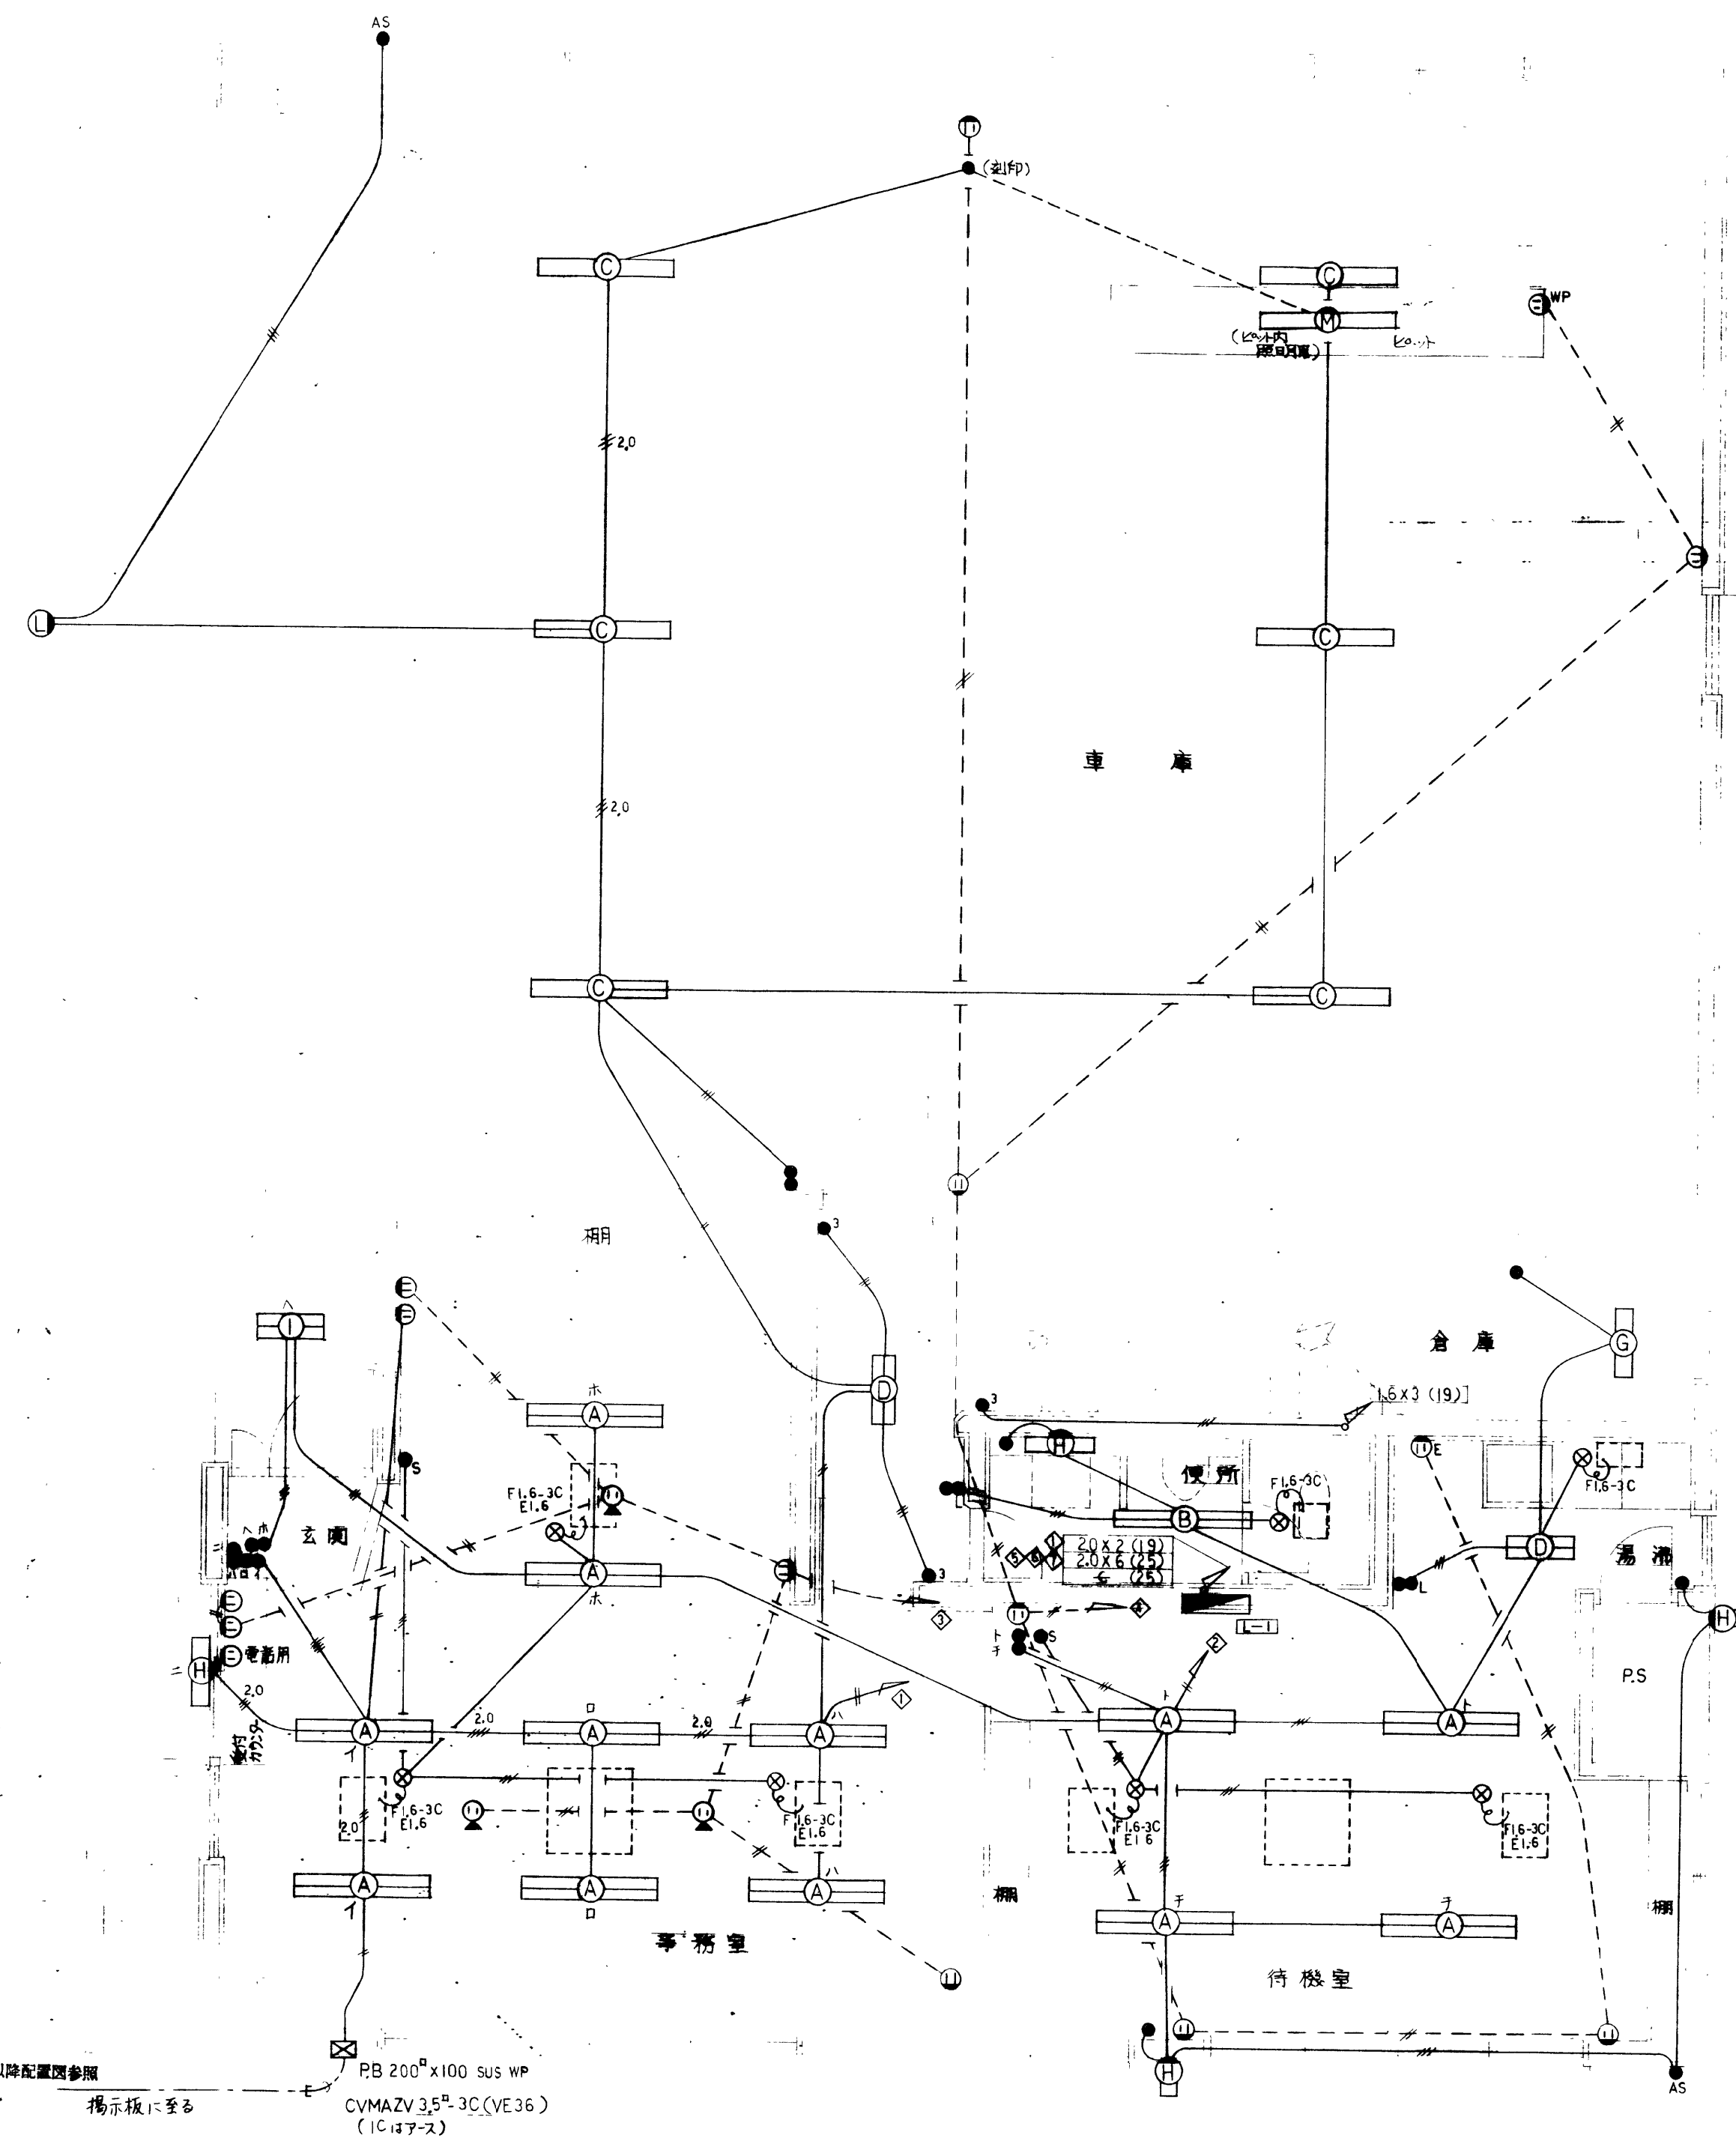

1階配線図

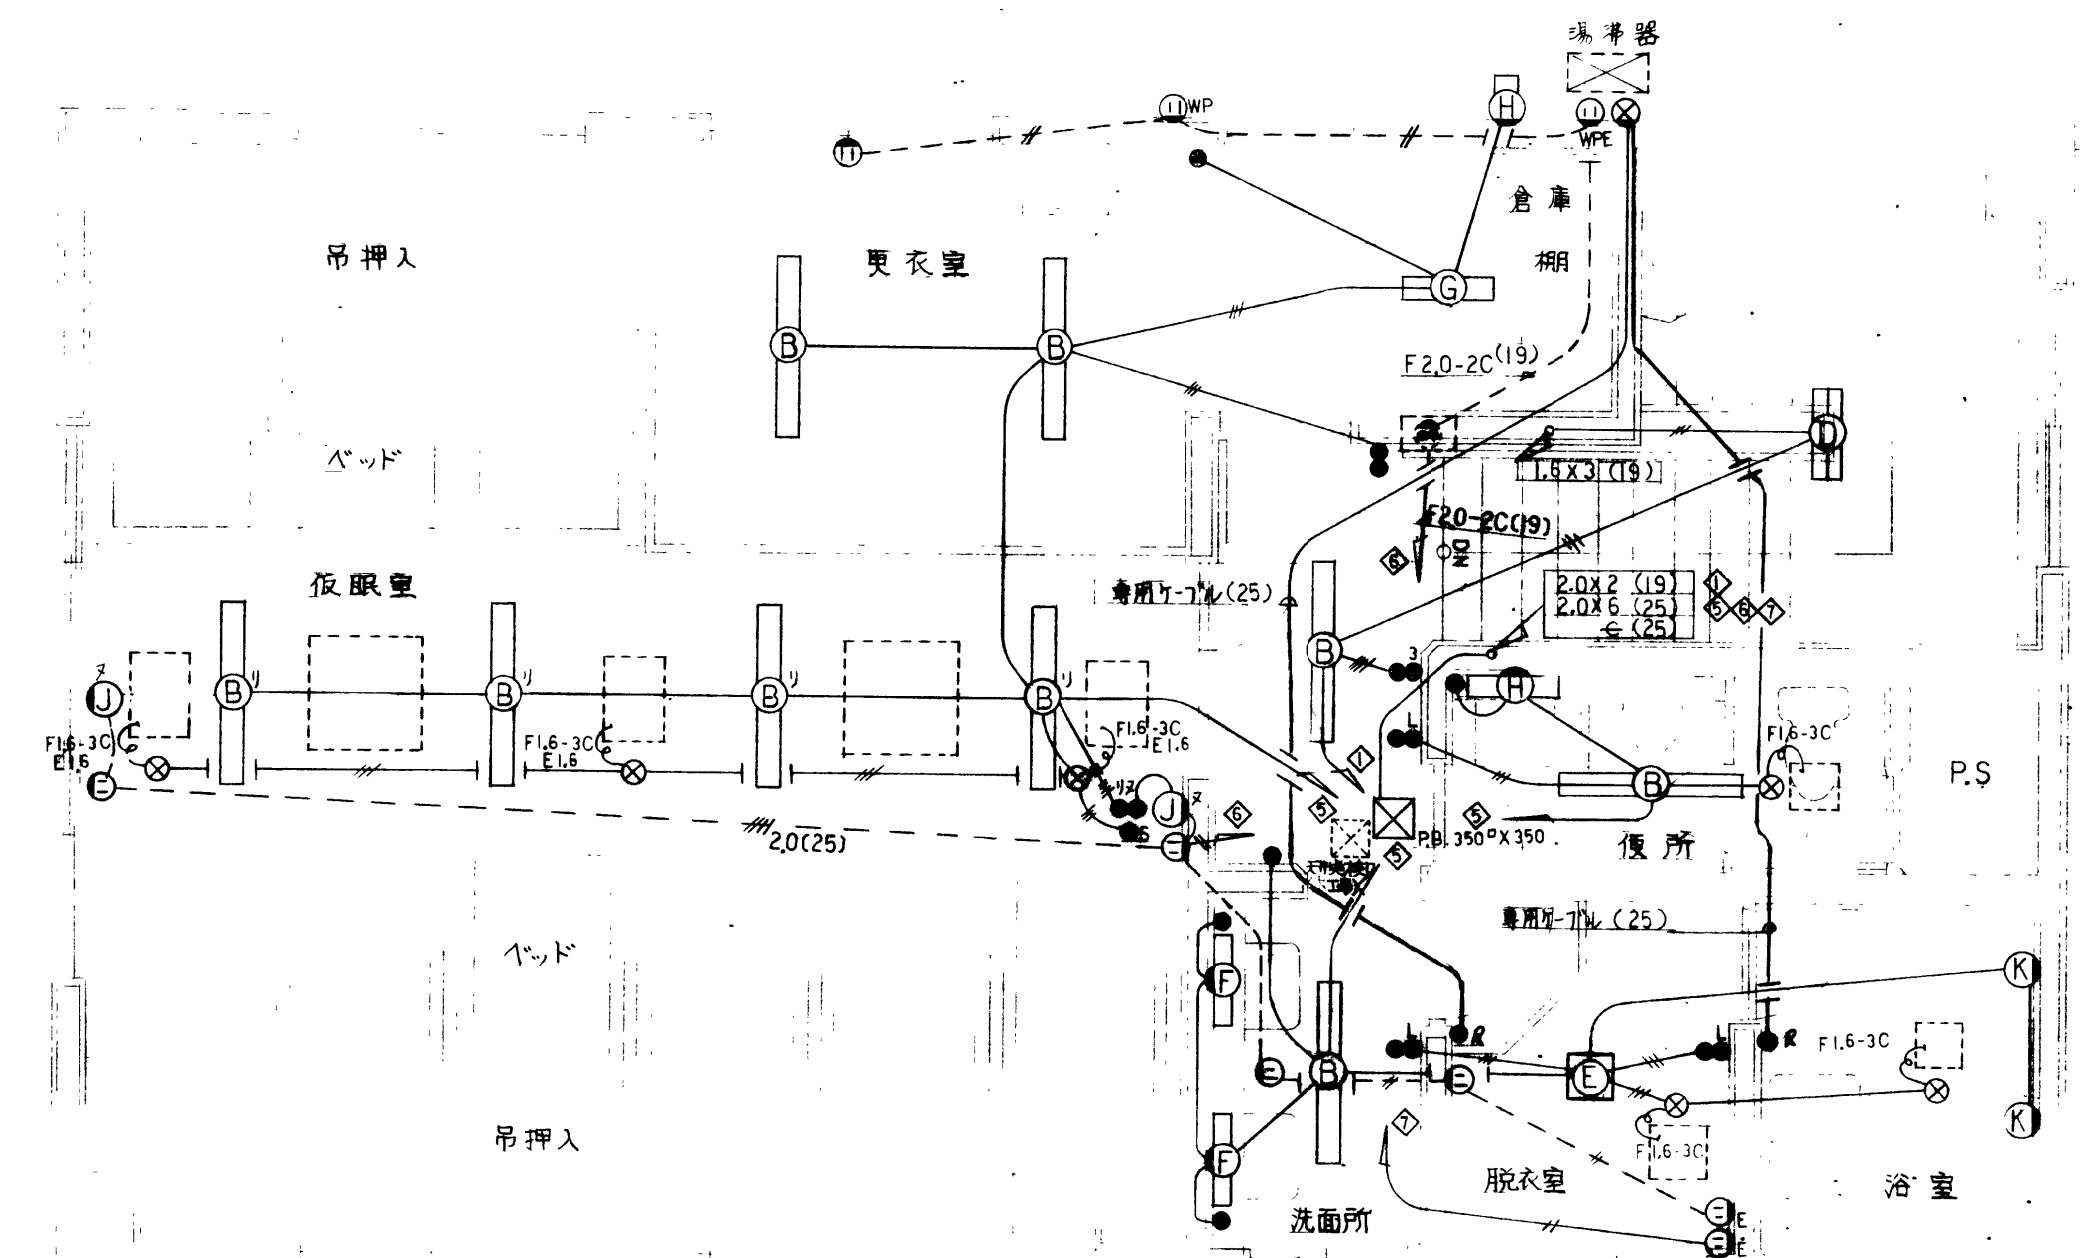

2階配線図




特記事項

- 図中、特記なき配線は、

1.6x2 (19)	2.0x2 (19)
1.6x3 (19)	1.6x4 (25)
2.0x3 (19)	2.0x4 (25)

とする。
- スイッチ ● は確認灯付、● は給湯用リモコン (別途空調工事支給品 (ケーブル系) 取付結線工事) ● は空調換気扇用スイッチ (別途空調工事支給品 (ケーブル系) 取付結線工事) を示す。
- 換気扇及び湯沸器本体結線まで木工費とする。
- ケーブルの端末は、端末処理材等により確実に絶縁処理すること。
- コルゲートケーブルの地中への引出部は、VE (36) にて保護すること。
- 回路 Ⓢ は、非常時、切替開閉器の操作により、発電機回路へ接続可能な専用回路とする。
- 配線器具 (弱電設備を含む) は、大角適用型とし、プレートは全ステンレス製とする。

鹿児島市建設局建設部建築課	課長	係長	設計	設計年月日 S.61.9	工事名 脇田分遣隊庁舎新築電気設備工事	図面 番号
				編 50	図面種類 電灯差込配線図 特記事項	2 3

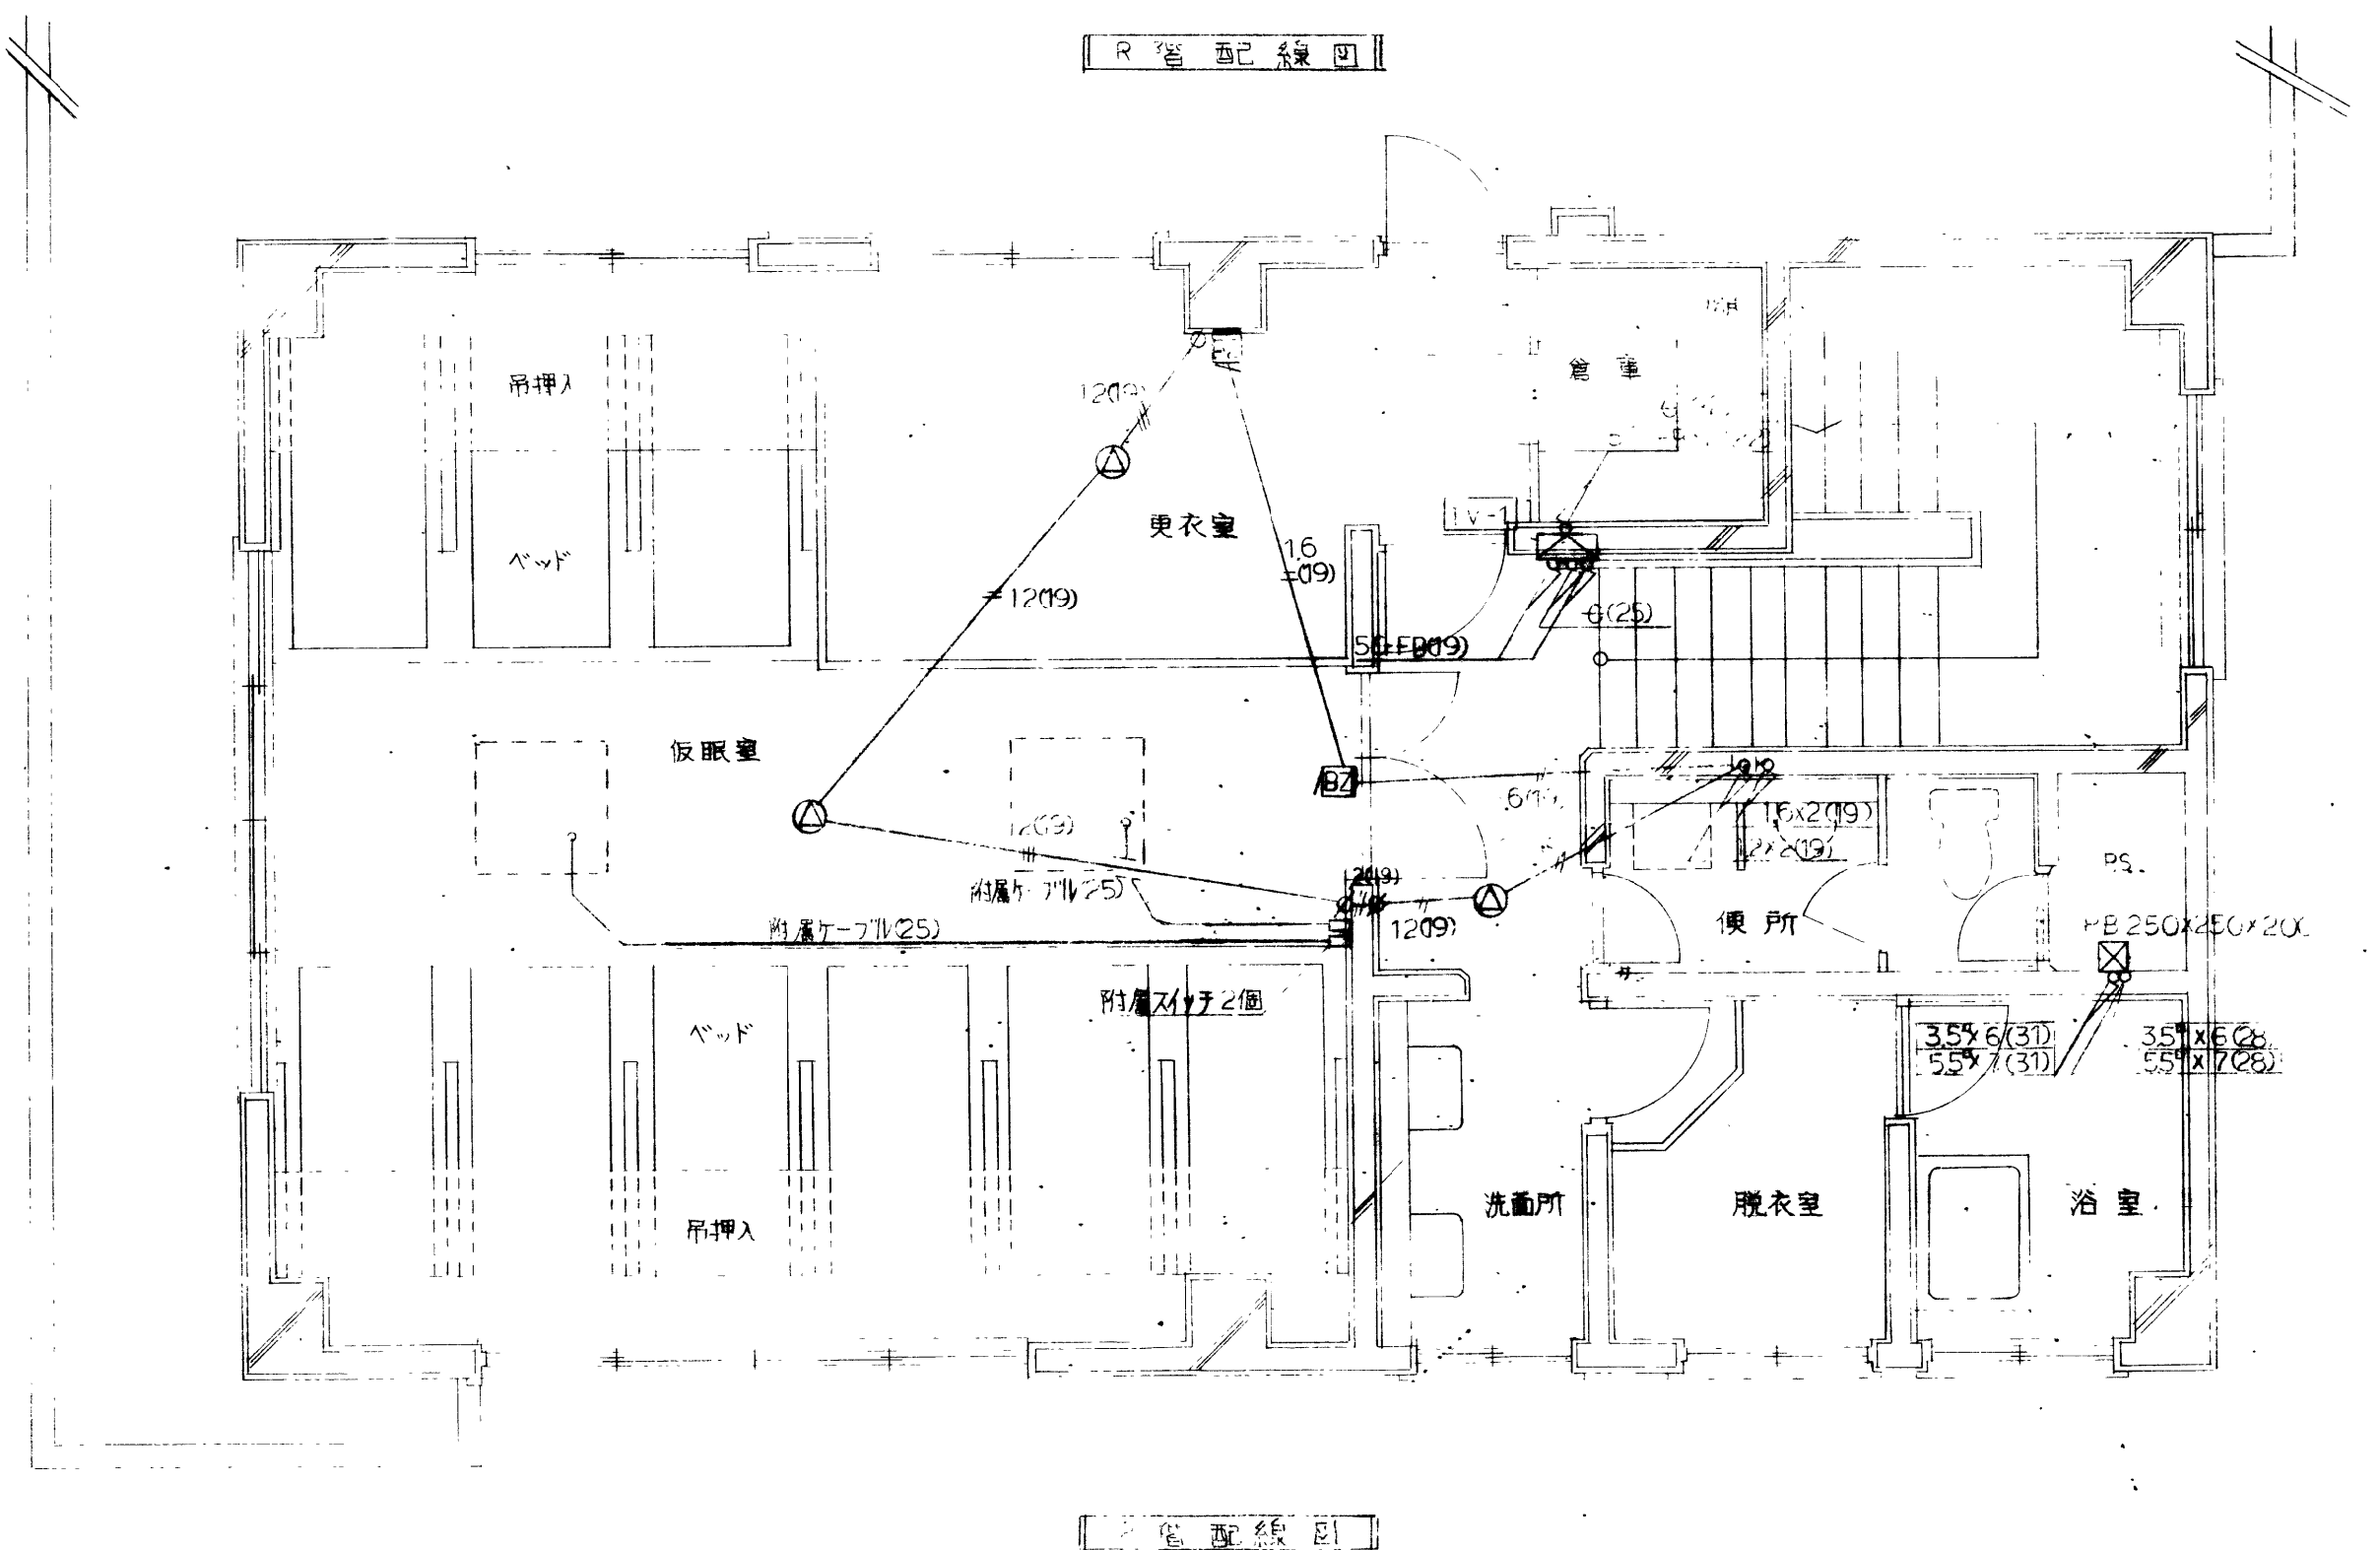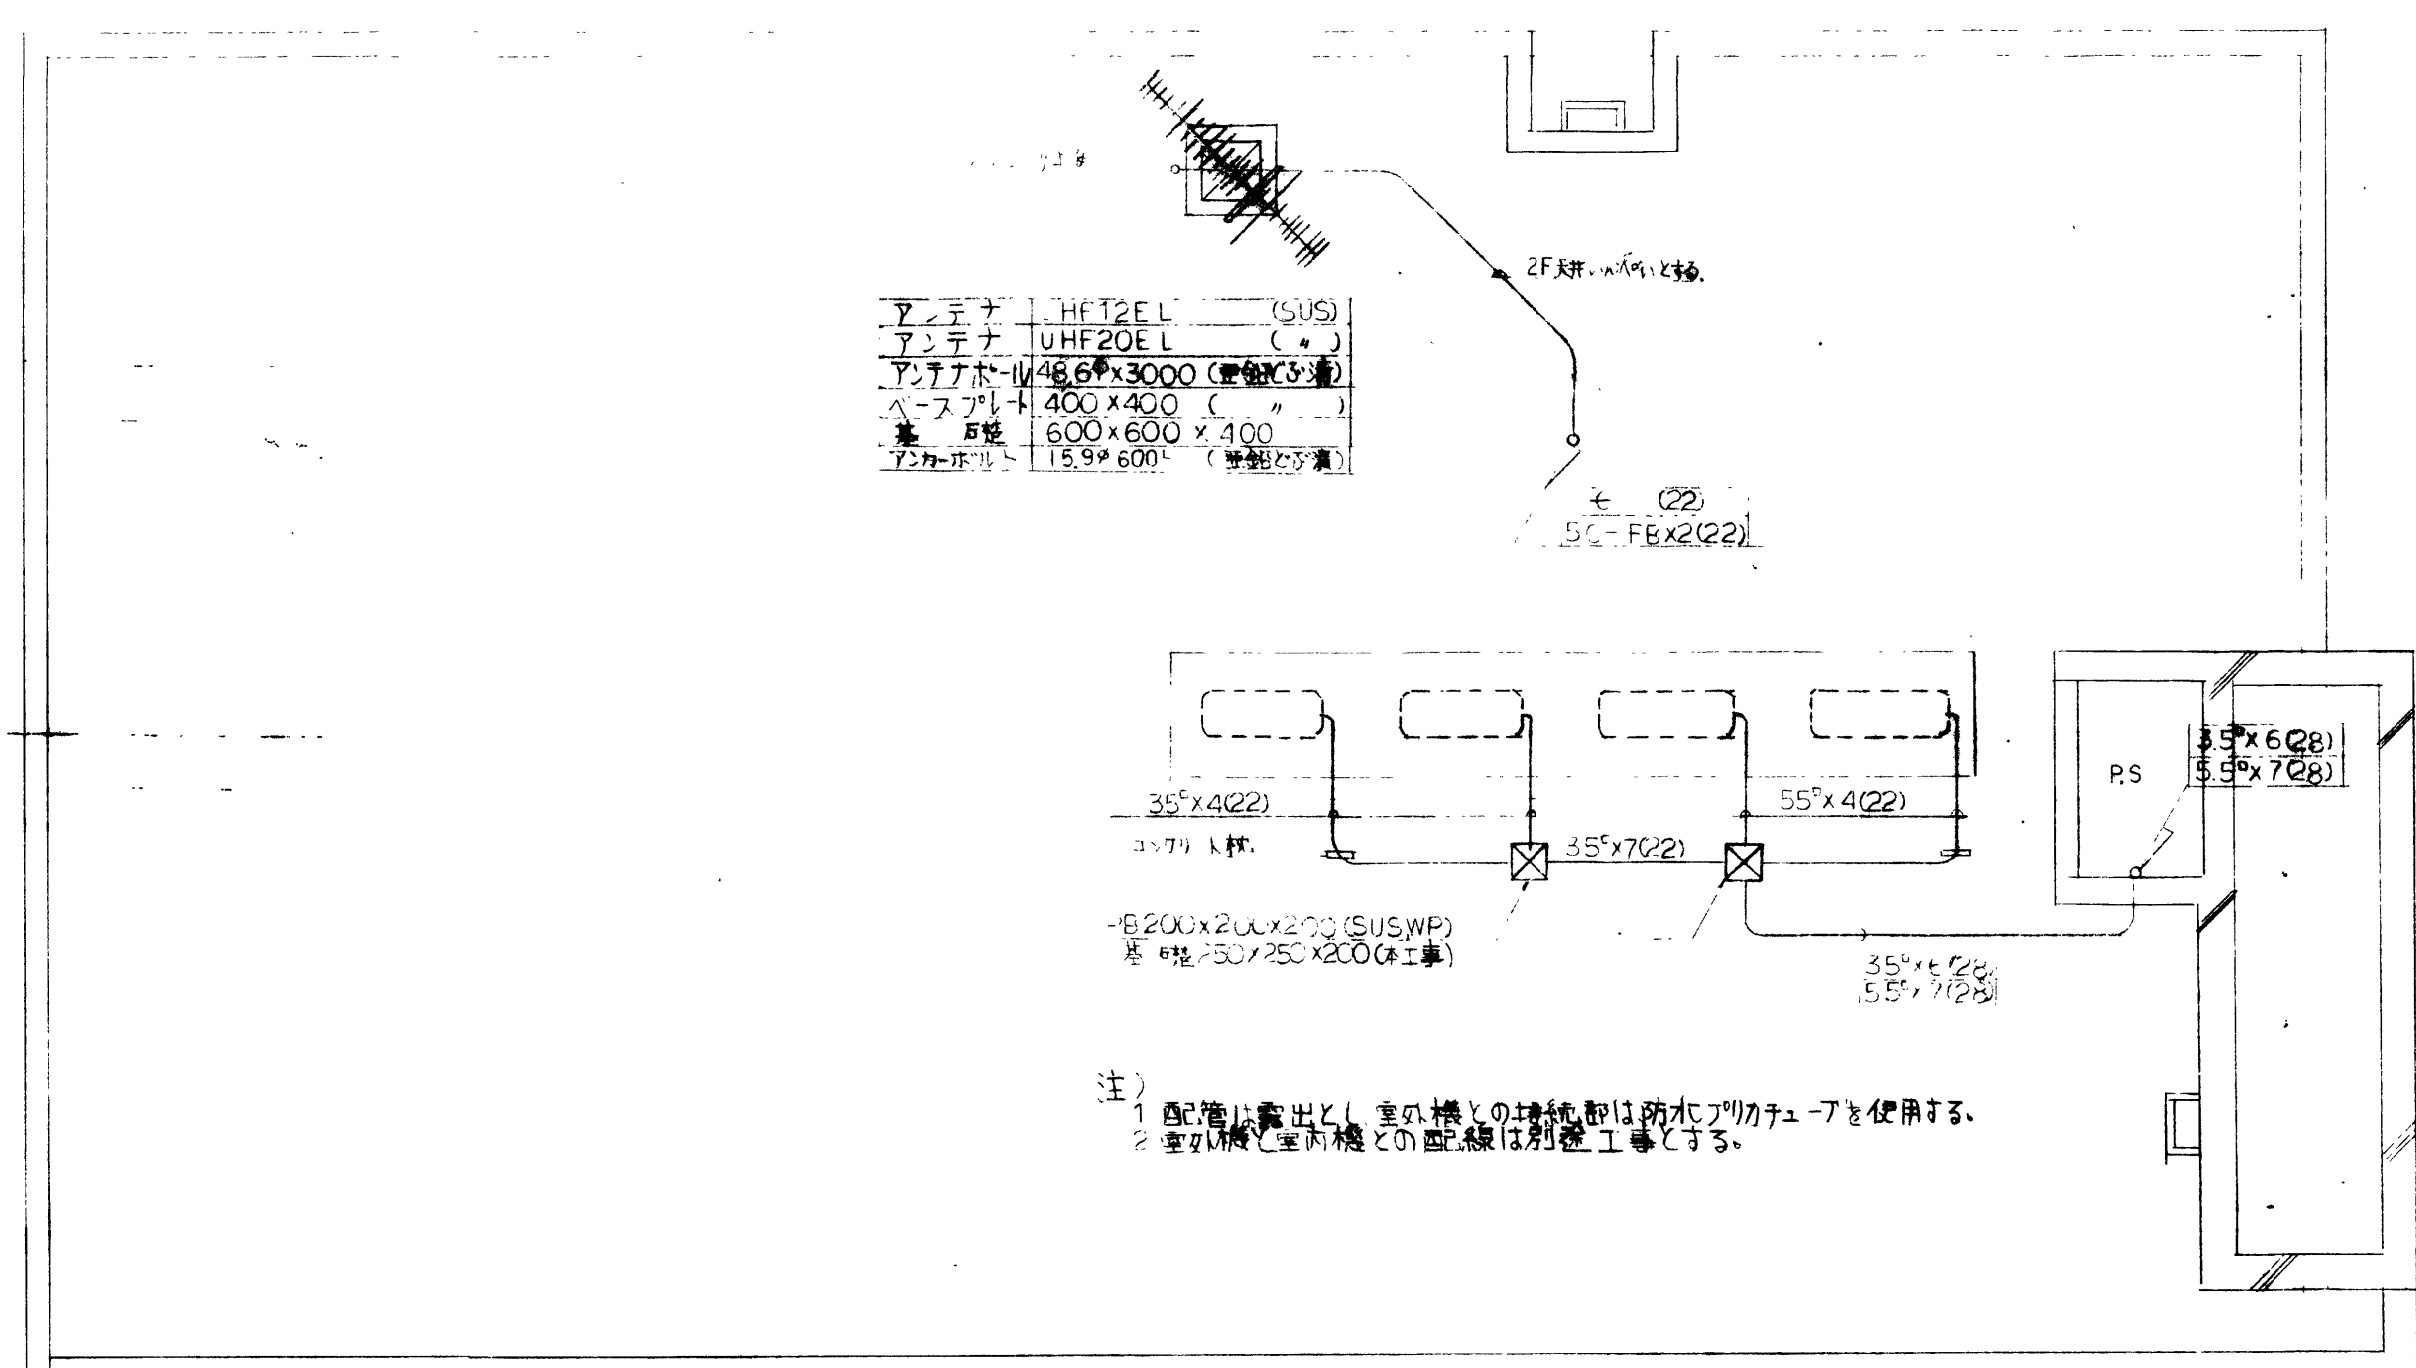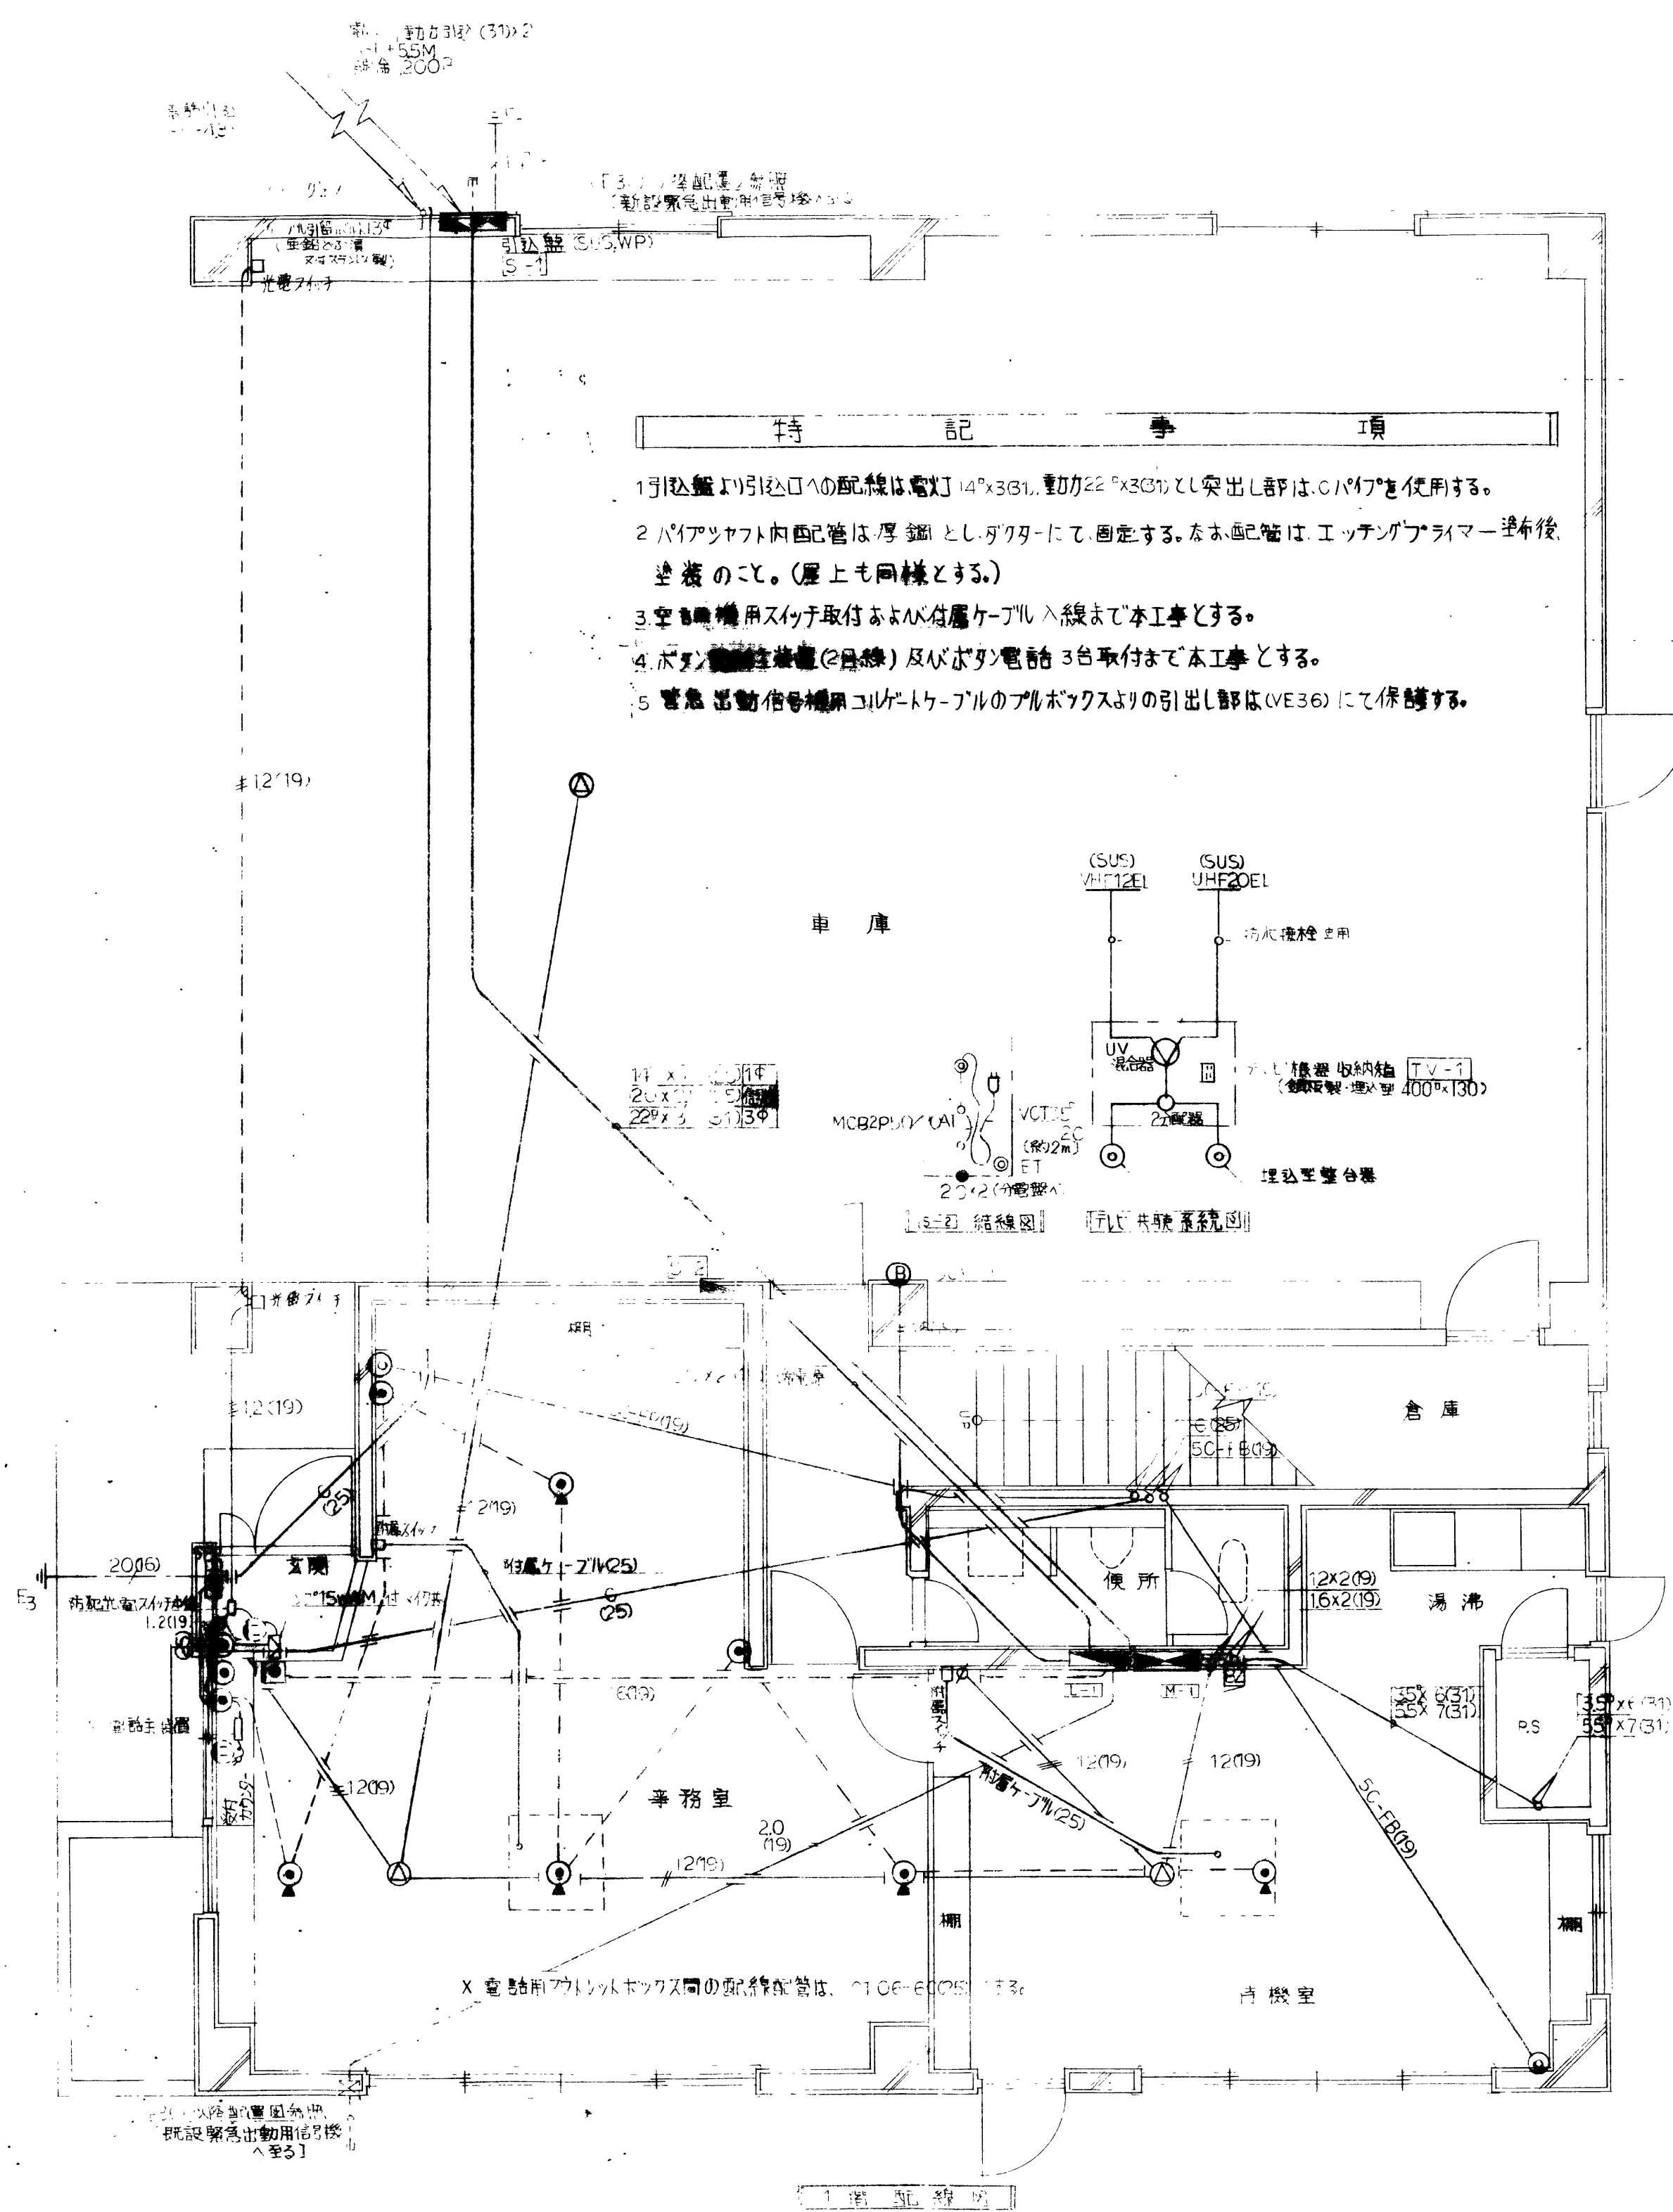

鹿児島市建設局建設部建築課	課長	係長	設計	設計年月日 3.31.9	工事名 協同分遣隊庁舎新築電気設備工事	図面 番号
				1/50	図面種類 幹線・動力・放送その他配線図	3 3