
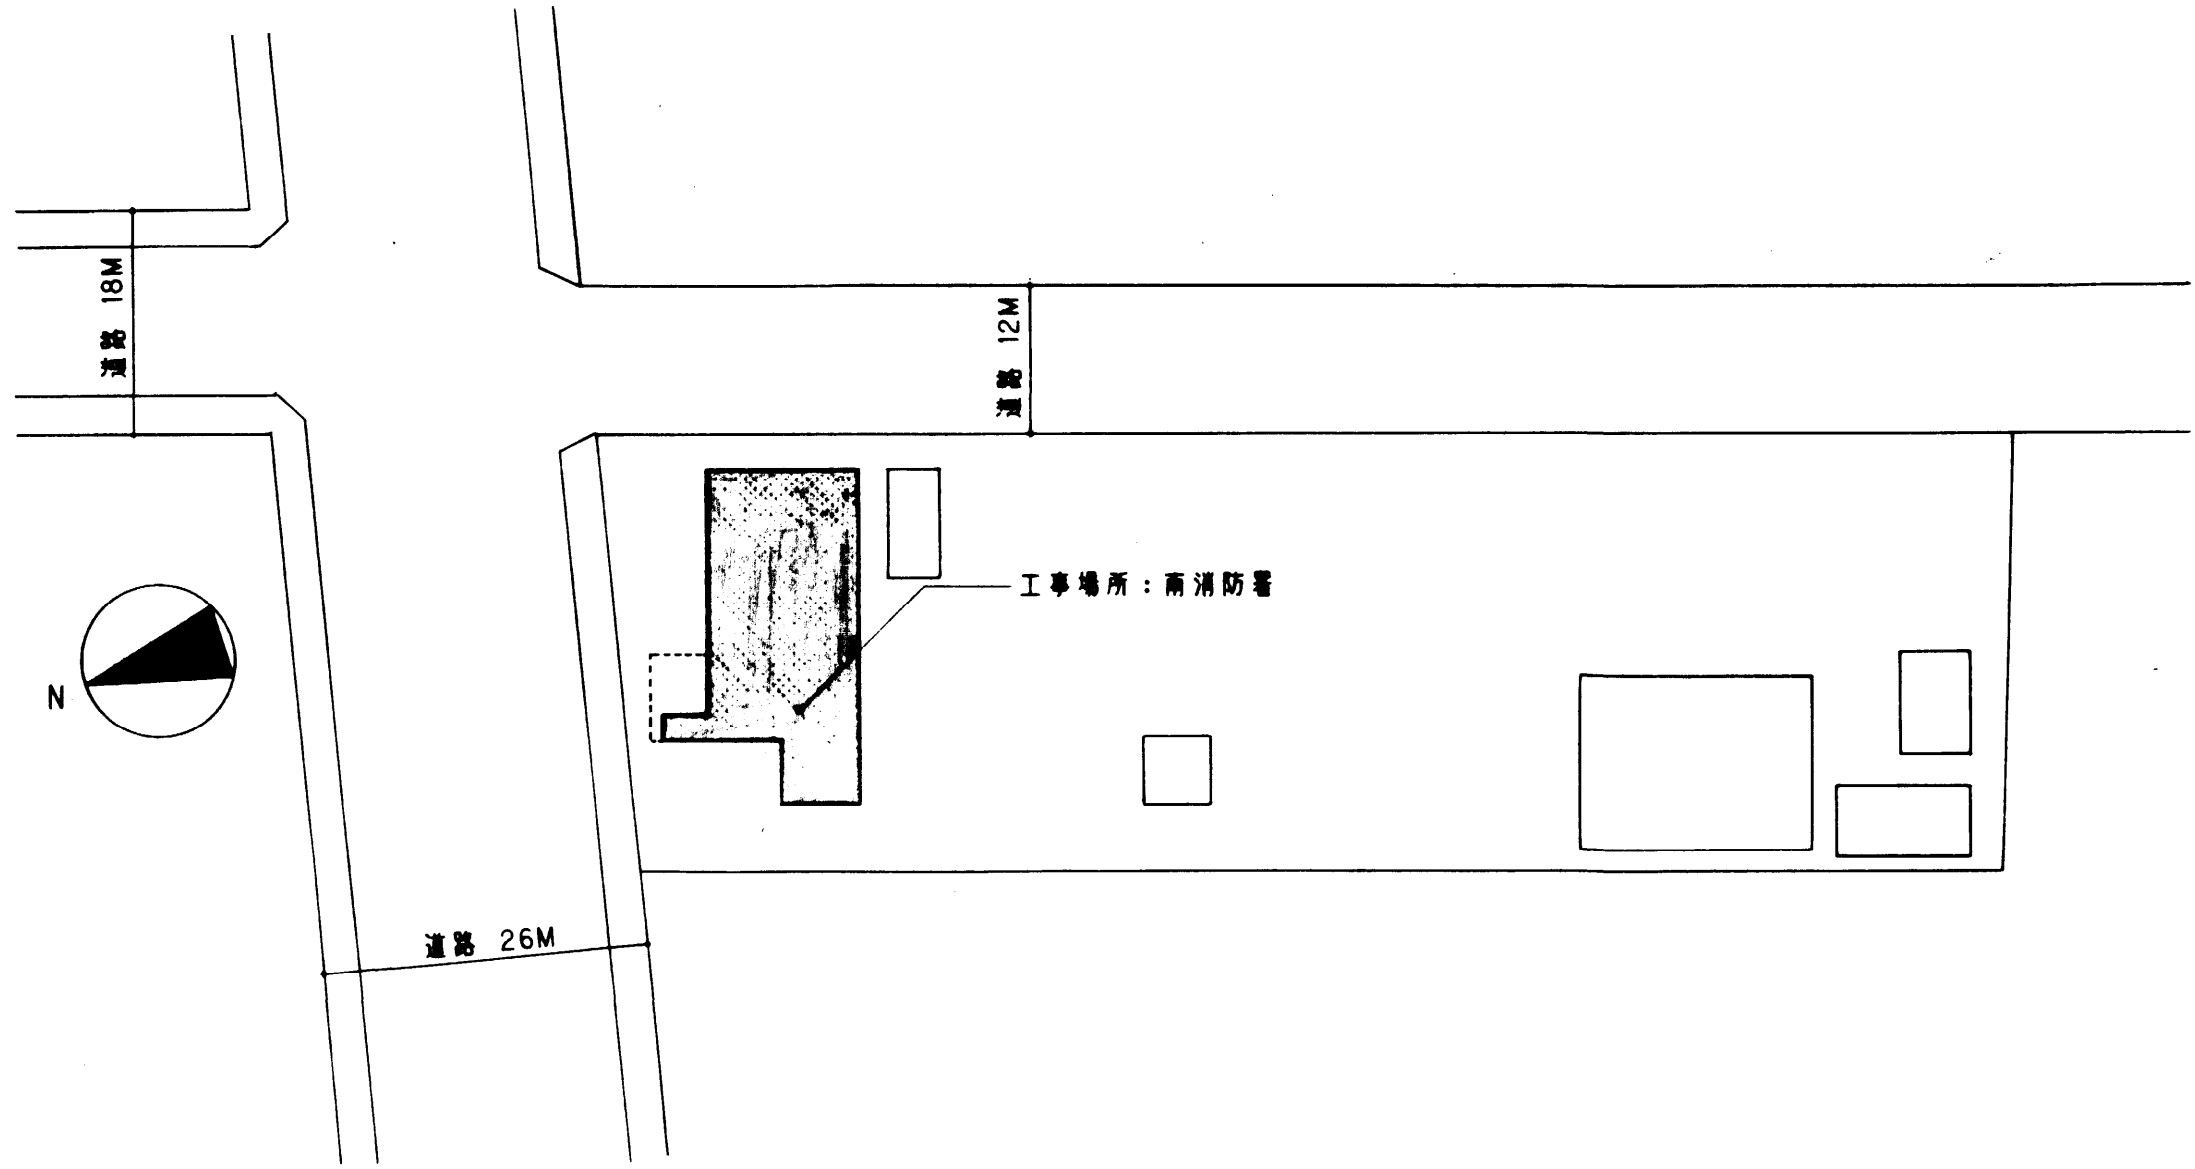



| | |
|---------|---|
| 工 事 名 | 南 消 防 署 女 子 更 衣 室 ほ か 改 修 電 気 設 備 工 事 |
| 工 事 場 所 | 鹿 児 島 市 南 栄 五 丁 目 1 番 地 3 |
| 工 期 | 平 成 1 3 年 1 月 2 6 日 ま で と す る 。 |
| 仕 様 書 | 本 工 事 は 、 鹿 児 島 市 電 気 設 備 工 事 標 準 仕 様 書 に 基 つ き 施 工 す る こ と 。 |

特 記 事 項


- 1、 本工事施工にあたっては、監督員並びに消防局関係者との連絡・打合せを充分に行い、業務に支障のないようにするとともに安全対策には万全を期すこと。
- 2、 既存建物等のはつり、貫通が必要な箇所については、原形復旧まで本工事の範囲内とする。
- 3、 発生材のうち引き渡しを要しないものはすべて場外搬出し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守し、マニフェストシステムにより適正に処理すること。

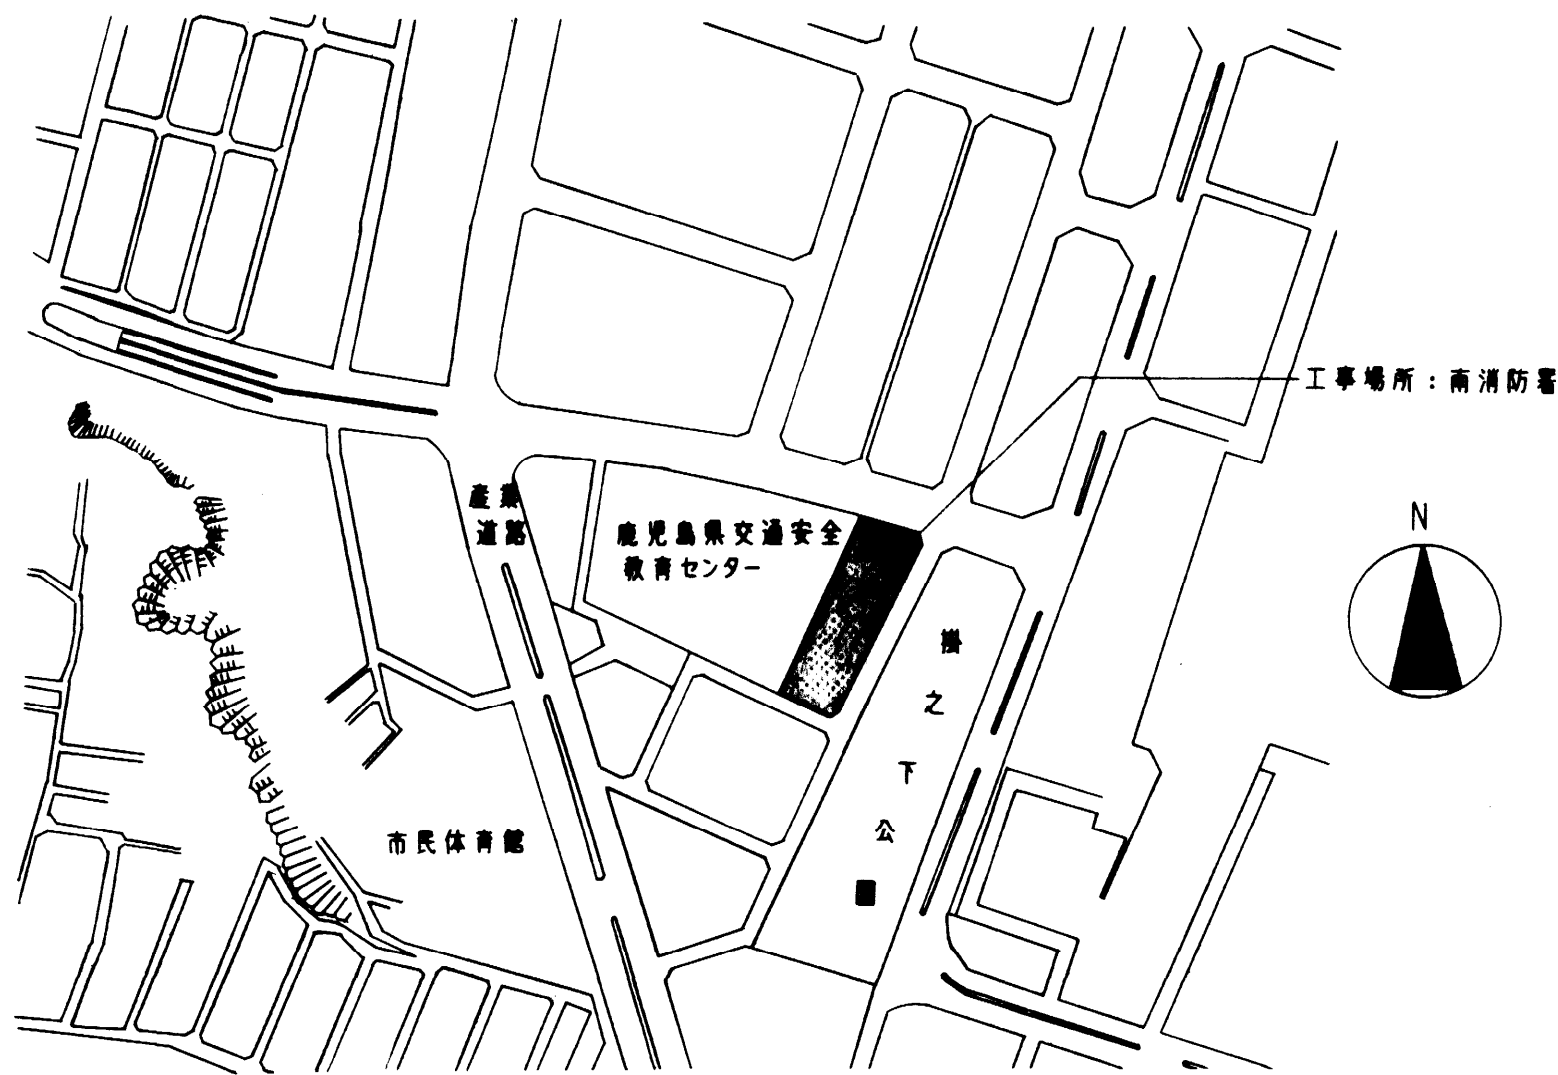

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----|----|----|--|---------|----------------|---------------------|------|
| | | 鹿児島市建設局建築部設備課 | 課長 | 係長 | 設計 | | 設計年月日 | 工 事 名 | 南消防署女子更衣室ほか改修電気設備工事 | 図面番号 |
| | | | | | | | H12・10・ | | | |
| | | | | | | | 縮 尺 | | | |
| | | | | | | | 1/600 | | | |
| | | | | | | | 図面種類 | 特記事項、附近見取図、配置図 | | 全 3 |

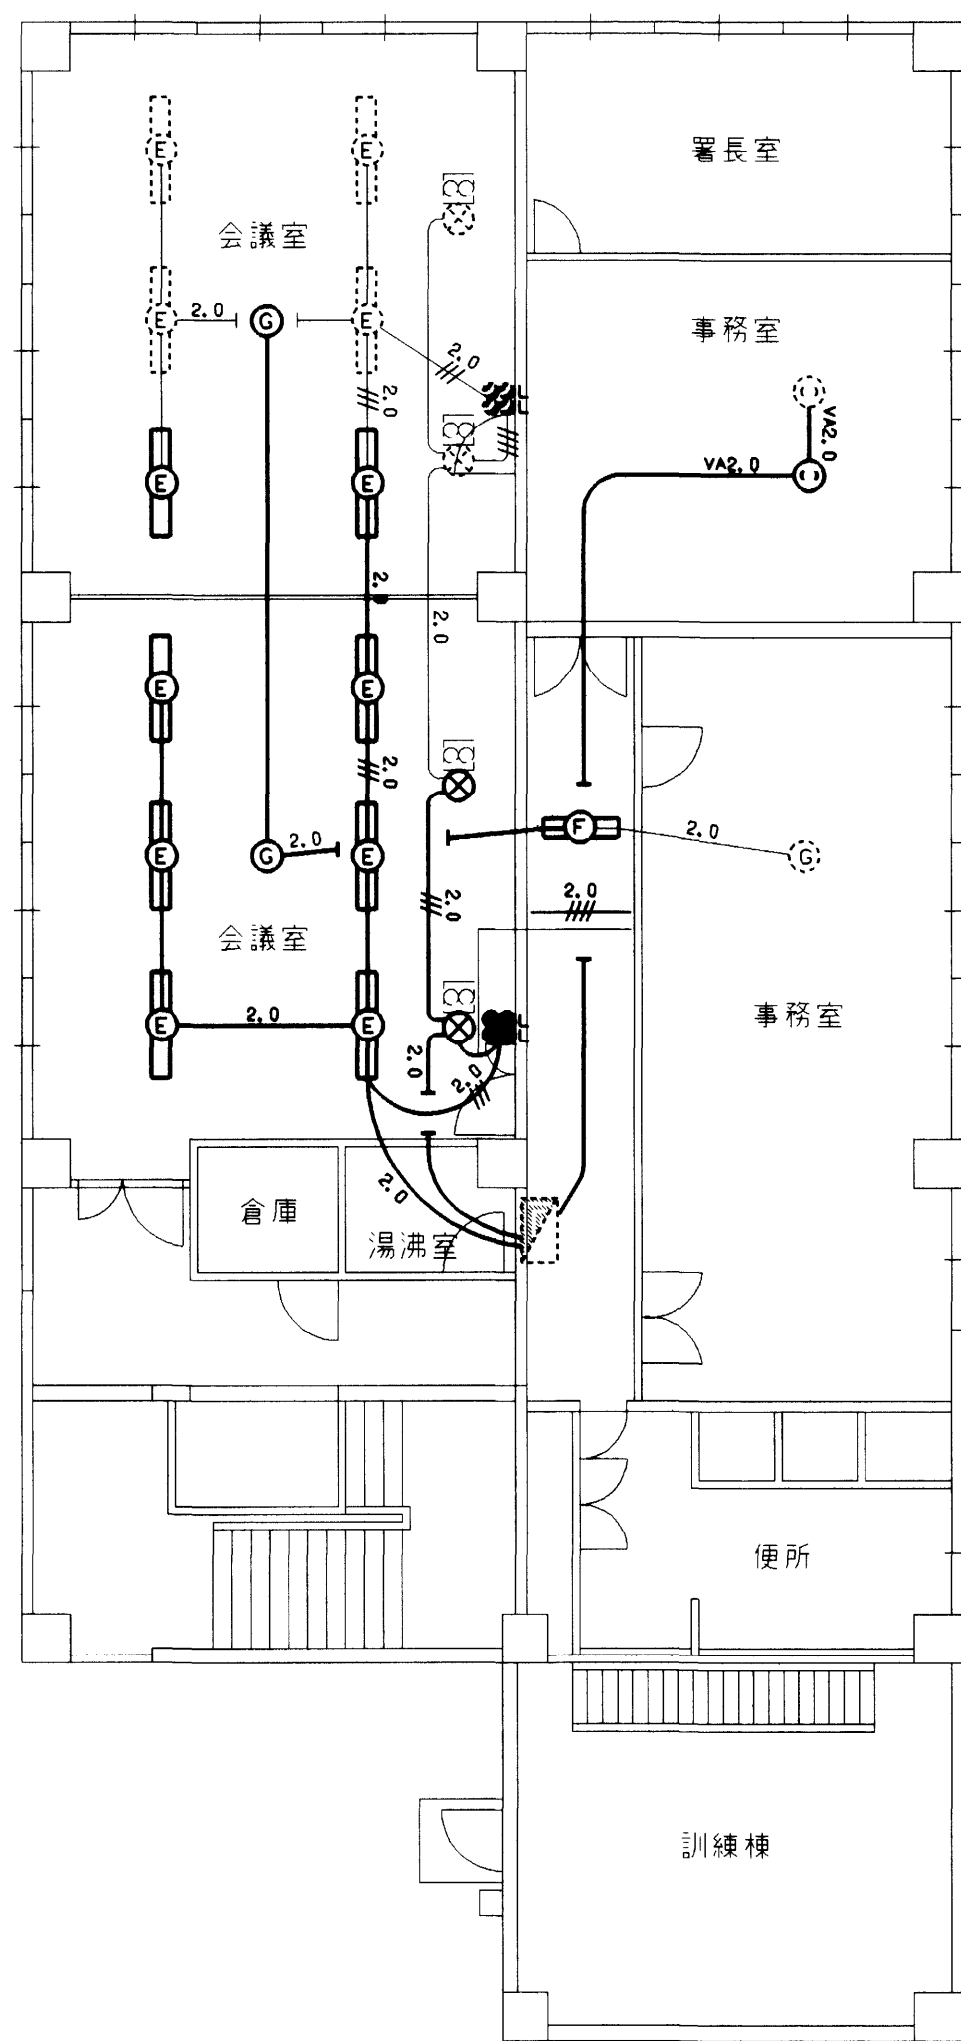


電灯設備3階平面図（改修前）S=1/100

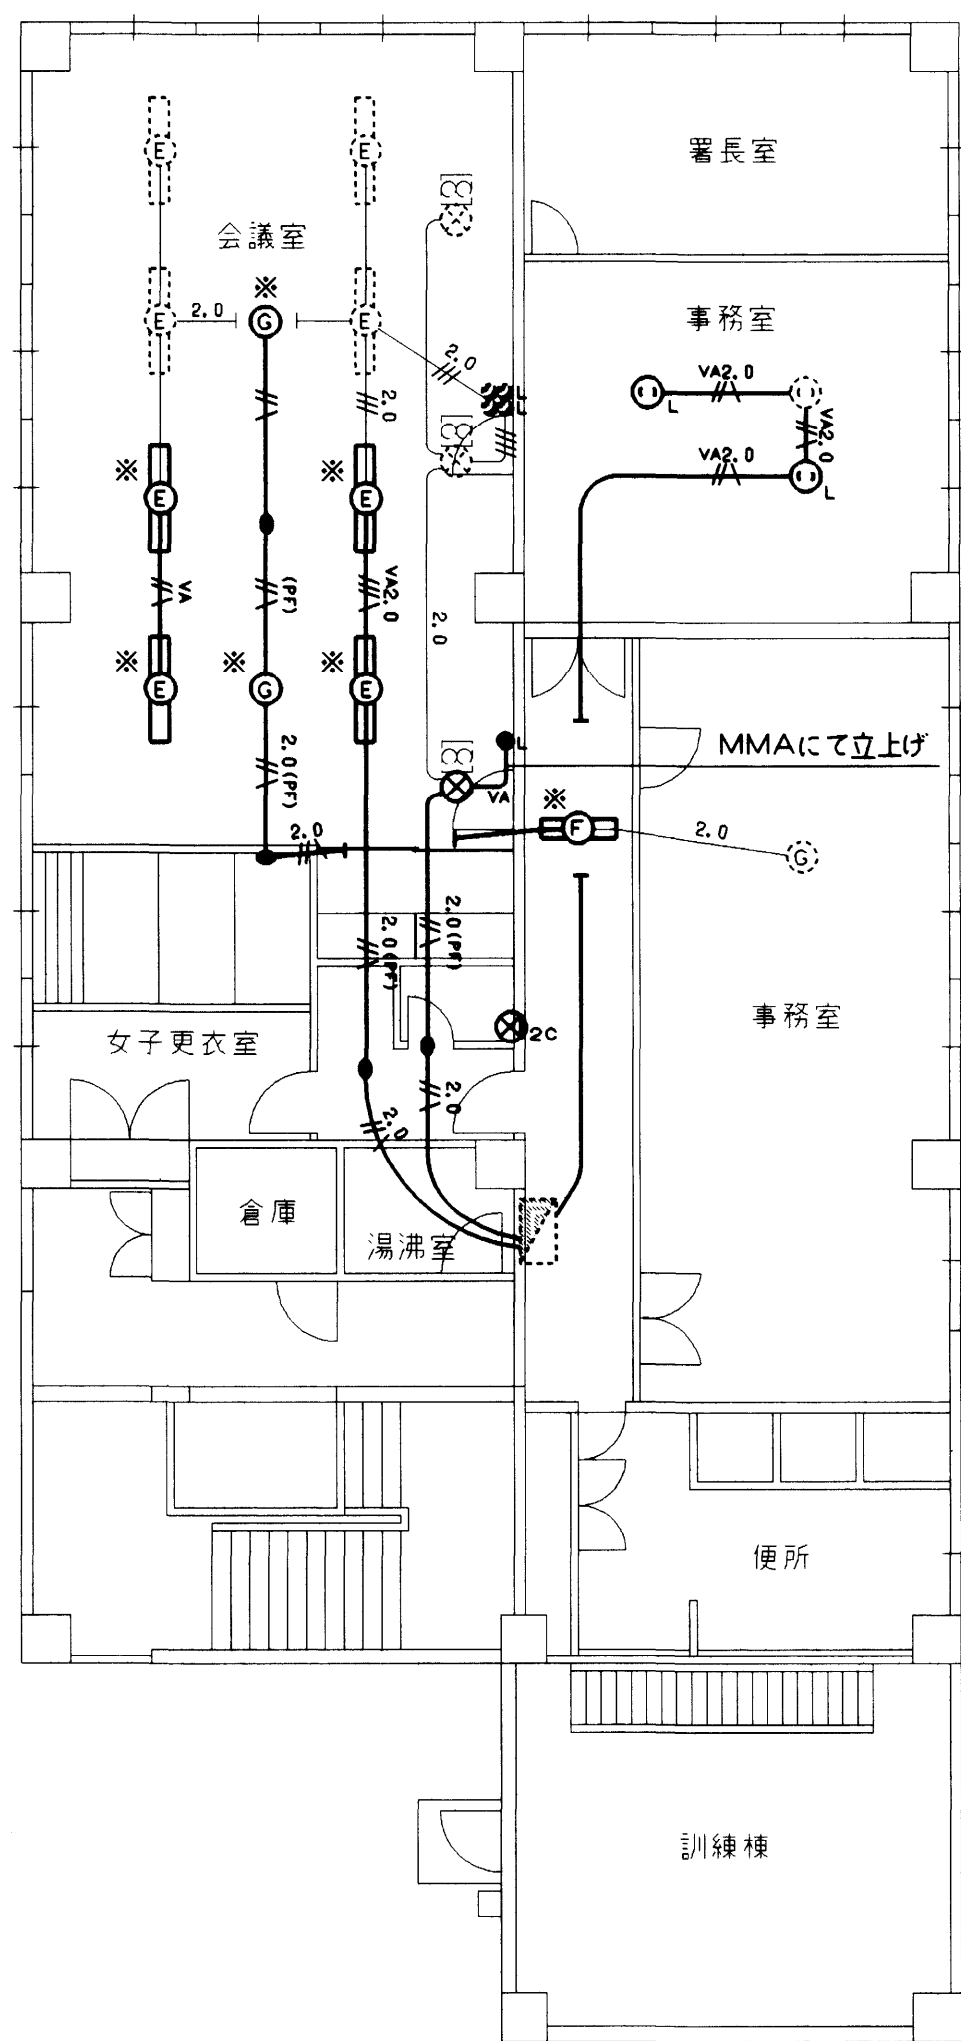

電灯設備3階平面図（改修後）S=1/100

特記事項


- 改修前平面図中の太線の器具、配線は撤去すること。
 - 平面図中の特記なき配線配管は下記による。
 - | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.6X2 (19) | (PF) | 1.6X2 (PF16) |
| 2.0X2 (19) | 2.0(PF) | 2.0X2 (PF16) |
| 1.6X2, E1.6 (19) | (PF) | 1.6X2, E2.0 (PF16) |
| 1.6X3 (19) | 2.0(PF) | 2.0X2, E2.0 (PF16) |
| 2.0X2, E2.0 (19) | 5.5(PF) | 5.5X2, E5.5 (PF16) |
| 2.0X3 (19) | (PF) | 1.6X3 (PF16) |
| 1.6X4 (25) | 2.0(PF) | 2.0X3 (PF16) |
| 2.0X4 (25) | | |
| VVF1.6-2C | VVF2.0-2C | |
| VVF1.6-3C | VVF1.6-3C(1C:E) | |
| VVF2.0-3C(1C:E) | VVF2.6-3C(1C:E) | |
| VVF1.6-4C(1C:E) | VVF2.0-4C(1C:E) | |
- ※は撤去品再使用とする。

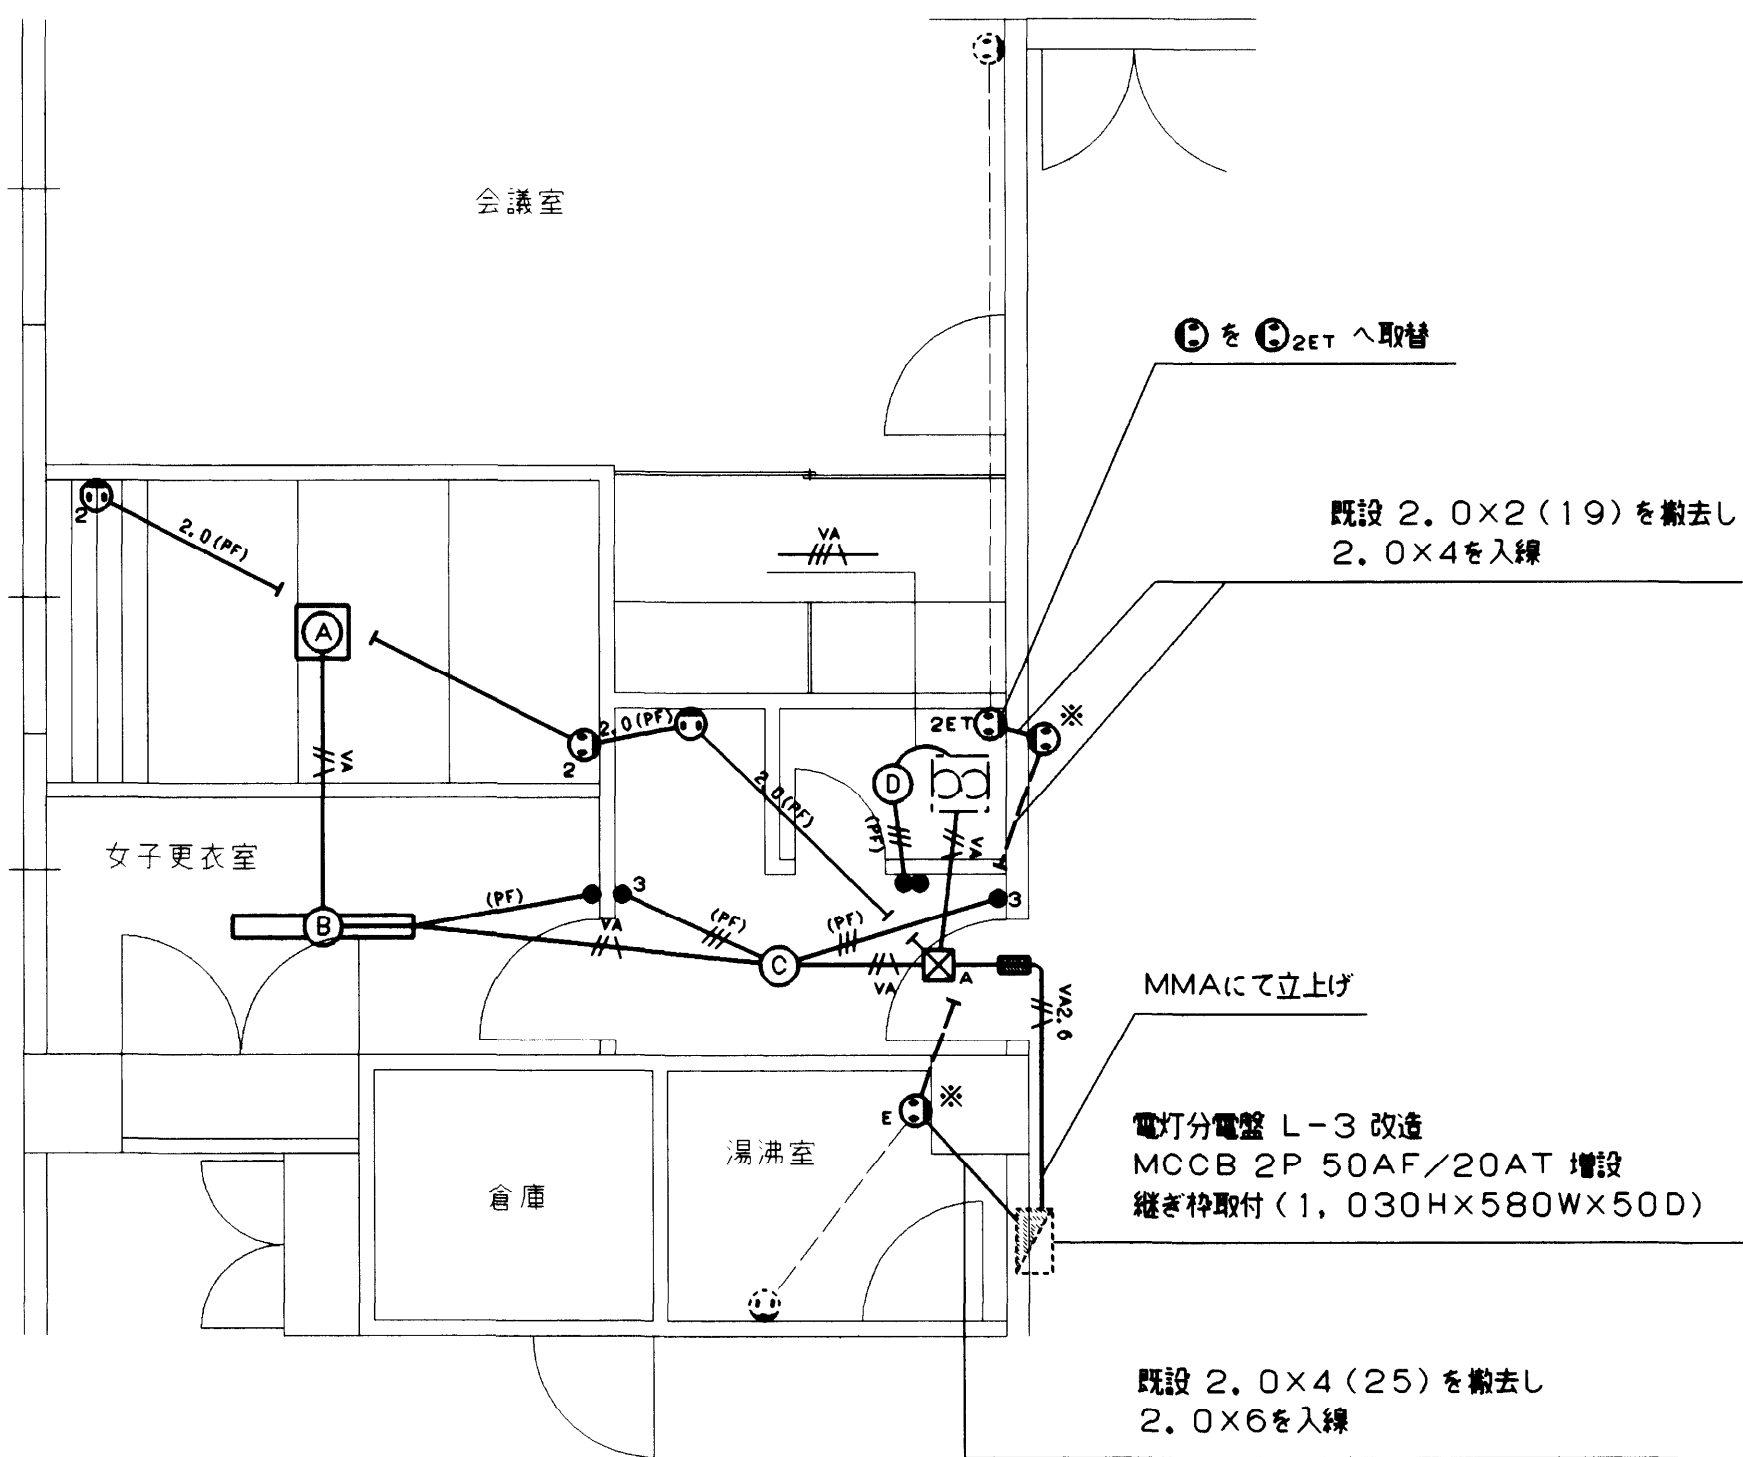


3階部分平面図（改修後）S=1/50

凡例表

| 記号 | 名称 | 仕様 | 備考 |
|----|---------|--------------------------------|--------------|
| ■ | 電灯分電盤 | | 既設品 |
| □ | 保安器箱 | | 既設品 |
| □ | 端子盤 | | 既設品 |
| □ | 照明器具 | 直付 FCL32W+30W アクリルカバー プルススイッチ付 | 姿図参照 |
| □ | 照明器具 | V型直付 FL40W-1 | FSS4-401 |
| ⊙ | 照明器具 | 白熱灯 シーリングライト 1L60W | ISC2-60 |
| ⊙ | 照明器具 | 白熱灯 シーリングライト 1L60W | ISC4-60 |
| □ | 照明器具 | V型直付 FL40W-2 | 既設品 |
| □ | 照明器具 | V型直付 FL20W-2 非常灯付 | 既設品 |
| ⊙ | 照明器具 | 非常灯 タウンライト 1L40W | 既設品 |
| ● | 点滅器 | 埋込型 大角 1P 15AX1 | 角形SUSプレート |
| ● | 点滅器 | 埋込型 大角 1P 4AX1 | 角形SUSプレート |
| ● | 点滅器 | 埋込型 大角 3W 15AX1 | 角形SUSプレート |
| ⊙ | 差込 | 埋込型 大角 2P 15AX1 | 角形SUSプレート |
| ⊙ | 差込 | 埋込型 大角 2P 15AX2 | 角形SUSプレート |
| ⊙ | 差込 | 埋込型 大角 2P 15A・E付X1 | 角形SUSプレート |
| ⊙ | 差込 | 埋込型 大角 2P 15AX2+ET | 角形SUSプレート |
| ⊙ | 差込 | リレーコンセント 2P 15A・E付X2 引掛キャップ付 | |
| ⊙ | 差込 | 埋込型 大角 2P 15AX1 抜け止め | 既設品 |
| □ | カバーボックス | 屋内鋼板製 200°X150 | |
| □ | カバープレート | 2適用 | 角形SUSプレート |
| □ | アクトボックス | | |
| □ | 換気扇 | | 別途工事 |
| ● | 配管接続箇所 | | 新設配管と既設配管を接続 |
| □ | 貫通箇所 | | |

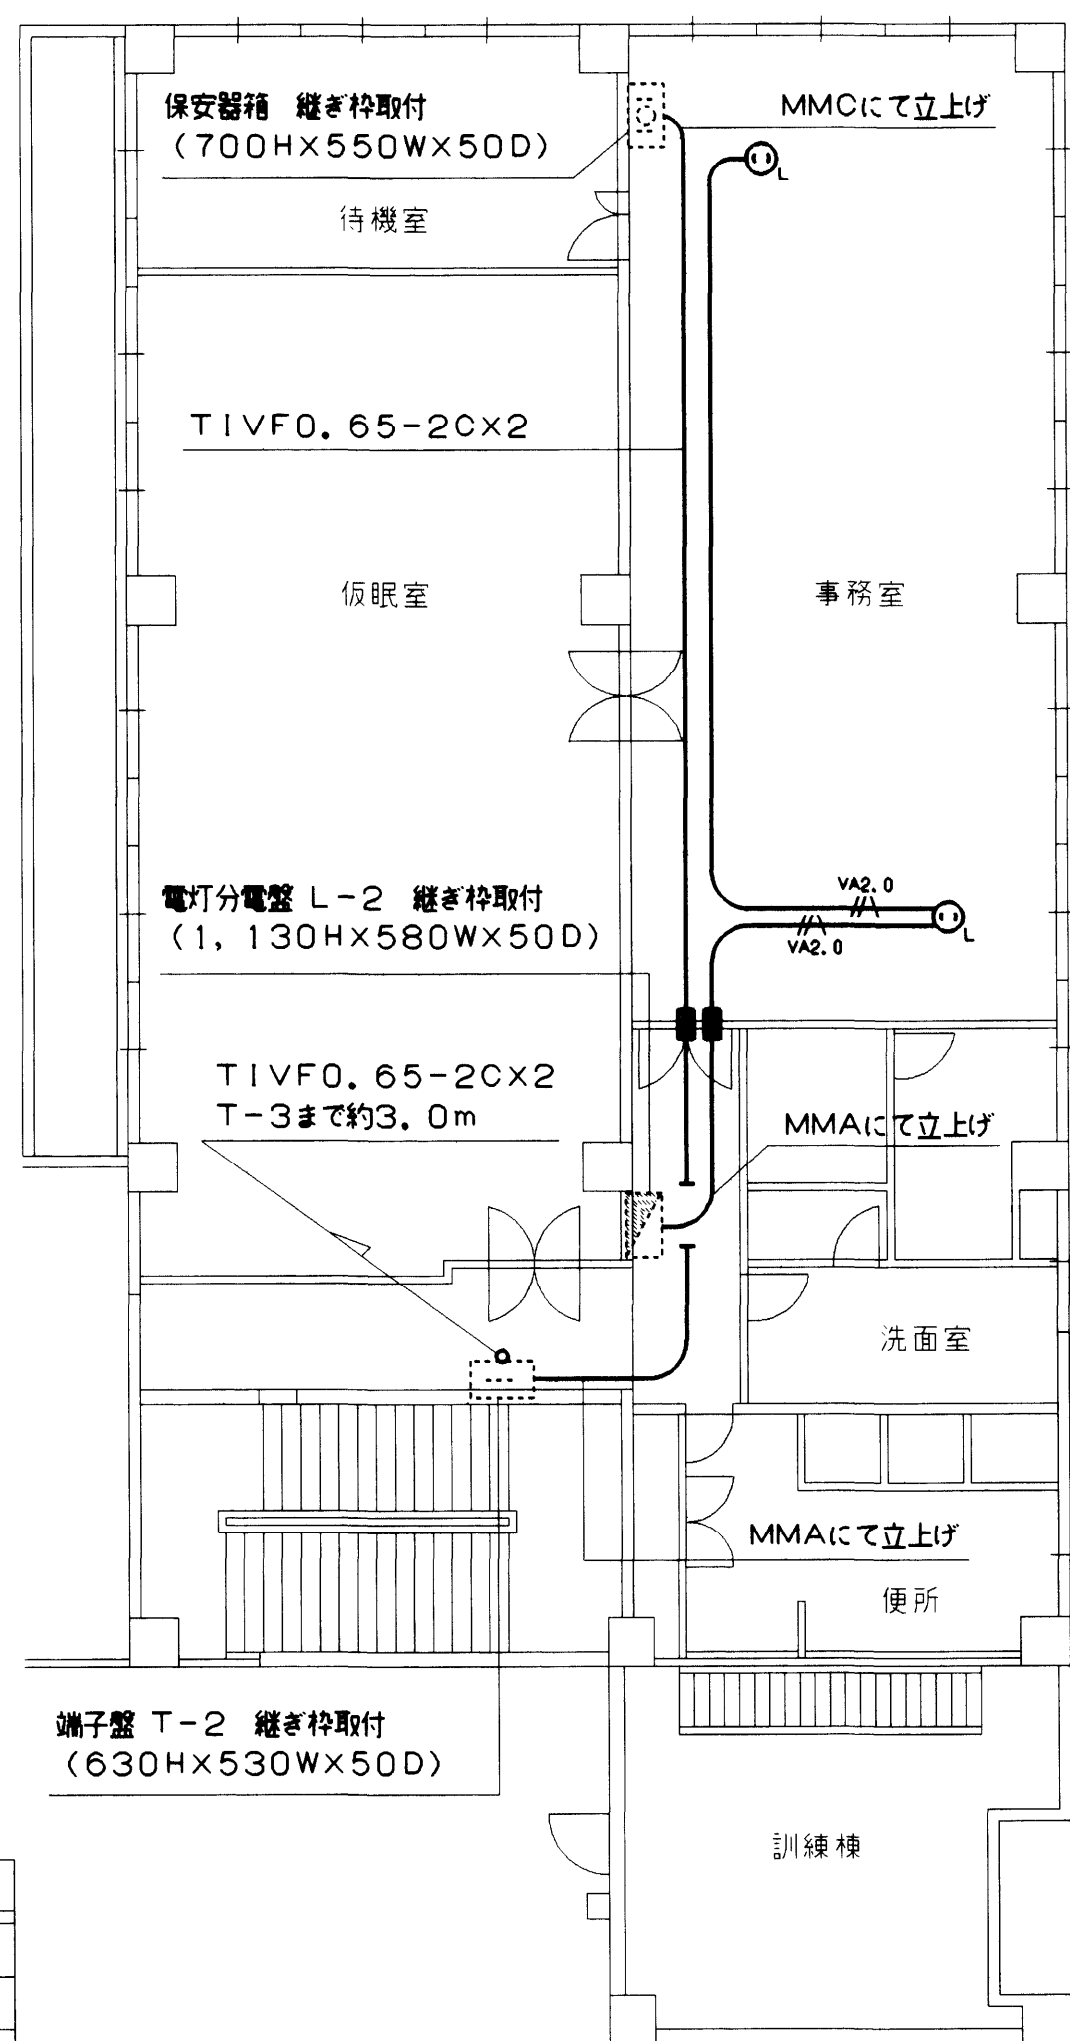


2階平面図（改修後）S=1/100

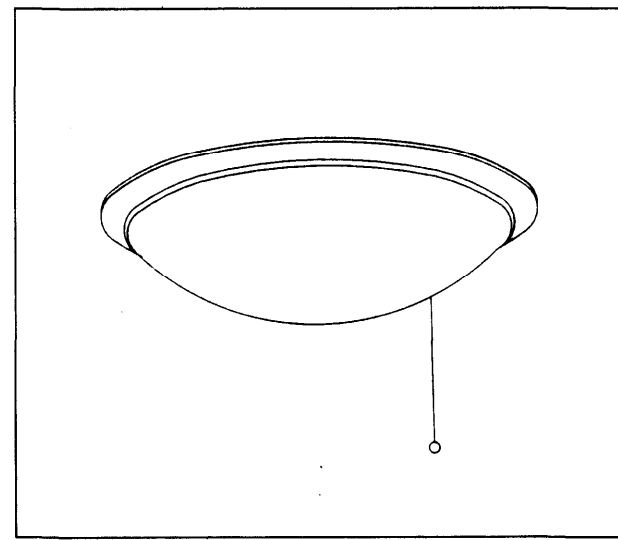


照明器具A 姿図


| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|----|----|----|--|------------|-----|---------------------|------|-----------|-----|
| | | | | 鹿児島市建設局建築部設備課 | 課長 | 係長 | 設計 | | 設計年月日 | 工事名 | 南消防署女子更衣室ほか改修電気設備工事 | 図面番号 | | |
| | | | | | | | | | H12・10・ | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | 縮尺 | | | 図面種類 | 電気設備図面（1） | 全 3 |
| | | | | | | | | | S=1/50,100 | | | | | |

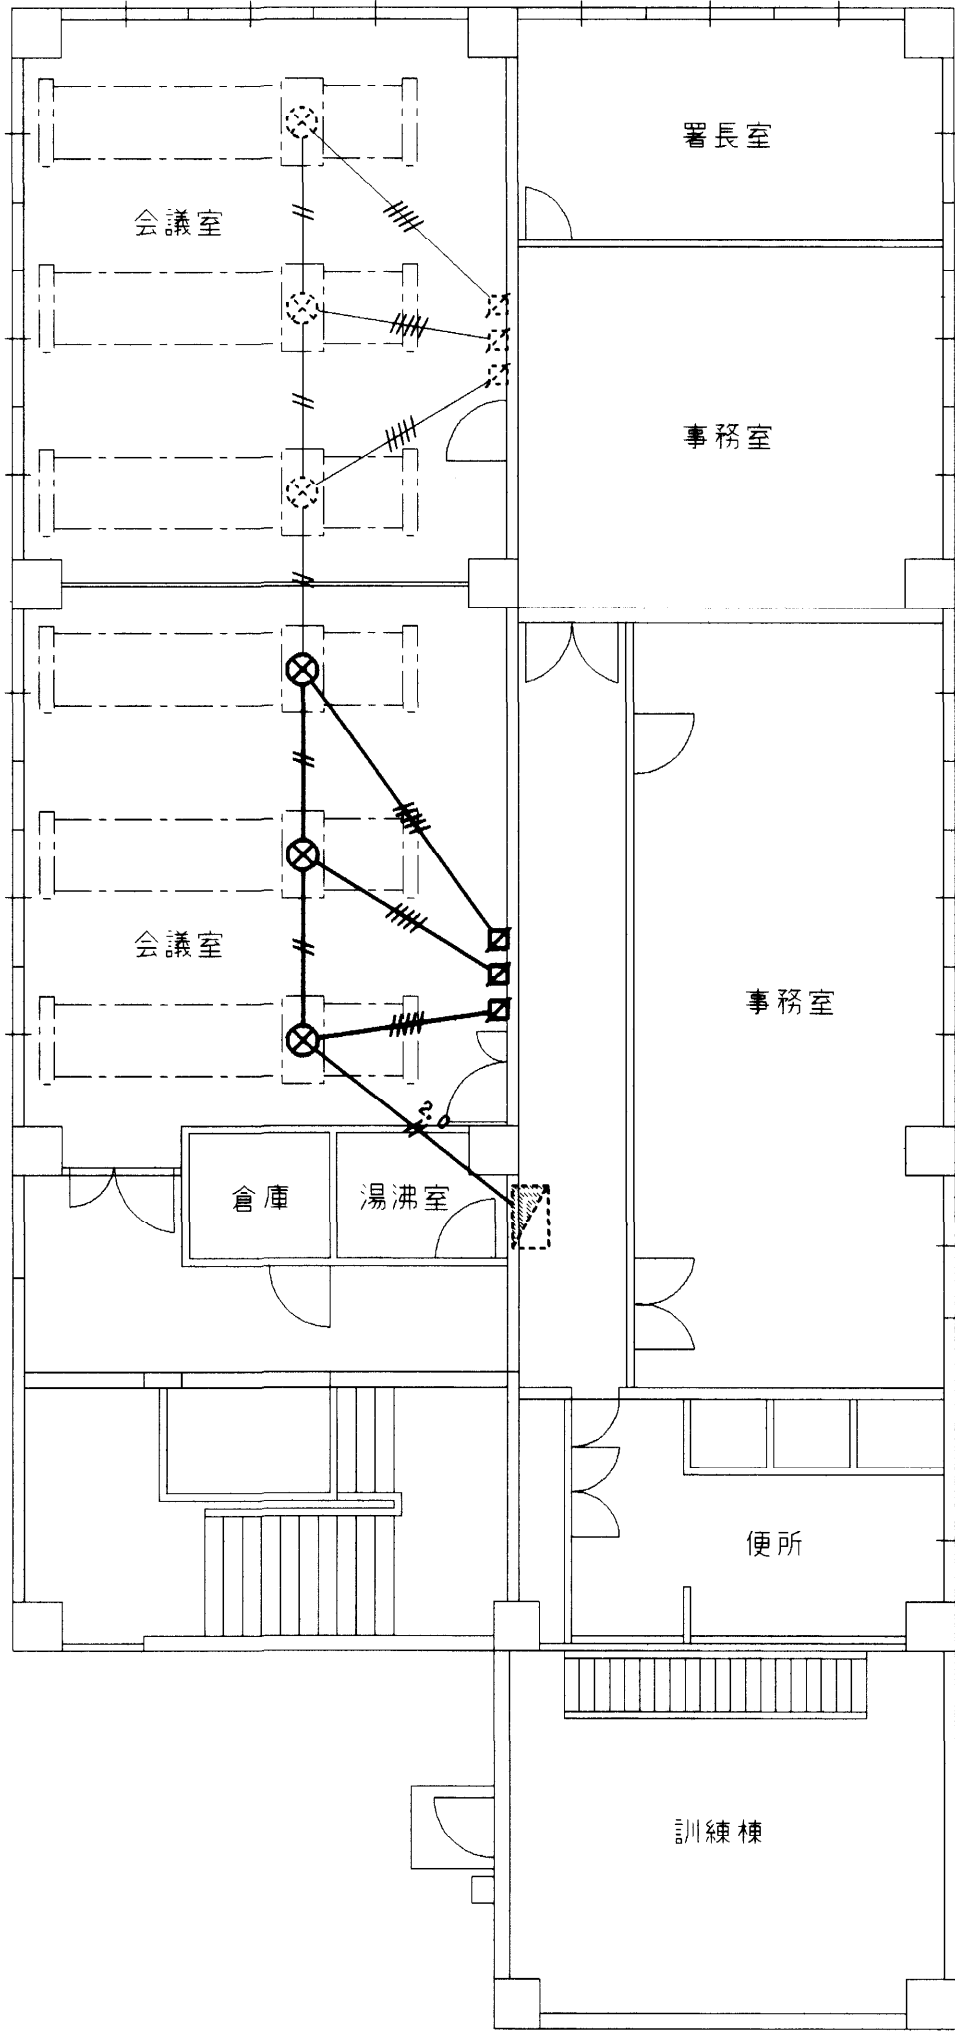


空調設備3階平面図（改修前）S=1／100

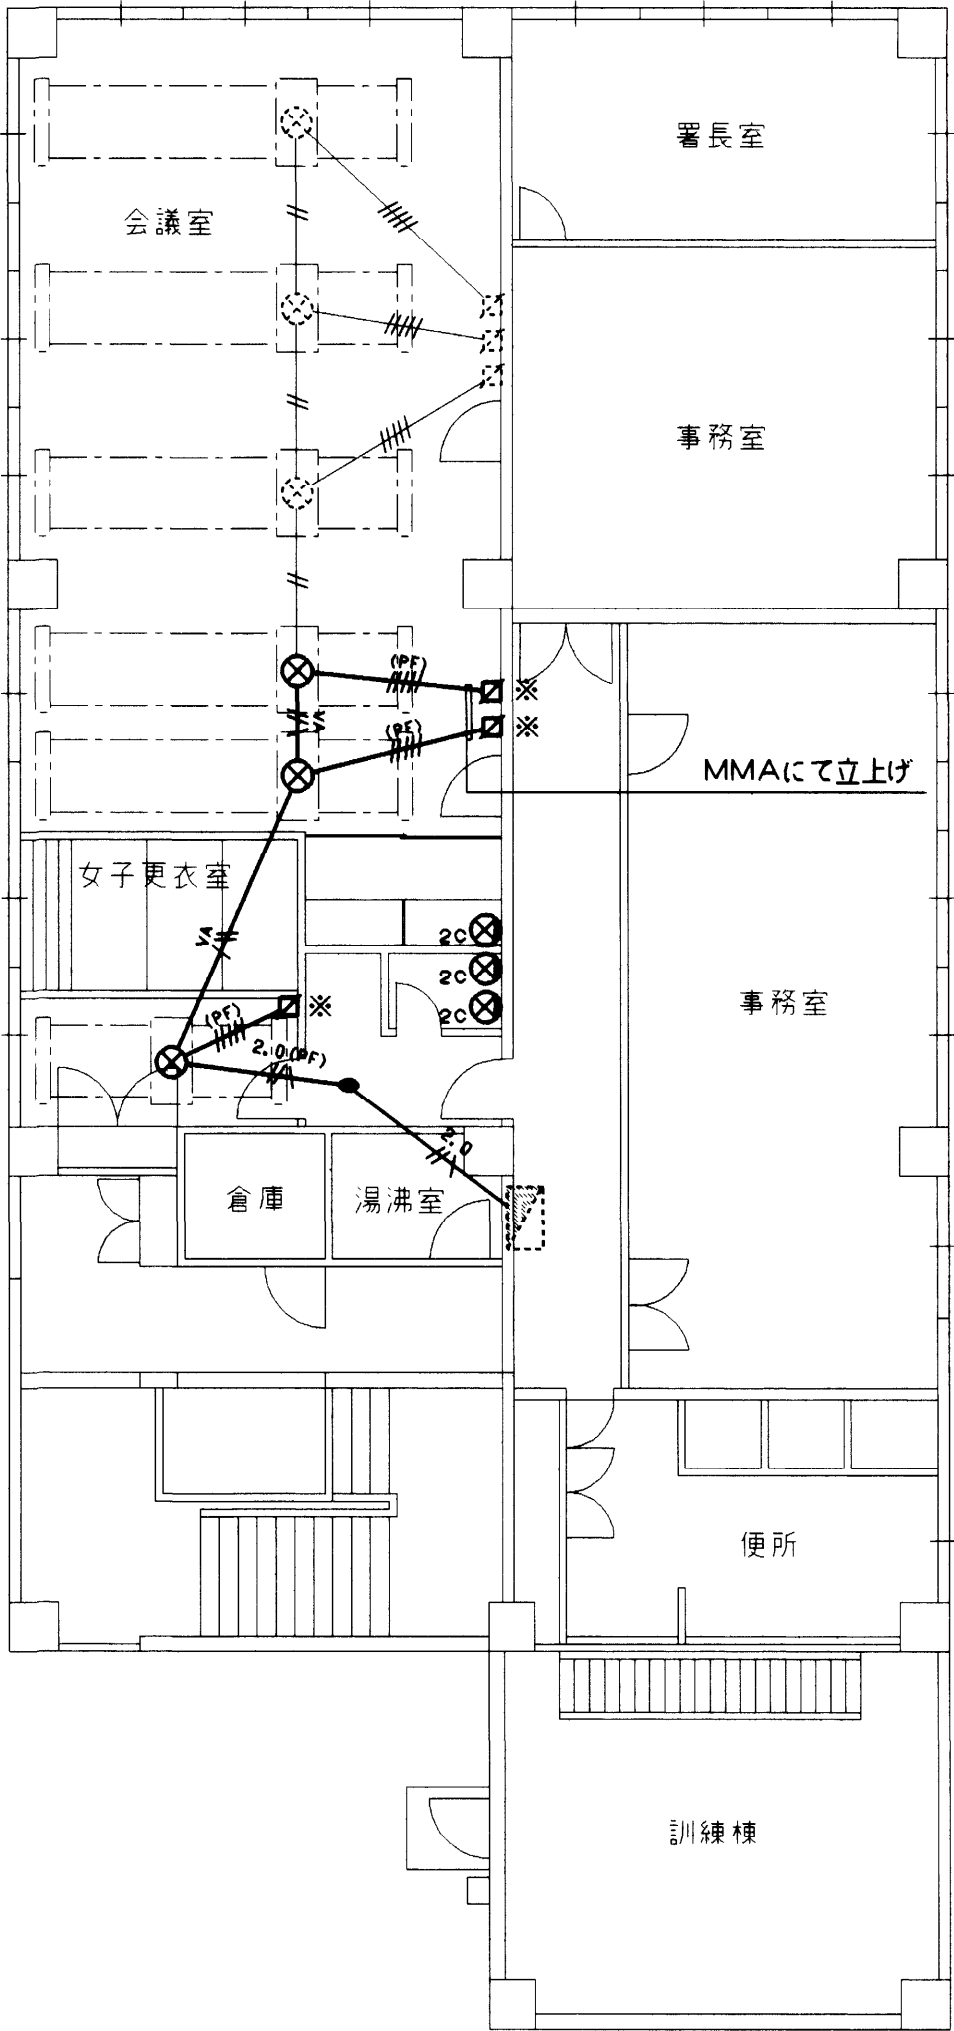

空調設備3階平面図（改修後）S=1／100

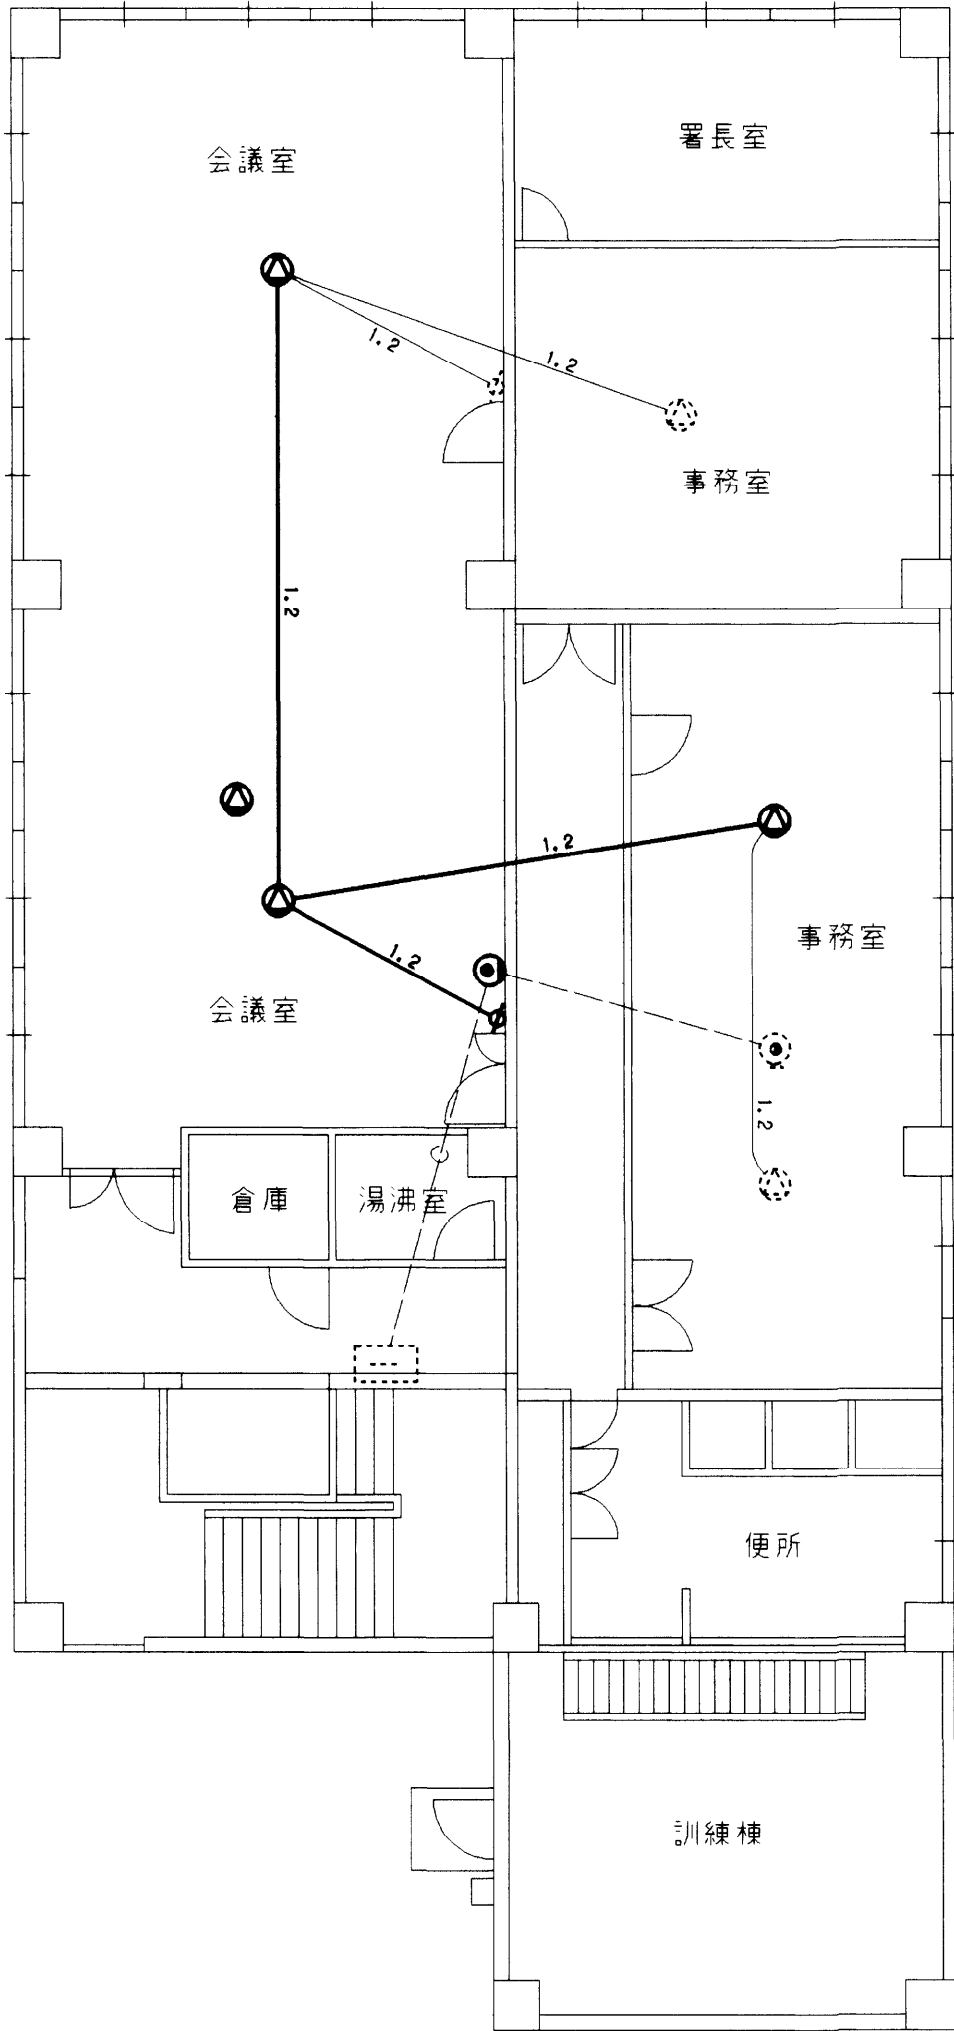

弱電設備3階平面図（改修前）S=1／100

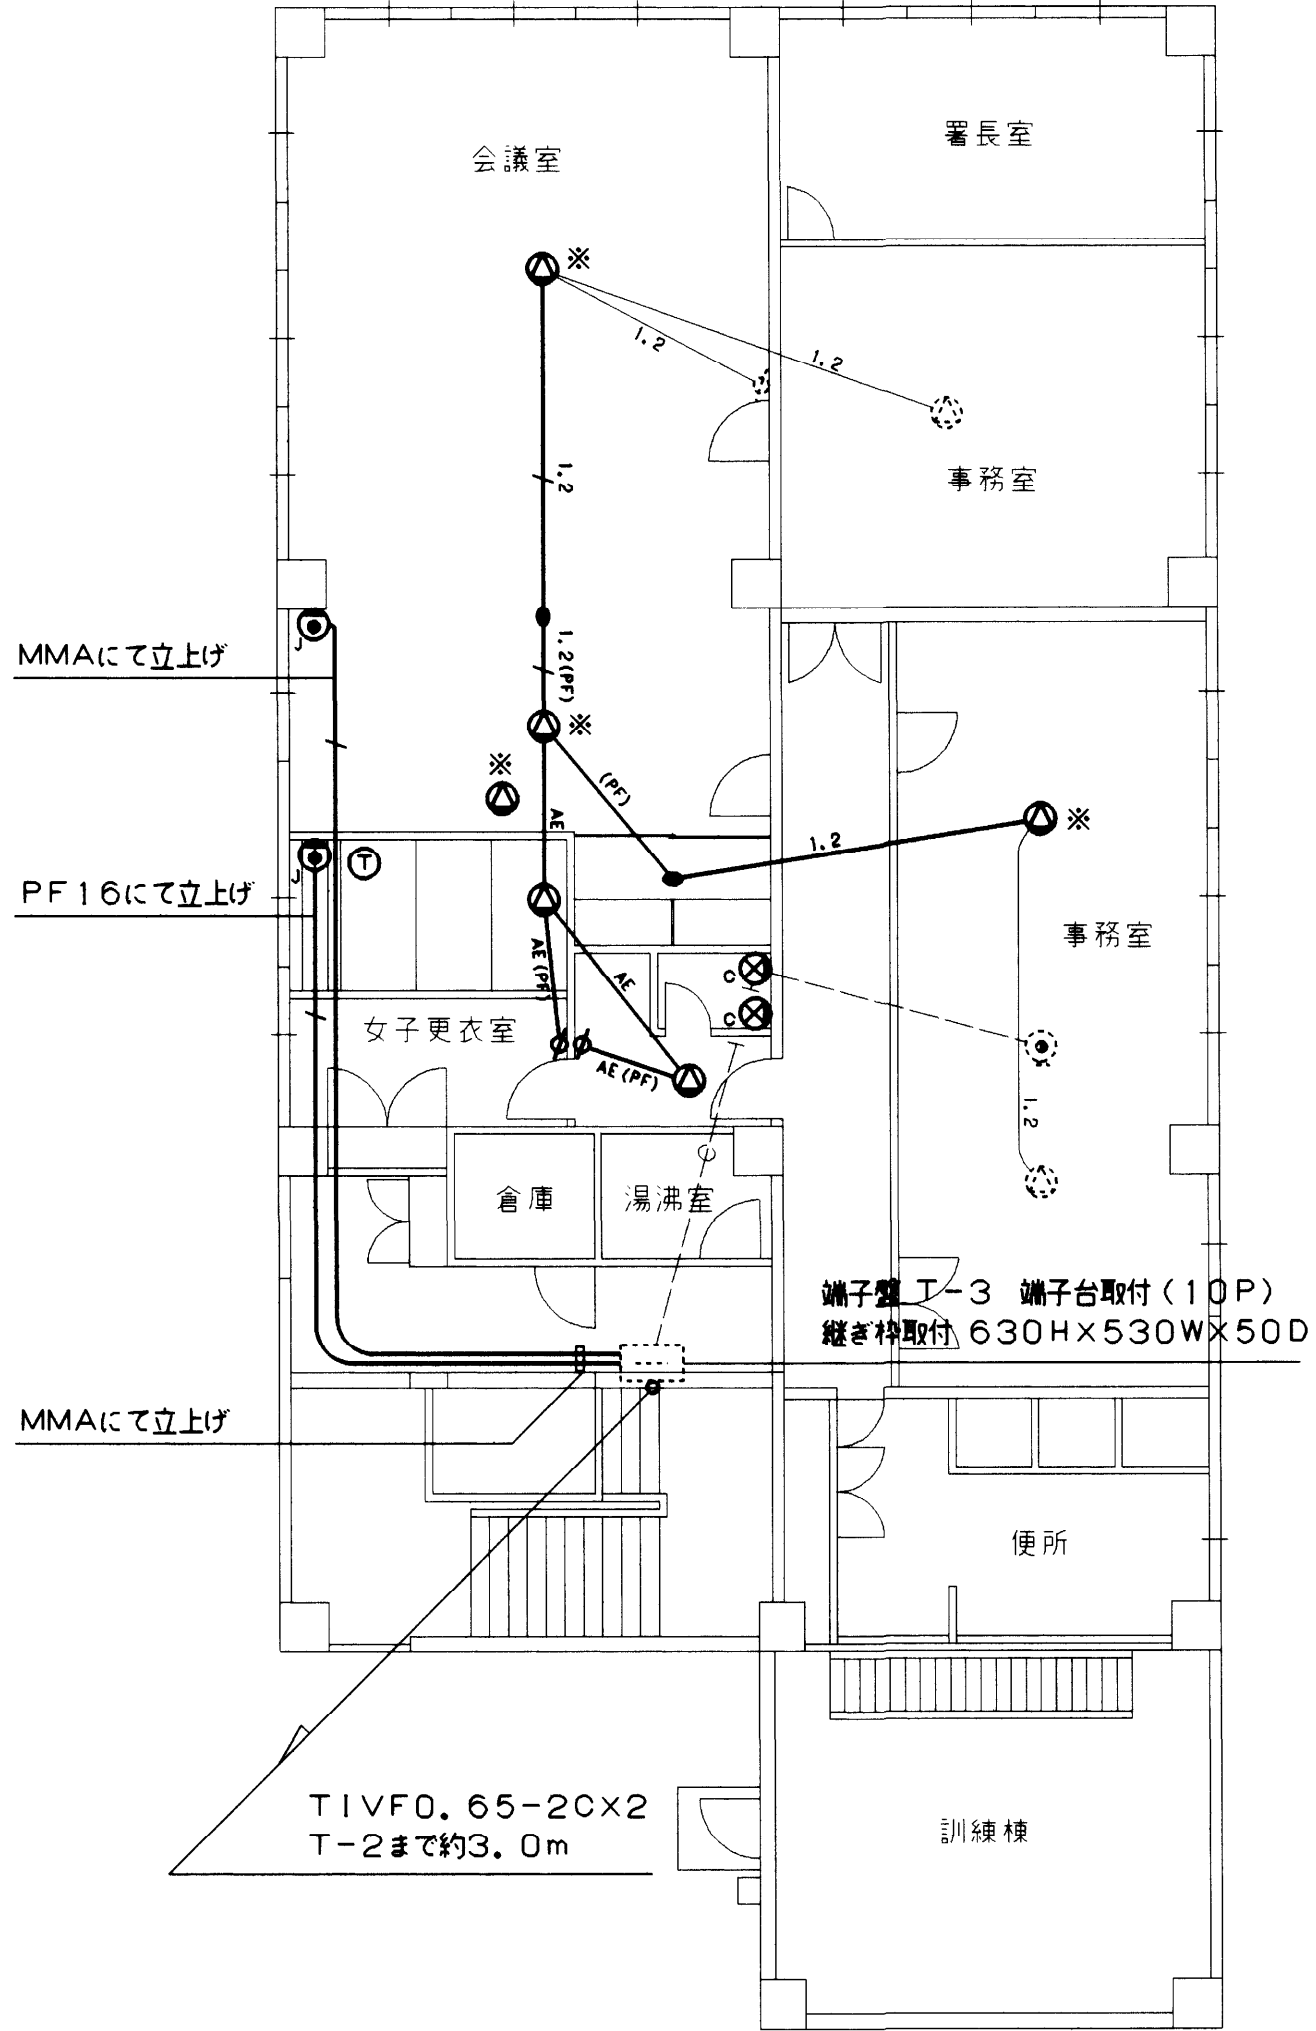

弱電設備3階平面図（改修後）S=1／100

特記事項

1. 改修前平面図中の太線の器具、配線は撤去すること。
2. 平面図中の特記なき配線配管は下記による。
- 空調設備
- | | | | | |
|-----------------|------|---------|-------------|--------|
| 1.6x2 | (19) | 2.0(PF) | 2.0x2 | (PF16) |
| 2.0x2 | (19) | (PF) | 1.6x3(1C:E) | (PF16) |
| 2.0x3(1C:E) | (19) | 2.0(PF) | 2.0x3(1C:E) | (PF16) |
| 1.6x5 | (19) | (PF) | 1.6x5 | (PF16) |
| VVF1.6-3C(1C:E) | | | | |
- 弱電設備
- | | | | | |
|-------------|------|---------|----------|--------|
| 1.2x3 | (19) | (PF) | 1.2x3 | (PF16) |
| 1.2x6 | (19) | 1.2(PF) | 1.2x6 | (PF16) |
| AE1.2-3C | | AE(PF) | AE1.2-3C | (PF16) |
| TIVF0.65-2C | | | | |
3. ※は撤去品再使用とする。

凡例表

| 記号 | 名称 | 仕様 | 備考 |
|----|-------------|--------------|-----------|
| ■ | 電灯分電盤 | | 既設品 |
| □ | 端子盤 | | 既設品 |
| ⊙ | 天井埋込スピーカー | 3W・金属棒・丸・埋込 | |
| φ | アッテネーター | 3W | 角形SUSプレート |
| ① | 内線電話機 | 転送機能、フックボタン付 | |
| ⊙ | 電話モジュラージャック | | 角形SUSプレート |
| ⊙ | 電話用ノズルプレート | | 既設品 |
| ⊙ | ローテーションスタンド | | 既設品 |
| ⊙ | カバープレート | 1適用 | 角形SUSプレート |
| ⊙ | カバープレート | 2適用 | 角形SUSプレート |
| ⊙ | アウトレットボックス | | |
| ⊙ | アンチノイズフィルター | | 既設品 |
| ● | 配管接続箇所 | | |

鹿児島市建設局建築部設備課

部長 係長 設計

設計年月日
H12.10.

工事名

南消防署女子更衣室ほか改修電気設備工事

図番
3

縮尺
S=1/50, 100

図面種類

電気設備図面(2)

± 3