

令和7年度

南部処理場T3高架タンク等設備工事

特記仕様書

令和7年8月

鹿児島市水道局下水道部

目 次

第 1 章 総則

第 2 章 準備工

第 3 章 機械設備工

第 4 章 電気設備工

第 5 章 運転操作方案

第1章 総 則

第1節 適用

本工事は、契約書、設計書、本特記仕様書、図面及び「機械・電気設備工事一般仕様書 鹿児島市水道局」（以下「一般仕様書」という）等により施工する。

第2節 工事概要

工 事 名 南部処理場T3高架タンク等設備工事

工事場所 鹿児島市南栄二丁目13番地

本工事は、ストックマネジメント計画に基づいて、老朽化したT3高架タンク等設備の更新を行うものである。

第3節 施工範囲

本工事は、各機器及び配管の設計・製作・搬入・据付等並びにこれらに関連して生ずる手直しまでの一切を施工するものとし、これらに必要な付帯工事も含めた一切を施工する。

第4節 施工計画書の提出

工事請負契約書及び設計図書に基づき、工事目的物を完成するために必要な手順や工法、安全対策等に関する施工計画書を工事開始日（工期の始期日）から30日以内に監督員に提出しなければならない。

なお、現場条件等によりやむを得ない場合、提出期限を監督員と協議の上延長できるものとする。

第5節 工事の保険等

1 火災保険等

受注者は、工事目的物及び工事材料等を火災保険等に付すること。

2 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。請負契約締結後速やかに保険に加入し、証券またはこれに代わるもの（保険証券等）の写しを直ちに監督員に提出しなければならない。保険の終期は工期の終期日から21日目とする。

第6節 既存設備の取扱い

本工事が既存設備と関連する箇所を施工する場合、既存設備に影響を与えないよう十分注

意すること。また、既存設備を停止する必要がある場合は、十分な検討を行ったうえで作業計画書を提出し、承諾を得てから施工すること。

第7節 監理技術者等の途中交代

- 1 監理技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、疾病、退職等、真にやむを得ない場合の他、下記に該当する場合である。
 - (1) 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
 - (2) 橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点
 - (3) ダム、トンネル等大規模な工事で1つの契約工期が多年に及ぶ場合
- 2 上記の場合にあっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。

第8節 監理技術者等の途中交代の試行について

本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、監理技術者又は、主任技術者の途中交代を認める試行工事である。

- 1 工程上一定の区切りと認められる時点とは、品質管理・出来高管理が必要な工事目的物の施工が完了した時点とし、仮設備の撤去、後片付け及び検査等を行う期間は、監理技術者の途中交代を認めることとする。
- 2 受注者と発注者が協議し、工事の継続性、安全管理、工程等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。なお、事後審査型一般競争入札方式の場合は、当該工事の入札契約手続きにおける競争参加資格を満足する者を配置しなければならない。

第9節 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合

- 1 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合

現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下のいずれかの要件を満たす場合に、工事請負契約書第10条第3項の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うこととする。ただし、いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や現場保全の義務（現場の巡回等）があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。

- (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- (2) 工事請負契約書第20条により工事が一時中止されている期間
- (3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

また、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行

うことが可能である場合は、同一の現場代理人が、これらの製作を一括して運営、取締りを行うことができるものとする。

(4) 前3号に掲げる期間のほか、受注者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間

2 発注者への報告

上記1の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事と兼務することを可能とするが、「工事打合簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。

第10節 現場代理人の兼任

1 現場代理人の兼任を認める工事

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であるが、次の(1)から(5)の全てを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。

(1) 兼任できる工事は3件までとし、それぞれの工事の請負金額が4,500万円未満であること。ただし、設計変更により、工事の請負金額が4,500万円以上となり、各々の工事における主任(監理)技術者と現場代理人が異なる場合においては、受発注者協議の上、兼任することが出来る。

(2) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れること。

(3) 兼任する工事の相互の移動は、概ね1時間以内であること。

(4) 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。

(5) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。

2 手続き

現場代理人の兼任を行う場合には、「現場代理人の兼任(変更)申請書」を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、「技術者等変更通知書(工事)(様式第2)」により、発注者に通知すること。

なお、それぞれの工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。

3 受注者に対する措置請求

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。

第11節 捨土及び建設副産物処理

- 1 本工事の施工により発生する建設発生土は、次の処分場に搬出すること。
現 場 :
処分場所在地 : 建設発生土なし
処分場名 :
- 2 本工事発注後にやむを得ない事情により上記の指定により難しい場合は、必ず承諾申請書を提出しその承諾を得るものとする。
- 3 建設廃材のうち、建設副産物として有効利用できるアスファルト塊・コンクリート塊は、最寄りの再生資源化施設へ搬出すること。
- 4 建設廃材処理の際には、建設廃棄物処理ガイドラインを遵守し、マニフェストシステムを実施すること。なお、再資源化等が完了したときは、再資源化等報告書を提出すること。
- 5 排出事業者以外が産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業、処分業許可を有する者に委託すること。なお、この場合法令に基づき産業廃棄物処理委託契約を締結し、その写しを施工計画書に添付すること。
- 6 本工事の施工により発生する建設発生土を所定の処分場に処分する際は、捨土証明書を受け取り、完成図書に添付すること。
- 7 建設副産物を再生資源として活用を図るために、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を施工計画書に含めて監督員に提出すること。また、工事完成後、同様式に実績を記入し完成図書に添付すること。
再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、工事現場の見やすいところに掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）して公衆の閲覧に供することとし、あわせてインターネットに公表するよう努めるものとする。
- 8 捨土及び建設廃材処理に起因する災害及び苦情については、受注者の責任において処理すること。

第12節 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面備え付け

産業廃棄物を収集又は運搬する際に、産業廃棄物運搬許可業者に委託せずに自己運搬する場合は、運搬車の車体の両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」及び「排出事業者名」を表示するとともに、その運搬車に「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面」を備え付けること。

[表示例]

産業廃棄物収集運搬車	← 140ポイント（おおむね縦横50mm）以上の 識別しやすい色の文字及び数字
〇〇株式会社	← 90ポイント（おおむね縦横30mm）以上の 識別しやすい色の文字及び数字

なお、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して収集又は運搬させる場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に基づく別途、表示規定によること。

第13節 産業廃棄物税

本工事により発生する建設廃棄物のうち、焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には、産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。

第14節 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出

本工事の施工により産業廃棄物が発生する場合、産業廃棄物管理票（マニフェスト）はE票の写しを工事完成図書に添付すること。

なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、E票が処分業者より返送されていない場合は、A票、B2票及びD票のうち直近に返送されたものの写しを添付すること。

ただし、この場合においても、最終処分が完了し、E票が処分業者より返送され次第、直ちに同票の写しを提出すること。

電子マニフェストの場合は、受渡確認票の写しを添付すること。

第15節 交通誘導員の資格要件

本工事で配置する交通誘導警備員は、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員、2級検定合格警備員又は交通誘導に関して専門的な知識及び技能を有する警備員等を配置すること。

ただし、鹿児島県公安委員会が、道路における危険を防止するため、交通誘導警備業務検定合格警備員の配置が必要と定めた路線において、交通誘導警備業務に従事する場合の交通誘導警備員は、交通誘導警備業務を行う場所ごとに1名以上は、1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員を配置すること。

また、受注者は上記のことを示す資料を監督員に現地着手前に掲示すること。

資 格	資 格 要 件
交通誘導業務に係る 1級検定合格警備員 2級検定合格警備員	改正警備業法（H17.11.21施行）における検定合格者
交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員等	警備業法における基本教育及び業務別教育（警備業法第二条第一項第二号の警備業務）を現に受けている者

第16節 施工体制台帳の提出等

- 1 本工事の一部を下請に付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。

2 工事を施工するために、本工事の一部または以下の各号の業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督員に遅滞なく（遅くとも下請工事または業務の着手前までに）提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に関する事項について、作成し提出すること。

- (1) 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務
- (2) 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務
- (3) 工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務
- (4) その他監督員が記載を指示した業務等

第17節 施工体制点検等への協力

請負代金額が4,500万円（建築一式工事は9,000万円）以上の工事においては、「鹿児島市水道局施工体制点検要領」に基づく点検を、また請負代金額が4,500万円（建築一式工事は9,000万円）未満の建設工事の下請契約を締結した工事においては、同要領の枠組外における「一括下請負に関する確認」を実施するので、受注者はこれに協力すること。

第18節 事故発生時の報告等

- 1 事故が発生した場合、監督員へ早急に報告すること。また、監督員が不在の場合でも、その他職員へ必ず報告を行うこと。
- 2 事故の発生後、速やかに警察署・労働基準監督署へ通報すること。
- 3 休日作業を行う場合、事前に監督員と緊急連絡ができる体制を整えること。

第19節 疑義

本特記仕様書及び準拠図書に記載されていない事項で疑義が生じた場合は、監督員と協議し、その指示に従うものとする。

第20節 関係機関との折衝

警察や関係機関等と受注者が行うべき事務及び折衝は、監督員と協議のうえ速やかに行い、工事進捗に支障をきたさないようにすること。

第21節 不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合が発生した場合または市民等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

第22節 ワンデーレスポンス

- 1 本工事は、ワンデーレスポンス対象工事である。

ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対し「その日のうちに」回答するものである。ただし、即日回答が困難な場合は、受注者と協議の上、回答期限を「その日のうちに」に連絡することにより、現場の手待ちを減少させる仕組みである。

- 2 受注者は、現場調査及び設計図書の照査が完了した後、今後施工を進める上で支障となり得る事項等について、あらかじめ監督員と協議すること。
- 3 受注者は、工事の施工にあたって発注者側に確認すべき内容であれば、施工計画書等を精査の上、適切な判断ができる図面、資料等を付して文書（工事打合せ簿）にて、速やかに報告するものとする。

第23節 作業時間帯の遵守

- 1 道路を使用する作業については、警察の指示に従い作業時間帯を厳守すること。
- 2 道路以外での作業についても基本的に同じ取扱いとするが、やむを得ない事情により作業時間帯以外の時間に作業を行う場合、事前に近隣の住民に説明して了解を得ること。

第24節 機器及び工事材料の検査等

鹿児島市水道局請負工事施行要領第22条第1項に規定する機器及び工事材料については、監督員の指示によるものとする。

第25節 場所打ち鉄筋コンクリート構造物等のスランプ値

場所打ち鉄筋コンクリート構造物（及びプレストレストコンクリート構造物）の施工にあたり、スランプ12cm以上のコンクリートを使用する場合は、下記ガイドラインを参考図書として活用するものとする。

「流動性を高めた場所打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」

（平成29年3月流動性を高めたコンクリートの活用検討委員会）

第26節 石綿等含有材の除去及び処理

受注者は、石綿等含有材の調査及び除去工事については、大気汚染防止法、石綿障害予防規則（平成17年厚生労働省令第21号）その他石綿に関する諸法令等に基づき、施工を行うものとする。また、石綿等含有材の調査及び除去工事に必要となる届出書類の作成については、関連法令等に基づき行うものとする。

第27節 週休2日試行工事

- 1 本工事は、週休2日試行対象工事である。
- 2 試行に当たっては、「建築工事（営繕）及び設備工事における週休2日試行工事実施要領（令

和6年10月11日施行)(以下、「実施要領」という。))に基づき行うものとする。

3 実施要領は、鹿児島市水道局ホームページから入手できる。

第28節 遠隔臨場試行工事

- 1 本工事は、遠隔臨場の試行対象工事とし、受注者は実施するか否かを選択できる。
- 2 試行に当たっては、「鹿児島市水道局遠隔臨場試行要領(令和7年4月1日施行)(以下、「試行要領」という。))」に基づき行うものとする。
- 3 試行要領は、鹿児島市水道局ホームページから入手できる。

第29節 電子納品試行工事

- 1 本工事は電子納品試行対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「鹿児島市水道局電子納品運用ガイドライン(案)【建築・設備編】(以下、ガイドラインという。))」に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。
- 2 ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(CD-R等)で正本1部、副本2部の計3部提出する。また、これに併せて、完成図書(紙媒体)を1部(建築工事は除く)提出する。電子化しない成果品については従来どおりの紙媒体での納品取扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。

第30節 情報共有システム活用試行工事

- 1 本工事は、情報共有システム活用の試行対象工事である。
- 2 試行に当たっては、「鹿児島市水道局情報共有システム活用工事試行要領【建築・設備編】(令和6年4月1日施行)(以下、「試行要領」という。))」に基づき行うものとする。
- 3 試行要領は、鹿児島市水道局ホームページから入手できる。

第31節 公共工事における現場一斉閉所の実施について

受注者は、公共工事における現場一斉閉所の実施に協力するものとする。なお、現場閉所の実施への協力は、受注者の判断によるもの(任意)とし、実施の有無等について発注者への報告は必要ないものとする。なお、県ホームページに本取組みに係るチラシを掲載しているので確認のこと。

(1) 実施日

毎月毎週土曜日(このうち、毎月第2・第4土曜日は九州・沖縄ブロック統一の現場閉所日)

(2) 現場閉所の実施内容

ア 受注者は、実施日において、終日、工事及び測量等の現場作業や現場事務所での事務作業を行わない。(保守点検等の現場管理上必要な作業を除く。)

イ 工程上やむを得ず、実施日に現場閉所が困難な場合は、別の日に振り替えることができる。

ウ 営繕関係の分離発注工事の場合、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業のない「現場休息」を現場閉所とみなすものとする。

第32節 架空線への防護措置費用について

架空線の防護措置における防護管設置に係る費用は計上していないが、契約後、架空線管理者との協議により必要となった場合は、監督職員と協議し、契約変更の対象とする。

第33節 舗装の切断作業時に発生する排水の具体的な処理方法

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関と協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については、変更契約できるものとする。

「適正に処理」とは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することである。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。

第34節 使用材料内訳書における添付資料について

材料の使用にあたり受注者から提出される使用材料内訳書については、品質等が確認できる試験成績表等（以下、「資料等」という。）を添付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、特記仕様書等において指示したものを除き、原則として資料等は添付しないこととする。

- (1) JIS製品
- (2) 日本下水道協会の認定工場制度における製品検査機材（JSWAS製品）
- (3) すべての局単独事業
- (4) 請負金額が2,000万円未満の補助事業（災害復旧事業を含む）

第35節 工事関係書類簡素化の実施

本工事の施工に係る工事関係書類においては、別紙「工事関係書類の簡素化について」に基づき簡素化を図るものとする。

第36節 工 期

本工事の工期は、工事開始日から令和9年1月29日までとする。

第2章 準備工

第1節 石綿除去処分工

1 石綿含有対象建材

本工事に係る石綿含有建材で発注者が把握しているものは次のとおりとする。

但し、事前調査を行い、新たに石綿含有が確認された場合や含有が疑われる場合は、速やかに監督員に報告を行い適切に処理すること。

石綿含有建材	石綿障害 予防規則区分 (作業レベル)	使用箇所
無し		

2 関係法令の遵守

大気汚染防止法、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則、労働安全衛生規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守すること。

また国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の次の図書についても遵守すること。

- (1) 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）
- (2) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）
- (3) 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）
- (4) 建築物解体工事共通仕様書・同解説

3 事前調査

- (1) 施工に先立ち、工事対象範囲の既設の建材・部材など全ての材料について、石綿等の使用の有無を監督員に確認した上で事前調査を行うこと。
- (2) 事前調査の結果、新たに石綿含有が確認された材料や含有が疑われる材料があった場合は速やかに監督員に報告し、分析調査の必要がある場合は、監督員と協議の上、実施する。
- (3) 事前調査等の結果の記録を作成し、現場工事着工前（届出対象特定工事の場合は14日前）までに監督員に解体等工事に係る事前調査説明書面を提出し、報告内容の説明を行うこと。
- (4) 事前調査結果の報告の対象である場合は、現場工事着工前までに鹿児島市環境保全課及び労働基準監督署に報告すること。報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行うこと。

4 作業計画

- (1) 事前調査の結果に基づき、作業計画書（作業管理組織図、作業方法および手順、掲示方法、ばく露防止方法、産業廃棄物処理方法）を作成して監督員に提出すること。
- (2) 作業計画にあたり、令和3年3月厚生労働省及び環境省作成「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」及び令和3年3月環境省作成「石綿含有廃棄物等処理マニュアル（第3版）」を参考とすること。
- (3) 作業従事者及び施設利用者等の安全に配慮するとともに、施設利用者等の活動に支障が生じないように留意すること。
- (4) 使用器具・機械類等は、石綿含有建材の撤去等に必要で適切な工具・機器類等であること。

5 掲示

- (1) 大気汚染防止法、石綿障害予防規則に定められた事項を掲示板により公衆及び作業員の見やすい箇所に掲示すること。
- (2) 必要に応じて周辺住民等へ掲示等で周知すること。

6 作業者

- (1) 石綿障害予防規則に定める「石綿作業主任者」が作業管理者となり、その作業管理者の指示に従って作業すること。
- (2) 作業者は、就業時に石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者とする。

7 保管

- (1) 現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、ほかの建設副産物等と分別して保管し、シート等で覆うなど、飛散防止措置を講ずること。
- (2) 保管場所には、廃石綿等の保管場所であることの表示を行うこと。

8 運搬

- (1) 石綿含有建材の廃材を高所から移動する場合は、揚重機を使用して、高所より投下しないこと。
- (2) 石綿含有建材の廃材の集積、積み込みに当たっては、廃棄物の積み替え移動回数を最小限にすること。
- (3) 石綿含有建材の廃材の運搬車及び運搬容器は、当該建材等が飛散及び流出するおそれのないものとする。
- (4) 運搬車両の荷台に覆いをかけるなど、飛散防止措置を講ずること。

9 後片付け

- (1) シート等により区画、隔離した場合において、作業に使用した工具、足場等は付

着した石綿を除去した後、作業場外へ持ち出すこと。

また、作業衣及び呼吸用保護具も、廃棄のために袋に入れた場合以外は、付着した石綿を除去した後、作業場外へ持ち出すこと。

- (2) 区画、隔離養生に用いたシート等を再使用する際は、区画、養生を片付ける前に高性能真空掃除機等により付着した粉じんを除去すること。
- (3) 区画、隔離養生に用いたシート等を処分する際は、石綿繊維等粉じん付着面を内側にして折りたたんだ後に密封処理を行い、石綿含有建材同様の処理を行うこと。

10 作業記録

労働者の作業の記録、写真等による作業の実施状況の記録、作業が適切に行われたことの確認の記録等、各種記録を実施し、関連法令に規定された期間保存を行うこと。

11 作業の結果の報告

除去等作業が完了したときはその結果を遅滞なく監督員へ書面で報告すること。

第3章 機 械 設 備 工

第1節 T3高架タンク

1 使用目的

本タンクは、水道水を一時貯留し、各機器類に供給するためのものである。

2 仕 様

項	目	仕	様	備	考	
(1)	型	式	FRP製パネル型タンク		1槽式	
(2)	寸	法	幅2,000mm×長さ3,000mm×高さ2,000mm		概略寸法	
(3)	有	効	容	量	10m ³	
(4)	パ	ネ	ル	仕	様	複合板パネル
(5)	取	扱	流	体	水道水	
(6)	設計用標準水平震度		1.5G			
(7)	数	量	1基			

3 構造概要

本T3高架タンクは、T3高架タンク揚水ポンプから送水された水道水を一時貯留するもので、タンク本体、架台、配管取付座、マンホール、電極座より構成されるものとする。

4 製作条件

- (1) 機器仕様における設計用水平震度に対し、機器本体が転倒あるいは破損しない構造であること。
- (2) 設計製作、加工等に関わる一般事項は、一般仕様書による。

5 各部の構造

(1) 本体

ア タンクは、不飽和ポリエステル樹脂とガラス繊維とを用いて作られたガラス繊維強化ポリエステル(以下、FRP)で成形したパネルと合成樹脂発泡体を組合せたパネル(以下、複合板パネル)をボルト締結により組立てたものとする。

イ 本タンク製造に用いる不飽和ポリエステル樹脂は、JIS K 6919(繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂)に規定するUP-G等耐水性、耐候性に優れたものとする。ガラス繊維は、JIS R 3411～3417に規定する無アルカリ性のもの及びこれらを原料として加工したものとする。合成樹脂発泡体は硬質で独立気泡とする。充てん材料及び着色材料を使用する場合には、その品質及び使用量が製品の品質及び水質に害を与えるものであってはならない。

ウ 複合板形パネルは部品取付部、補強材、ボルト等の接合部及びパネルフランジ周辺部を除いて、厚さ15mmの硬質独立気泡の合成樹脂発泡体相当以上の断熱性を有するものとする。

エ 本タンクには、水道水受口、供給口、通気口、ドレン抜、溢流口、電極取付座、その他必要な座を設ける。なお、接続口、取付座はフランジ形とする。

ただし、合成樹脂、青銅等腐食及び強度を考慮した材料による通気口、電極取付座はフランジ形としなくてもよい。

オ パネルの接合に使用するシール材料は、合成樹脂製又は品質がJIS K 6353(水道用ゴム)に適合する合成ゴム製とする。

カ 補強は外部補強方式、内部補強方式又はこれらの組合せ方式とする。内部補強は側板と底板を筋かい状に金属で締結する構造、側板と側板を並行又は筋かい状に金属で締結する構造、又はこれらを組合わせた構造とし、その底板接合部は架台と直結する構造とする。

6 使用材料

使用材料は次による。

- | | |
|----------------|--------------------------|
| (1) 本 体 | 複合板形パネルタンク (FRP+合成樹脂発泡体) |
| (2) 据付架台 | SS400+溶融亜鉛メッキ+塗装 |
| (3) 組立用ボルト・ナット | SUS304 (気相部：樹脂ライニング) |

7 試験・検査

一般事項については、一般仕様書による。

8 塗装

一般事項については、一般仕様書による。

9 据付け

一般事項については、一般仕様書によるほか、次の点に留意すること。

- (1) タンクは、据付荷重が分散するように架台の構造を考慮する。

10 他工事との区分

- (1) 土木、建築工事との区分

機械コンクリート基礎、一部研りおよび孔部分の復旧工事は本工事に含む。

11 標準付属品

(1) 鋼製架台(溶融亜鉛メッキ)		1 式
(2) マンホール(施錠式 φ600)		1 式
(3) 梯子(タンク内は合成樹脂製、タンク外はステンレス製)		1 式
(4) 基礎ボルト・ナット(SUS304)		1 式
(5) 空気抜管(合成樹脂防虫網付)		1 式
(6) 電極棒用防波筒		1 式
(7) 電極式レベル計接続口(φ50)		1 式
(8) 接続配管用フランジ(JIS10K)	市水管(上り)100A	1 箇所
	送水管(下り)100A	1 箇所
	オーバーフロー管200A	1 箇所
	ドレン管50A	1 箇所

第2節 T4-2 高架タンク

1 使用目的

本タンクは、再利用水を一時貯留し、各機器類に供給するためのものである。

2 仕様

項	目仕	様備	考
(1) 型 式	FRP製パネル型タンク	1槽式	
(2) 寸 法	幅3,000mm×長さ4,500mm×高さ2,500mm	概略寸法	
(3) 有 効 容 量	30m ³		
(4) パネル仕様	複合板パネル		
(5) 取扱流体	再利用水		
(6) 設計用標準水平震度	1.5G		
(7) 数 量	1基		

3 構造概要

本T4-2 高架タンクは、再利用水を一時貯留するもので、タンク本体、架台、配管取付座、マンホール、電極座より構成されるものとする。

4 製作条件

- (1) 機器仕様における設計用水平震度に対し、機器本体が転倒あるいは破損しない構造であること。
- (2) 設計製作、加工等に関わる一般事項は、一般仕様書による。

5 各部の構造

(1) 本体

ア タンクは、不飽和ポリエステル樹脂とガラス繊維とを用いて作られたガラス繊維強化ポリエステル(以下、FRP)で成形したパネルと合成樹脂発泡体を組合せたパネル(以下、複合板パネル)をボルト締結により組立てたものとする。

イ 本タンク製造に用いる不飽和ポリエステル樹脂は、JIS K 6919(繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂)に規定するUP-G等耐水性、耐候性に優れたものとする。ガラス繊維は、JIS R 3411～3417に規定する無アルカリ性のもの及びこれらを原料として加工したものとする。合成樹脂発泡体は硬質で独立気泡とする。充てん材料及び着色材料を使用する場合には、その品質及び使用量が製品の品質及び水質に害を与えるものであってはならない。

ウ 複合板形パネルは部品取付部、補強材、ボルト等の接合部及びパネルフランジ周辺部を除いて、厚さ15mmの硬質独立気泡の合成樹脂発泡体相当以上の断熱性を有するものとする。

エ 本タンクには、再利用水受口、供給口、通気口、ドレン抜、溢流口、水位計取付座、電極取付座、その他必要な座を設ける。なお、接続口、取付座はフランジ形とする。ただし、合成樹脂、青銅等腐食及び強度を考慮した材料による通気口、電極取付座はフランジ形としなくてもよい。

オ パネルの接合に使用するシール材料は、合成樹脂製又は品質がJIS K 6353(水道用ゴム)に適合する合成ゴム製とする。

カ 補強は外部補強方式、内部補強方式又はこれらの組合せ方式とする。内部補強は側板と底板を筋かい状に金属で締結する構造、側板と側板を並行又は筋かい状に金属で締結する構造、又はこれらを組合わせた構造とし、その底板接合部は架台と直結する構造とする。

6 使用材料

使用材料は次による。

- | | |
|----------------|--------------------------|
| (1) 本体 | 複合板形パネルタンク (FRP+合成樹脂発泡体) |
| (2) 据付架台 | SS400+溶融亜鉛メッキ+塗装 |
| (3) 組立用ボルト・ナット | SUS304 (気相部：樹脂ライニング) |

7 試験・検査

一般事項については、一般仕様書による。

8 塗装

一般事項については、一般仕様書による。

9 据付け

一般事項については、一般仕様書によるほか、次の点に留意すること。

- (1) タンクは、据付荷重が分散するように架台の構造を考慮する。

10 他工事との区分

- (1) 土木、建築工事との区分

機械コンクリート基礎、一部斫りおよび孔部分の復旧工事は本工事に含む。

11 標準付属品

- | | |
|--------------------------------|-----|
| (1) 鋼製架台(溶融亜鉛メッキ) | 1 式 |
| (2) マンホール(施錠式 φ600) | 1 式 |
| (3) 梯子(タンク内は合成樹脂製、タンク外はステンレス製) | 1 式 |
| (4) 基礎ボルト・ナット(SUS304) | 1 式 |
| (5) 空気抜管(合成樹脂防虫網付) | 1 式 |
| (6) 電極棒用防波筒 | 1 式 |

(7) 電極式レベル計接続口(φ50)		1 式
(8) 接続配管用フランジ(JIS10K)	市水管(上り)100A	1 箇所
	再利用水管(上り)250A	1 箇所
	再利用水管(下り)250A	1 箇所
	オーバーフロー管200A	1 箇所
	ドレン管80A	1 箇所

第3節 T3高架タンク揚水ポンプ

1 使用目的

本ポンプは、水道水をT3高架タンクに供給するためのものである。

2 仕様

項	目仕	様備	考
(1) 形	式	横軸片吸込単段渦巻ポンプ	
(2) 口	径	$\phi 80\text{mm} \times \phi 65\text{mm}$	
(3) 吐	出	量	$0.70\text{m}^3/\text{min}$
(4) 全	揚	程	40m
(5) 電	動	機	出力
			11kW×2P
			IE3 連続定格
(6) 電	源	$3\phi \times 440\text{V} \times 60\text{Hz}$	
(7) 数	量	2台	

3 構造概要

本ポンプは、T3高架タンク揚水用のもので単段渦巻ポンプとする。

ポンプは、振動や騒音が少なく、円滑に運転できるとともに、特に有害なキャビテーション現象が発生しないような構造とする。

4 各部の構造

- (1) ポンプは、衝撃、磨耗および腐食に対し十分余裕ある厚みのものとする。
- (2) 運転中は振動、騒音を生ずることなく、長時間の連続運転に対しても十分耐える堅ろうな構造のものとする。
- (3) 軸封部は、メカニカルシール方式とする。
- (4) 電動機の仕様は、全閉外扇型(屋内)とする。

5 使用材料

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| (1) ケーシング | FC200以上 |
| (2) 羽根車 | SCS13 |
| (3) 主軸 | S35C+SUS304スリーブ付又はSUS304(スリーブなし) |

6 検査・試験

本ポンプの検査は、一般仕様書に基づいて行うものとし、製作工場にて組立完了後、JIS B 8301に準拠した性能試験を行う。

7 塗装

一般仕様書による。

8 据付け

一般仕様書による。

9 他工事との区分

(1) 土木、建築工事との区分

原則として機械コンクリート基礎、一部研りおよび孔部分の復旧工事は、本工事に含む。

10 標準付属品

(1) 共通ベース	1 式
(2) 呼水じょうご	1 式
(3) 圧力計、連成計	1 式
(4) ガスケット(吸込用・吐出用)	1 式
(5) 防振架台	1 式
(6) 基礎ボルト・ナット	1 式

第4節 T3・T4高架タンク流入弁

1 使用目的

本弁は、T3・T4高架タンク流入側に設け、止水するために使用する。

2 仕様

項	目	仕	様	備	考
(1)	型	式	外ねじ式電動仕切弁		
(2)	口	径	φ100mm		
(3)	フランジ規格		JIS10K		
(4)	使用圧力		0.4MPa		
(5)	取扱流体		水道水		
(6)	電動機出力		0.2kW		
(7)	電	源	3φ×440V×60Hz		
(8)	数	量	2台		

3 構造概要

本弁は、止水に使用するもので、作動確実にして耐久性を有するものとする。

4 製作条件

型式は、電動開閉機付外ねじ式、片テーパ仕切弁とする。なお、手動復帰、現場優先とする。

5 各部の構造

- (1) 弁本体は、JIS B 2062規格に準ずること。ただし、弁棒は外ねじ式とする。
- (2) 電動機の回転は、平歯車およびウォーム歯車より減速し、歯車は良質強靱なる材料を使用して製作し、効率よく確実に動力伝達を行うものとする。
- (3) 電動、手動切替装置を備え、手動操作の切替は人力にて簡単にでき、手動操作中は電動操作ができないように電気回路を遮断する構造とする。また、電動時には手動ハンドルは回転しない構造とする。
- (4) 電動開閉機は、全開、全閉リミットスイッチおよびトルクスイッチを設け、スペースヒータを内蔵すること。
- (5) 安全のため、スピンドルカバーを設ける。
- (6) 開度指示はダイヤル式とし、開度指示目盛は%表示とする。
開閉速度は約0.2m/min以上とし適当な速度を選定するものとする。
- (7) 減速機は、グリース潤滑密閉型とする。
- (8) 電動機の仕様は、全閉外扇屋外形(IP44)・空冷外被表面冷却自冷形、15分定格以上、4P、ブレーキ無しとする。

6 使用材料

- | | |
|-----------|------------------|
| (1) 弁箱、弁体 | FC200以上 |
| (2) 弁座 | SUS304相当またはSCS13 |
| (3) 弁棒 | SUS403又はSUS304 |

7 運転・操作概要

(1) 電動開閉の場合

弁全開、全閉時はリミットスイッチによる停止を行う。ただし、異常トルク発生の場合はトルクスイッチにより電動機を停止するとともに、警報を発する。

(2) 手動開閉の場合

手動ハンドル付属の切替装置を手動にし、手動操作で弁開閉を行う。同時に電源はインターロックされる。

8 試験・検査

一般仕様書による。

9 塗装

一般仕様書による。

10 据付け

据付にあたっては、水準器等によって正確に芯出し調整を行う。その他については、一般仕様書に基づいて行うものとする。

11 他工事との区分

(1) 土木、建築工事との区分

原則として、機械コンクリート基礎、一部研りおよび孔部分の復旧工事は本工事に含む。

12 標準付属品

- | | |
|--------------|-----|
| (1) 基礎ボルトナット | 1 式 |
| (2) 開度指示計 | 1 式 |

第5節 T3高架タンク用仮設タンク

1 使用目的

本タンクは、T3高架タンク施工時に仮設タンクとして一時的に設置するためのものである。

2 仕 様

項	目 仕	様 備	考
(1) 型	式	ステンレス製パネル型仮設タンク	1槽式
(2) 寸	法	幅2,000mm×長さ3,000mm×高さ2,000mm	
(3) 有 効 容 量		約10m ³	
(4) 取 扱 流 体		水道水	
(5) 設計水準震度		-	
(6) リ ー ス 期 間		約2ヶ月	
(7) 数	量	1基	

3 構造概要

本仮設タンクは、T3 高架タンク施工時に仮設タンクとして施工期間中に設置するもので、タンク本体、架台、配管取付座、マンホール、電極座より構成されるものとする。

4 製作条件

- (1) タンク容量の定義は、原則として一般仕様書による。
- (2) 設計製作、加工等に関わる一般事項は、一般仕様書による。

5 各部の構造

- (1) 本高架タンクは、耐食性材質とする。
- (2) 取扱流体に対し、安全性、耐久性に優れた材質を使用し、十分な強度を有し、漏水のない構造とする。
- (3) 本高架タンク底板は勾配をとると共に、内部の取扱流体を引抜ける位置にドレン配管、取付座を設ける。
- (4) タンク内部の点検・清掃が容易にできるマンホールを設ける
- (5) 外部点検梯子を設ける。

6. 使用材料

使用材料は次による。

- | | |
|----------|---------------|
| (1) 本 体 | ステンレス製 |
| (2) 据付架台 | SS400+溶融亜鉛メッキ |

7 試験・検査

一般仕様書による。

8 塗装

一般仕様書による。

9 据付け

一般事項については、一般仕様書によるほか、次の点に留意すること。

- (1) タンクは、据付荷重が分散するように架台の構造を考慮する。

10 標準付属品

(1) 鋼製架台(溶融亜鉛メッキ)		1 式
(2) マンホール(施錠式 φ 600)		1 式
(3) 梯子(タンク内外)		1 式
(4) 基礎ボルト・ナット(SUS304)		1 式
(5) 空気抜管(合成樹脂防虫網付)		1 式
(6) 電極棒用防波筒		1 式
(7) 電極式レベル計接続口(φ 50)		1 式
(8) 接続配管用フランジ(JIS10K)	市水管(上り)100A	1 箇所
	送水管(下り)100A	1 箇所
	オーバーフロー管200A	1 箇所
	ドレン管50A	1 箇所

第6節 複合工

1 鋼製加工品類

(1) 鋼製加工品仕様及び施工範囲

番号	名称	設置場所	主寸法	材質	数量	備考
1	配管サポート	送風機棟地下2階 ～ 汚泥処理棟屋上	各箇所による	SS400+Zn	1式	
2	配管用階段	汚泥処理棟屋上	図面参照	SS400+Zn	1式	

(2) 一般仕様書の適用

(3) 特記事項

ア 詳細は、図面による。

2 基礎工

(1) 基礎工仕様及び施工範囲

番号	名称	設置場所	主寸法	数量	備考 (防食塗装、防水等)
1	T3高架タンク 揚水ポンプ基礎	送風機棟 地下2階	図面参照	1式	
2	配管貫通部	汚泥処理棟	〃	1式	

(2) 一般仕様書の適用

(3) 特記事項

ア 詳細は、図面による。

第7節 配管工

1 配管工事

(1) 配管仕様及び施工範囲

番号	配管名	材質	口径	施工範囲	備考 (配管被覆等)
1	市水管 (T 3 上り)	SGPW	100A	揚水ポンプ～ 各高架タンク	
2	市水管 (T 3 下り)	SGPW	50～100A	T 3 高架タンク～ 汚泥処理棟地下1階	
3	急ろ水管 (T 4 上り、下り)	SGPW	150～250A	汚泥処理棟屋上	
4	オーバーフロー管 ドレン管	SGPW	50～200A	汚泥処理棟屋上	

(2) 特記事項

ア 「一般仕様書」に準ずる他、以下の事項に留意すること。

イ 上表に記載なきものも、機能上必要なものについては受注者の責任において設備すること。

ウ 用途により仕様決定を必要とする配管弁類については、全て監督員と打合せのうえ決定のこと。

第8節 撤去工

1 撤去機器類

(1) 撤去機器仕様及び施工範囲

番号	名称	設置場所	主寸法	数量	備考 (防食塗装、防水等)
1	T 3 高架タンク	汚泥処理棟 屋上	図面参照	1 基	
2	T 4-2 高架タンク	汚泥処理棟 屋上	〃	1 基	
3	T 3 高架タンク 揚水ポンプ	送風機棟 地下2階	〃	2 台	
4	T 3・T 4 高架 タンク流入弁	汚泥処理棟 屋上	〃	2 台	

(2) 特記事項

ア 詳細は、図面による。

2 撤去基礎工

(1) 撤去基礎工仕様及び施工範囲

番号	名称	設置場所	主寸法	数量	備考 (防食塗装、防水等)
1	T 3 高架タンク 揚水ポンプ基礎	送風機棟 地下2階	図示による	1 式	
2	配管貫通部	汚泥処理棟	図示による	1 式	
3	各高架タンク基礎	汚泥処理棟 屋上	図示による	1 式	

(2) 特記事項

ア 詳細は、図面による。

3 撤去配管

(1) 撤去配管仕様及び施工範囲

番号	配管名	材質	口径	施工範囲	備考 (配管被覆等)
1	市水管 (T 3 上り)	SGPW	100A	揚水ポンプ～ 各高架タンク	
2	市水管 (T 3 下り)	SGPW	50～100A	T 3 高架タンク～ 汚泥処理棟地下1階	

3	急ろ水管 (T 4 上り、下り)	SGPW	150～250A	汚泥処理棟屋上	
4	オーバーフロー管 ドレン管	SGPW	50～200A	汚泥処理棟屋上	

(2) 特記事項

ア 詳細は、図面による。

第4章 電 気 設 備 工

第1節 一般事項

1. 工事範囲

本工事の工事範囲は、下記のとおりである。

- (1) 次に掲げる運転操作設備の機器製作及び据付け工事。(基礎工事等も含む)
 - ・揚水ポンプ制御盤 1面
 - ・T3高架タンク・揚水ポンプ現場操作盤 1面
 - ・T3・T4高架タンク流入弁現場操作盤 1面
- (2) 上記機器新設に係る配管配線工事。
- (3) 次に掲げる運転操作設備の撤去工事。
 - ・T3高架タンク揚水ポンプ現場操作盤(ES21) 1面
 - ・T3・T4高架タンク流入弁現場操作盤(ES22) 1面
 - ・旧送風機設備計装変換器盤(GKP-01) 1面
 - ・旧送風機設備補助継電器盤1/5(FK11/15) 5面
 - ・旧送風機設備コントロールセンタ(FC00/08) 9面
- (4) 既設配線・配管・基礎等の離線・撤去工事。
- (5) その他上記に関連する諸工事。

第2節 機器仕様

1. 揚水ポンプ制御盤

(1) 数 量	1 面	
(2) 形 式	屋内鋼板製自立閉鎖形	
(3) 概略寸法	800W×2300H×600D (mm)	
	詳細は承諾図により決定する。	
(4) 盤内取付用品 (1面につき)		
	配線用遮断器 MCCB 3P 100AF	3 台
	配線用遮断器 MCCB 3P 50AF	3 台
	配線用遮断器 MCCB 2P 50AF	2 台
	配線用遮断器 MCCB 2P 30AF	3 台
	制御用変圧器 440/105V 1kVA	1 台
	非可逆回路 400V 11kW ZCT+ELR, TH, CT	2 組
	可逆回路 400V 0.2kW ZCT+ELR, TH	2 組
	アレスタ	2 個
	ディストリビュータ	1 個
	警報設定器	2 個
	補助継電器・タイマ	1 式
	盤内照明	1 式
	その他必要なもの	1 式
(5) 盤面取付用品 (1面につき)		
	盤名称銘板	1 式
	故障表示窓	1 式
	縦型指示計 (水位)	1 個
	押釦スイッチ	2 個
	その他必要なもの	1 式

2. T3 高架タンク・揚水ポンプ現場操作盤

(1) 数 量	1 面	
(2) 形 式	屋内スタンド形 (SS 製)	
(3) 概略寸法	600W×600H (1600H) ×300D (mm)	
	詳細は承諾図により決定する。	
(4) 盤内取付用品		
	スペースヒータ (サーモ付)	1 式
	その他必要なもの	1 式
(5) 盤面取付用品		
	盤名称銘板	1 式
	電流計	2 個
	広角度指示計 (水位)	1 個
	故障表示灯	1 式
	状態表示灯	1 式
	切換スイッチ (3 位置)	2 個
	照光式押釦スイッチ	10 個
	押釦スイッチ	2 個
	その他必要なもの	1 式

3. T3・T4高架タンク流入弁現場操作盤

- | | | |
|------------|------------------------------|-----|
| (1) 数 量 | 1 面 | |
| (2) 形 式 | 屋外スタンド形 (SS 製) | |
| (3) 概略寸法 | 600W×700H (1600H) ×400D (mm) | |
| | 詳細は承諾図により決定する。 | |
| (4) 盤内取付用品 | スペースヒータ (サーモ付) | 1 式 |
| | その他必要なもの | 1 式 |
| (5) 盤面取付用品 | 盤名称銘板 | 1 式 |
| | 広角度指示計 (水位) | 1 個 |
| | 故障表示灯 | 1 式 |
| | 状態表示灯 | 1 式 |
| | 切換スイッチ (2 位置) | 1 個 |
| | 照光式押釦スイッチ | 6 個 |
| | 押釦スイッチ | 2 個 |
| | その他必要なもの | 1 式 |

第3節 施 工

本工事は、稼働中の下水道施設の工事であるので、安全に十分配慮し現場状況をよく調査、把握し、監督員と十分協議して下水道施設の機能が損なわれることのないように、工事工程及び施工方法等をよく検討し施工すること。

第4節 試験及び試運転

本工事は、更新後の設備がその機能を十分に発揮するよう組合せ試験による試運転調整を行う。

第5章 運転操作方案

第1節 共通事項

本工事の運転操作方案は、標準的な機器の運転操作の概要を示しているものであり、詳細については打合せによって決定する。

第2節 運転操作方案

次葉以降に「運転操作方案」を示す。

(高架タンク揚水ポンプ
現場操作盤)

COS

手動 T3自動 T4自動

COS

No. 1 交互 No. 2

LBS

停止 運転

T3高架タンク

H L

T4高架タンク

H L

停止条件ではない。

NOT

AND

OR

OR

OR

OR

OR

OR


OR

揚水ポンプ


停止 運転

※1・2号機故障時
号機飛び越し。

[illegible]

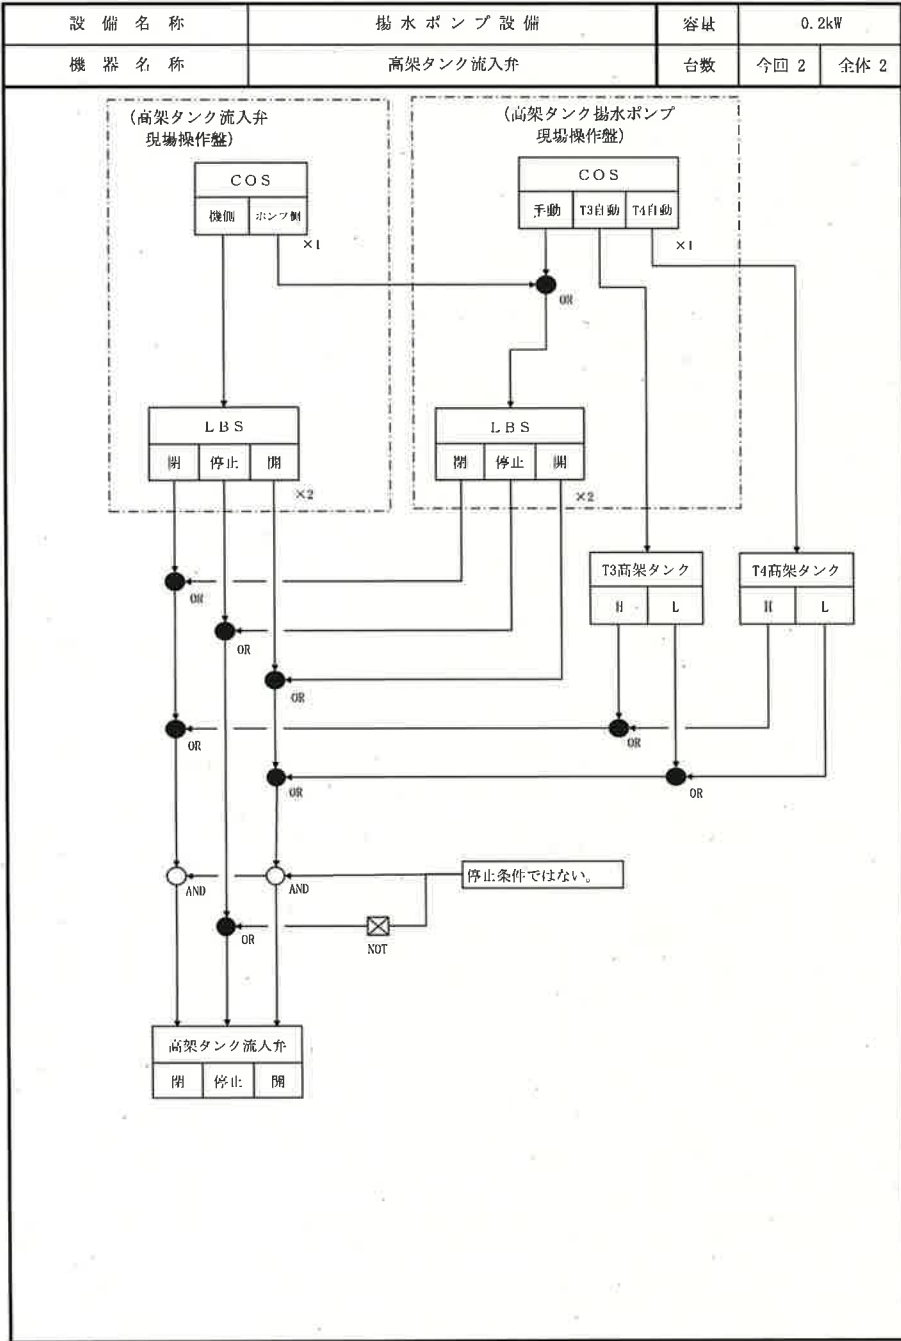

高架タンク流入弁										
項 目	停止 条件	L C B	電気室				中央管理室			備考
			C C	高低 圧盤	コントローラ盤		中央監視装置			
					D I	D O		F I	S I	操作
T3自動					○				○	
T4自動					○				○	
手 動					○				○	
ポンプ側		○			○				○	
機 側										
開		○								
閉		○								
停 止		○								
全 開		○			○				○	
全 閉		○								
寸 開					○					
	</									

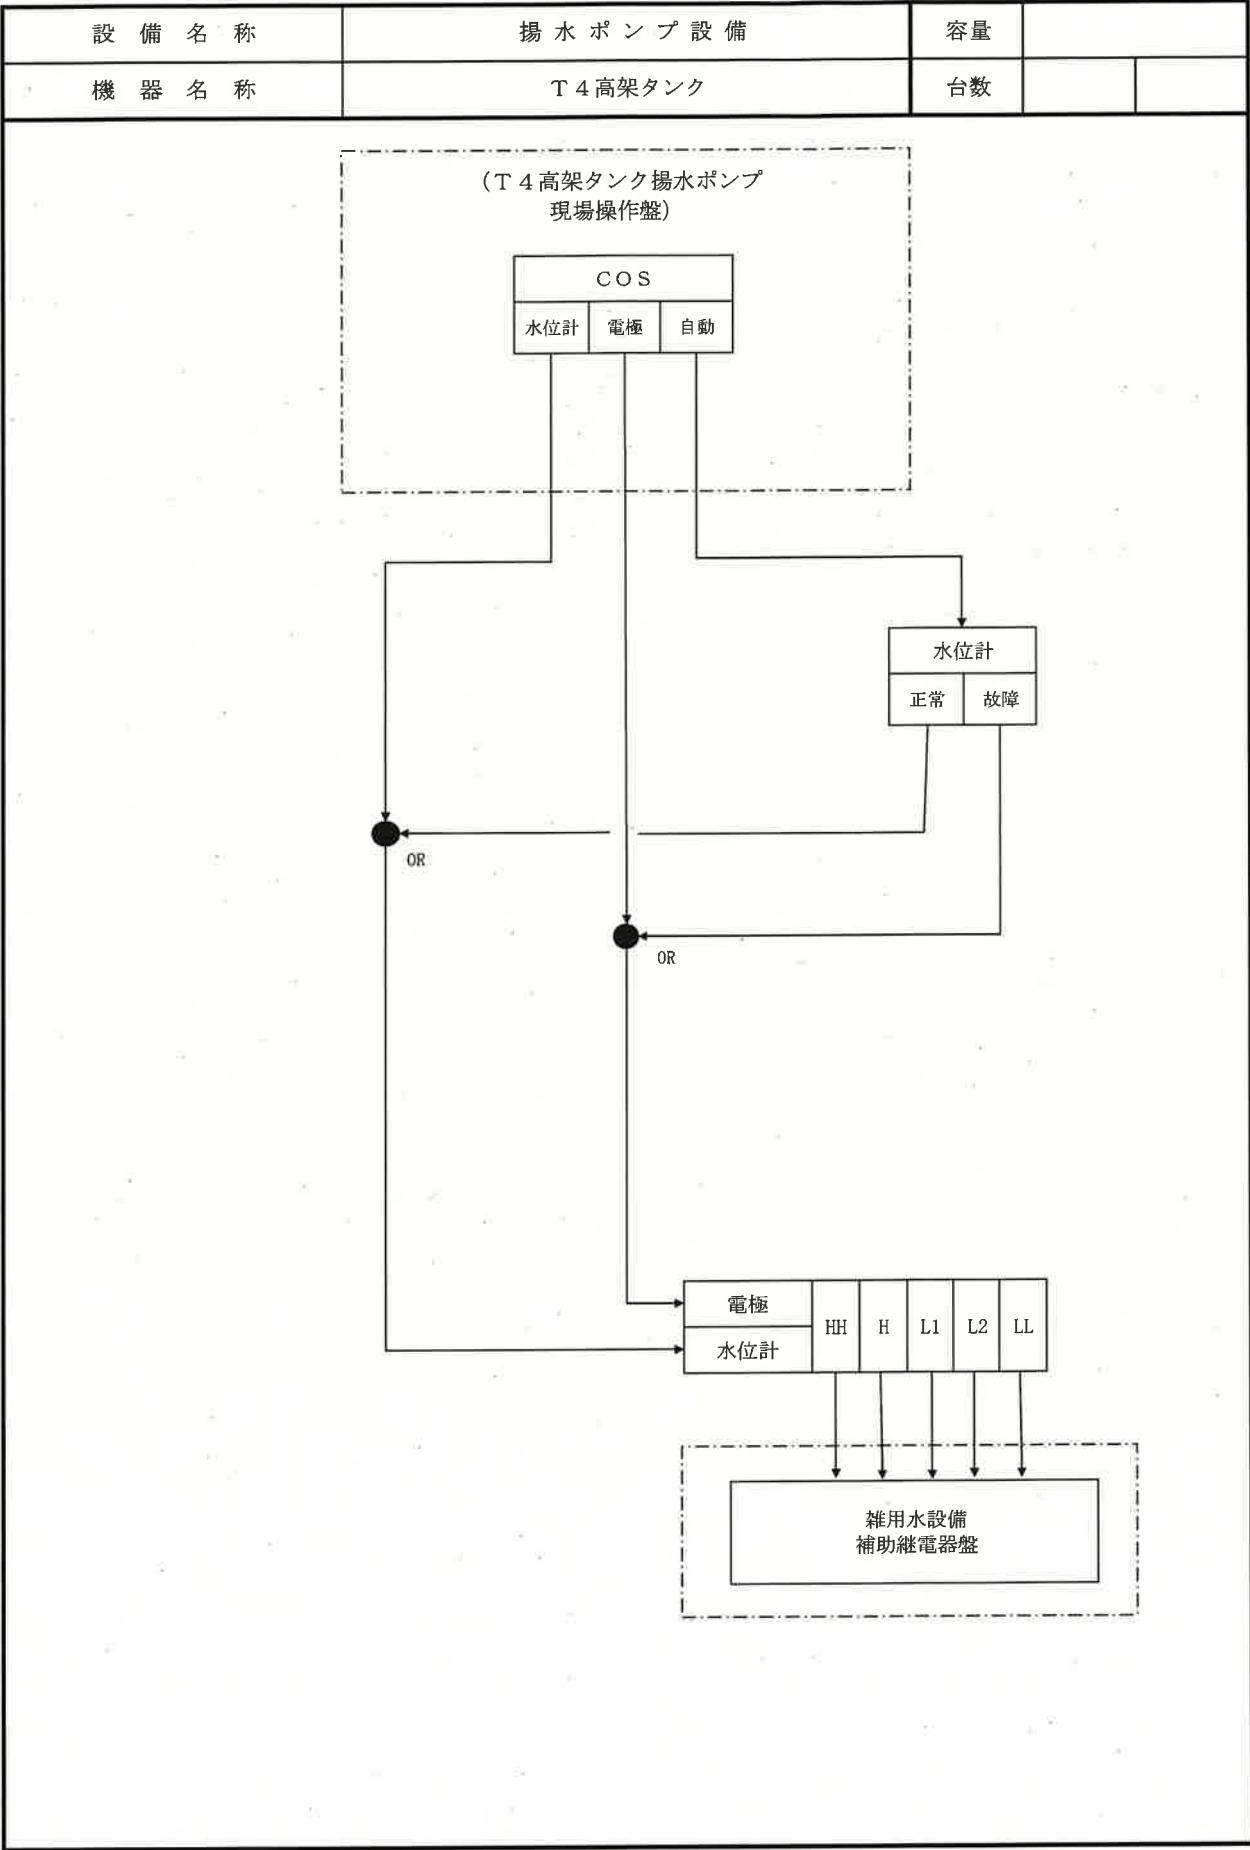

工事関係書類の簡素化について

1. 目的

建設業における時間外労働の常態化による若手入職者の減少や建設技能者の高齢化進行に伴う人手不足に加え、令和6年4月からの時間外労働規制及び週休二日に対応するため、事務書類の軽減を図る。

2. 内容

(1) 建設業退職金共済制度の資料

- ・共済証紙の購入状況を把握するため、受払簿その他関係資料について提出を求めることがある。

(説明) これまで受払簿や貼付した証紙の写しを提出していたものを監督員が求めた場合のみとする。

(2) 施工体制台帳・施工体系図

- ・下請契約をする全ての工事で提出。警備・運搬・測量設計等の業務は施工体系図のみ記載。

添付書類は①発注者と受注者の請負契約書②下請契約書③技術者の資格及び雇用関係を証明するもの。

(説明) 添付書類として建設業許可や警備業認定証の写し、厚生年金保険や雇用保険加入が証明できるものの写し、技術者要件以外の資格や実務経験の写し等は不要。

(3) 休日・夜間作業届

- ・口頭、FAX、メールなどにより連絡する。

(説明) 時間外作業許可願書の廃止。

(4) 安全教育訓練の資料

- ・監督員の請求があった場合に提示。
完成時に実施状況を工事写真帳に添付し提出。

(説明) 安全教育実施後の都度提出は不要。安全教育・訓練の実施状況報告書の廃止。

(5) 工事履行報告書(月報・週報・日報)

- ・月報・週報・日報のみ提出。

(説明) 添付書類(進捗率の根拠等)は提出不要。

(6) 工事写真

- ・産業廃棄物収集運搬業許可業者に委託せず自己運搬する場合は、両側面の表示状況を写真で提出。
下検査状況写真は提出不要。
社内検査状況写真の提出は任意。

(説明) 監督員立会の下検査は実施。写真帳への貼付は不要。

(7) コリンズ登録内容確認書

- ・発注者のデータを入力すれば、発注者への提示や提出は不要。

(説明) 登録後の工事打合簿への添付及び提出は不要。

(8) 保険契約の締結資料

- ・法定外の労災保険及び火災保険等の契約を締結した時は、その証券等の写しを提示。

(説明) 工事打合簿への添付及び提出は不要。メール等での提示のみ。

(9) 長期休暇における現場パトロール

- ・長期休暇の前及び後に現場パトロールを実施。
ただし、公道上の工事を行う場合は従来通り。

(説明) 長期休暇前の現場作業日及び休暇後の現場作業日に現場パトロールを実施。